



SITUACE ZEMNÍCÍ SOUSTAVY – M 1:50

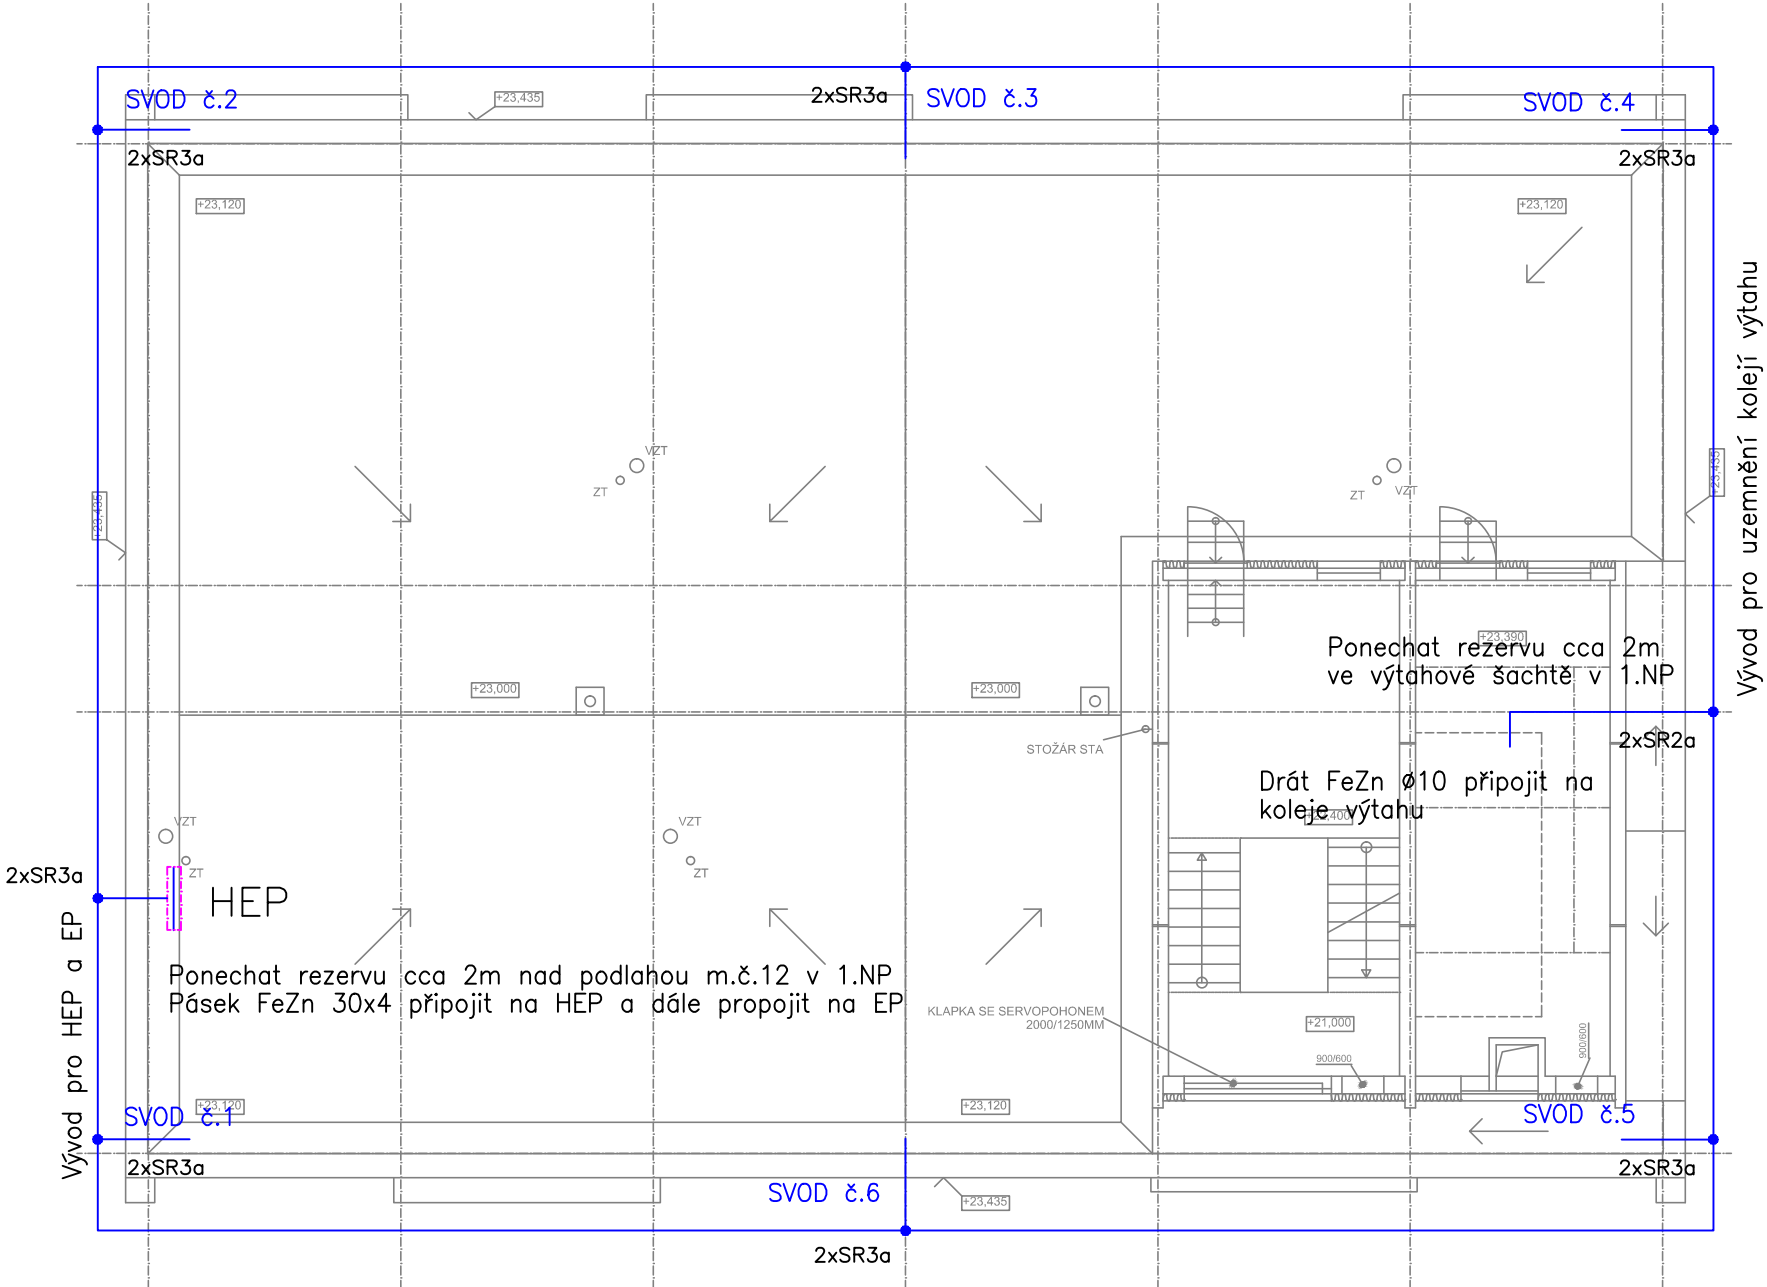

DETAIL SVODU:

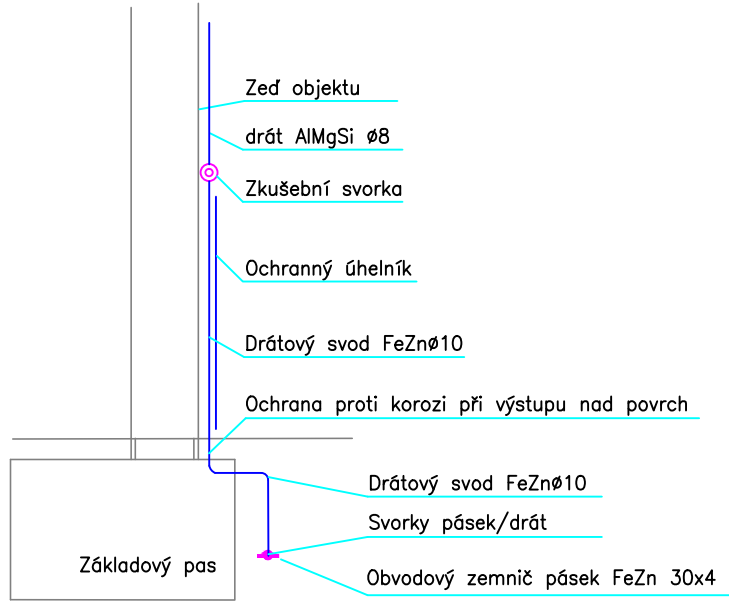

LEGENDA:

- — OBVODOVÝ ZEMNIČ – PÁSEK FeZn 30x4, položit do výkopu cca 1m hluboko do rostlé zeminy
- SR2a ● – SVORKA FeZn – PÁSEK/PÁSEK
- SR3a ● – SVORKA FeZn – PÁSEK/DRÁT
- — VÝVODY KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM VODIČEM FeZn Ø10
- — VÝVODY NAD POVRCH OPATŘIT OCHRANOU PROTI KOROZI

Revize: 0

elteko – SCHOR Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L. IČ: 70584834		
Vypracoval: Patrik SCHOR		AutoCAD LT2010
Tech.kontrola: Patrik SCHOR		Formát: Výkres A3
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK		Stupeň: DPS
Objedn.: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8		Datum: 12/2014
Akce: Objekt Čelakovského čp.806/4 – reko ubytovny		Měřítko: 1:100
D.4.d Zař. silnoproudé el.techniky vč. bleskosvodu		Zak.č.: 14001
Název: Uzemnění – Situace zemničí soustavy		Výkres č.: E-17