


SITUACE 1.NP – M 1:50

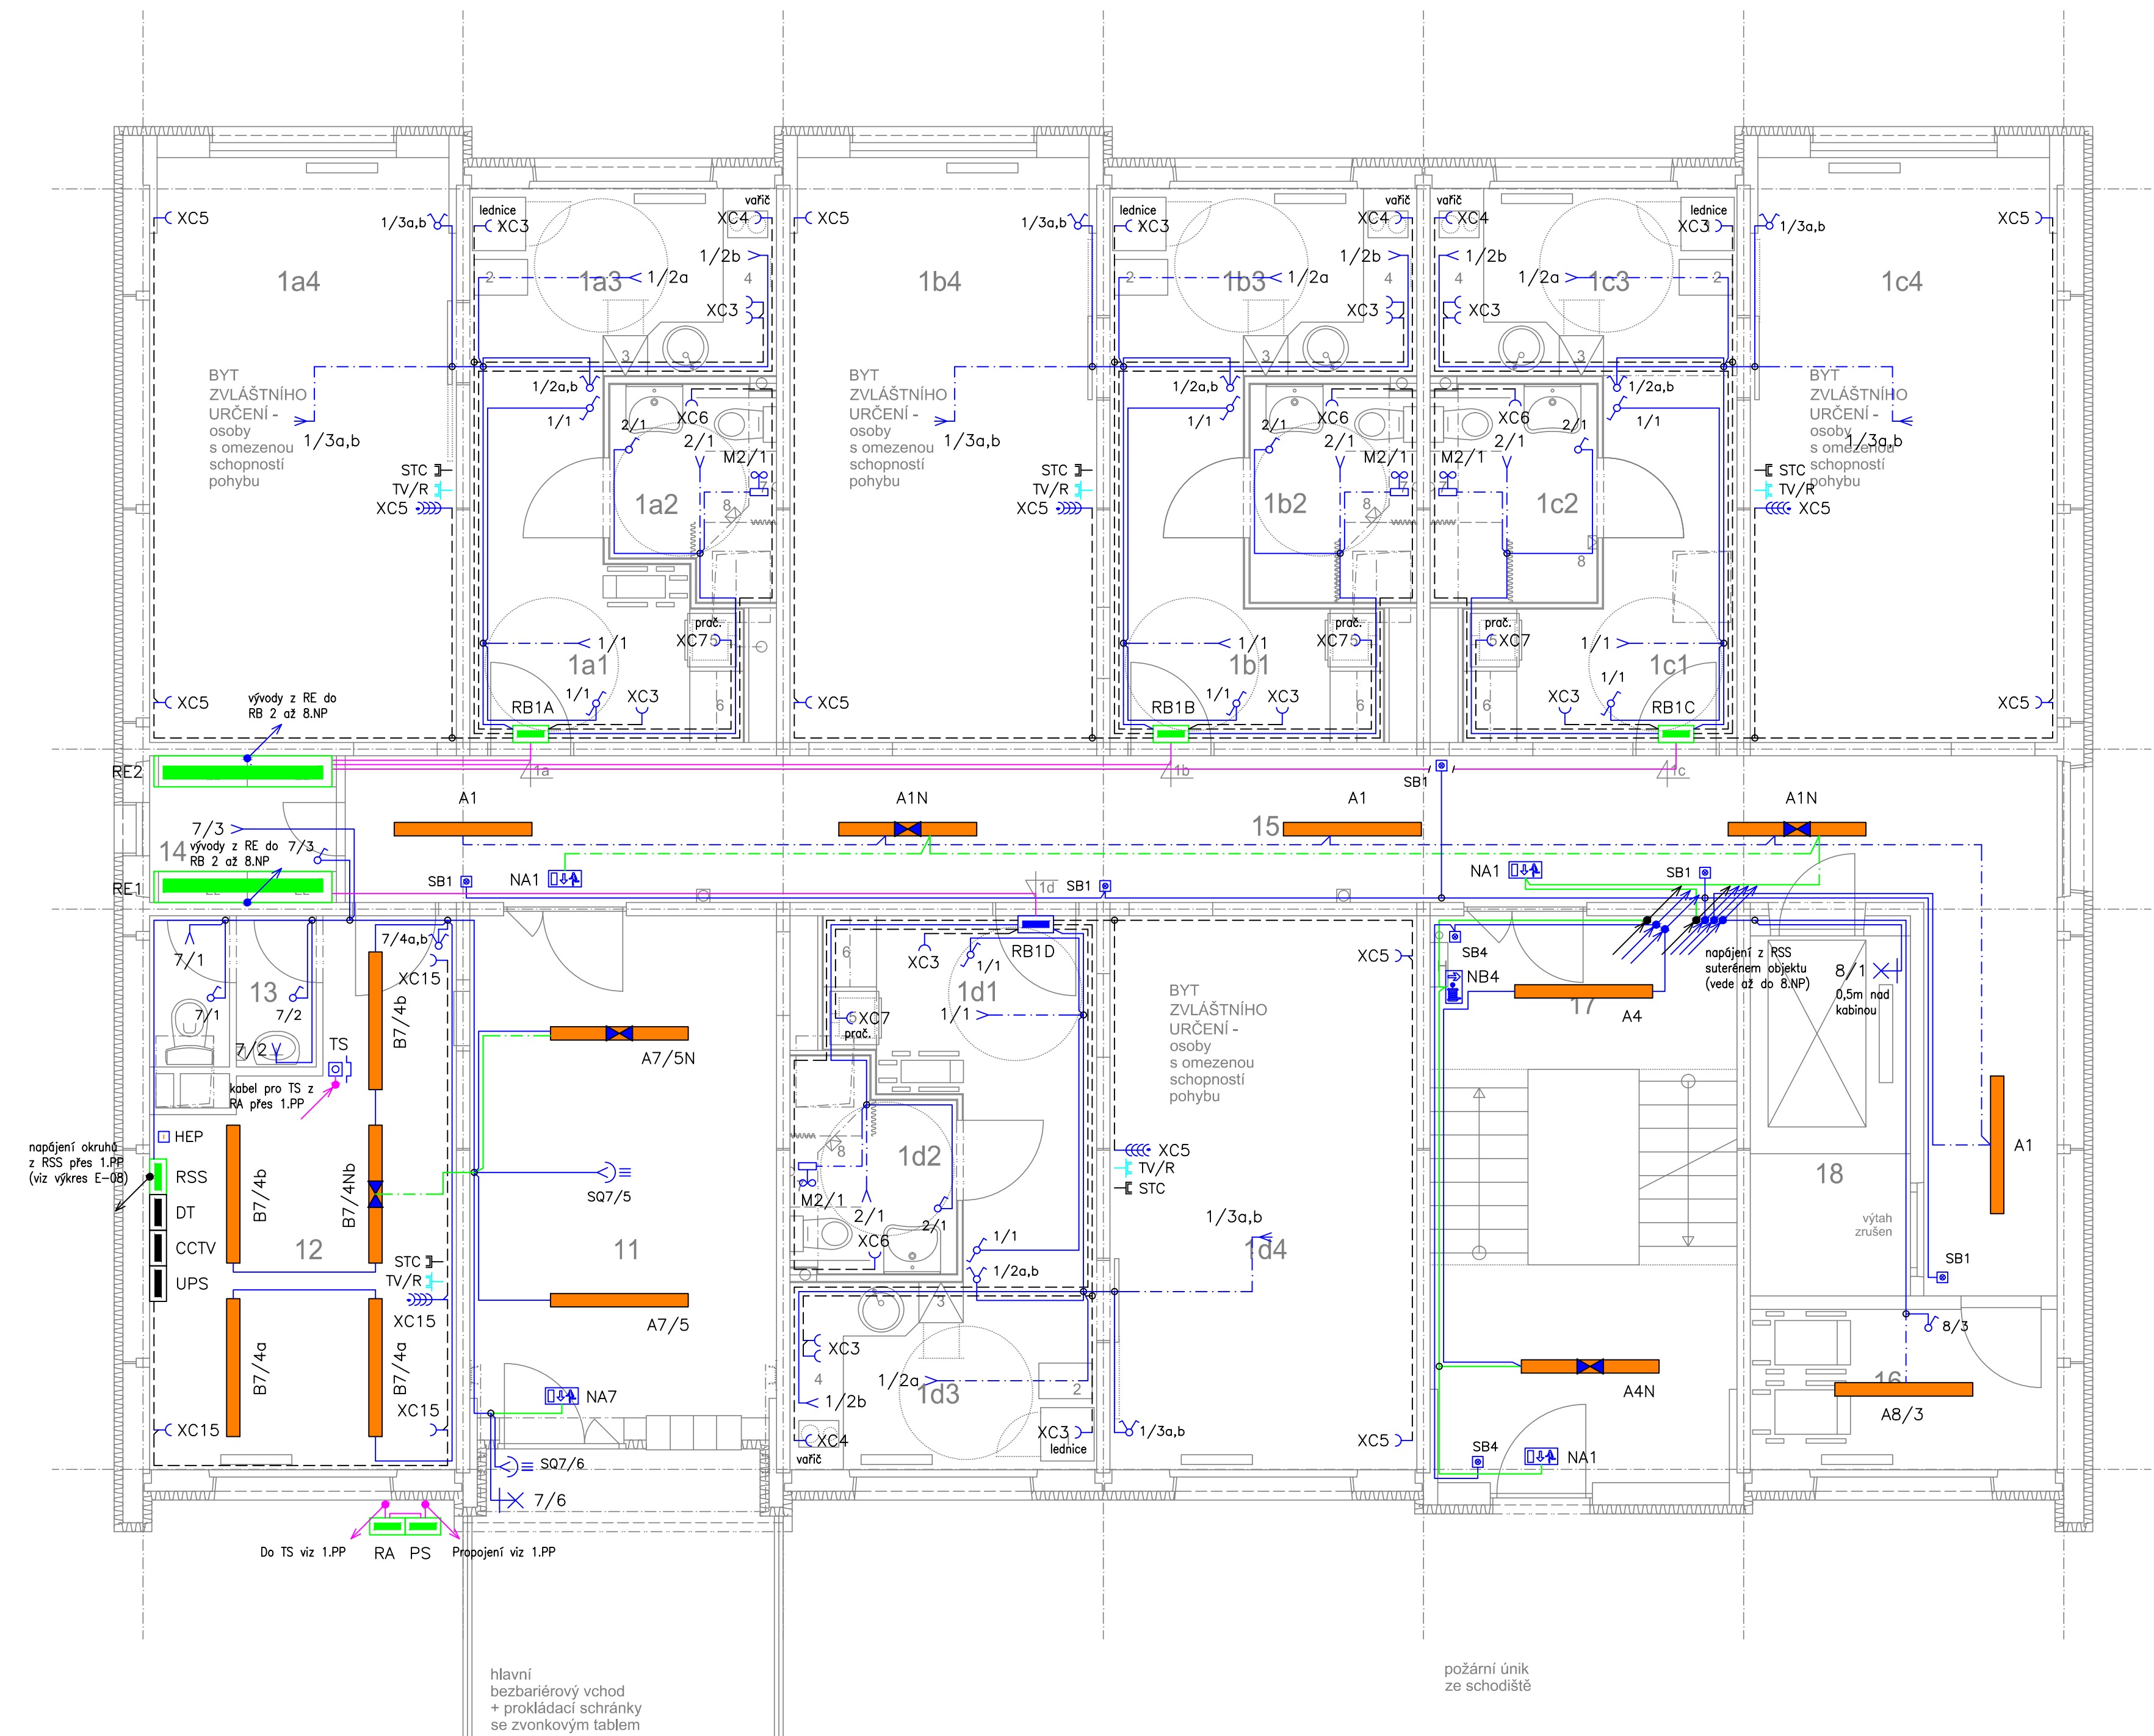

LEGENDA ZNAČEK:

- Spínač jednopóluí řazení 1
Spínač sériový řazení 5
Spínač střídací řazení 6
Spínač střídací řazení 6 v krytí IP44
Spínač křížový řazení 7
Tlačítkový ovladač pod sklem (TOTAL STOP)
Tlačítkový ovladač řazení 1/0 (OSVĚTLENÍ)
Pohybový snímač pro osvětlení v krytí IP44
Nástěnné svítidlo v krytí IP44
Jednoduchý vývod pro osvětlení dle výběru investora
Dvojitý vývod pro lustr dle výběru investora
Zásuvka 230V/16A v jednorázce
Zásuvky 230V/16A ve 4-rámečku (první zds. s PPO)
Zásuvka datové dvojčíslná viz slaboproud
TV/R Zásuvka televizní a rozhlasové viz slaboproud
- Klesající vedení (napájení z dole/s hore)
Stoupající vedení (napájení dolů/hore)
Pojistková skříň v pilíři (HDS)
RA Rozvaděč odpínače TOTAL STOPu v pilíři
RE Rozvaděč elektromerový
RB Rozvaděč bytový (bytová rozvodnice)
RS Rozvaděč společné spotřeby
RVS Rozvaděč vřáhu – dodávka se zařízením
CCTV Rozvaděč kamerového systému viz slaboproud
DT Rozvaděč datový (STC) viz slaboproud
MIS Rozvaděč telefonních rozvodů viz slaboproud
MaR Rozvaděč měření ÚT – dodávka se zařízením
UPS Zdroj nízkého napětí (RV nebo CCTV)
HEP Hlavní Exipit. Přijímač (v krabici pod omítkou)
- Spínač sériový řazení 5
Spínač střídací řazení 6
Spínač křížový řazení 7
Tlačítkový ovladač řazení 1/0 (OSVĚTLENÍ)
Pohybový snímač pro osvětlení v krytí IP44
Nástěnné svítidlo v krytí IP44
Jednoduchý vývod pro osvětlení dle výběru investora
Dvojitý vývod pro lustr dle výběru investora
Zásuvka 230V/16A v jednorázce
Zásuvky 230V/16A ve 4-rámečku (první zds. s PPO)
Zásuvka datové dvojčíslná viz slaboproud
TV/R Zásuvka televizní a rozhlasové viz slaboproud

POZNÁMKA:

- ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ
A 1/1 a
Číslo spínače
Číslo okruhu
Typ svítidla
- ZNAČENÍ NO
NA 1
Číslo okruhu
Typ svítidla
- ZNAČENÍ SPINAČŮ
1/1 a
Číslo spínače
Číslo okruhu
- ZNAČENÍ ZÁSUVKY
XC 1
Číslo okruhu
Ozn. zásuvky
- ZNAČENÍ TLAČÍTEK
SB 1
Číslo okruhu
Ozn. tlačítka
- ZNAČENÍ POHONŮ
M 1
Číslo okruhu
Ozn. motoru

byť 1a				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1a1 předsiň	9,08	PVC	malba	malba
1a2 sociální zařízení	4,08	PVC	malba ker. obklad	malba sdk podhled
1a3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1a4 pokoj s 1 lůžkem a stovláním	22,55	PVC	malba	malba

byť 1b				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1b1 předsiň	8,59	PVC	malba	malba
1b2 sociální zařízení	4,57	PVC	malba ker. obklad	malba sdk podhled
1b3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1b4 pokoj s 1 lůžkem a stovláním	22,55	PVC	malba	malba

byť 1c				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1c1 předsiň	8,59	PVC	malba	malba sdk podhled
1c2 sociální zařízení	4,57	PVC	malba ker. obklad	malba
1c3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1c4 pokoj s 1 lůžkem a stovláním	22,55	PVC	malba	malba

byť 1d				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1d1 předsiň	9,08	PVC	malba	malba
1d2 sociální zařízení	4,08	PVC	malba ker. obklad	malba sdk podhled
1d3 pracovní kuchyně	7,26	PVC	malba ker. obklad	malba
1d4 pokoj s 1 lůžkem a stovláním	21,49	PVC	malba	malba

ostatní				
číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
11 vstupní hala	19,44	ker. dlažba čistící rohož	malba	malba
12 dohledová služba	17,89	PVC	malba	malba
13 sociální zařízení	2,70	PVC	malba ker. obklad	malba
14 elektroměry	3,47	ker. dlažba	malba	malba
15 chodba	38,77	ker. dlažba	malba	malba
16 sušárna + vozíky	6,23	PVC	malba	malba
17 schodiště	19,22	ker. dlažba teraco	malba	malba
18 vřáhová šachta	7,29	-	malba	-

legenda vybavení bytu
1 - jednolůžko nájemce
2 - pojizdní kontejner s šuplíkovými přívěsy
3 - skříňka středně vysoká, odevložený sokl, středně vysoká, výšková pomocná pracovní plocha, spodní část s šuplíkovými přívěsy, horní část s roletou a výškovými políci
4 - pracovní deska bez spodních skříňek, 2x šuplík, dřez + baterie s výškovou ručičkou
5 - prachová nájemce
6 - botník bez dveří se sklopnou šatní tyčí, zakrytí rozvodu u podlahy a stropu
7 - tahové signální tlačítko systému nouzového volání
8 - odhazový ventilátor na boku podhledu nebo na stěně

eiteko – SCHÖR Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L. IČ: 70584834		
Vypracoval: Patrik SCHÖR	AutoCAD LT2010	
Tech.kontrola: Patrik SCHÖR	Formát: Výkres A1	
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK	Stupeň: DPS	
Objednatel: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8	Datum: 12/2014	
Akce: Objekt Čelakovského čp.806/4 – reko ubytovny D.4.d Zař. silnoproudé ei.techniky vč.bleskovodu	Měřítko: 1:50	
Název: Světelné a zásuvkové rozvody – Situace 1.NP	Výkres č.: E-09	