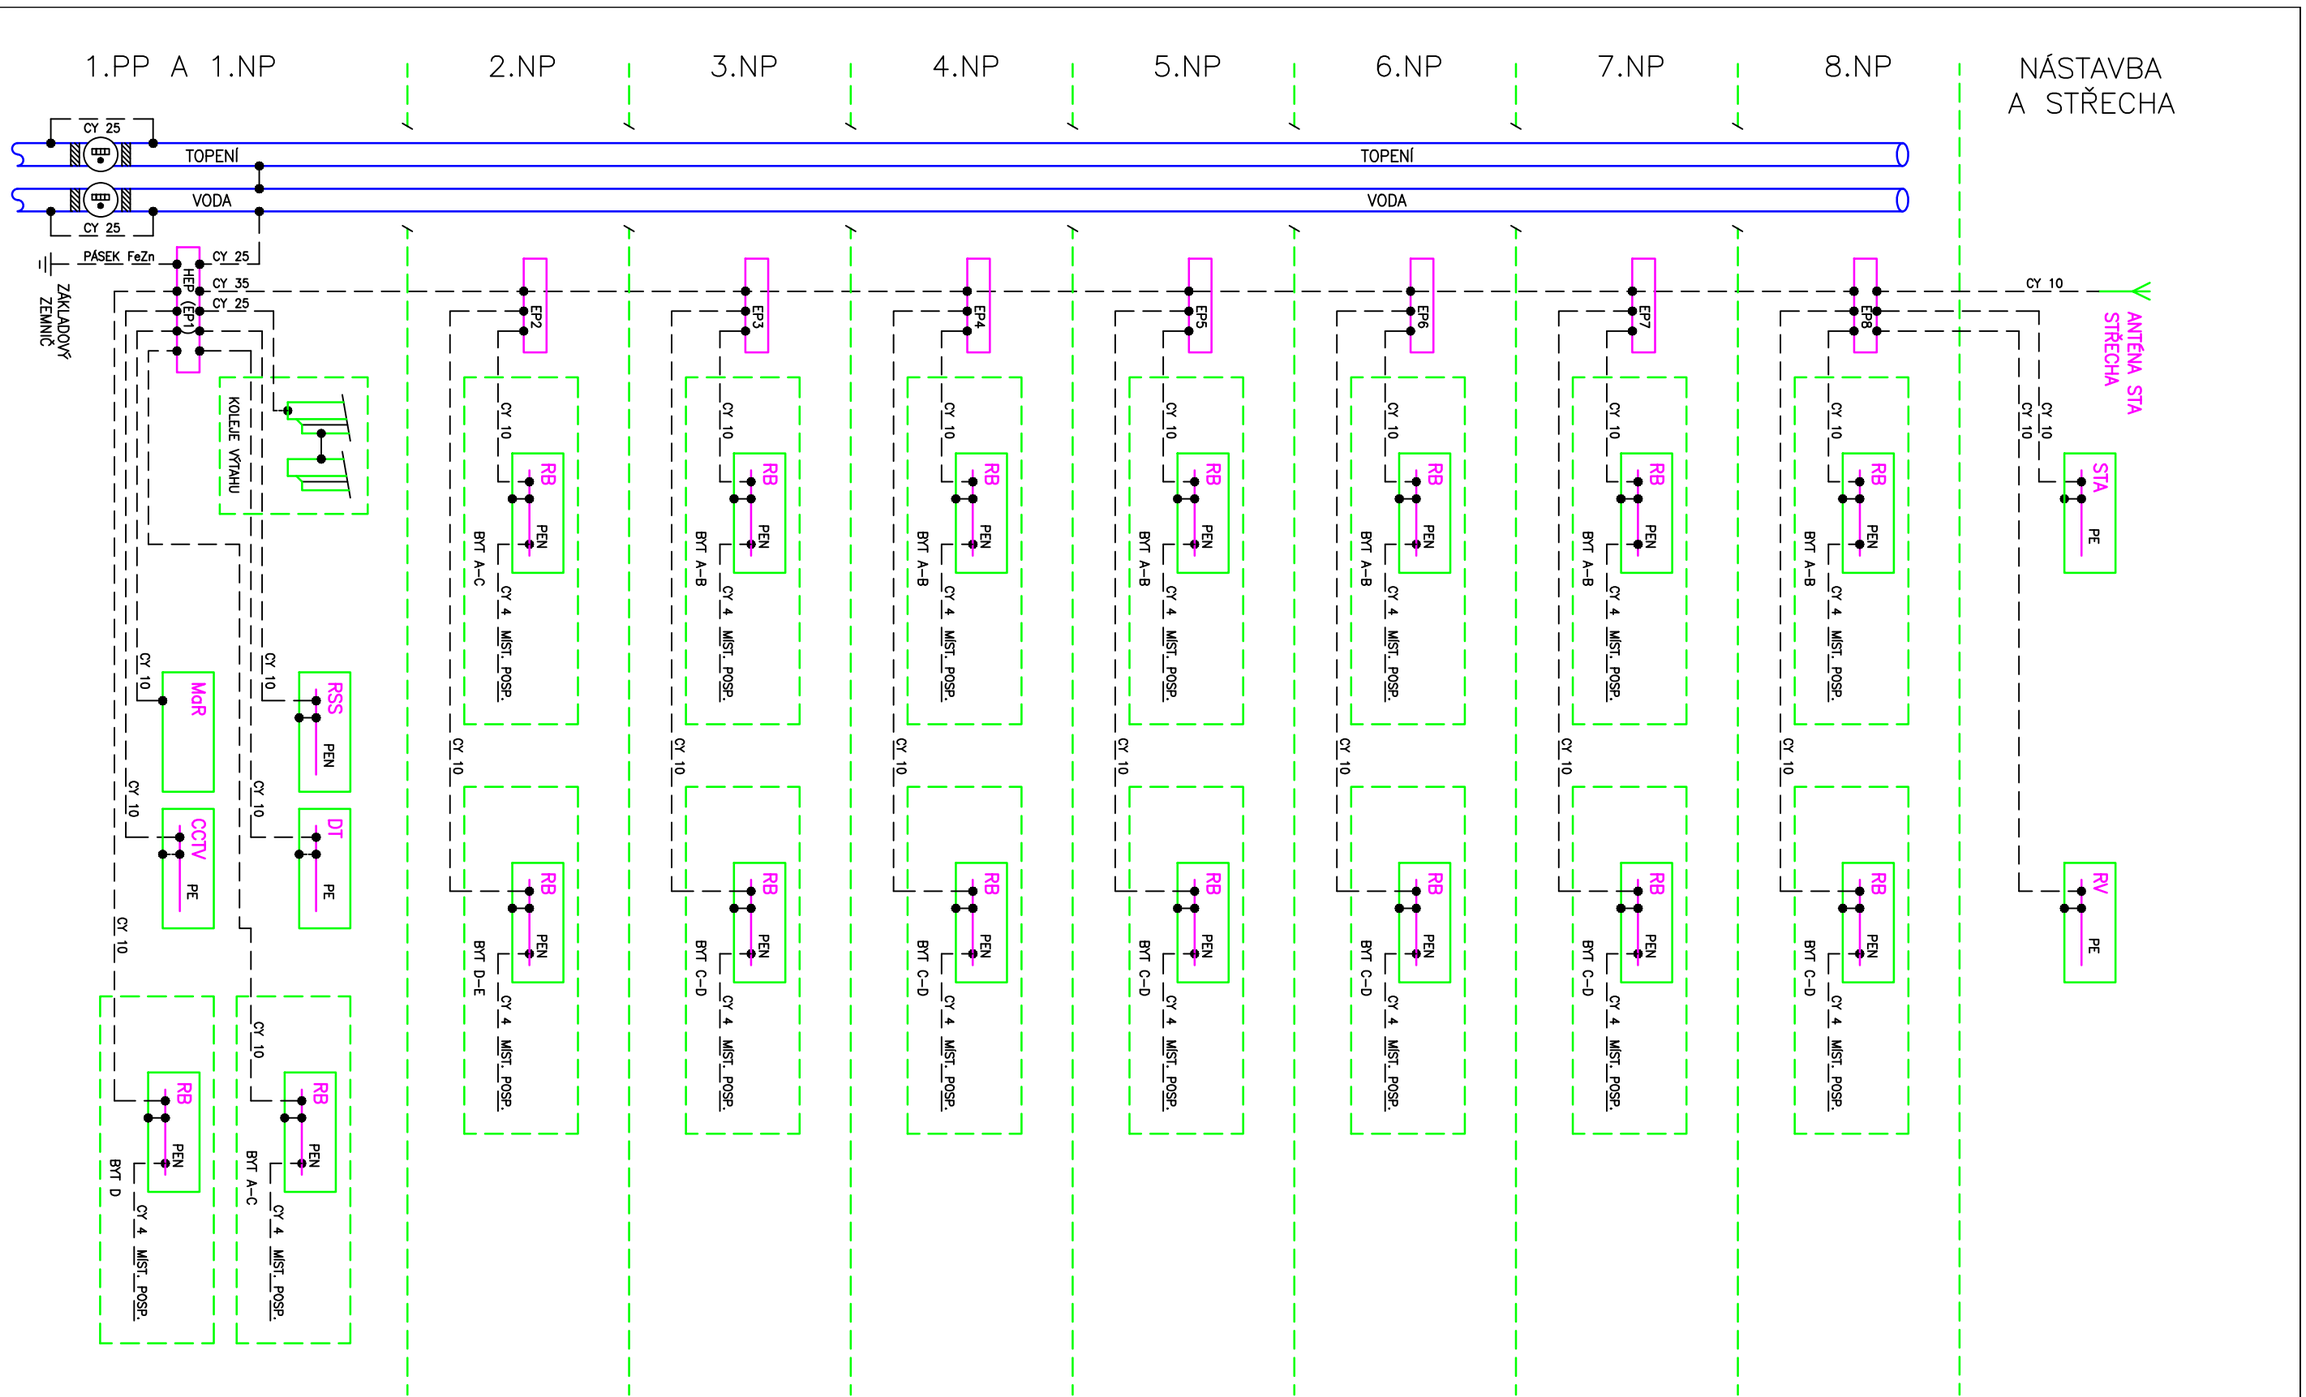

POZNÁMKA:

- VŠECHNA DOPLŇUJÍCÍ POSPOJENÍ V BYTECH VODIČI CY min. 4 mm
- VŠECHNA POSPOJENÍ SBĚRNIC "PEN" SKŘÍNÍ NA "EP" PŘÍPOJNICE VODIČI min. CY 10 mm
- VŠECHNA POSPOJENÍ "EP" PŘÍPOJNIC NA "HEP" VODIČI min. CY 25 mm
- POSPOJENÍ "HEP" S OBVODOVÝM ZEMNIČEM PÁSKEM NEBO DRÁTEM FeZn

Revize: 0

elteko – SCHOŘ Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L. IČ: 70584834		
Vypracoval: Patrik SCHOŘ		AutoCAD LT2010
Tech.kontrola: Patrik SCHOŘ		Formát: Výkres A4
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK		Stupeň: DPS
Objedn.: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8		Datum: 12/2014
Akce: Objekt Čelakovského čp.806/4 – reko ubytovny D.4.d Zař. silnopr. elektrotechniky vč. bleskosvodu		Měřítko: 1:1
		Zak.č.: 14001
Název: Doplňující pospojování – přehledové schéma		Výkres č.: E–01