

STŘECHA

8. NP

7. NP


6. NP

5. NP

4. NP

3. NP

2. NP

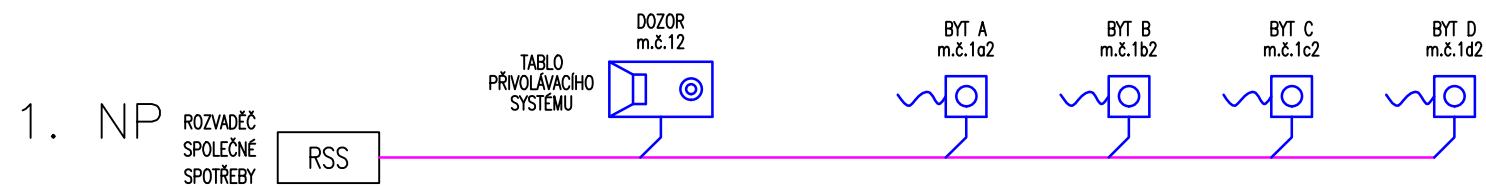

Revize: 0

1. PP

POZNÁMKA:

- všechny propoje kabelem UTP 4P cat.5e nebo SYKFY 4x2x0,5
- jedná se o přivolávací systém analog s propojením 2 vodiče

elteko – SCHOŘ Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L. IČ: 70584834		
Vypracoval: Patrik SCHOŘ		AutoCAD LT2010
Tech.kontrola: Patrik SCHOŘ		Formát: Výkres A4
Schválil: Bc. Pavel BOHUNĚK		Stupeň: DPS
Objedn.: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8		Datum: 12/2014
Akce: Objekt Čelakovského č.p.806/4 – reko ubytovny D.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Měřítko: 1:1
		Zak.č.: 14001
Název: Vnější spoje – přehledové schéma PS		Výkres č.: S-01