

TABULKA MÍSTNOSTÍ  
DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI






Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn
3.6	Bezbarierová koupelna	10,92	ker.dlažba P4	k.o. 2,0 m
3.8a	Bezbarierové WC ženy	3,39	ker.dlažba P5	k.o. 2,0 m
3.8b	Bezbarierové WC muži	3,39	ker.dlažba P5	k.o. 2,0 m

TABULKA MÍSTNOSTÍ  
DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI


Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn
2.16	Bezbarierová koupelna	10,60	ker.dlažba P4	k.o. 2,0 m
2.18	Bezbarierové WC ženy	3,39	ker.dlažba P5	k.o. 2,0 m
2.19	Bezbarierové WC muži	3,39	ker.dlažba P5	k.o. 2,0 m

TABULKA MÍSTNOSTÍ  
DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn
1.12	Kancelář	8,81	PVC	P1 k.o. 1,80 m
1.13	Bezbarierová koupelna	7,06	ker.dlažba P2	k.o. 2,0 m
1.14	Bezbarierové WC – klienti	5,03	ker.dlažba P3	k.o. 2,0 m
1.18	Bezbarierové WC muži	3,45	ker.dlažba P3	k.o. 2,0 m
1.19	Bezbarierové WC ženy	3,39	ker.dlažba P3	k.o. 2,0 m

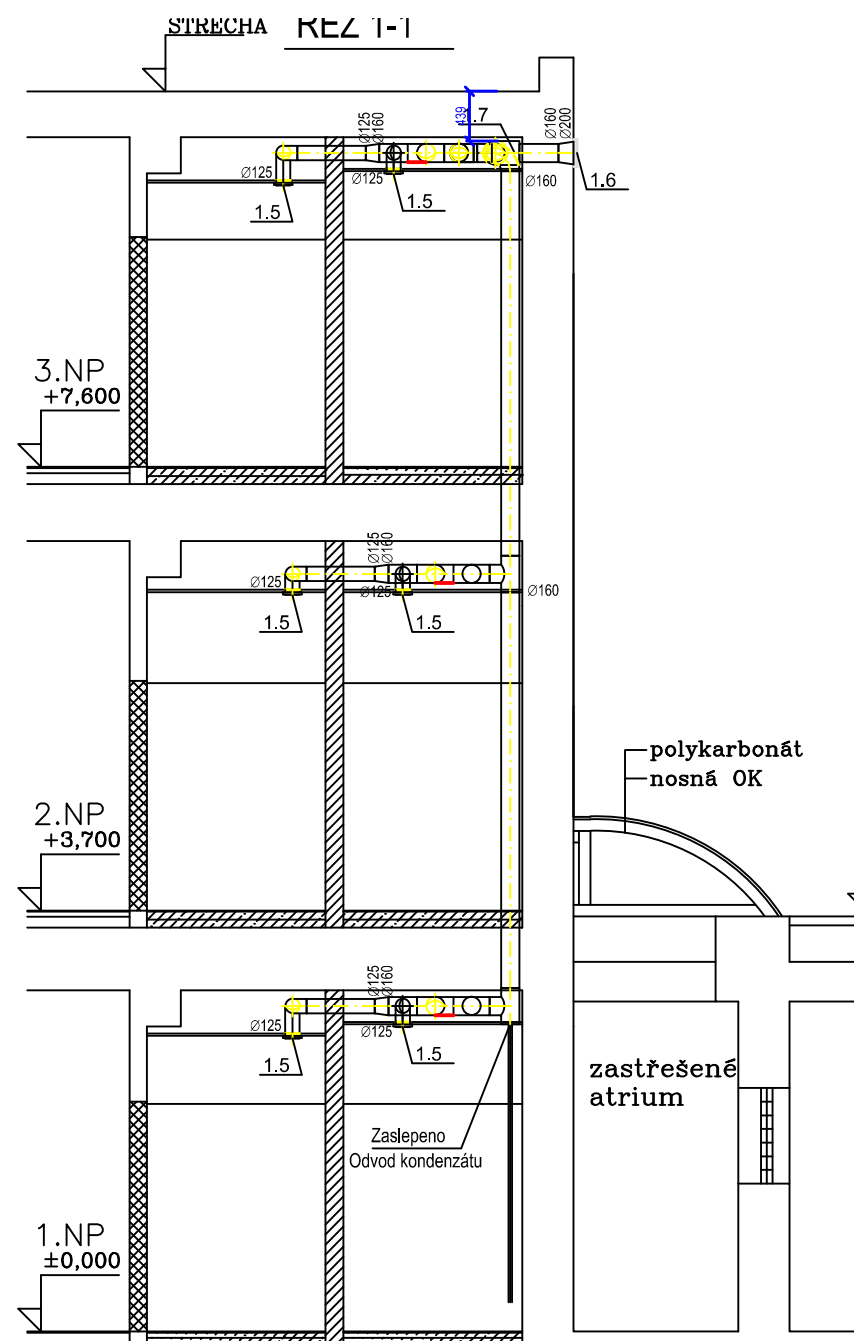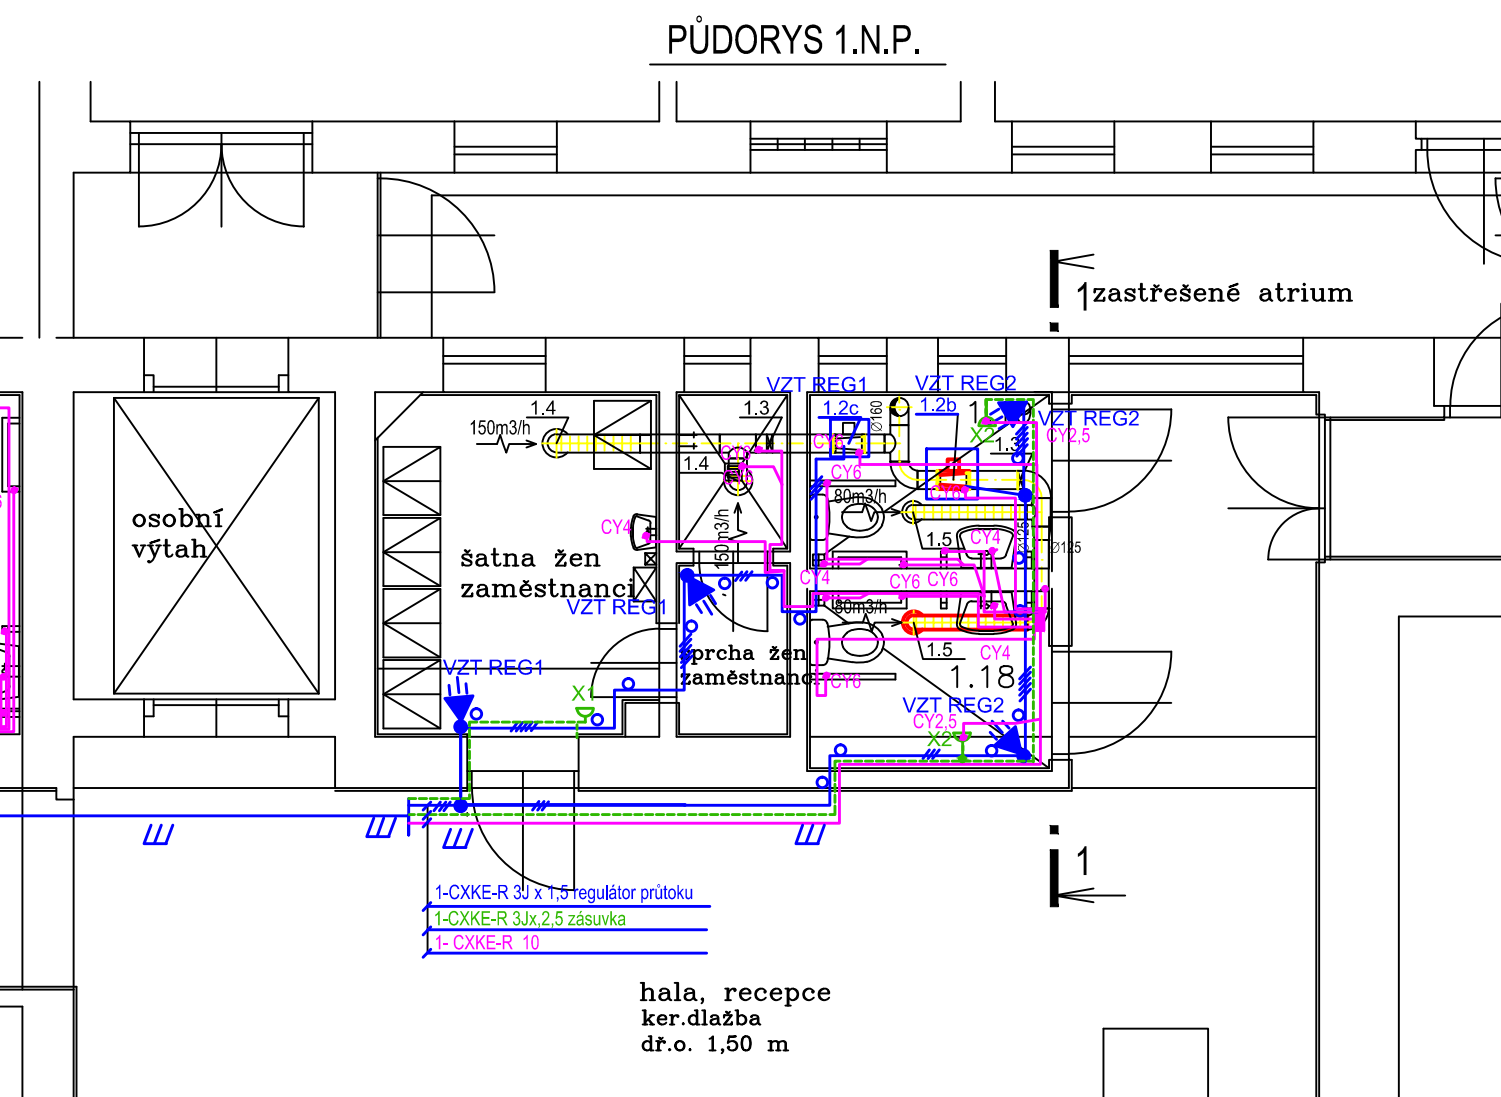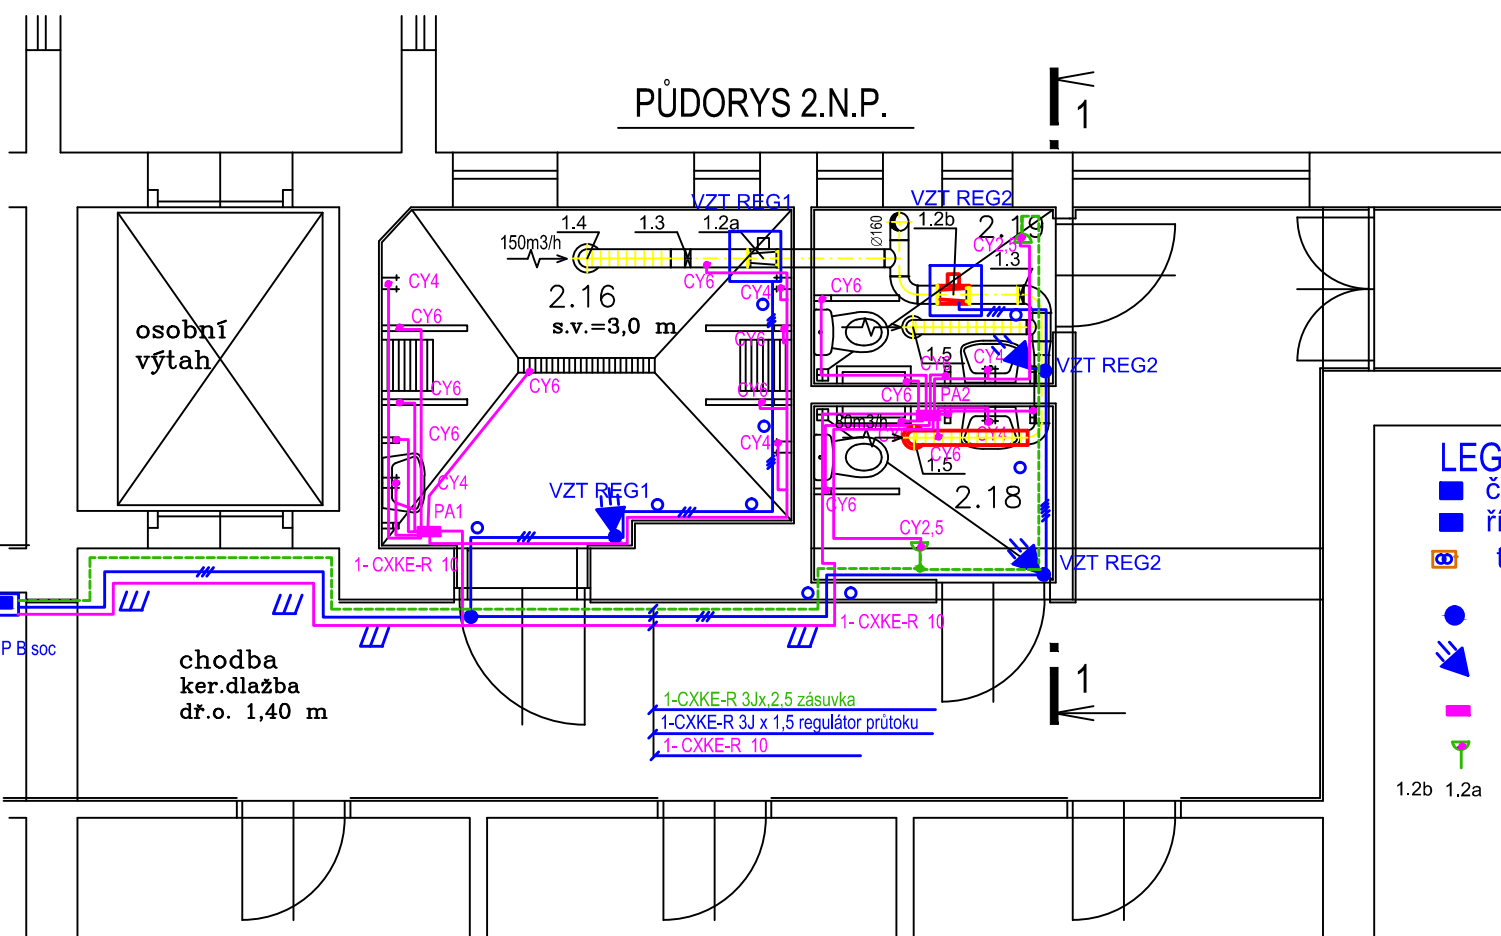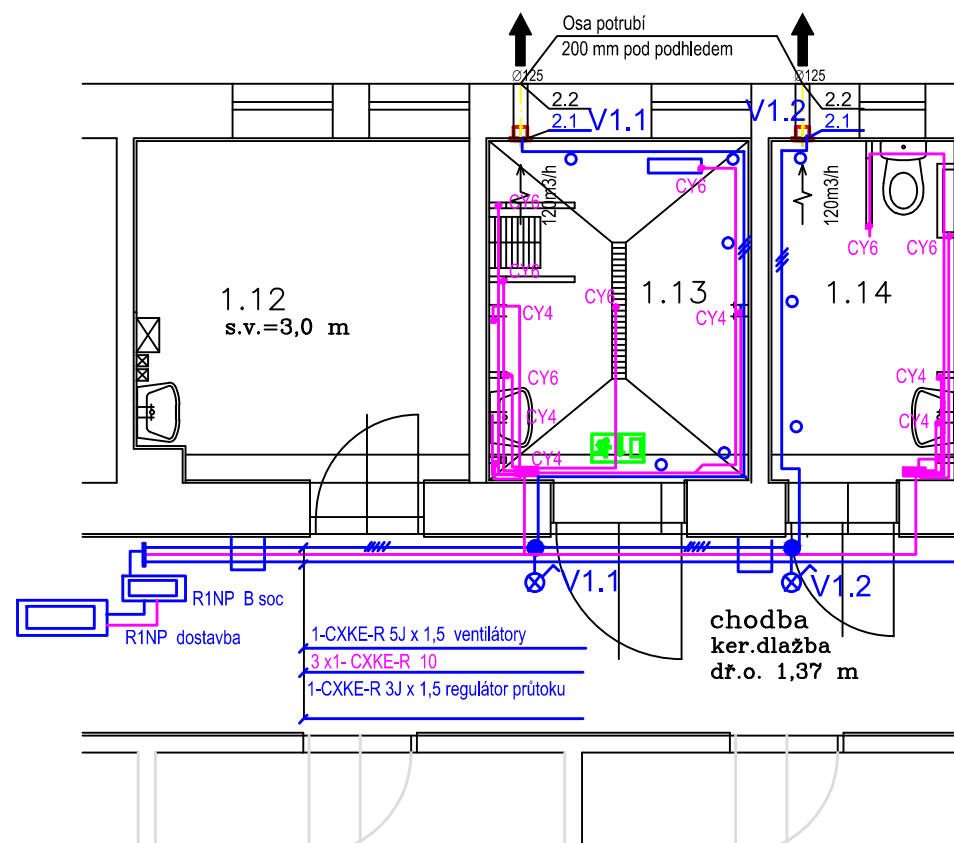

- LEGENDA**
- čidlo tlaku DSG 200
  - řídicí jednotka EC-BASIC-U
  - ⊠ trafo pro DSG 200
  - PLEXO IP 55 s věněčkem
  - ➡ infrapasivní čidlo - s vynulovaným lx - jako pohybové čidlo 210 st
  - EPS ekvipotencionální svorkovnice KOPOS EPS 3
  - ⚡ zásuvka s víčkem a clonkami s těsnicí gumou na IP44
  - 1.2b 1.2a regulátor tláku



- KABELY 1-CXKE-R nJ x1,5**
- ULOŽENO VE ŽLABU ,
  - ULOŽENO POD OMÍTKOU
  - ULOŽENO V APAFS na dpodhledem

3 x 400/230V, L1, L2, L3, PEN / N-PE, TN-C / TN-S-50 Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ KRYTÍM  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE -  
JISTIČEM , CHRÁNIČEM  
DOPLNĚNÁ Proud , chráničem DOPLNJUCIM POSPOJENÍM

REVIZE 3.2021			
MěÚ : Chlumec	Vypracoval	M.Dolník	
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M.Dolník	
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD	
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec		Datum	10/2016
		Měřítko	1 : 50
		Č.zak.	698-2016
Ing. D.Řezáčková 12.2016	zakázka: Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec 1NP ,2NP,3NP	název: elektro pro VZT, pospojení Bezbarierová koupelna - klienti bezbarierové WC	ndal:lit: E4