

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 11.05.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00018 / 05/014

### Projektant/montážní firma:

Společnost: ZAPNUTO s.r.o.


Název: Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách

Ulice:

PSČ:

Telefon:

Bezejmenná

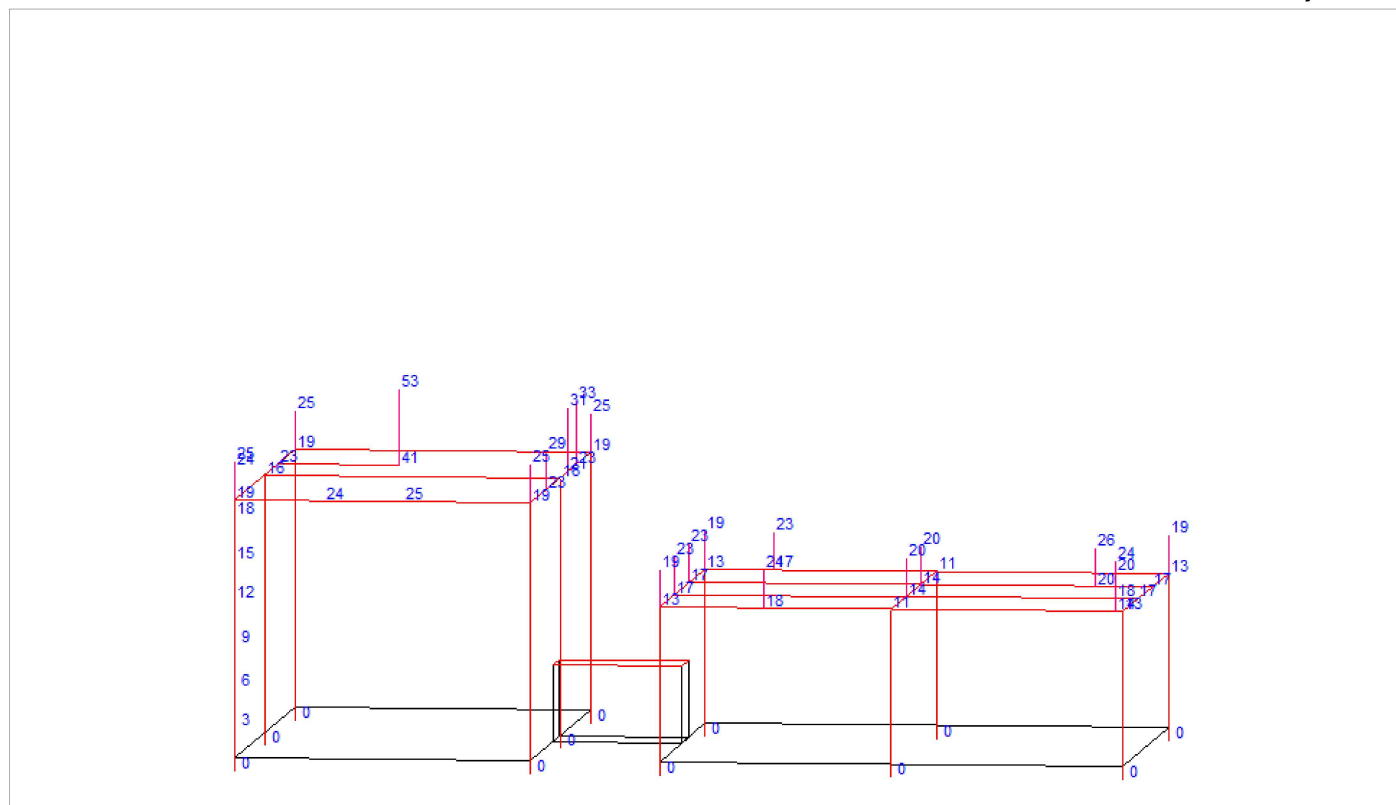

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00018

Jméno: Milštejn

Ulice:

PSČ: --

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 1

Úroveň potenciálu: -0.5 m

### Projekt:

Číslo projektu: 05/014

Název projektu: Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách

Ulice:

PSČ: --