

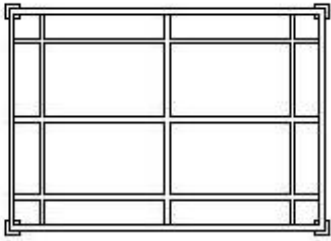


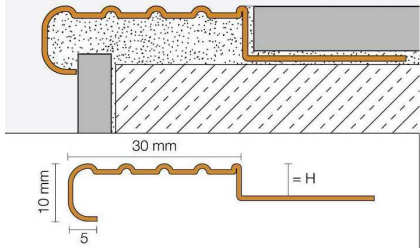
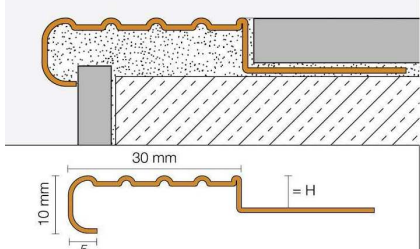



OZN.	SCHÉMA	POPIS / ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ			
			1NP	2NP	3NP	STŘ.
1/Z	 ilustr. obr.	Zábradlí - výměna stávajícího zábradlí v jižním pavilonu - ocelový rošt z pásoviny, dřevěné madlo	~ 6,0 m	~ 6,0 m	-	-
2/Z	 ilustr. obr.	Zábradlí - ocelová kotva, dřevěné madlo 60x50 mm, dub napojovaný s drážkou 31 x 8 mm	~3,4 m	-	-	-
3/Z		Roznášecí rošt pro VZT jednotku Svařenec 3160/2200 mm.				1 kpl
4/Z		Stávající mříž oddělující místnost č. 1.14 a 1.15. Celkový rozměr 1,75 x 2,75 m. Demontáž – očištěno od nátěrů – nový ochranný nátěr v odstínu RAL 7016	2			2 kpl
5/Z		Stávající zábrany očištěny od původních nátěrů a opatřeny novým nátěrem v odstínu bílá RAL 9001 rozměr cca 1500 x 600 mm	1	1		2 ks
6/Z	 (ilustr. obr.)	Soklová lišta hliník elox, výška 60 mm na celou šířku mezipodesty l = 2450 mm	1	1		2 ks

OZN.	SCHÉMA	POPIS / ROZMĚR [mm]	MNOŽSTVÍ			
			1NP	2NP	3NP	STŘ.
7/Z		Ukončovací protiskuzová nerez lišta l = 1 500 mm (m. č. 1.20)	10 ks	-	-	-
8/Z		Ukončovací protiskuzová nerez lišta l = 970 mm (schodiště v jižním pavilonu)	1 ks	2 ks	1 ks	-
9/Z		Zástěna kontejnerového stání nosné profily 50/50 mm, pozink, výplň vláknocementová deska do exteriéru v/š/tl. 1192/1700/8 mm, odstín tmavě šedá délka cca 1200 + stojky	1 ks			
10/Z	 ilustr. obr.	odvodňovací žlab s litinovou mříží rozměr 1000/130/120 umístěn ve zpevněné ploše	3 ks	-	-	-

Před výrobou je nutno ověřit rozměry výrobků na stavbě!

POZNÁMKA:

- tato dokumentace nenahrazuje realizační/výrobní dodavatelskou dokumentaci
- povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. Technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese
- veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit dle skutečného provedení ještě před zadáním do výroby!!!
- musejí být dodrženy všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů
- dodavatelská výrobní dokumentace GDS musí být předkládána k odsouhlasení
- je požadováno, aby všechny použité výrobky, prvky a materiály byly před montáží vzorkovány a odsouhlaseny
- použité kovové spojovací prostředky musejí mít antikorozní úpravu