

Ústí nad Labem 13. července 2022

Změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Hotel Větruše – oprava podlah tanečního sálu + svatebního a promočního salónku“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **13. 7. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem **„Hotel Větruše – oprava podlah tanečního sálu + svatebního a promočního salónku“**, uveřejněnou dne **29. 6. 2022** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Žádáme tímto o vyjádření k :

- V cenovém rozpočtu položka 51 bychom doporučili změnu dřeviny Buk na Dub . Dřevina DUB je oproti buku rozměrově stabilnější a v rámci interiéru je vhodnější DUB díky své kresbě a odstínu
- Návrh podlahy: Rozměr vídeňské kazety MASIV DUB 21x610x610 mm spojené perem drážkou
- Prosíme o vyjádření zda je možné zaměnit.
- dále žádáme o doplnění stávající podlahové konstrukce – řez (zda se jedná o dřevěný rošt nebo stěrkanou betonovou mazaninu)

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel změnil v příloze č. 5 - Výkaz výměr položku 51. Tato položka nově zní: „*parkety masivní kazetové tl 20mm – DUB*“.

Zadavatel zároveň níže doplňuje výkresy stávající podlahové konstrukce.

Zadavatel uveřejňuje ke dni 13. 7. 2022 změněnou přílohu č. 5 – Výkaz výměr. Změna se týká pouze položky 51.


Vzhledem k charakteru změny zadávací dokumentace zadavatel dle ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o týden. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 27. 7. 2022 v 9:00.

Bc. Filip Hýl v. r.referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

PODLAHY 2.NP

P15


KERAMICKÁ DLAŽBA – SUCHÝ PROVOZ
TL.530MM

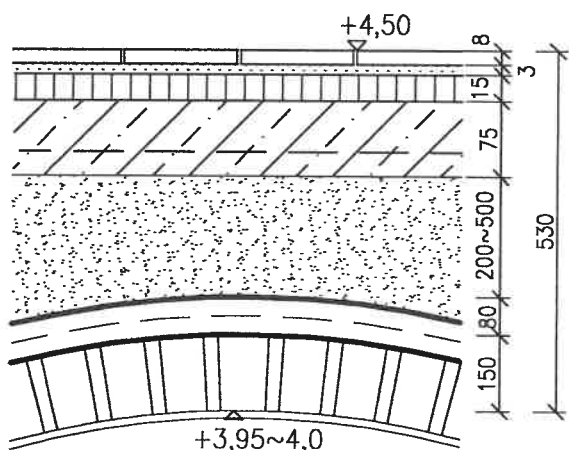

BET. MAZANINA B 13,5 SE SÍTI Ø6 mm OKA 150/150mm	75 MM
KERAMZIT	200~500 MM
ŽEL. BET. SKOŘEPINA Z BETONU B20	80 MM
STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA	150 MM

P16

PARKETY
TL.500MM

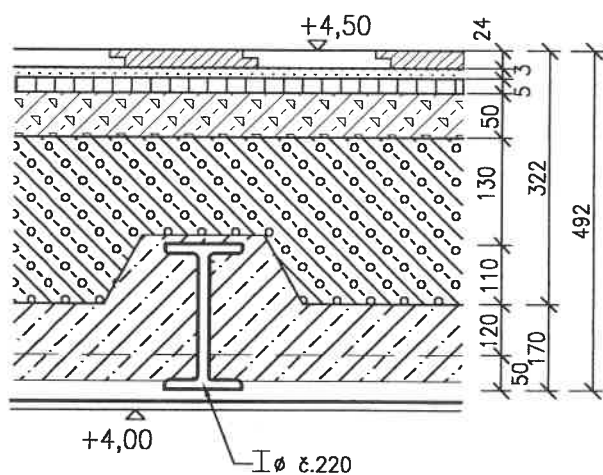

VÝMĚNA

KERAMZIT BETON-ZATŘENÝ	50 MM
ZÁSYP KERAMZITEM	130+110 MM
ŽEL. BET. DESKA B20	120 MM
TRAPÉZOVÝ PLECH	50 MM


IRUŠE – USII NAD LABEM

St1

- KRYTINA DOMINANT-DÁNSKÝ OBDÉLNÍK
- IMITACE BRDLICE, ODSTÍN ČERNÝ
- BEDNĚNÍ 30MM
- KONTRALATĚ+POJIST. IZOLACE
- KROKEV+KROV
- BEDNĚNÍ - PRKENNÁ PODLAHA
- PODÉLNÉ TRÁMKY Ø140/180
- PŘÍČNÉ NOSNÉ RÁMY 2Ø200/280
- PODÉLNÉ DVOJITÉ TRÁMY Ø140/160

St3

- PLECHOVÁ KRYTINA TÍŽŇ NA STOJATOU DVOJ. DRÁŽKU
- IZOFREX-SVAŘ. VE SPOJICH
- BEDNĚNÍ Z VODOVZDOR. PŘEKLIŽKY ČI BEDNĚNÍ NA POLODŘÁŽKU 30MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA-KONTRALATĚ 40/50
- POJISTINÁ IZOLACE
- KROKEV Ø120/160MM

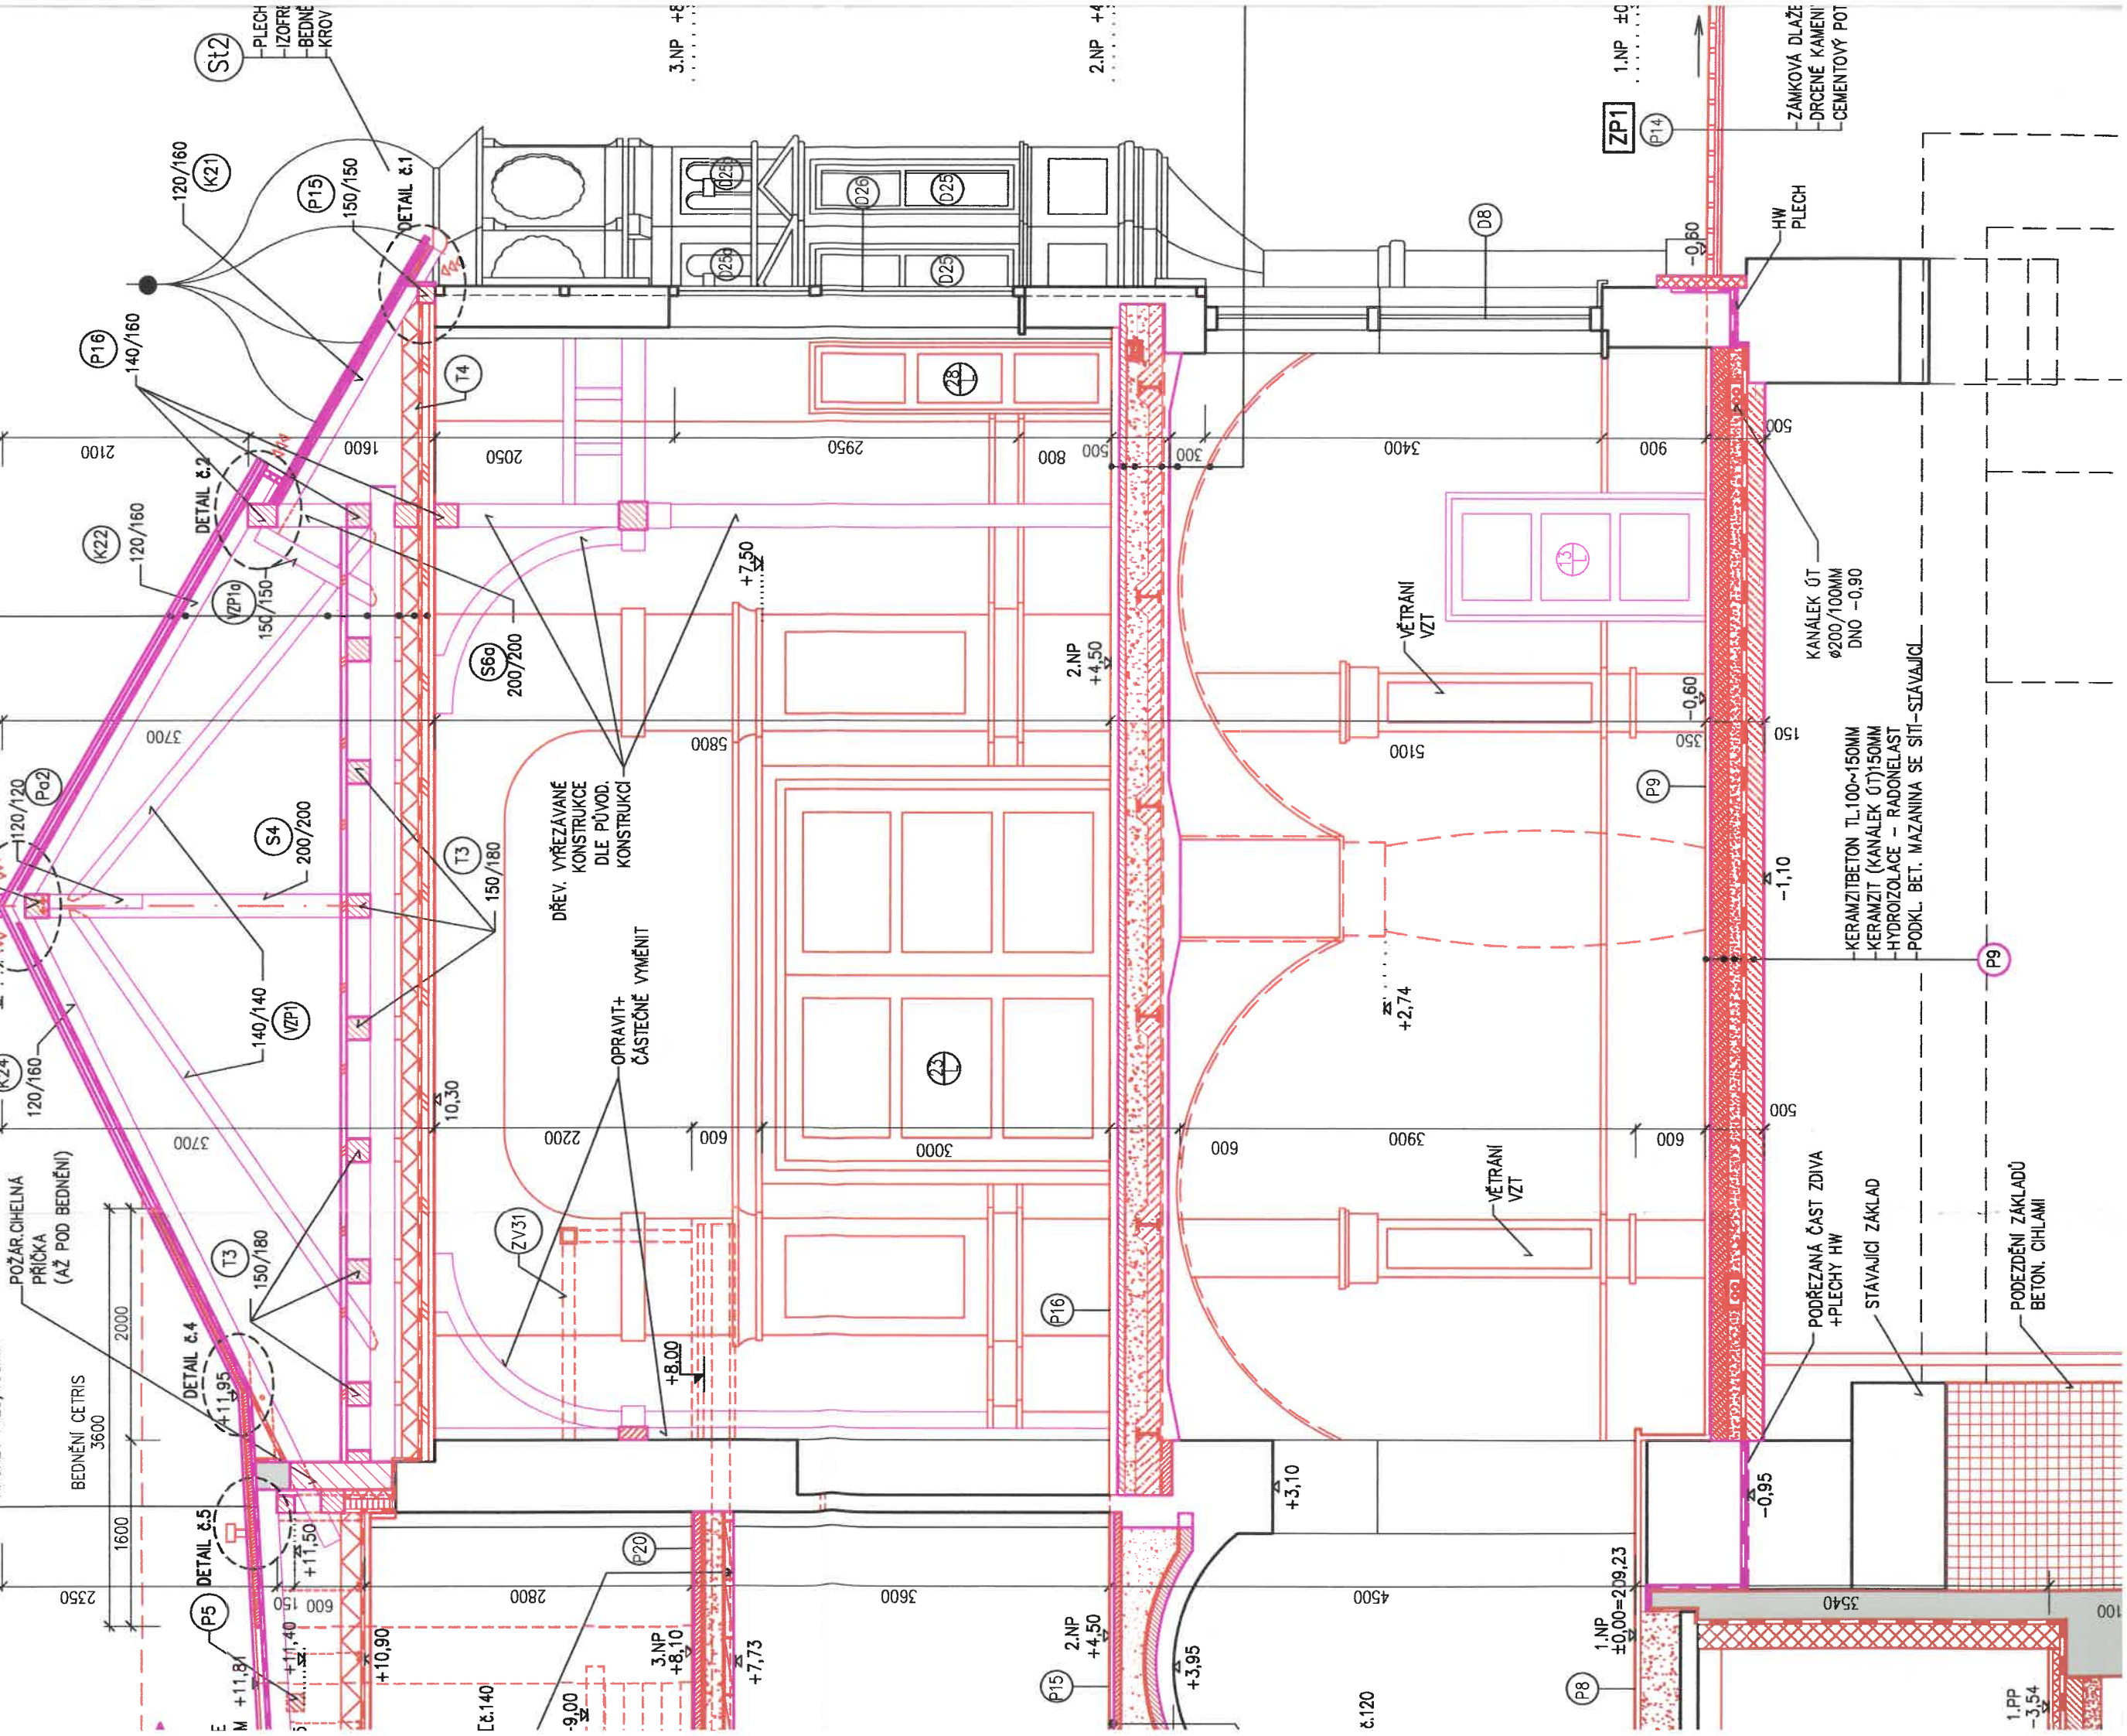

1.PP

PODEZDĚNÍ ZÁKLADŮ
BETON, CHILAMI

P9

-KERANZITBETON TL.100~150MM
-KERANZIT (KANÁLEK ÚT)150MM
-HYDROIZOLACE - RADONELAST
-PODKL. BET. MAZANINA SE SÍŤ-SÍTAVAJÍCÍ

PODRĚZANÁ ČÁST ZDIVA
+PLECHY HW

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD

KANÁLEK ÚT
Ø200/100MM
DNO -0,90

PLECH
HW

-ZÁMKOVÁ DLÁŽE
-DRČENÉ KAMENÍ
-CEMENTOVÝ POT

1.NP
±0,00=209,23

P8

D8

600

3900

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2.NP
+4,50

P16

3000

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

3600

+3,10

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

+7,73

3.NP
+8,10

+10,90

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

[-č.140

-9,00

+11,40

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

+10,90

3.NP
+8,10

+11,40

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

P5

DETAIL č.5

+11,95

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2350

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

POŽÁR.CIHELNÁ
PŘÍČKA
(AŽ POD BEDNĚNÍ)

120/160

110/140

3700

120/160

3700

120/160

1.NP
±0

W3

DETAIL č.3

+14,00

120/160

120/160

1.NP
±0

E

M

+11,81

120/160

120/160

3700

120/160

3700

120/160

1.NP
±0

P20

3.NP
+8,10

+10,90

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2800

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

600

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

2100

1600

3600

600

3000

+2,74

5100

VĚTRÁNÍ
VZT

3400

900

1.NP
±0

1.NP
±0