


ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

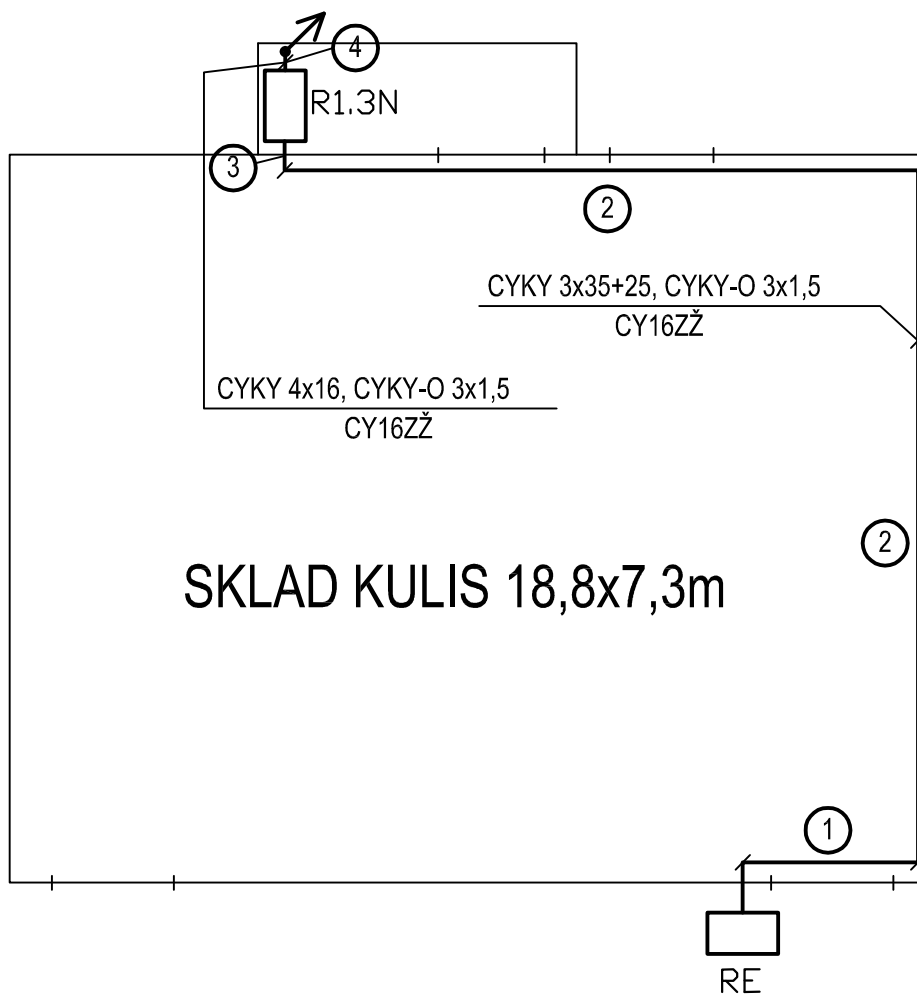

- ① ULOŽENÍ NA NOVÉM KABELOVÉM ŽEBŘÍKU Š. 100mm
- ② ULOŽENÍ NA STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ŽEBŘÍKU PO OK SKLADU KULIS
- ③ ULOŽENÍ NA NOVÉM KABELOVÉM ŽEBŘÍKU Š. 100mm
- ④ ULOŽENÍ NA NOVÉM KABELOVÉM ŽEBŘÍKU Š. 200mm, DÉLKA STOUPAČKY DO RM1.3 CCA 9m

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, ~50Hz, 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 + PROUDOVÝMI CHRÁNIČI + POSPOJOVÁNÍM

Investor : SEVEROČESKÉ DIVADLO S.R.O., LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 1710/10, ÚSTÍ NAD LABEM		Zpracoval:	
Místo : ÚSTÍ NAD LABEM	Číslo projektu : PEL011221	Ing. Vlastimil Laube	
Stavba : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY		TECHSERVIS CZ spol. s r.o. www.techserviscz.cz tel.: 774530106	
Výkres : PŘÍVODY DO RM1N A RM1.3		Datum : 01/2022 Stupeň : DPS Měřítko : A4 1:150	Č. výkr. E05