

vaše značka: e-mail ze dne 24.08.2021

naše značka: SVO-320-09-21-AL_PD
Č. j.: 9744/2021
vyřizuje: A. Leskota
telefon: 475668029
datum: 7.9.2021

PLANCON Praha, s.r.o.
Kollárova 644/10a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 27092526
Vyřizuje: Ing. Petr Krupička, MBA;
E: petr.krupicka@plancon.cz; M: 604348638

Stanovisko k napojení na veřejné osvětlení a vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni pro vydání společného stavebního povolení (ÚR+SP) stavby na akci „Mezní ulice - rekonstrukce komunikace“ vydané správcem sítě VO společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

- A. V zájmovém území stavby s názvem „Mezní ulice - rekonstrukce komunikace, SO 431 - VO“ se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení (VO) ve správě společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zakres zařízení VO.
- B. S napojením na veřejné osvětlení souhlasíme s podmínkou, že napojení je možné dle PD (čísla nových stožárů VO a PR budou přidělena správcem VO při realizaci stavby)
- C. S projektovou dokumentací pro stavební povolení souhlasíme a zároveň požadujeme, aby byla zhotovena samostatná prováděcí PD elektro dle platných ČSN a EN, pro stavební objekty označené č. SO 431, kde budou uvedeny a zapracovány následující podmínky:
1. Pro stavbu nového VO bude vytvořen samostatný projekt elektro ve stupni „prováděcí“ a označen autorizačním razítkem, kde bude mimo jiné i uvedeno, že:
Pro předání stavby do provozu je potřeba:
 - Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku Statutárního města Ústí nad Labem.
 - Před předáním do provozu musí být proveden „zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení“ se všemi jeho náležitostmi správcem sítě.
 - Při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:
 - 2 x prováděcí dokumentaci skutečného provedení v papírové i datové formě
 - 2 x výchozí revize elektrického zařízení
 - 2 x geodetické zaměření stožárů a vedení včetně zakresu ve formátu *.dgn nebo *.dwg na CD.
 2. Prováděcí projektová dokumentace bude prokazatelně schválena a označena správcem zařízení VO.
 3. Demontované stožáry, výložníky a svítidla budou odvezeny a předány správci zařízení VO k dalšímu využití nebo likvidaci.
 4. **Samostatná prováděcí PD elektro dle ČSN a EN pro stavební objekty SO 431 bude také obsahovat TZ elektro, světelně technický výpočet, situaci elektro, koordinační situaci, přesné liniové schéma zapojení a soupis materiálu použitých konstrukčních prvků schválených správcem VO.**
 5. Ulice Mezní je dle připravovaného Generelu VO zařazena do třídy osvětlení – M5+CLO+AstroDim, nastavení diagramu skupina M5.
 6. Stávající přípojky vánočního osvětlení je potřeba znovu instalovat na nové stožáry v úseku od křižovatky Elba po odbočku do ulice Stavbařů v počtu 5 ks.
 7. Úsek 7 - nový stožár Sn43 je potřeba umístit **mimo** výstupní plochu/zónu cestujících v MHD a prostor přístřešku zastávky (nejlépe na přilehlý stožár trakce).
 8. Úsek 5 - k novému stožáru č. Sn26, připojit stávající vedení pro přechodové stožáry č. UM59187 a UM59188.



9. Úsek 4 - mezi novými stožáry č. Sn17 a Sn18 vyměnit všechny kabelová vedení VO vč. přívodního, až do napáječe ZM č. UM094. Stožár UM03409 je součástí VO komunikace Mezní a je potřeba ho zahrnout do této rekonstrukce.
10. Úsek 3 - řešit i stávající přechodové stožáry č. UM59185 a UM59186 vč. kabelového vedení. Zrušení (demontáž) úplně nebo bude místo pro přecházení a přechodové osvětlení zde zůstat?
11. Dle připravovaného generelu VO pro Ústí nad Labem je požadováno, aby tam, kde se bude rekonstruovat komunikace s VO, a kde se nachází stávající pozice stožárů pro trakci trolejového vedení MHD, došlo k přesunu VO na tyto trakční stožáry PTZ. **Statutární město Ústí nad Labem (investor) nechá před realizací navrhované stavby vyhotovit novou prováděcí projektovou dokumentaci (tzn. přepočítání osvětlení, který bude obsahovat TZ elektro, světelně technický výpočet, situaci elektro, koordinační situaci, přesné liniové schéma zapojení a soupis materiálu použitých konstrukčních prvků), která bude vycházet z vyhotoveného a Statutárním městem Ústí nad Labem schváleného generelu VO. V generelu VO je kladen zásadní požadavek na umístění stožárů VO v blízkosti stožárů trakce. Návrh nové prováděcí dokumentace bude předložen ke schválení správci VO.**
12. Svítidla VO budou s nastavením Astrodimu dle Generelu VO a max. teplotou chromatičnosti 2700 K.
13. Svítidla přechodová budou s nastavením Astrodimu dle Generelu VO a max. teplotou chromatičnosti 4000 K.
14. **Bez prováděcí dokumentace, která nebude prokazatelně odsouhlasena správcem sítě VO, není možné tuto stavbu zrealizovat.**

D. S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. Před započítáním zemních prací bude provedeno řádné **vytyčení** zařízení VO min. **5 pracovních dní předem** písemnou objednávkou, možno poslat také elektronicky e-mailem.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přizvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **4 týdny předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stožáry v blízkosti výkopů budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. Před záhozem výkopu je nutno přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. Ochranné pásmo kabelového podzemního vedení VO je 0,6 m.
7. Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkci.
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. V případě jakéhokoli poškození zařízení VO vlivem realizované stavby je nutné uvést tato zařízení bezodkladně do původního stavu po odsouhlasení správcem zařízení VO na náklady investora stavby.

Toto stanovisko platí 1 rok počínaje datem jeho vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.



Při změnách v průběhu stavby jsou kontaktní osobou za stranu správce VO:

Vytyčení a kontrolu zajišťuje: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: hoffmann@dpmul.cz

Informace poskytuje: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz

V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021


Leskota Antonín
Vedoucí střediska VO

Přílohy:

- 1) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 1
- 2) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 2
- 3) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 3
- 4) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 4
- 5) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 5
- 6) INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 6
- 7) Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společností Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.




INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 1

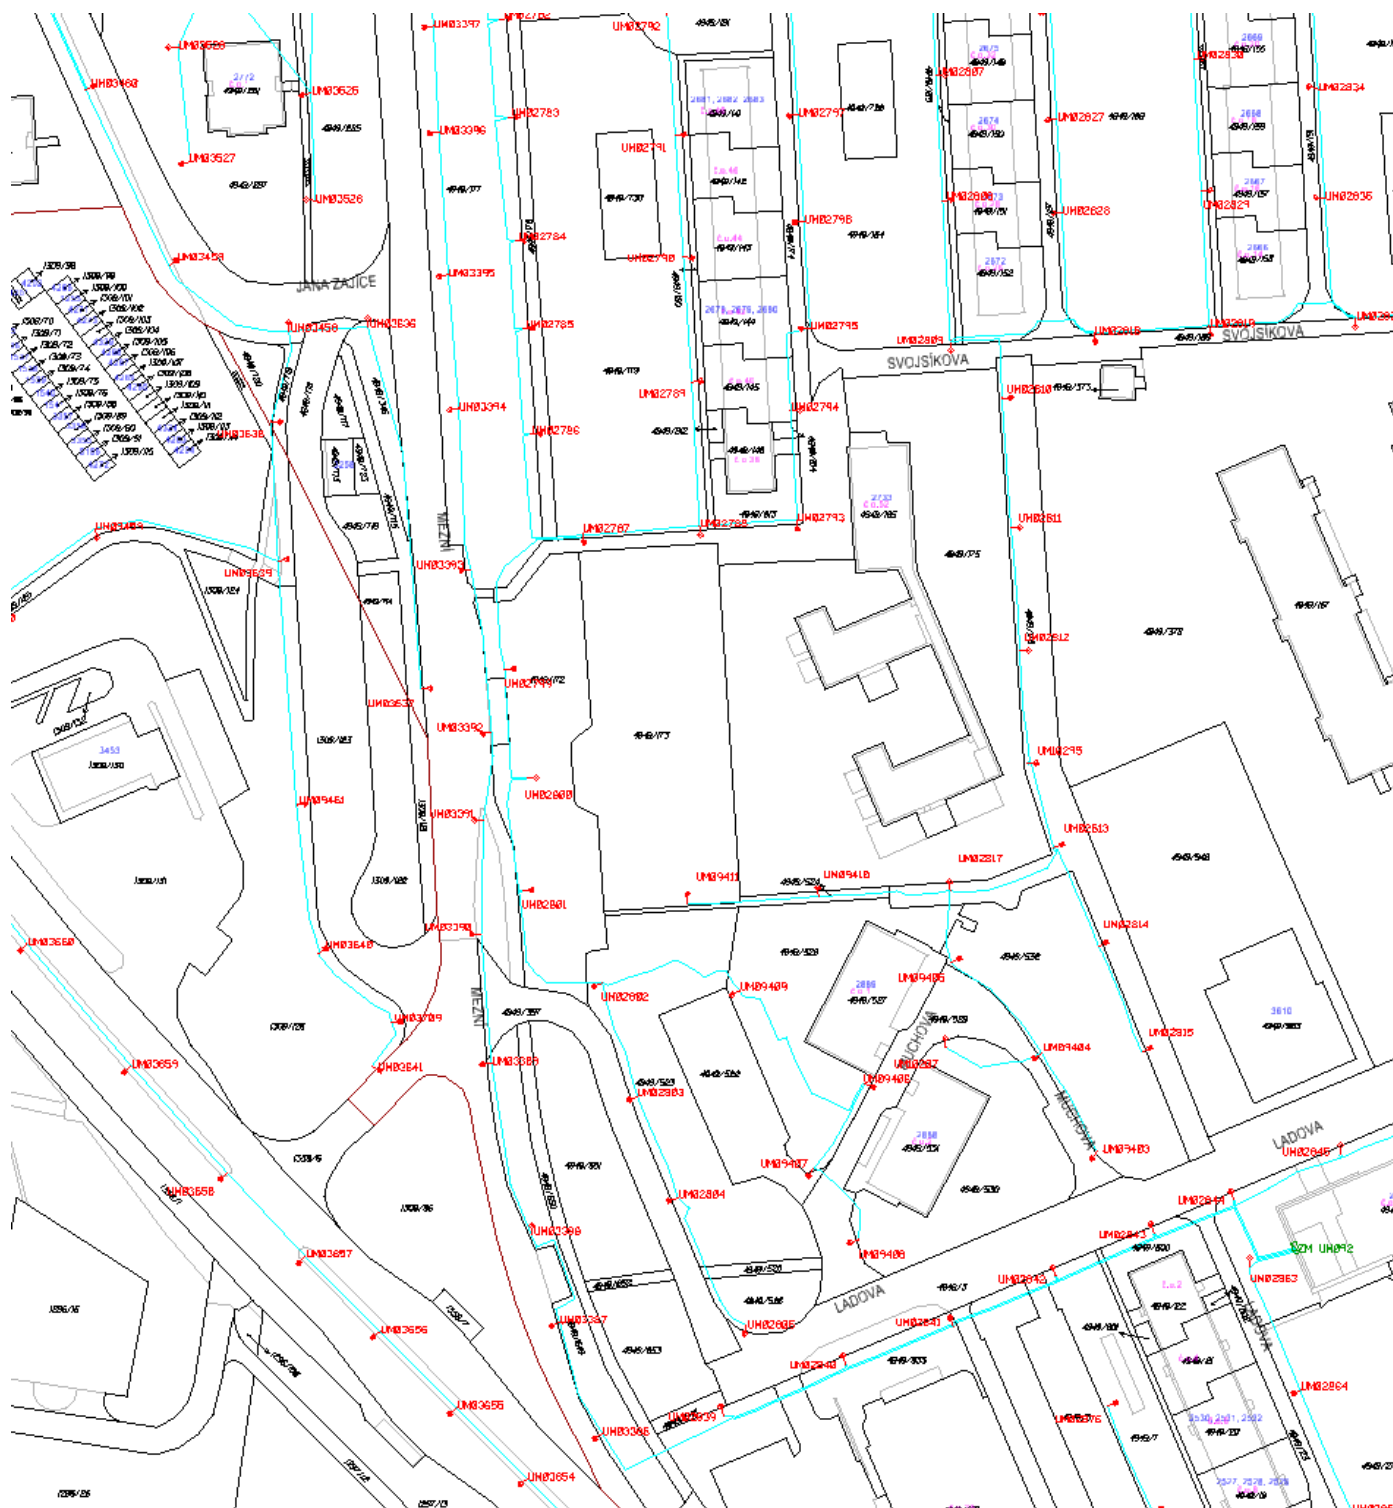

V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021




INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 2

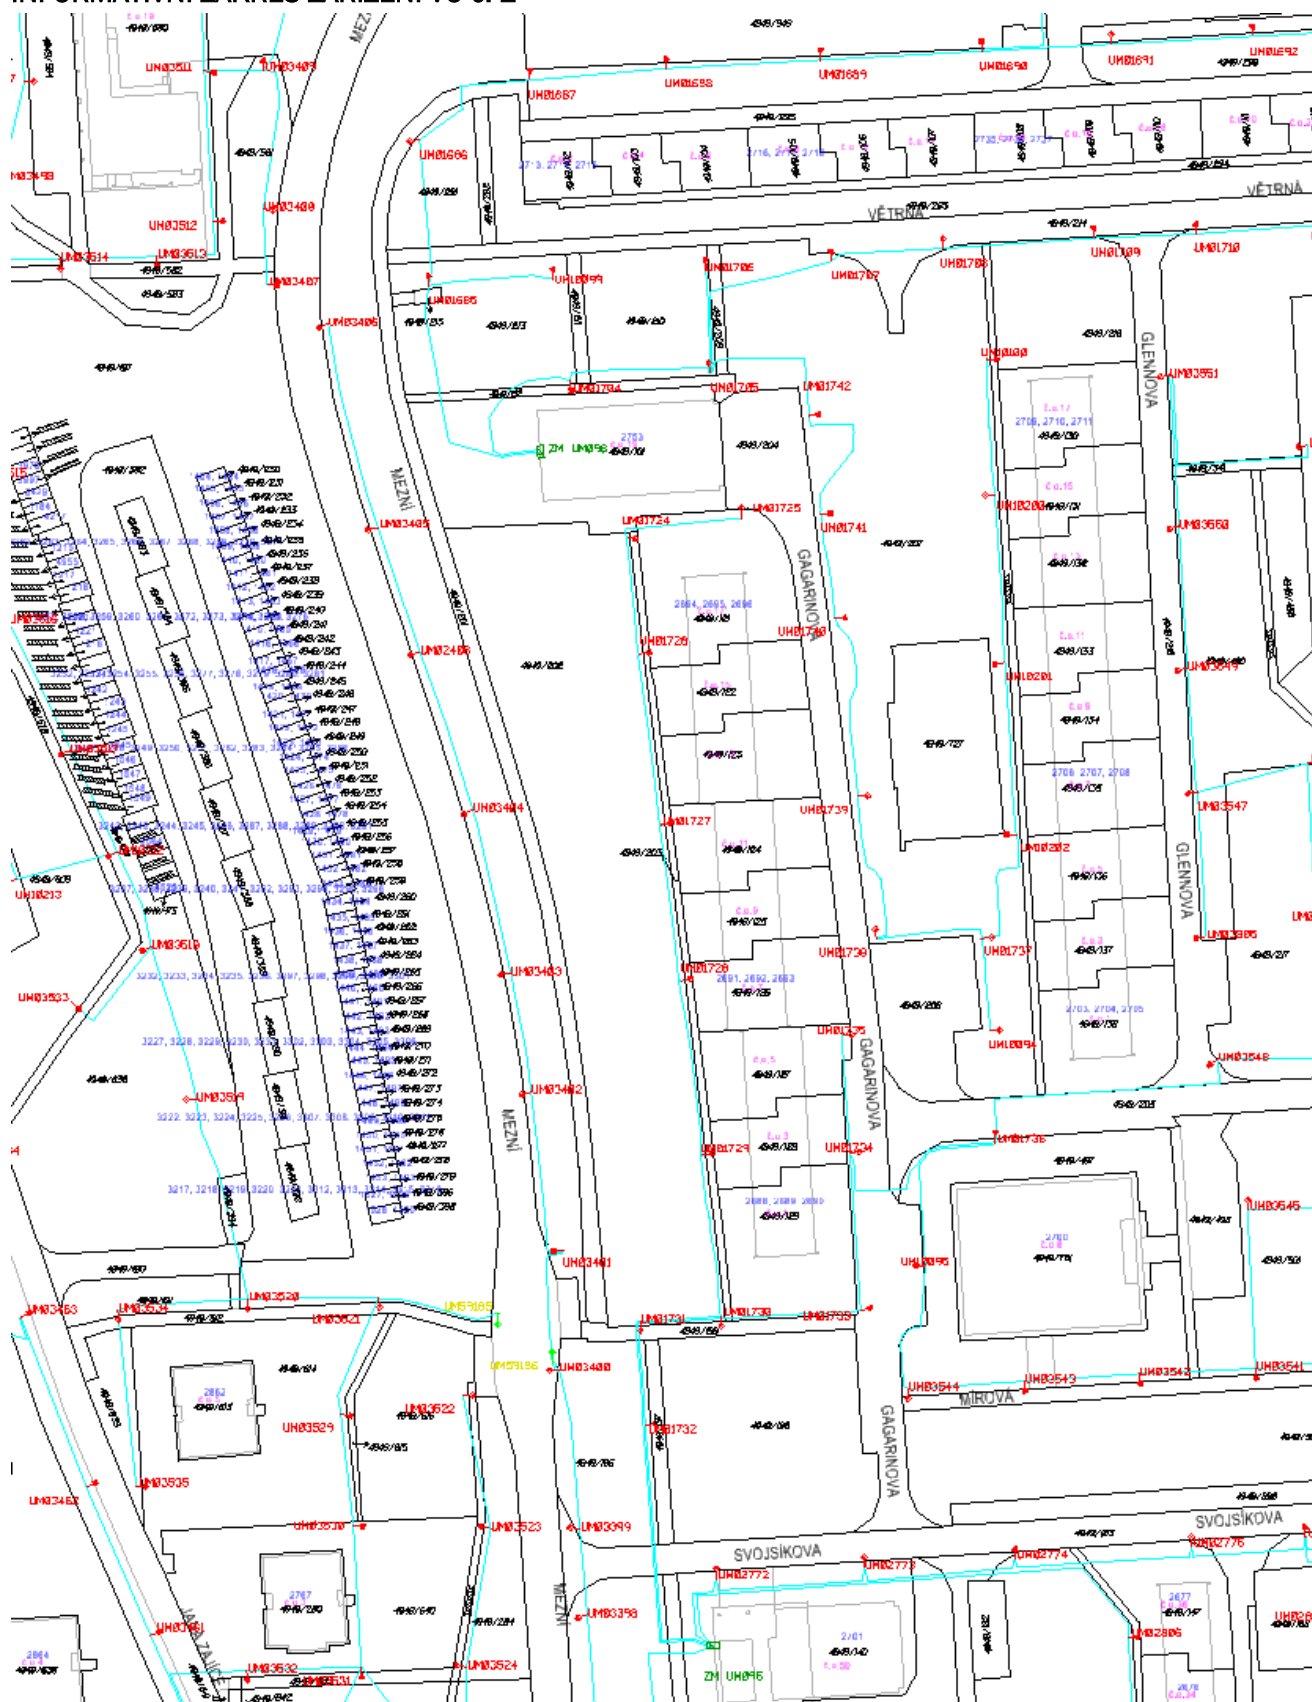

V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021



INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 3

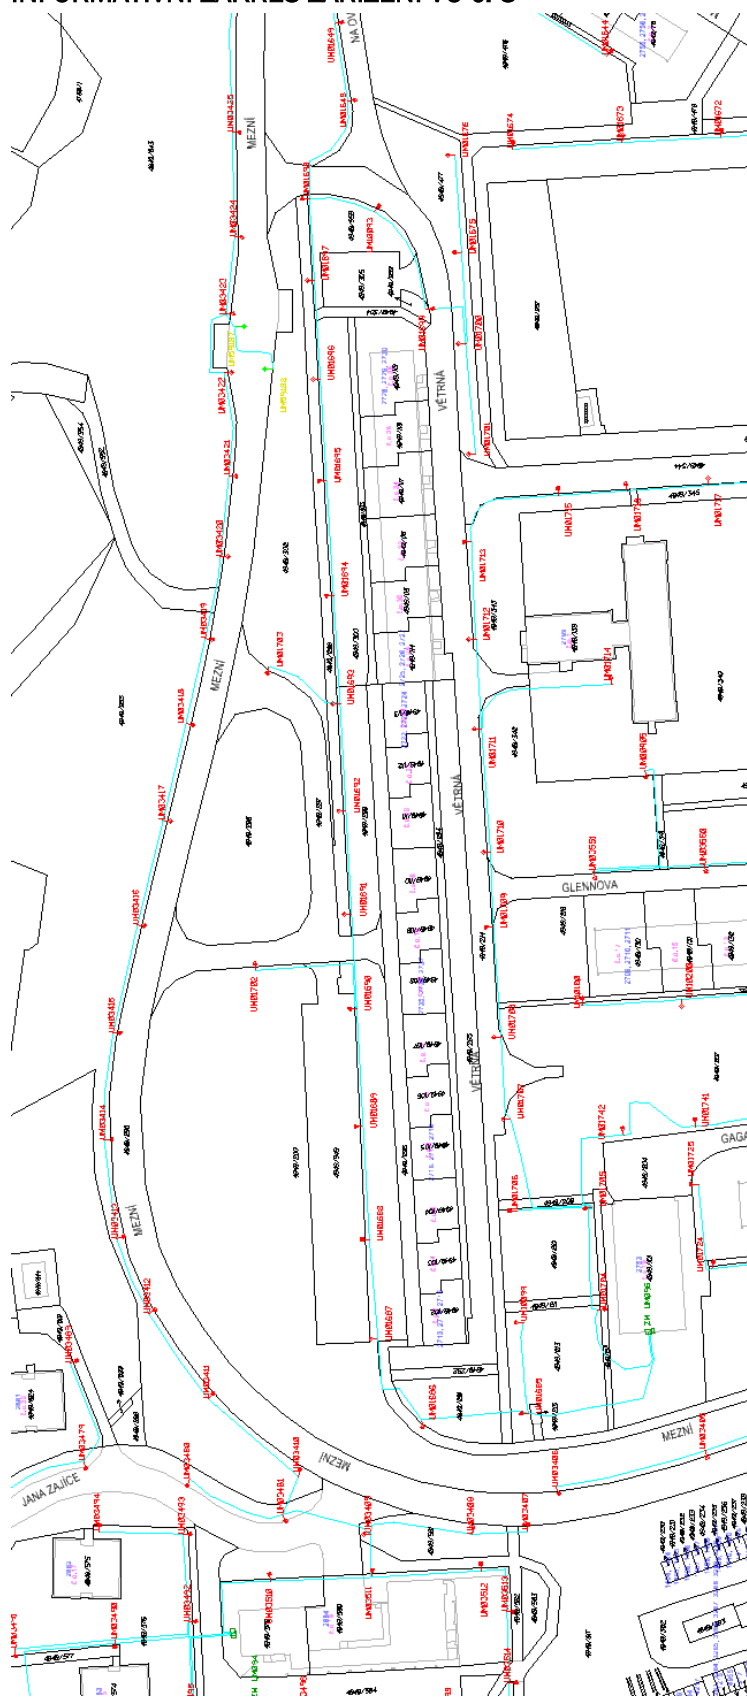


V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021

7/11




INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 5

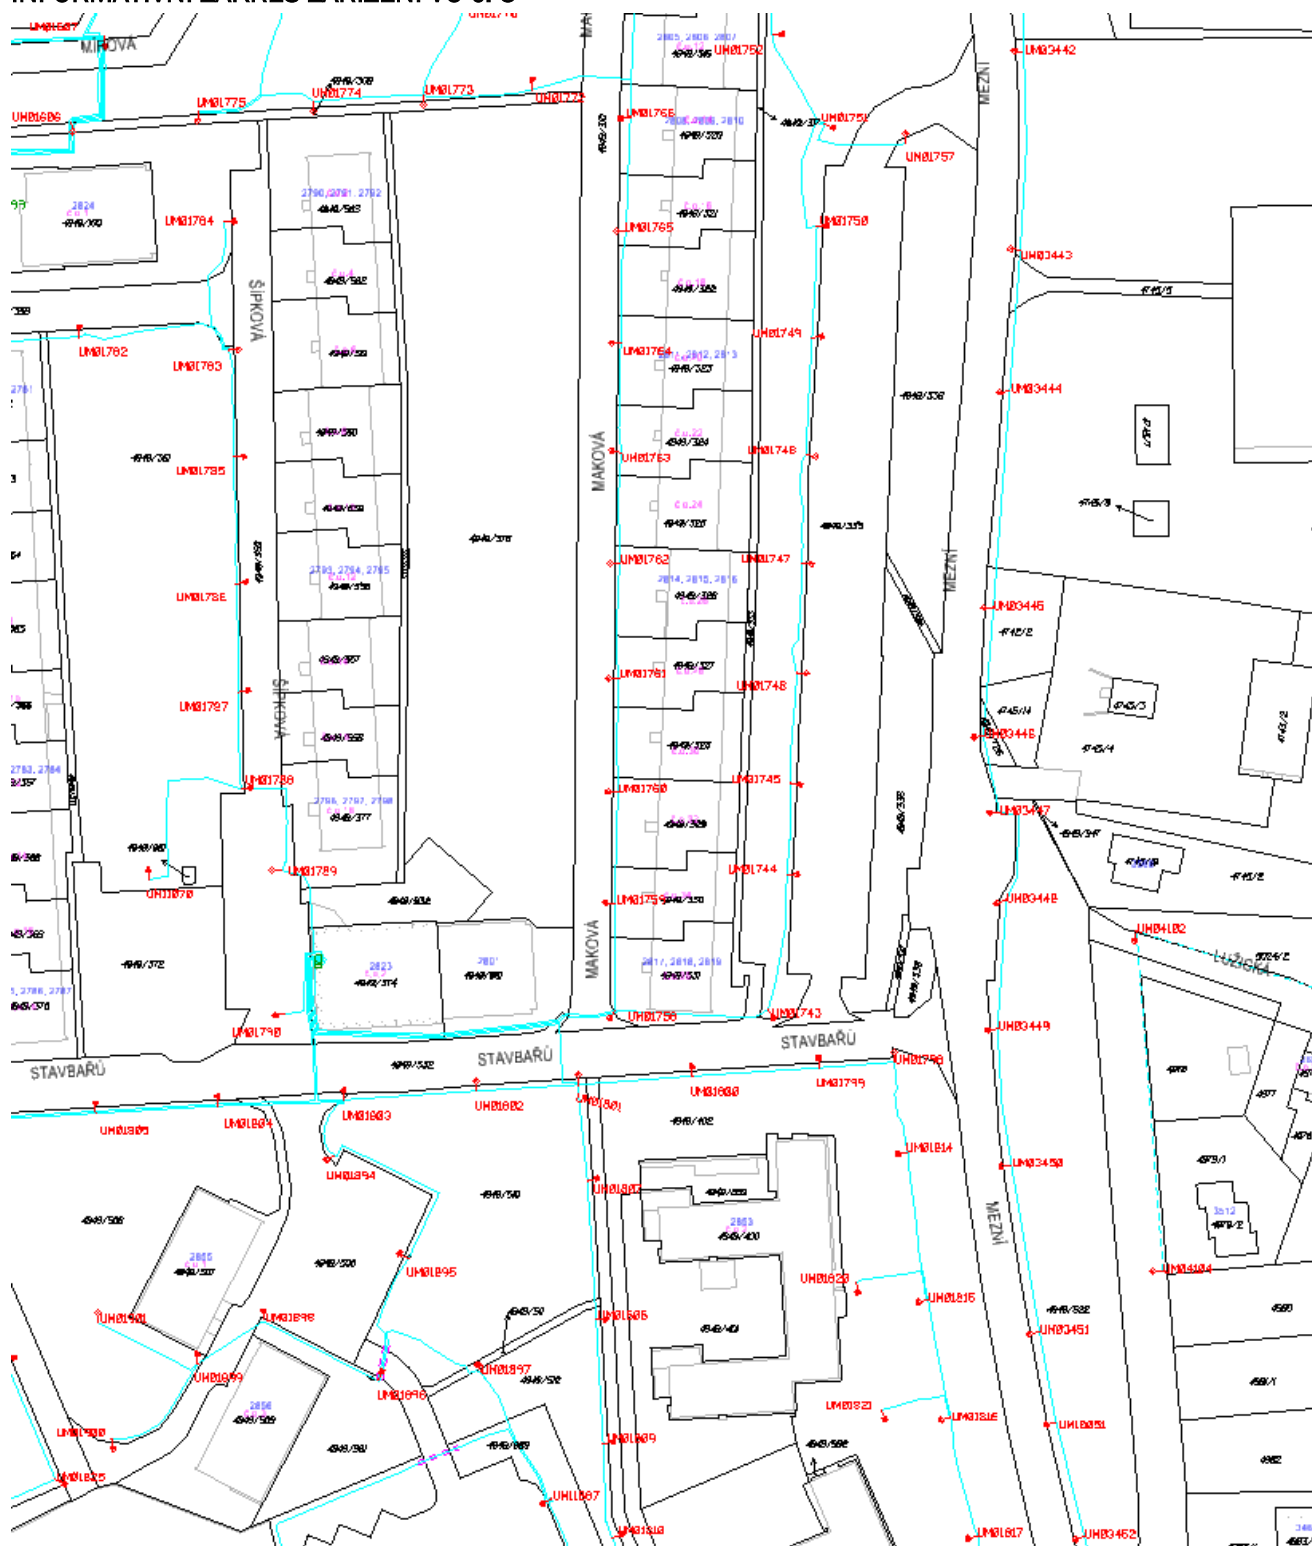

V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021

INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO č. 6

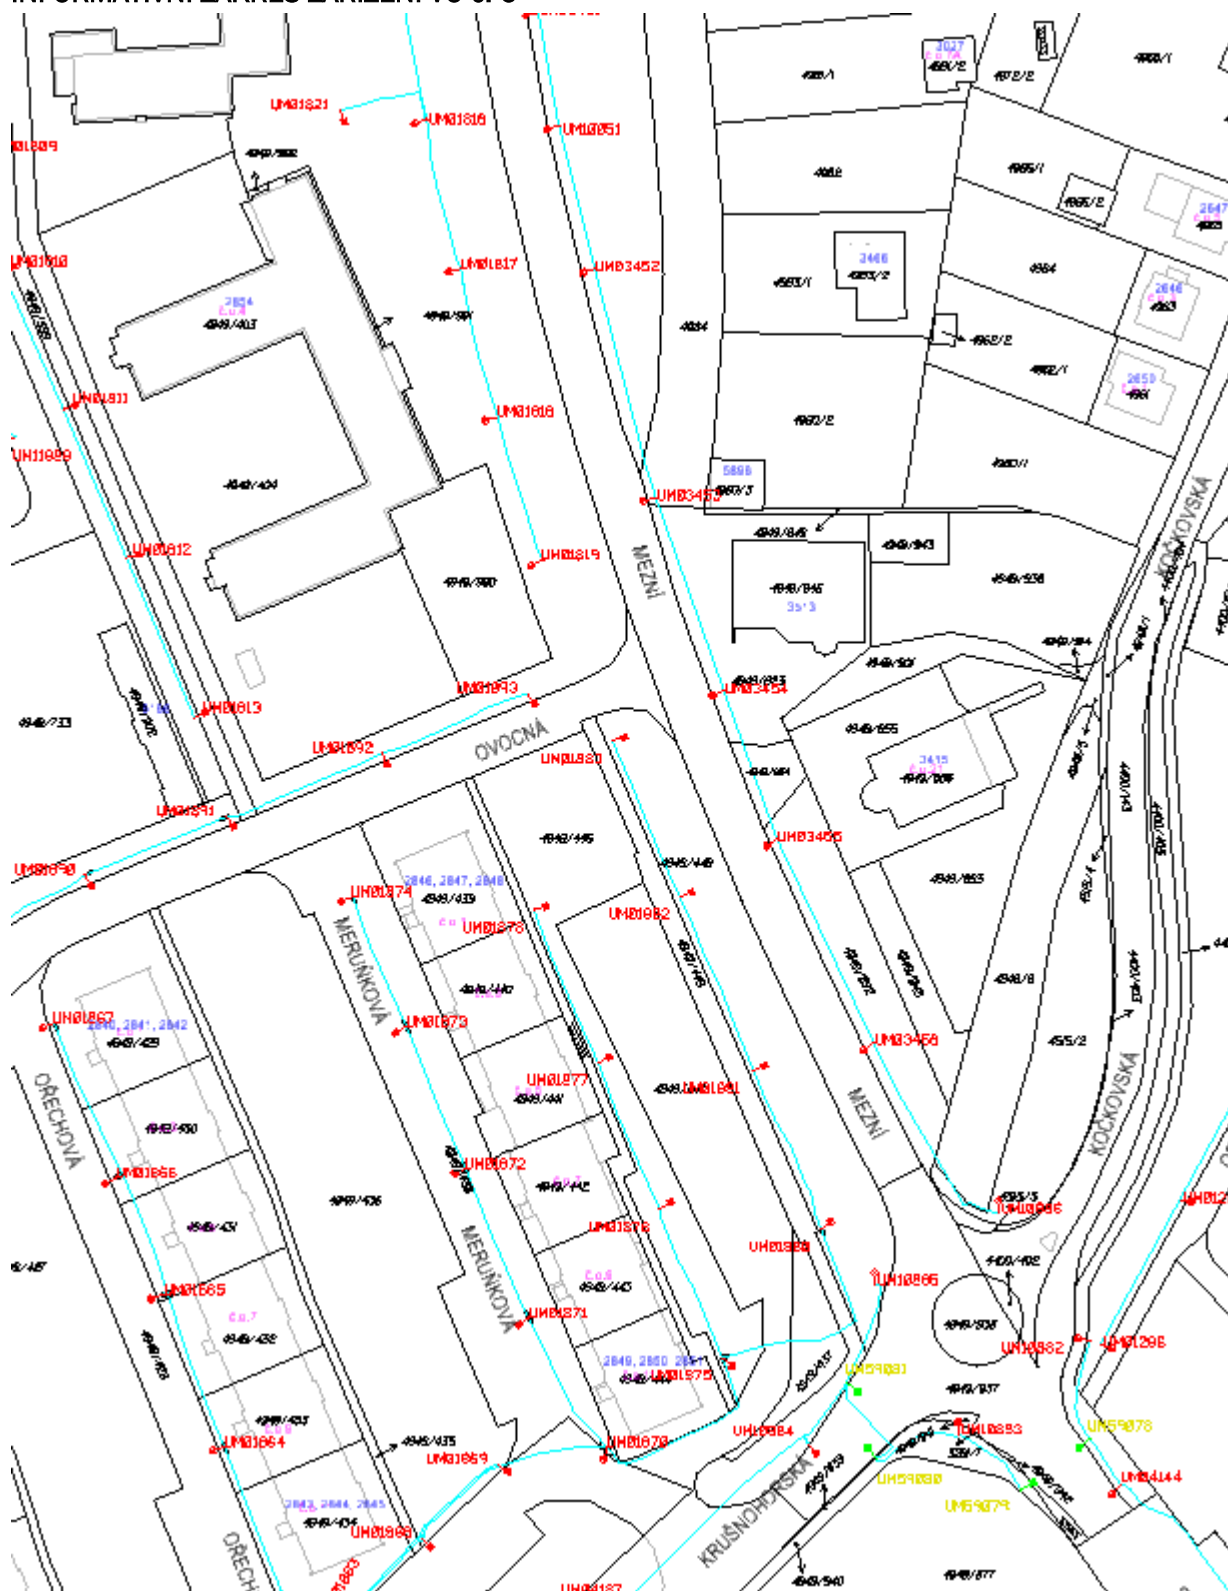

V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPMUL“).
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení“ je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti DPMUL vzniknou porušením těchto povinností.
4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
2. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
3. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
4. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku – Infolinku – tel. číslo 800 100 613 nebo dopravní dispečink s nepřetržitou pohotovostní službou tel. číslo 475 211 547. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
5. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.



6. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vykonávající funkci správce zařízení VO, které je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení VO je stanovena pokuta 10. 000,- Kč za každý případ.
3. Za neoznámení škody na zařízení správce zařízení VO dle ustanovení článku II. odst. 4. je stanovena pokuta 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
4. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 2. je stanovena pokuta za každý den prodlení 1. 000,- Kč.
5. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 5. je stanovena pokuta 10. 000,- Kč za každý případ.

* pověřená třetí osoba