



Odpovědný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	DAVID LIPČÁK Projekce elektro/MaR Kmochova 3170/32 400 11 Ústí nad Labem IČO: 87380323 tel.: +420 728 328 905 e.: info@acdprojekt.cz	
ING. JIŘÍ ŠTOLBA	DAVID LIPČÁK	ING. JIŘÍ ŠTOLBA		
				
Generální projektant:	K Faktor s.r.o. Ústí nad Labem, Na Kohoutě 792/11, 400 10			
Místo stavby:	MŠ Vyhlička, Rozcestí 786/2, 400 07, Ústí nad Labem			
Akce a SO,PS:	Rekonstrukce osvětlovací soustavy na MŠ Vyhlička D.1.4.E - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo:	20210033
			Stupeň:	DPS (jednostupňová)
			Datum:	07 / 2021
			Měřítko / Formát:	-: / 5xA4
Název:	OBVODOVÁ SCHÉMATA		Část :	Příloha :
			D.1.4.E	04

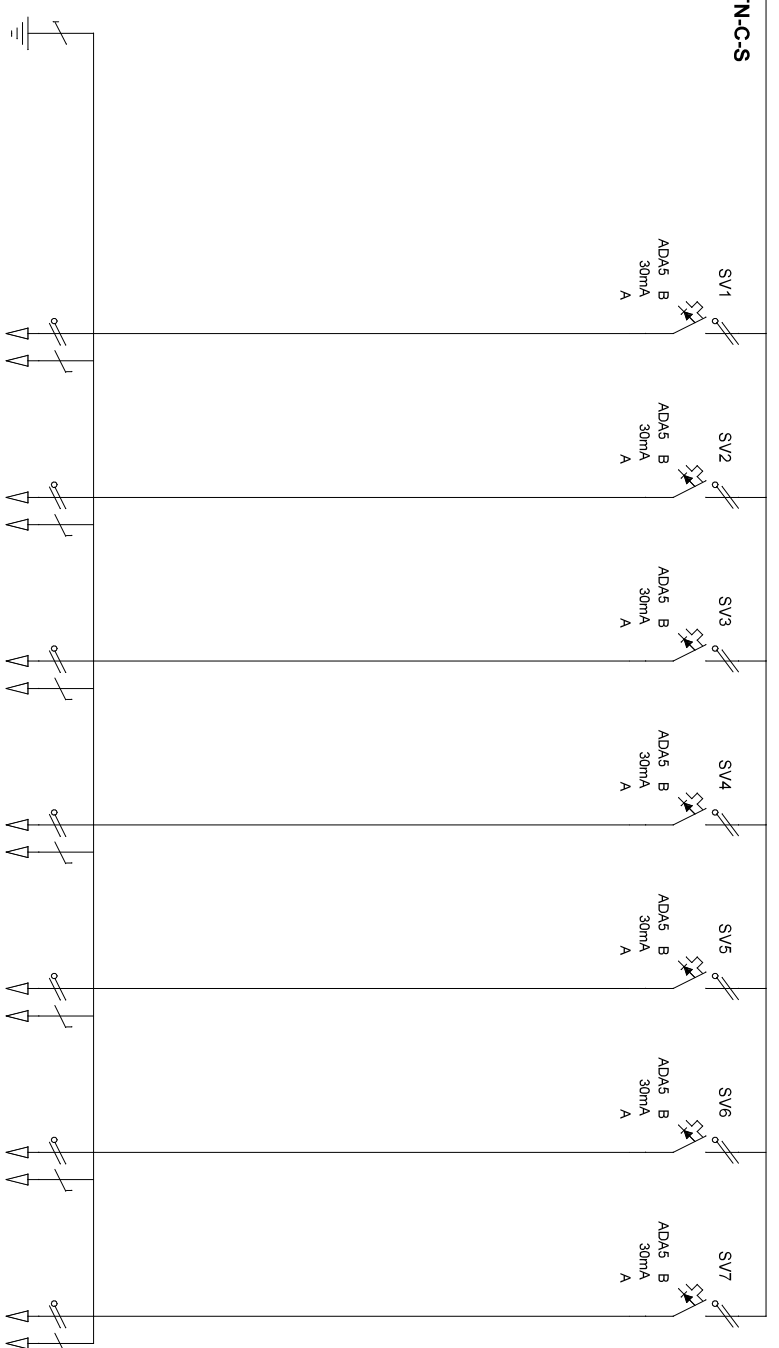

Sít' TN-C-S

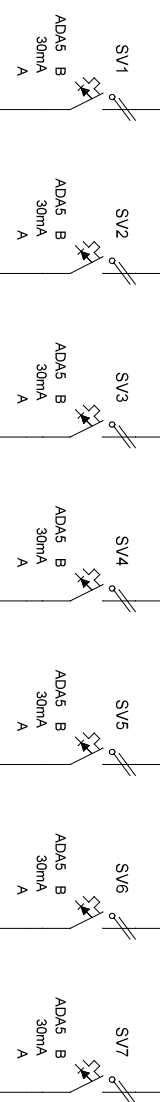


Popis vývodu		Typ sítě: TN-C-S	
1	2	3	4
1	Osvětlení S1.16 Hrubá příprava	3x1.5mm ²	CYKY-J
2	Osvětlení S1.18,S1.28,S1.29,S1.34,S1.35,S1.39 Sklad, úklidová komora, šatna	3x1.5mm ²	CYKY-J
3	Osvětlení S1.20,S1.26,S1.27,S1.30,S1.36, Kancelář sekr.,chodba, sborovna, ředitel	3x1.5mm ²	CYKY-J
4	Osvětlení S1.25,S1.17,S1.19 Jídelna, sklad, chodba	3x1.5mm ²	CYKY-J
5	Osvětlení S1.31,S1.32,S1.33,S1.37,S1.38 Umývárna, sprcha, WC, sušárna	3x1.5mm ²	CYKY-J
6	Osvětlení S1.21,S1.22,S1.23,S1.24 Sklad	3x1.5mm ²	CYKY-J
7	Osvětlení NO Nouzové osvětlení	3x1.5mm ²	CYKY-J
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	Standard										
2	1	1											
3	1	1											
4	1	1											
5	1	1											
6	1	1											
7	1	1											
8	1	1											
9	1	1											
10	1	1											
11	1	1											
12	1	1											
13	1	1											
14	1	1											

Projekt :
Rekonstrukce osvětlovací soustavy v MŠ Vyhlička
D.1.4.E.04 - OBVODOVÁ SCHEMATA HR (dílcí)

Ujměno zákazníka: MŠ Vyhlička, Rozcestí 786/2, 400 07, Ústí nad Labem

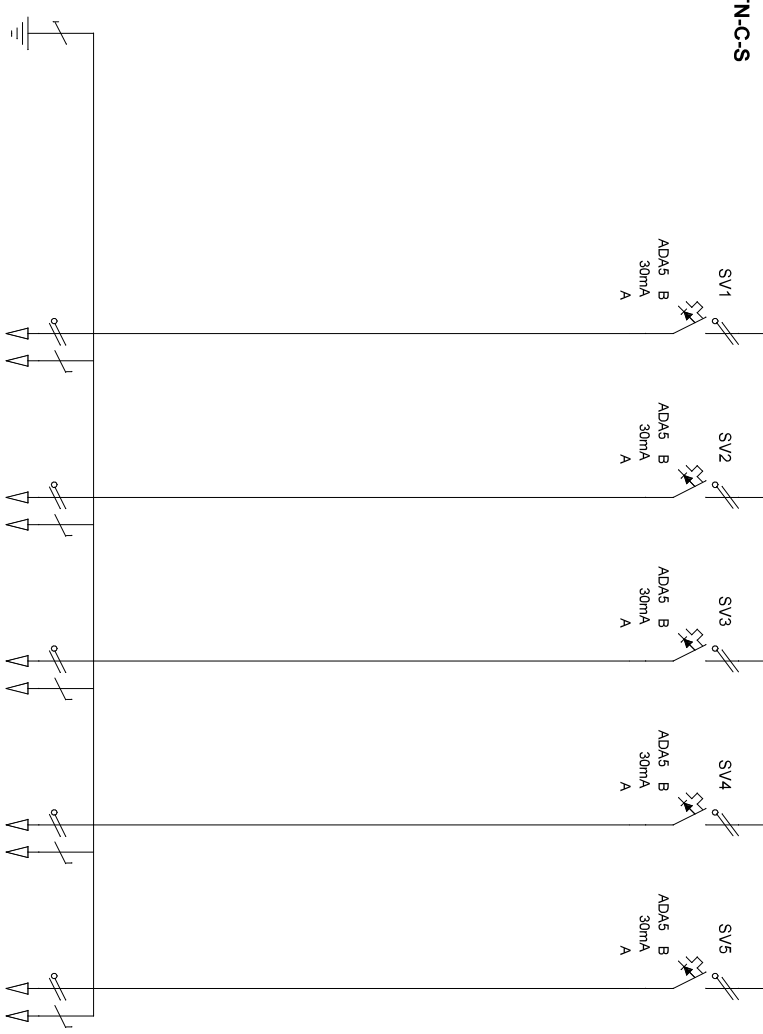

Sít' TN-C-S

SV1
ADAS B
30mA
A

SV2
ADAS B
30mA
A

SV3
ADAS B
30mA
A

SV4
ADAS B
30mA
A

SV5
ADAS B
30mA
A


Popis vývodu

CYK-V-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S1.40 Herna
CYK-V-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S1.41,2.16,S1.42,S1.50,2.25,S1.52 Chodba
CYK-V-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S1.44,S1.45,S1.46,S1.47,S1.48 Sklad, sklad lehátek,
CYK-V-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S1.43,S1.49,S1.51,S1.53 WC, umývárna, WC personál, čaj. kuch.
CYK-V-J 3x1,5mm ²	Osvětlení NO Nouzové osvětlení

3	---	---
2	---	---
1	---	---
Vývoři: David Lipčák		Zkontrol.: Ing. Jiří Štolba
Typ sítě: TN-C-S		Standard ---

Projekt :
Rekonstrukce osvětlovací soustavy v MŠ Vyhlička
D.1.4.E.04 - OBVODOVÁ SCHÉMATÁ RT (díleč)

Jméno zákazníka: MŠ Vyhlička, Rozcestí 786/2, 400 07, Ústí nad Labem

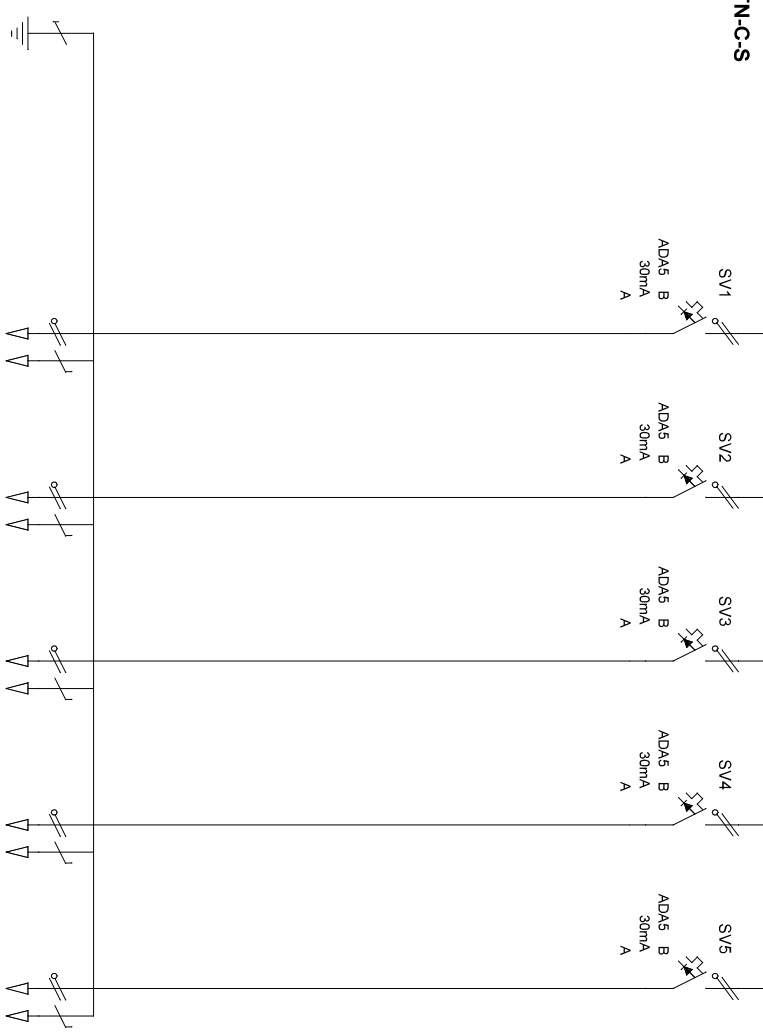

Sít' TN-C-S

SV1
ADAS B
30mA
A

SV2
ADAS B
30mA
A

SV3
ADAS B
30mA
A

SV4
ADAS B
30mA
A

SV5
ADAS B
30mA
A

Popis vývodu

CYKY-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S2.01 Herna
CYKY-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S2.03,S2.13 Chodba
CYKY-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S2.02,S2.05,S2.06,S2.10 Čaj. kuch., umývárna, WC pers., WC
CYKY-J 3x1,5mm ²	Osvětlení S2.07,S2.08,S2.09,S2.11,S2.12 Sklad, sklad lehátek
CYKY-J 3x1,5mm ²	Osvětlení NO Nouzové osvětlení

3	---	---	
2	---	---	
1	---	---	
Vývoři: David Lipčák			
Typ sítě: TN-C-S		Standard	---

Projekt :
Rekonstrukce osvětlovací soustavy v MŠ Vyhlička
D.1.4.E.04 - OBVODOVÁ SCHÉMATÁ RT1 (díleč)

Jméno zákazníka: MŠ Vyhlička, Rozcestí 786/2, 400 07, Ústí nad Labem

