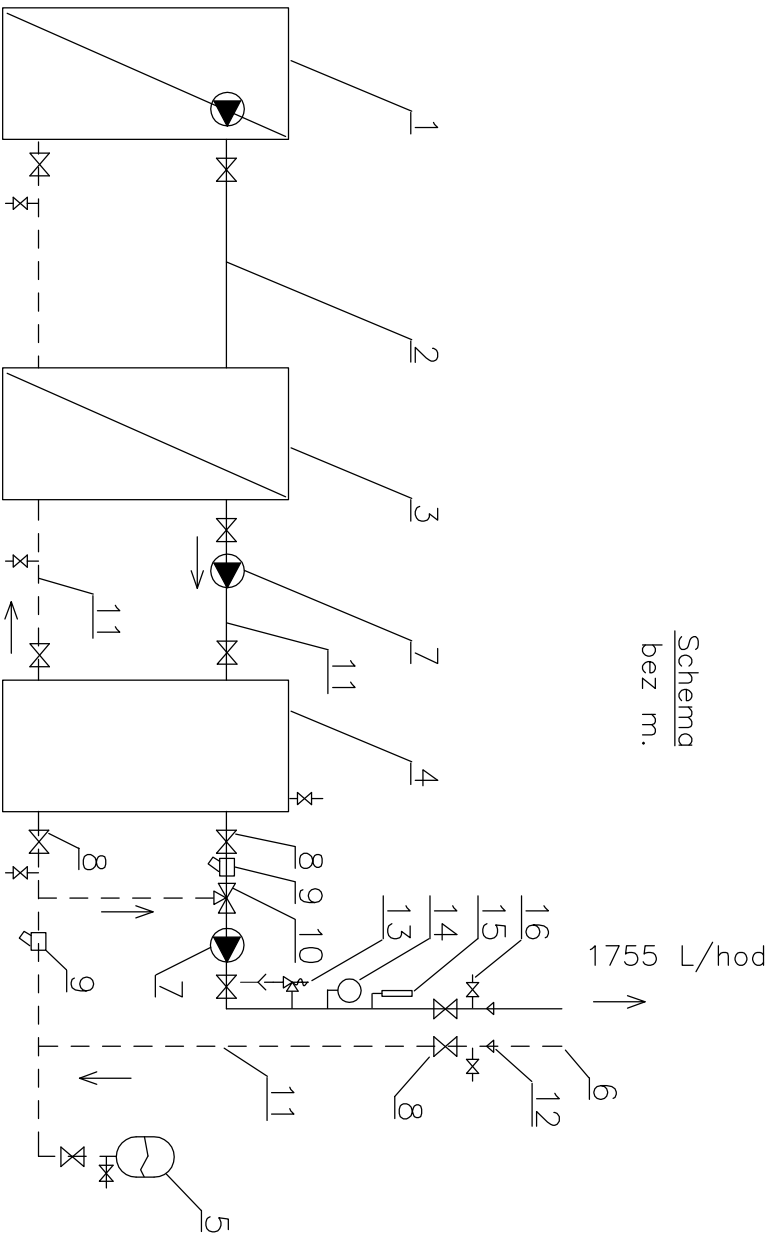




Schema
bez m.



- 16 vypouštění
- 15 teploměr
- 14 manometr
- 13 pojistný ventil otev. přetlak 350 kPa
- 12 redukce na DN 40
- 11 potrubí 28x1,5
- 10 trojcestný ventil DN 25
- 9 filtr do potrubí, mechanický a magnetický
- 8 kulový kohout DN 25
- 7 čerpadlo Magna 25–60
- 6 místo napojení na stávající systém
- 5 Expanzomat vytápění 80 L
- 4 akumlace 400 L
- 3 tepelné čerpadlo vnitřní jednotka
- 2 propojovací potrubí Cu 28x1,5
- 1 tepelné čerpadlo venkovní jednotka, 20 kW

Schema zapojení bude projednáno s dodavatelem tepelného čerpadla.

Vpracoval: Ing. Pavel Mordavaneec		Podpis: 	Formát A3
Do vrchu 30		tel. 47 560 3422	Datum červenec 2022
403 40 Ústí n. L.		603 453 683	Projekt pro ohlášení úřadu
IČO 114 23 781	e-mail: mordavaneec@volny.cz		Čís. zak.
Investor: Severočeské divadlo opery a baletu			Měřítko bez m.
Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem		Výkres č.	
Místo stavby: Vaníčková 884/17, Ústí nad Labem			
Projekt: Vytápění			