
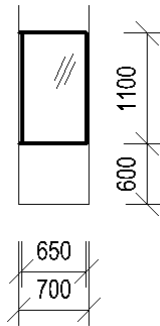





Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
1/Z	<i>viz samostatný výkres D.1.1.b.12</i>	pozinkované venkovní zábradlí madlo zábradlí z jeklu 70/30 mm ve výšce min. 1000 mm, sloupky jekl 50/50 mm vč. roznášecí patky z plechu 120/120 mm, výplň z pásoviny 8/50 mm á max. 120 mm	bm	cca 18,2 m	pozink	kotvit na chemické kotvy do ŽB stěny, dělení na dilatační celky upřesní zhotovitel v rámci VD
2/Z	 <i>podle stávajícího</i>	poklop revizní šachty kanalizace rozměr 1150/950 mm, plynotěsný, provedení pro zadláždění, 2-dílný poklop	ks	1	pozink	v případě, že bude stávající poklop po vybourání dlažby v pořádku, lze ho ponechat
3/Z		celoskleněné kyvné dveře do sprch z bezp. skla š. staveb. otvoru 700 mm (zdivo), průchod cca 650 mm – zaměřit na stavbě!!! , 600 od země, v. 1100 mm bezp. sklo 66.4 ESG VSG	ks	7	bezpečnostní, téměř neprůsvitné zasklení, neprůhledné	vzhled zasklení upřesní investor během výstavby

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
4/Z		revizní dvířka do SDK 400/400 mm provedení se skrytým rámem pro osazení do plného SDK podhledu	kpl.	11	výmalba dle okolní	SDK deska v provedení dle okolního podhledu
5/Z		revizní dvířka do SDK 200/200 mm provedení se skrytým rámem pro osazení do plného SDK podhledu	kpl.	1	výmalba dle okolní	SDK deska v provedení dle okolního podhledu
6/Z		Al přechodová lišta provedení pro převýšení do 20 mm, narážecí, délka 0,8 až 0,9 m	ks	7	elox	kotvit mechanicky, délku upravit na stavbě, rozmístění bude upřesněno během výstavby

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!