


PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

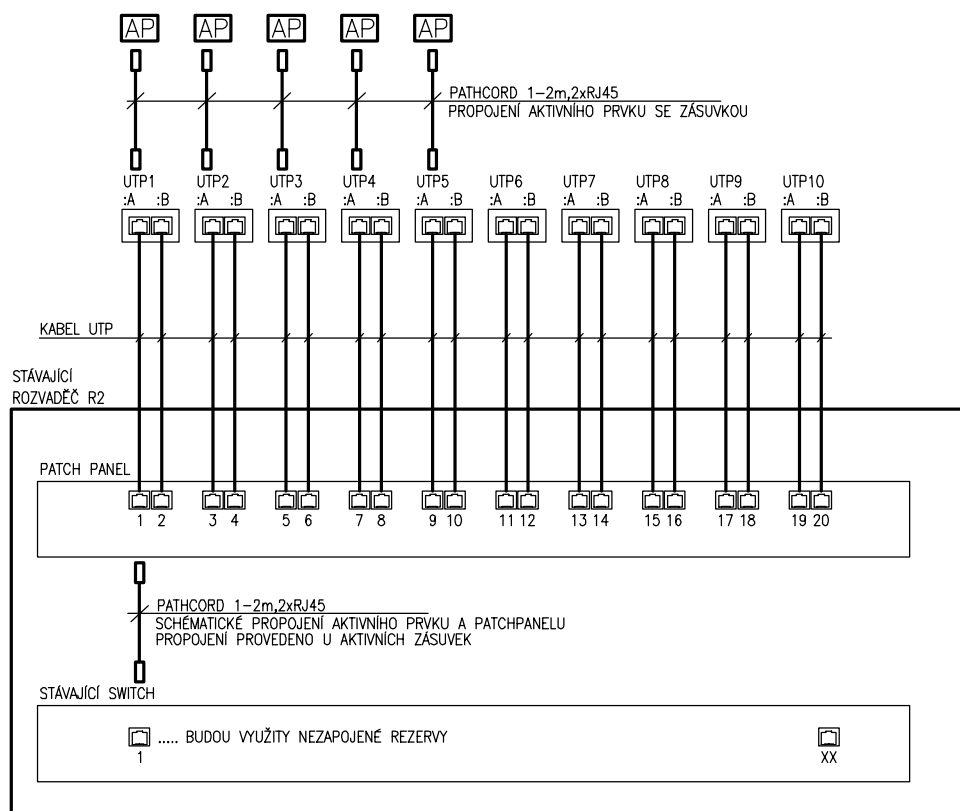

LEGENDA PRO UPRAVOVANÉ ČÁSTI

UTP.. ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45, IP20, BARVA BÍLÁ

SCHÉMA DATOVÁ ZÁSUVKY 2xRJ45

PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI, 802.11a/b/g/n/ac

STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ R2, RACK 19

POUŽITÉ KABELY UTP DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARTU DOPORUČENO KAT.6

POZNÁMKA

ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE

ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ A MATERIÁL

U VAZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT

A KOORDINOVAT DETAILS A MÍSTNÍ ÚPRAVY.

UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE

A S VÝKRESEM PODHLEDŮ

–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,

(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).

ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.

TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše	
SOUBOR:	D.1.4.5 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ÚPRAV UTP	
		projektování a realizace staveb
		SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
		telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz
		DATUM 05/2022
		Č. ZAKÁZKY
		STUPEŇ PD DPS
		FORMÁT VÝKR. A2
		MĚŘITKO: – Č. PŘÍLOHY: D.1.4.5