


DISPOZICE VYTÁPĚNÍ 1.NP

1:100

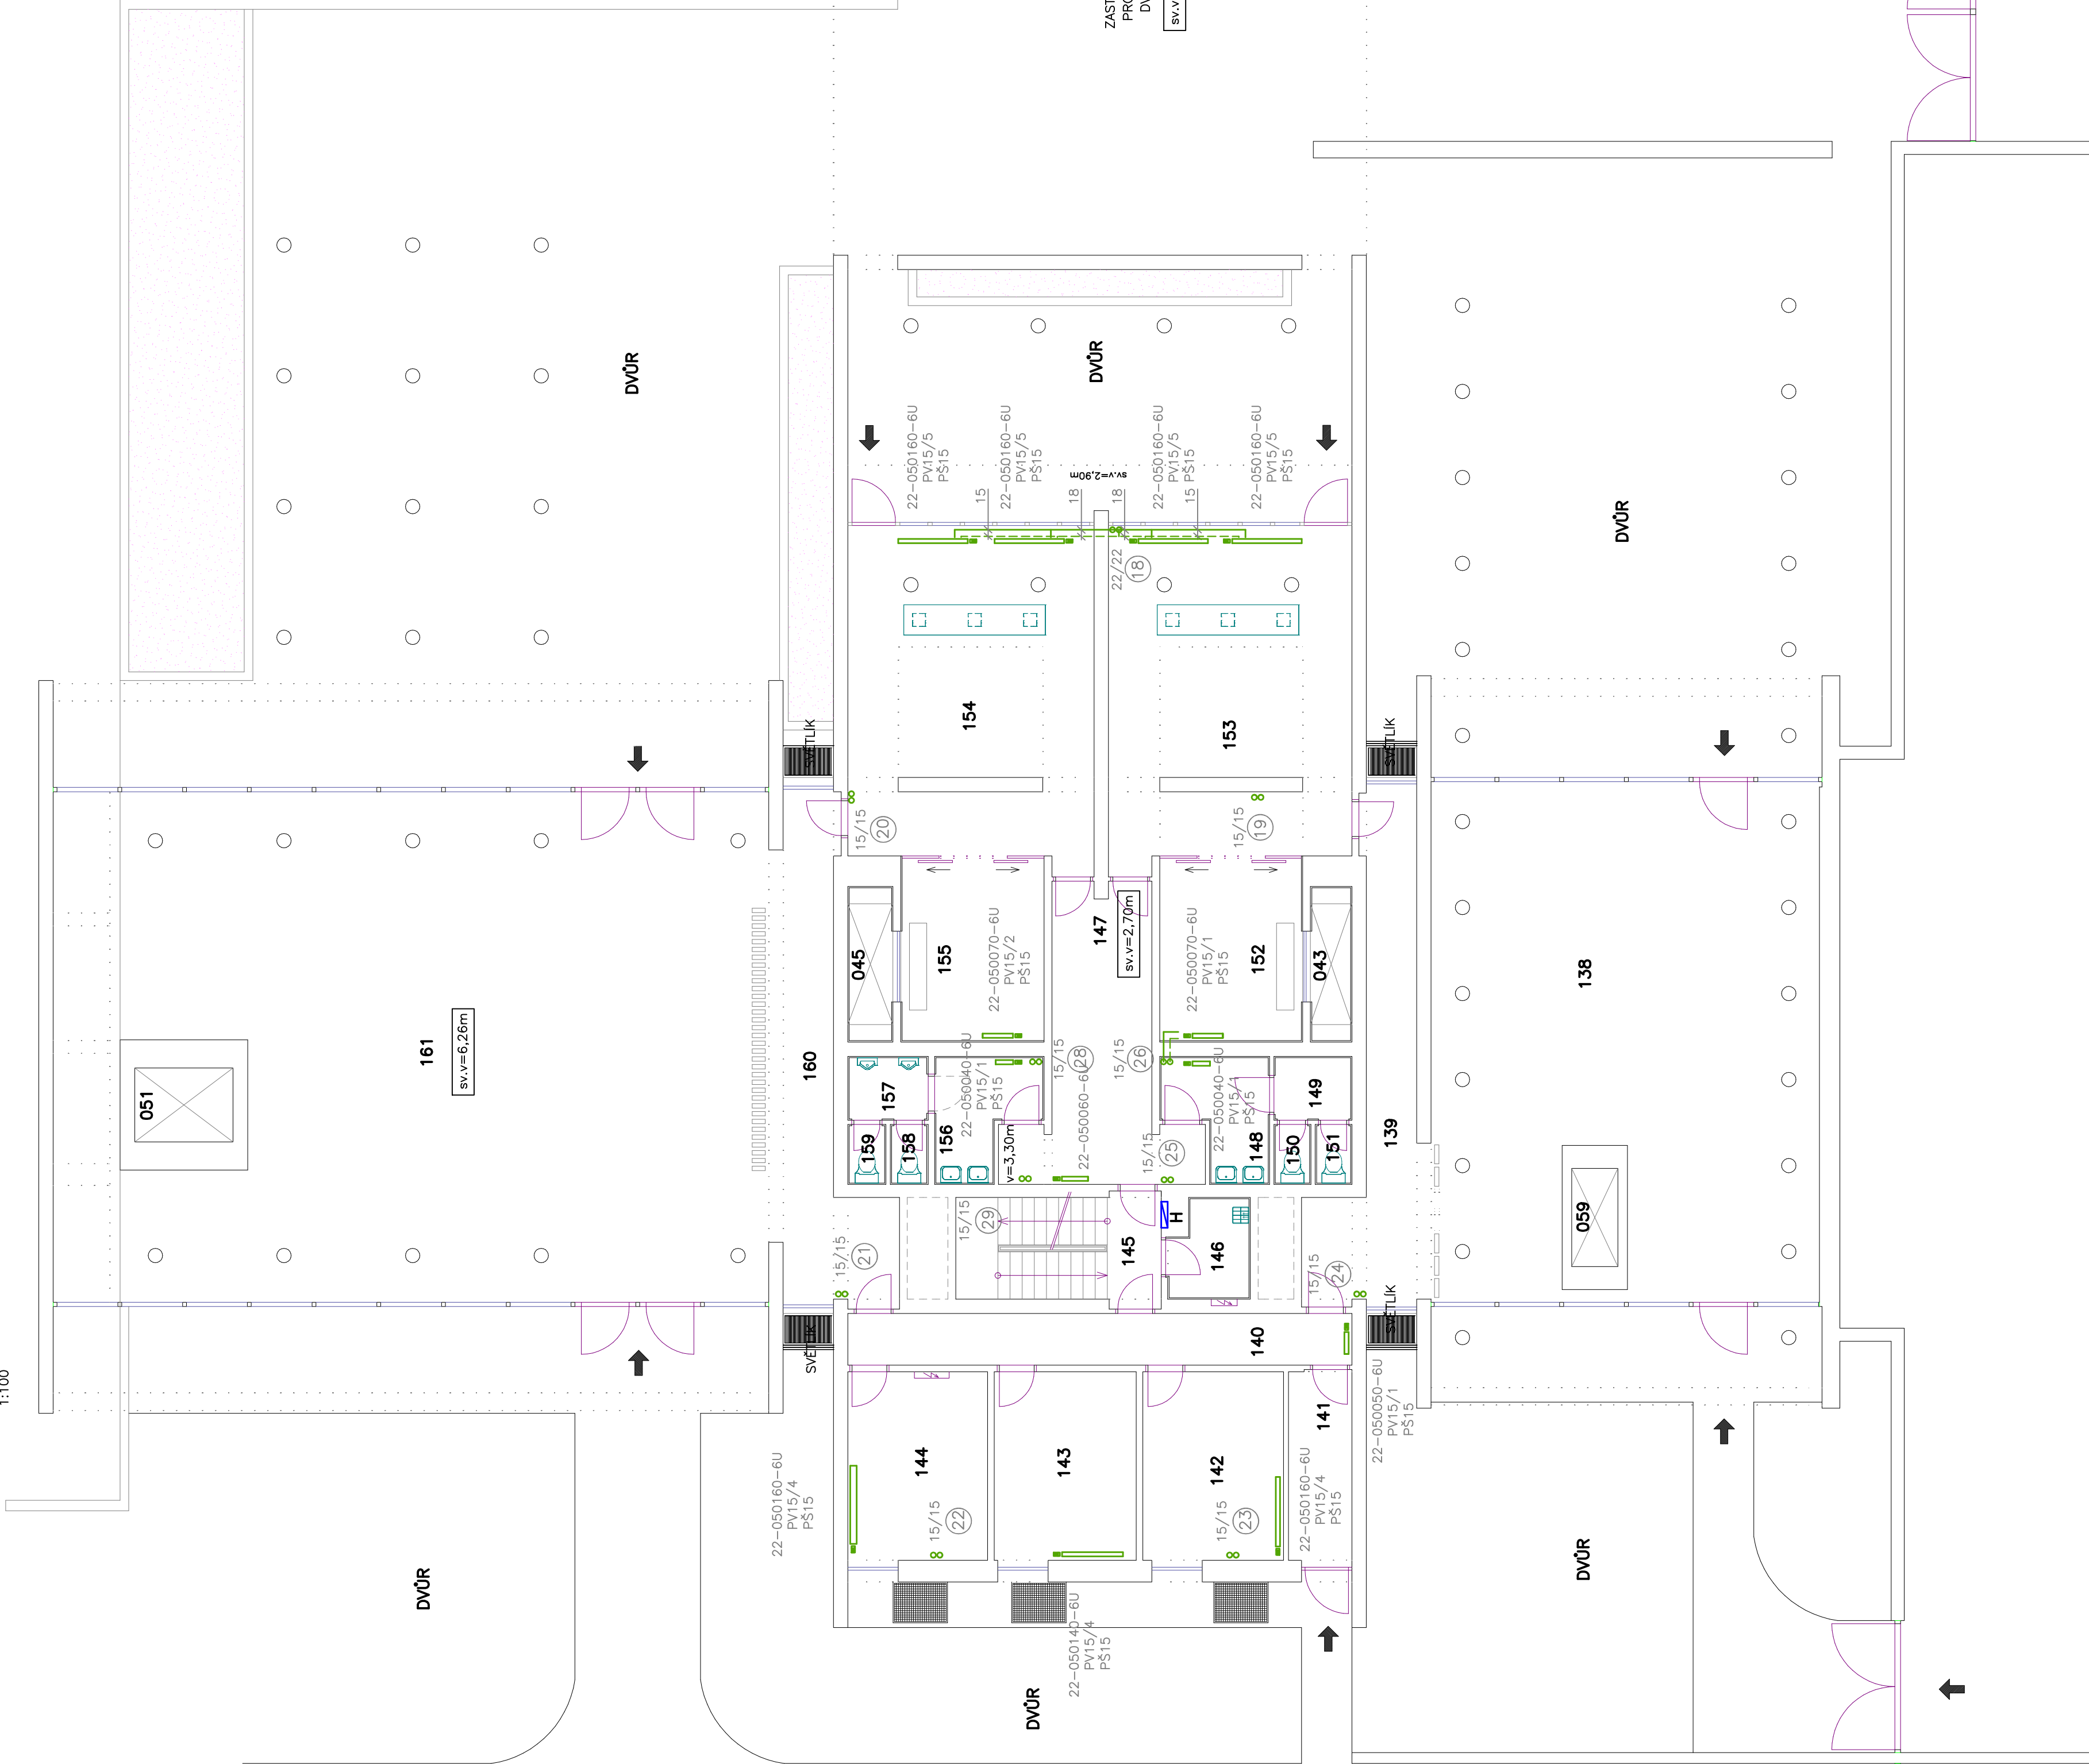

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	TEPLOTA (°C)
101	CHODBA	15
102	STROJOVNA VÝTAHU	15
103	VÝDEJ UREN	20
104	PŘEDSÍŇ	15
105	KANCELÁŘ	20
106	PRODEJNA KVĚTIN	20
107	WC MUŽI	20
108	WC MUŽI	20
109	WC MUŽI	20
110	PŘEDSÍŇ	20
111	WC ŽENY	20
112	WC ŽENY	20
113	WC ŽENY	20
114	OKLID	15
115	ČEKÁRNA PRO SMUTEČNÍ HOSTY	20
116	ZÁZEMÍ PRO OKLID	15
117	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	20
118	PŘEDSÍŇ	15
119	WC ZAMĚSTNANCŮ	20
120	CHODBA	15
121	KANCELÁŘ	20
122	KANCELÁŘ	20
123	KANCELÁŘ	20
124	CHODBA	15
125	CHODBA	15
126	HALA	20
127	CHODBA	15
128	CHODBA	15
129	SKLAD UREN	15
130	PŘEDSÍŇ	15
131	WC	20

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	TEPLOTA (°C)
005	VÝTAH PRO URNY	10
043	VÝTAH-VÝSTAVA MALÁ OBRAD.SÍŇ	15
045	VÝTAH-VÝSTAVA VELKÁ OBRAD.SÍŇ	15
051	VÝTAH KATAFALKU-VELKÁ OBRAD.SÍŇ	15
059	VÝTAH KATAFALKU-MALÁ OBRAD.SÍŇ	15


LEGENDA POTRUBÍ

- VYTÁPĚNÍ UT-NABĚH — UTN
- - - VYTÁPĚNÍ UT-ZPATEČKA — UTZ

LEGENDA

- 22-05xxxx-6U OTOPNÉ TĚLESO RADIK VENTIL KOMPAKT
VÝŠKA TĚLESA 500mm / ŠÍŘKA 100mm
- 33-03xxxx-6U OTOPNÉ TĚLESO RADIK VENTIL KOMPAKT
VÝŠKA TĚLESA 300mm / ŠÍŘKA 150mm
- PV15/x — VENTILOVÁ VLOŽKA 1/2" KORADO S PŘEDNASTAVENÍM
- PŠ15 — ŠROUBENÍ 1/2" RVL-K PŘÍMÉ(DANFOSS)

NOVÉ POTRUBÍ VEDENO NAD PODLAHOU
NOVÉ STUPNÍČKY VEDENY PROSTOREM STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK

			
		Zakazkové číslo:	Z202/097
		Stupeň:	RDS
		Datum:	07/2022
		Formát:	A1
		Měřítko:	Číslo výnosu
		1:100	UT 08
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Konif	Kraj:	Ústecký
Vypracoval:	Ing. Pavel Konif		
Schválil:	Ing. Pavel Konif		
Místo:	Ústí nad Labem		
Stavebník: Statutární město Ústí nad Labem			
AKG:	Rekonstrukce otopné soustavy v Novém krematoriu v Ústí nad Labem část Vytápění		
Název:	DISPOZICE 1.NP		