


Schema  
bez m.

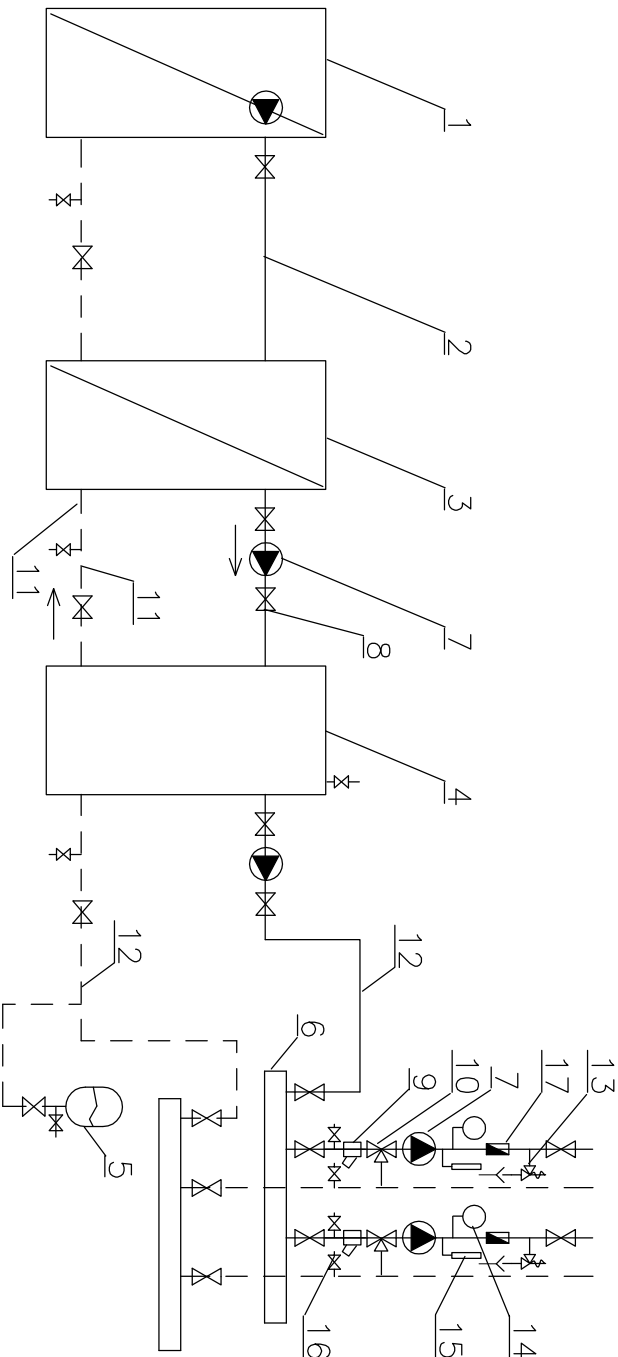

- 17 zpětný ventil
- 16 vypouštění
- 15 teploměr
- 14 manometr
- 13 pojistný ventil otev. přetlak 350 kPa
- 12 potrubí 35x1,5
- 11 potrubí 28x1,5
- 10 trojcestný ventil DN 25
- 9 filtr do potrubí, mechanický a magnetický
- 8 kulový kohout DN 25
- 7 čerpadlo Magna 25–60
- 6 rozdělovač a sběrač
- 5 Expanzomat vytápění 80 L
- 4 akumulace 400 L
- 3 tepelné čerpadlo vnitřní jednotka
- 2 propojovací potrubí Cu 28x1,5
- 1 tepelné čerpadlo venkovní jednotka, 40 kW

Schema zapojení bude projednáno s dodavatelem tepelného čerpadla.

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordouanec	Podpis:	<i>Mordouanec</i>	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel.	47 560 3422	Datum	červenec 2022
	403 40 Ustí n. L.		603 453 683	Projekt	pro ohlášení úřadu
IČO	114 23 781	e-mail:	mordouanec@volny.cz	Čís. zak.	
Investor:	Severočeské divadlo opery a baletu			Měřítko	bez m.
	Lidické náměstí 1710/10, Ustí nad Labem			Výkres č.	
Místo slovy:	Špitálské náměstí 1046/5, Ustí nad Labem				
Projekt:	Vytápění				