

- JÍMACÍ SOUSTAVA TVOŘENA DRÁTEM AlMgSi 8mm
- ▣ — PODPĚRA PRO ULOŽENÍ VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY
- ⚡ — ZKUŠEBNÍ SVORKA
- J1 — POMOCNÝ JÍMAČ TVAROVANÝ Z DRÁTU AlMgSi 8mm

PROVEDENÍ HROMOSVODU DLE ČSN EN 62305 ed.2, ČÁST 1-4 - "OCHRANA PŘED BLESKEM"

TŘÍDA LPS IV

POLOMĚR VALIVÉ KOULE 60m, DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST viz. PŘÍLOHA PD

VELIKOST BLESKOVÉHO PROUDU 100kA

SVODY VEDENY PO POVRCHU

PROJEKT

# ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

DPS

LOKACE

Zoologická zahrada  
Ústí nad Labem

ZADAVATEL

Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem  
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL


JinJan s.r.o.

Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5  
info@jin-jan.cz

PROJEKTANT

PERFEKT ELEKTRO s.r.o.

Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2  
info@perfektelektro.cz

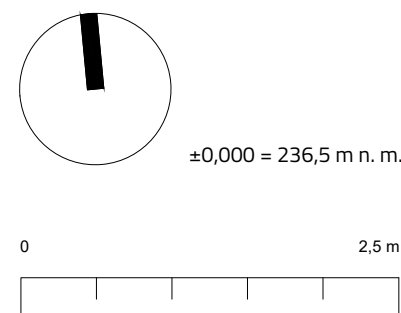

DATUM

07/2023

FORMÁT

A3

MĚŘÍTKO

1:50

OBSAH

BLESKOSVOD

STUPEŇ

DPS

ODDÍL

D.1.4.1

STRANA

103