
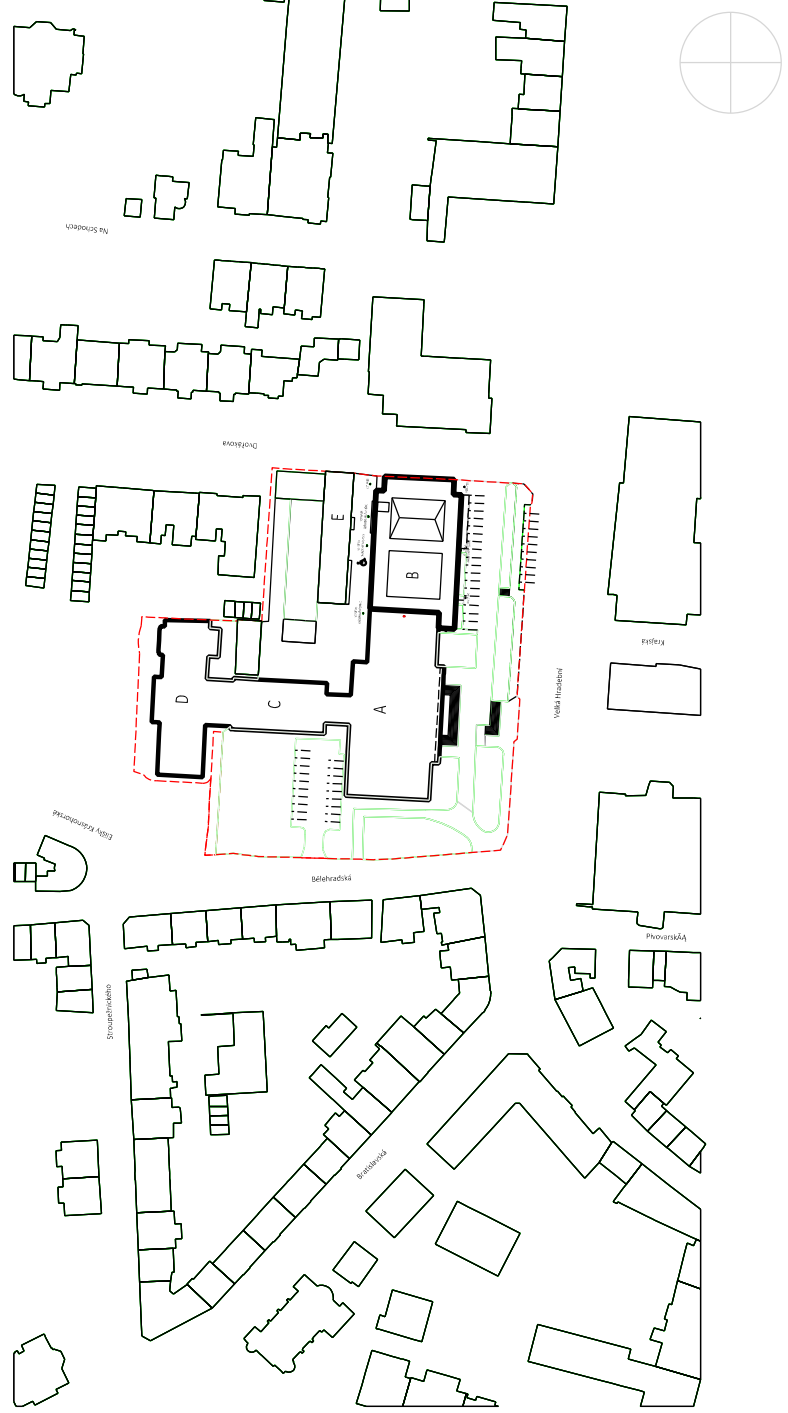
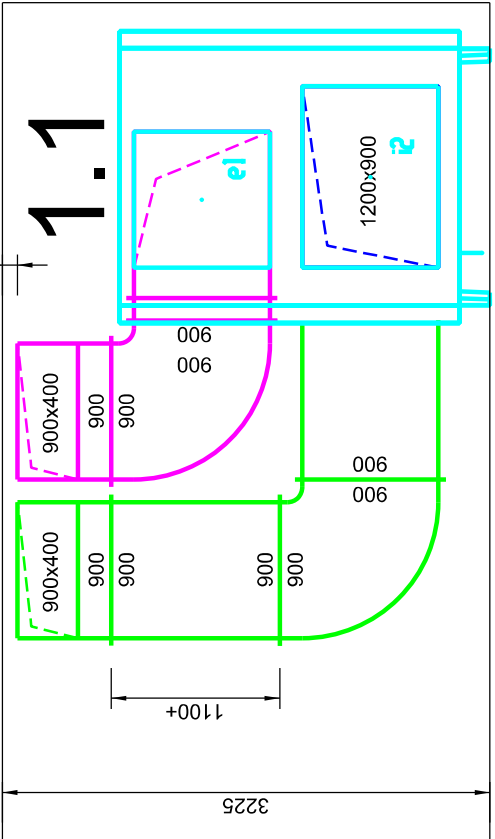


LEGENDA

- 1.1
- VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
S REKUPERCÍ VZDUCHU A S PŘÍMÝM OHŘEVEM A CHLAZENÍM VZDUCHU
PRŮVOD
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 1500 PROTO
DISPOZIČNÍ TLAK 400 Pa
MAX EL. TOPNÝ PŘÍKON 33,67 kW
CHLADICÍ VÝKON 44,08 kW
NAPĚTÍ 400V
PŘÍKON 6,1kW
ODVOD
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 1100m3/h
DISPOZIČNÍ TLAK 400 Pa
NAPĚTÍ 400V
PŘÍKON 6,1 kW
AKUST. TLAK 47 dB(A) V 3,0 m
ÚČINNOST REKUPERACE 76,7%
ROZMĚRY (V×S×D) 2450/1930/2970
OVLÁDÁNÍ - AUTOMATICKY

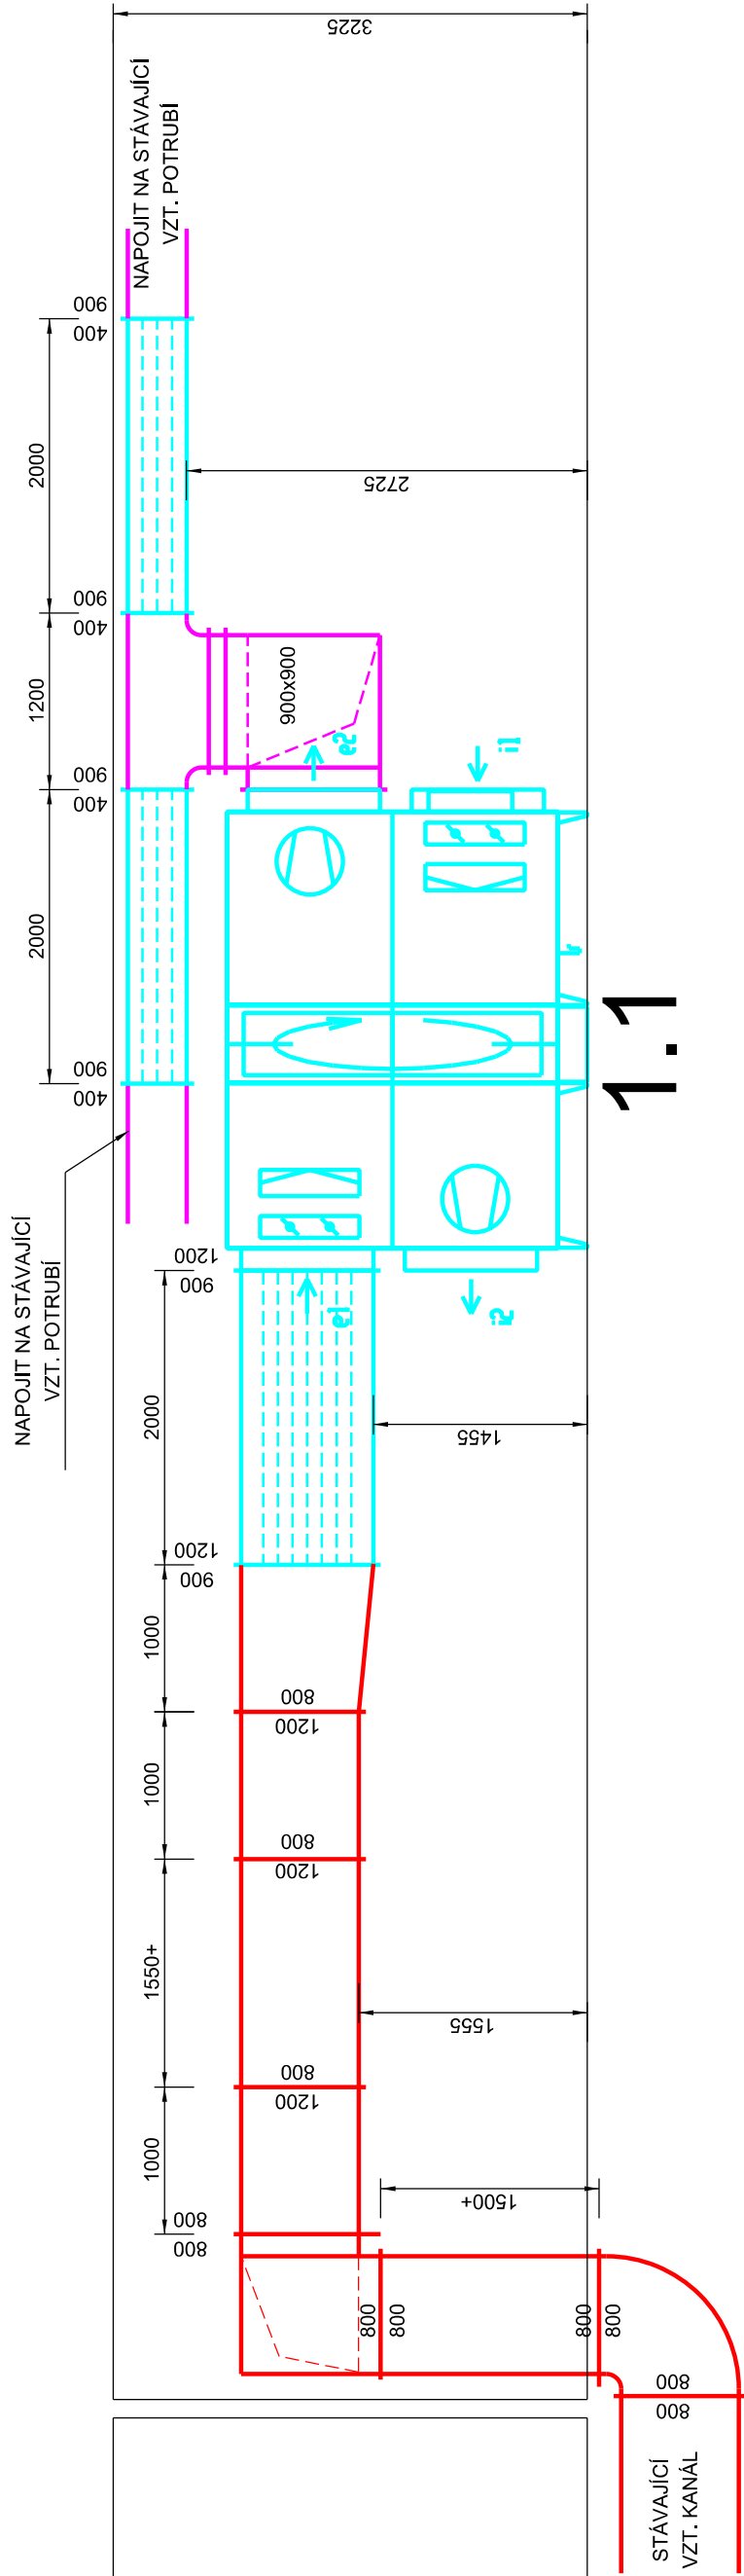

3+1 architekti s.r.o.
Savelského 269/1
400 01 Ústí nad Labem
www.3architekti.cz
IČO: 076 388 91

3+1 architekti s.r.o.
Savelského 269/1
400 01 Ústí nad Labem
www.3architekti.cz
IČO: 076 388 91

3+1 architekti

KSÚL
Kulturní středisko
DŮM KULTURY
NÁRODNÍ DŮM
LETNÍ KINO

KSÚL
Kulturní středisko
DŮM KULTURY
NÁRODNÍ DŮM
LETNÍ KINO

Ústí
Ústí nad Labem

Ústí
Ústí nad Labem

3+1 architekti

Ing. arch. Jan Hájek
architekt, 3+1 architekti s.r.o.
Ing. DANIEL FLOJŠAN
autorský technický článek 0401332
ING. DANIEL FLOJŠAN

Ing. arch. Jan Hájek
architekt, 3+1 architekti s.r.o.
Ing. DANIEL FLOJŠAN
autorský technický článek 0401332
ING. DANIEL FLOJŠAN

DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM
REVITALIZACE BUDOVY B
DPS - Dokumentace pro realizaci stavby
0.14. VZDUCHOTECHNIKA

DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM
REVITALIZACE BUDOVY B
DPS - Dokumentace pro realizaci stavby
0.14. VZDUCHOTECHNIKA

POHLEDY STROJOVNA 0.37
1:50
C. VÝKRES 07

POHLEDY STROJOVNA 0.37
1:50
C. VÝKRES 07