





Souběh sil. kabelů do 1kV s kanalizací  
- min. vzdálenost v mm

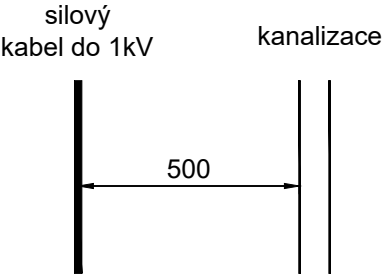




Souběh sil. kabelů do 1kV s tepelným vedením  
- min. vzdálenost v mm

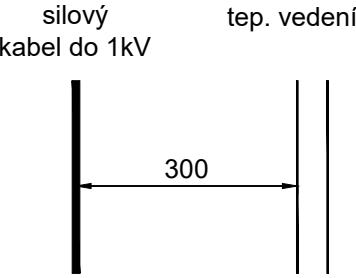


Souběh sil. kabelů do 1kV s plynovodem  
- min. vzdálenost v mm

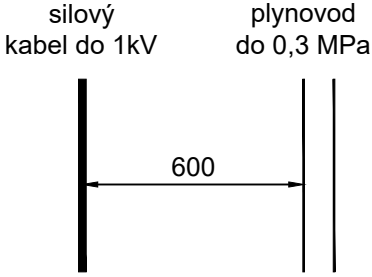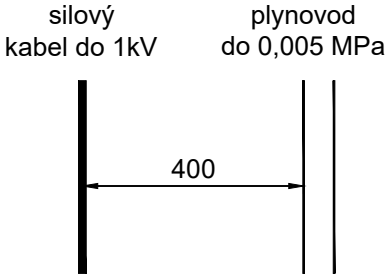


Souběh sil. kabelů do 1kV se silovými  
- min. vzdálenost v mm

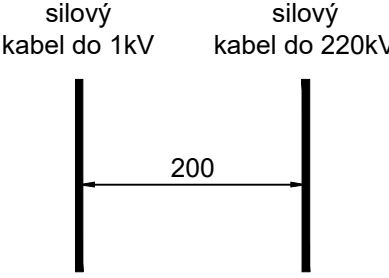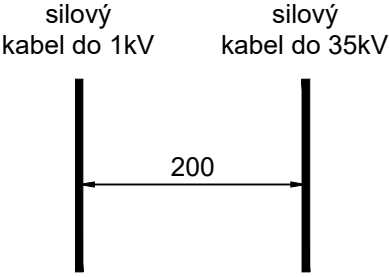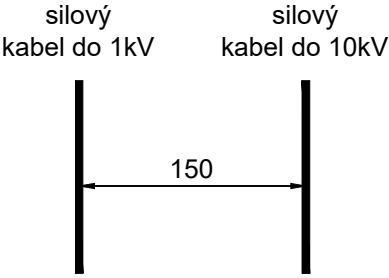


Souběh sil. kabelů do 1kV s kabelovody  
- min. vzdálenost v mm

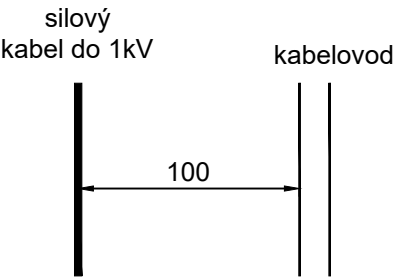


Souběh sil. kabelů do 1kV s vodovodem  
- min. vzdálenost v mm

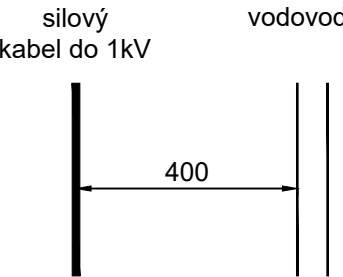

Souběh sil. kabelů do 1kV se sděl.  
- min. vzdálenost v mm

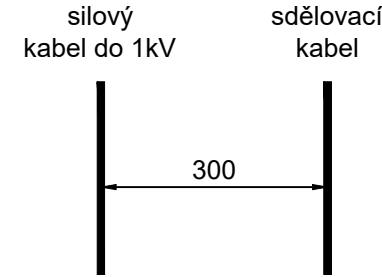

Souběh sil. kabelů do 1kV v chráničkách se sděl.  
- min. vzdálenost v mm

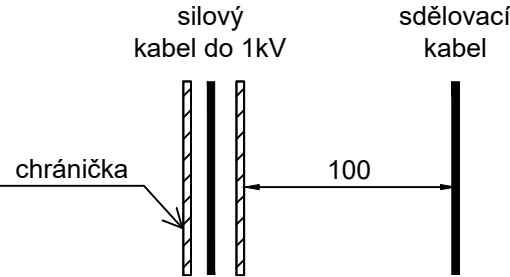

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005

	Datum	Jméno	Podpis	<b>NTD</b> NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181	
Zpracoval	09.2020	O. Janák			
Kreslil	09.2020	O. Janák			
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz			
Č. zak. : 20302-210		Revize:001			
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 400.1 SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova Vzory souběhu sítí - do 1kV				Měřítko -	Č. v. D.400.1.14
				Stupeň DUSP	