




Křížení sdělovacích kabelů s
kanalizací - min. vzdálenost v mm

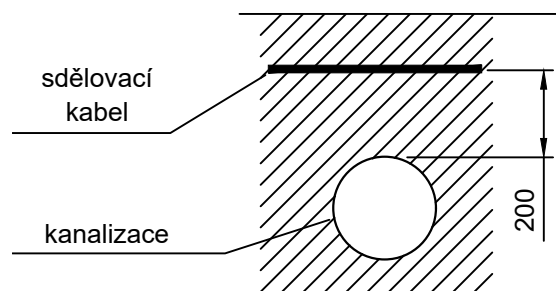


Křížení sdělovacích kabelů s
tepelným vedením - min.
vzdálenost v mm bez opatření

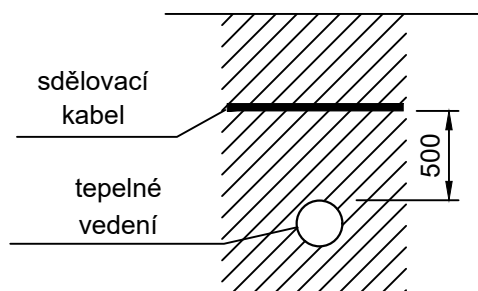


Křížení sdělovacích kabelů s
plynovodem - min. vzdálenost v mm

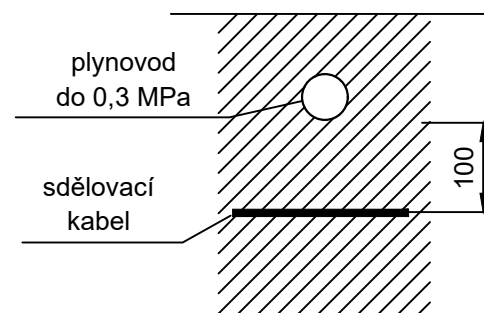





Křížení sdělovacích kabelů se
silovými - min. vzdálenost v
mm bez opatření

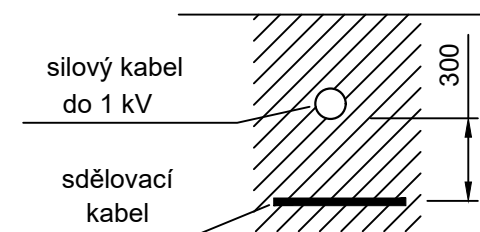


Křížení sdělovacích kabelů se
silovými - min. vzdálenost v mm v
bet. chráničkách

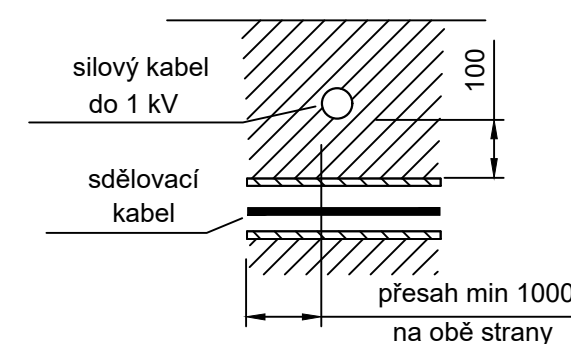



Křížení sdělovacích kabelů s kolektory, techn.
chodbami, kabel. kanály - min. vzdálenost v mm

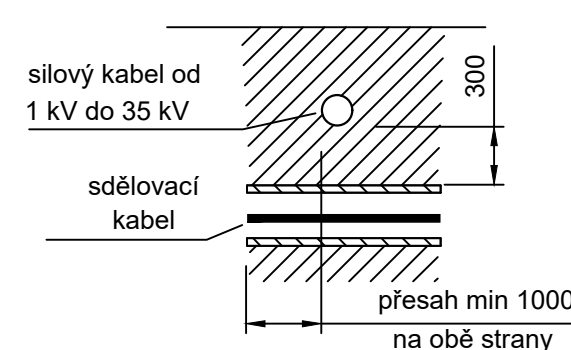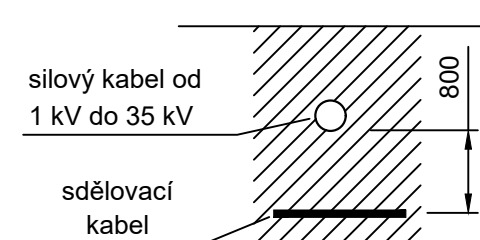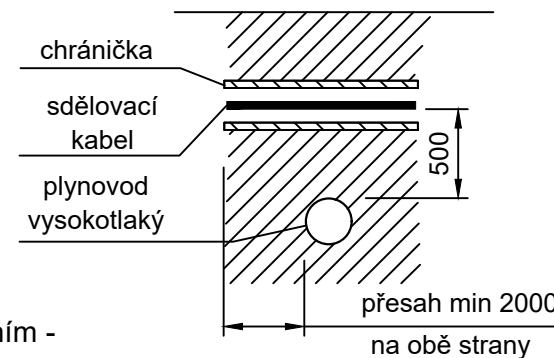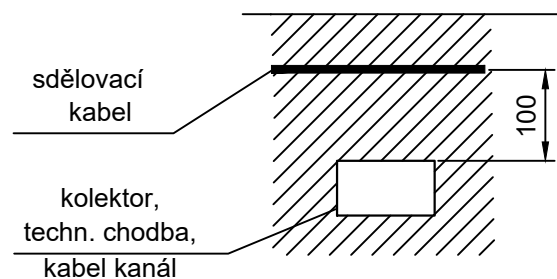


Křížení sdělovacích kabelů s tepelným vedením -
min. vzdálenost v mm s tep. ochranou

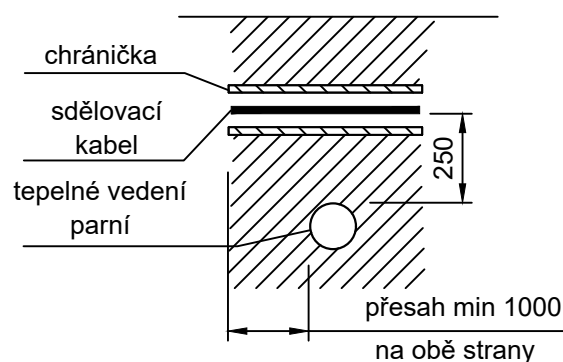

Křížení sdělovacích kabelů s
vodovodem - min. vzdálenost v
mm

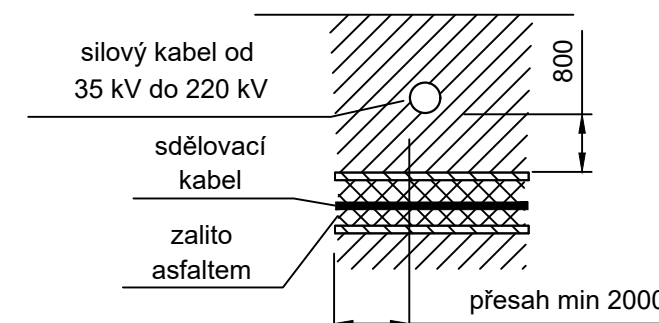
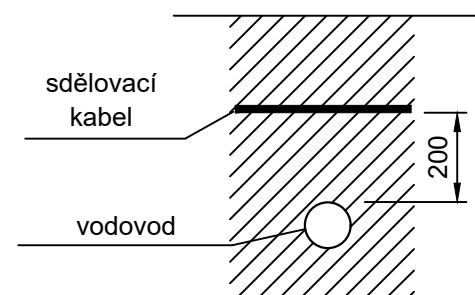


Křížení sdělovacích kabelů s kyslíkovody,
acetylénovody - min. vzdálenost v mm

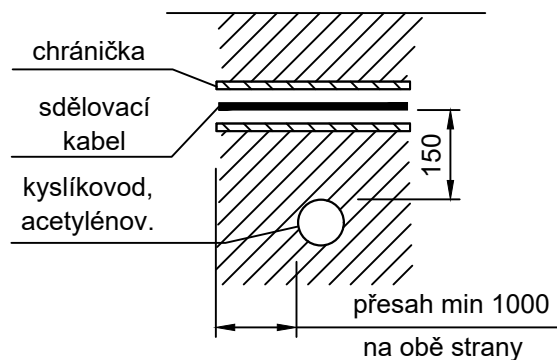



teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C
mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné
době nesmí přesáhnout 45°C

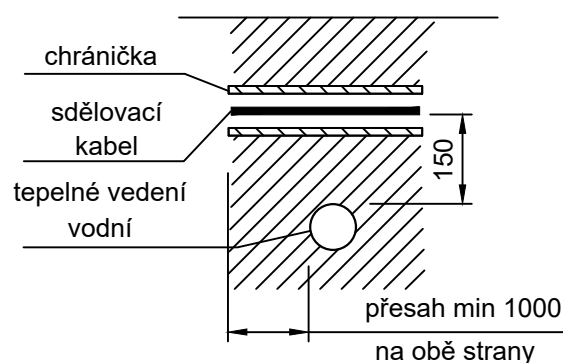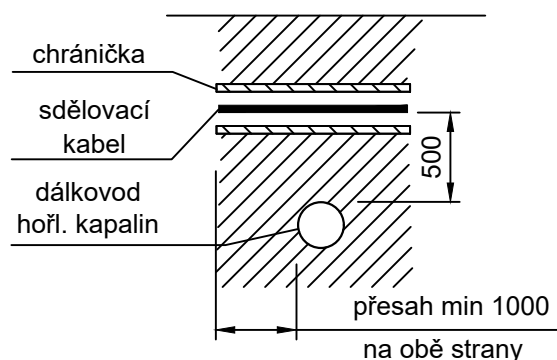Křížení sdělovacích kabelů s dálkovody
hořlavých kapalin - min. vzdálenost v mm



teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C
mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné
době nesmí přesáhnout 35°C

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005

	Datum	Jméno	Podpis	 NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181								
Zpracoval	09.2020	O. Janák										
Kreslil	09.2020	O. Janák										
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz										
Č. zak. : 20302-210		Revize:001										
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 400.1 SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova Vzory křížení sdělovacích sítí				<table><tr><td>Měřičko</td><td>Č. v.</td></tr><tr><td>-</td><td>D.401.1.15</td></tr><tr><td>Stupeň</td><td></td></tr><tr><td>DUSP</td><td></td></tr></table>	Měřičko	Č. v.	-	D.401.1.15	Stupeň		DUSP	
Měřičko	Č. v.											
-	D.401.1.15											
Stupeň												
DUSP												