




Křížení sil. kabelů do 1kV s kanalizací  
- min. vzdálenost v mm

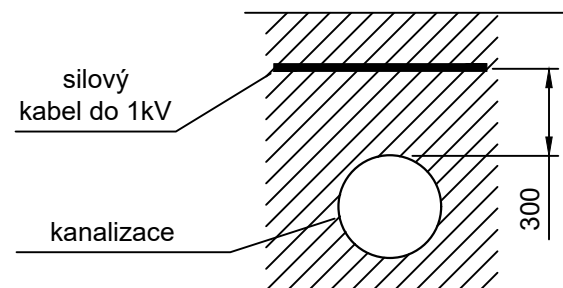


Křížení sil. kabelů do 1kV bez opatření s  
tepelným vedením - min. vzdálenost v mm

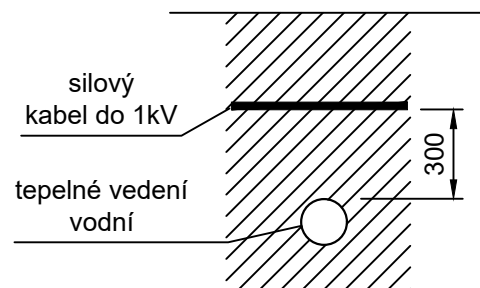


Křížení sil. kabelů do 1kV s kabelovodem  
- min. vzdálenost v mm

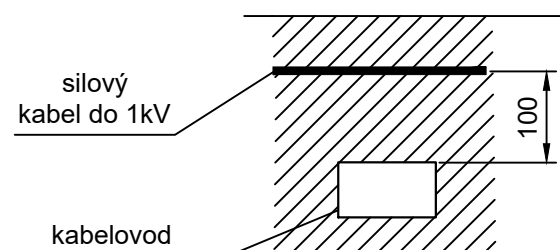


Křížení sil. kabelů do 1kV bez opatření  
s vodovodem - min. vzdálenost v mm

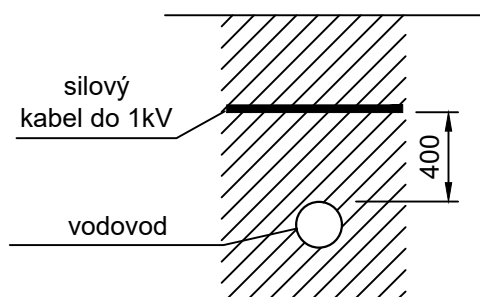


Křížení sil. kabelů do 1kV v chráničce  
s vodovodem - min. vzdálenost v mm

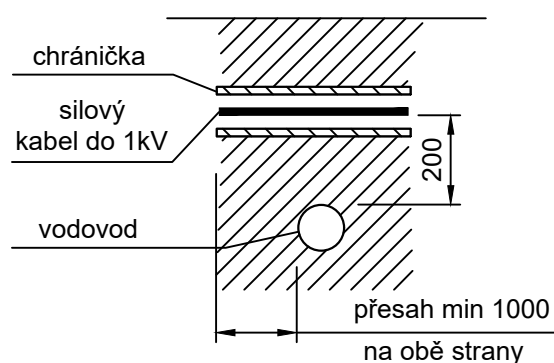

Křížení sil. kabelů do 1kV s tep.  
ochranou s tep. vedením  
- min. vzdálenost v mm

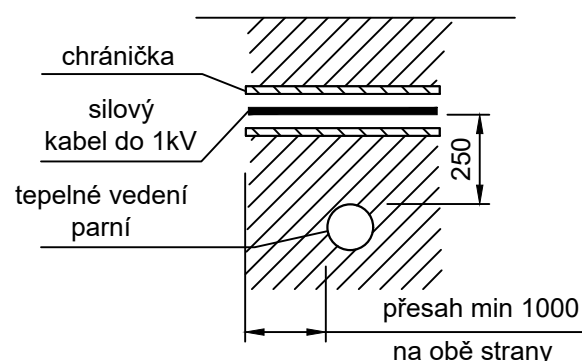


teplota půdy v žádném místě a hloubce nesmí převýšit  
normální teplotu o 15°C a v žádném případě nesmí  
přesáhnout 45°C

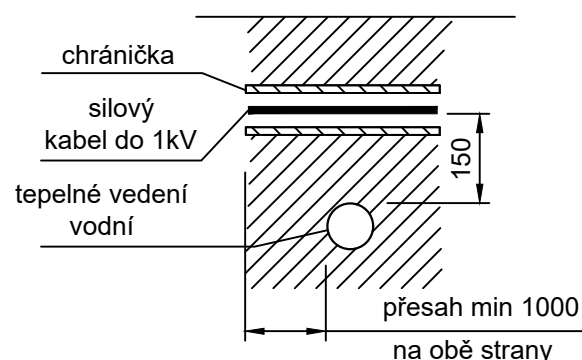


teplota půdy v žádném místě a hloubce nesmí převýšit  
normální teplotu o 15°C a v žádném případě nesmí  
přesáhnout 45°C



Křížení sil. kabelů do 1kV v chráničce s  
plynovodem do 0,3 MPa - min. vzdálenost v mm

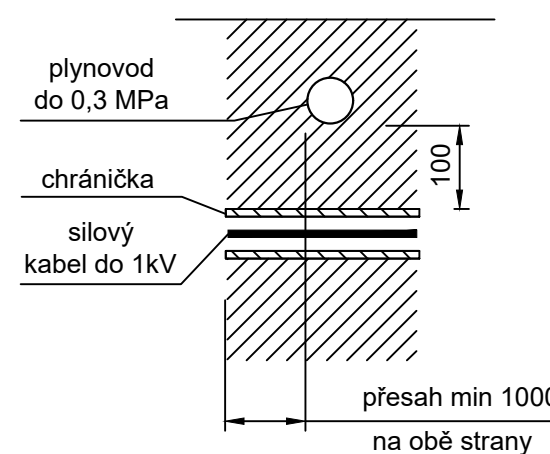


Křížení sil. kabelů do 1kV se sděl. bez  
opatření - min. vzdálenost v mm

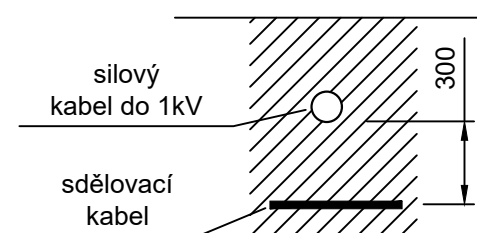



Křížení sil. kabelů do 1kV bez opatření  
se silovými - min. vzdálenost v mm

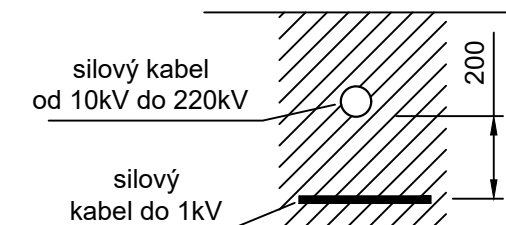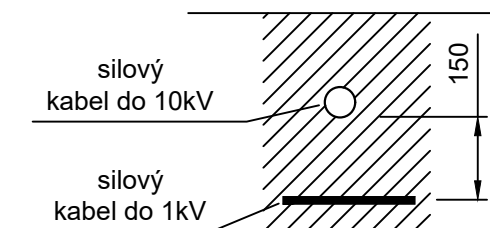

Křížení sil. kabelů do 1kV se sděl. v  
chráničce - min. vzdálenost v mm

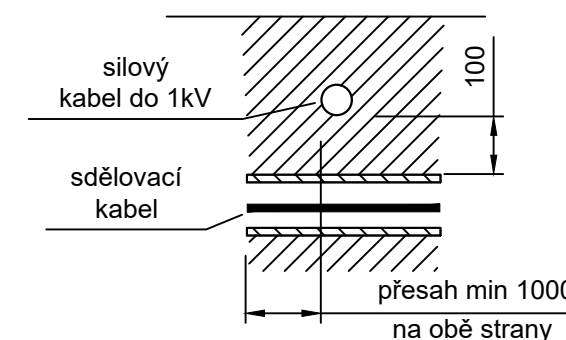

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005

	Datum	Jméno	Podpis	 NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181								
Zpracoval	09.2020	O. Janák										
Kreslil	09.2020	O. Janák										
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz										
Č. zak. : 20302-210	Revize:001											
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 400.1 SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova Vzory křížení sítí - do 1kV				<table><tr><td>Měřtko</td><td>Č. v.</td></tr><tr><td>-</td><td></td></tr><tr><td>Stupeň</td><td>D.401.1.</td></tr><tr><td>DUSP</td><td></td></tr></table>	Měřtko	Č. v.	-		Stupeň	D.401.1.	DUSP	
Měřtko	Č. v.											
-												
Stupeň	D.401.1.											
DUSP												