

vaše značka: 2023396276
naše značka: 21105/23/ptn/06/kmo
vyřizuje: Jana Kmoníčková
telefon: 475668024 kmonickova@dpmul.cz
datum: 10. května 2023

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem
odesláno: holy@azconsult.cz

„Na Schodech - oprava opěrné zdi“

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., jako provozovatel a vlastník hromadné dopravy a technické infrastruktury ve městě Ústí nad Labem vydává toto stanovisko.

- I. Dotčená (připravovaná) stavba, činnost: Na Schodech - oprava opěrné zdi
 - II. Důvod vydání vyjádření: existence sítí a TI
 - III. Předložená dokumentace: zájmové území stavby
 - IV. Vyjádření střediska Údržba PTZ a správa sítí
1. V současné době se v zájmovém území nachází toto zařízení v majetku Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:
Podzemní:
 - kabel dálkového ovládání měření,
 - trakční napájecí kabely.

V příložené situaci je zakresleno přibližné umístění podzemních kabelů. Určené technické zařízení (UTZ) podle §47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v aktuálním znění.

2. Podmínky pro práce v blízkosti trakčního zařízení, které musí stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodržet.
Požadujeme:
 - a. Zahájení stavby a jednotlivých etap oznámit min. 5 pracovních dní předem. Kontakt František Paštika MT 724208148.
 - b. Zachovat umístění a uložení zařízení beze změn (povrch kabelové trasy, hloubka uložení, apod.).
 - c. Respektovat ochranná pásma elektrických vedení a dalších zařízení.
 - d. Zakreslení trasy vedení do projektové dokumentace.
 - e. Vytýčení trasy kabelů v terénu objednat nejméně 7dní před zahájením prací v blízkosti kabelového vedení na t.č.: 724 208 148.
Vytýčení provedeme na základě předložené objednávky.
 - f. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu (1 m od krajního kabelu na obě strany) výhradně ručním výkopem a s nejvyšší možnou opatrností.
 - g. Kabely jsou uloženy dle ČSN 73 6005 :
ve volném terénu (chráněné dlaždicemi).....35 cm

-
- ve volném terénu (jen s výstražnou fólií).....70 cm
v chodníku.....35 cm
ve vozovce (v chráničce).....100 cm
v jedné nebo více řadách (podle počtu kusů kabelů). Počet kusů kabelů je vyznačen v situaci u popisu kabelů. Přesnou hloubku uložení kabelů nutno určit sondou.
- h. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, apod.), aby nedošlo k jeho poškození.
- i. Mimo vozovku není dovoleno trasu kabelů přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude kabelové vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany kabelové trasy projednat.
- j. Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. musí být realizováno mimo kabelovou trasu a její ochranné pásmo.
- k. Zásyp obnažených kabelů provést - podsyp a obsypání kabelů pískem, krytí kabelů dlaždicemi a výstražnou fólií.
- l. Přizvat ke kontrole křížení a souběhů. Zápis do stavebního deníku a kontrolu požadujeme při odhalení kabelové trasy a před provedením záhozu. Bez provedené kontroly a zápisu do stavebního deníku nesmí být naše zařízení zasypáno. Kontakt František Paštika MT 724 208 148. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklad stavebníka.
- m. Každé poškození našeho zařízení musí být ihned ohlášeno na tel.: 724 236 198. Veškeré náklady na opravu a související náklady hradí investor stavby a uvede zařízení na vlastní náklady do původního stavu podle požadavků provozovatele.
- n. Kontakt:
- | | |
|------------------|------------------|
| stálá služba | tč.: 724 236 198 |
| po-pá (07-15hod) | tč.: 724 208 148 |

V. Vyjádření střediska Operativní řízení a provoz dopravy


1. V zájmovém území není zařízení v naší správě.
2. Kontaktní osoby:
P. Konáš (725 514 712), vedoucí střediska Operativní řízení a provoz dopravy
R. Pospíšil (725 812 923), náměstek výkonného ředitele pro dopravu.

VI. Středisko Správa veřejného osvětlení

1. Toto stanovisko neobsahuje vyjádření Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. z hlediska veřejné osvětlení, které je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.
2. Stanovisko ke stavbě z hlediska veřejného osvětlení vydá:
Antonín Leskota, vedoucí střediska Správa veřejného osvětlení, MT 606 427 507.

Evid. č. žádosti: 2023396276
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem) 774871
Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail

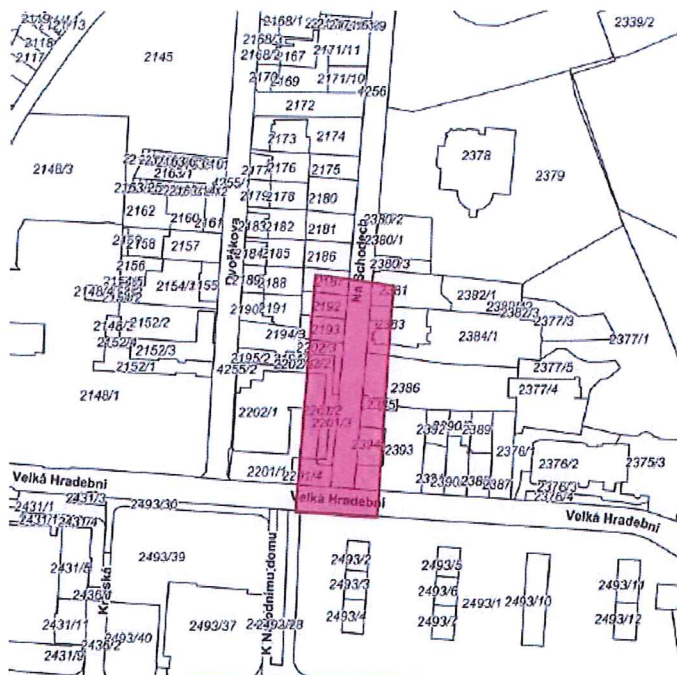

DPMÚL
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891 | DIČ: CZ25013891

František Paštika
vedoucí střediska Údržba PTZ a
správa sítí

orientační zakres trakčního zařízení

1 list

Situace podzemního trakčního zařízení:

podzemní kabely:

- kabel dálkového ovládání měníren
- označen DO, číslo udává počet kusů kabelů
- trakční napájecí kabely
- označeny TK, číslo udává počet kusů kabelů

