


LEGENDA


- SB HŘÍBOVÉ TLAČÍTKO PŘIVOLÁNÍ POMOCI  
TLAČÍTKA JSOU DODÁVKOU SAUNY  
POUZE KABELOVÝ PŘÍVOD 2m REZERVA  
KOORDINOVAT S DODÁVKOU SAUNY
- HAO AKUSTICKÁ A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE  
PŘIVOLÁNÍ POMOCI
- HO AKUSTICKÁ A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE  
PŘIVOLÁNÍ POMOCI
- TR TRANSFORMÁTOR
- SH2 TLAČÍTKO POOSVĚTLENÉ  
TLAČÍTKO ODSTAVENÍ, ZKOUŠKA
- PAMĚTOVÉ RELÉ
- POUŽITÉ KABELY SYKFY
- ZAKONČENÍ SMYČKY ODPOREM 1kOhm

POZNÁMKA:  
MŮŽE BÝT POUŽIT JAKÝKOLI SYSTÉM PRO HLÁŠENÍ POMOCI V NOUZI.  
TENTO SYSTÉM MUSÍ ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍM STANDARDŮM INVESTORA.  
SYSTÉM MUSÍ BÝT KOORDINOVÁN S PROVOZNÍMI PRAVIDLY PROVOZOVÁNÍ SAUNY.  
UMÍSTĚNÍ NA RECEPCI KOORDINOVAT S DODÁVKOU RECEPCE VČETNĚ OSTATNÍM INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ

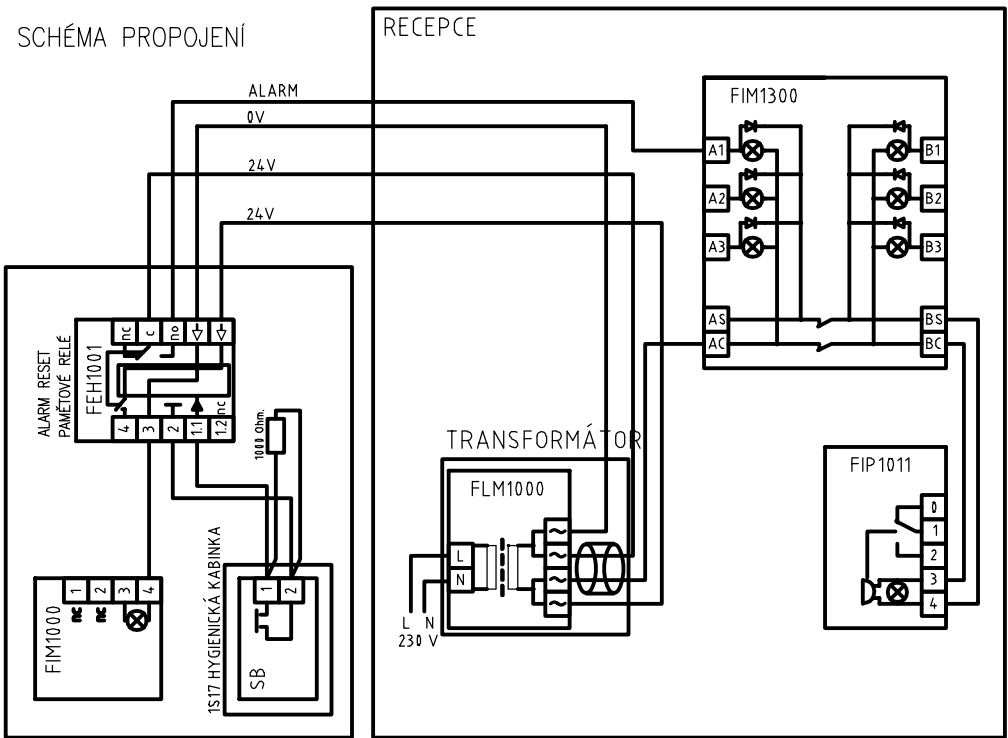

SCHEMA PROPOJENÍ

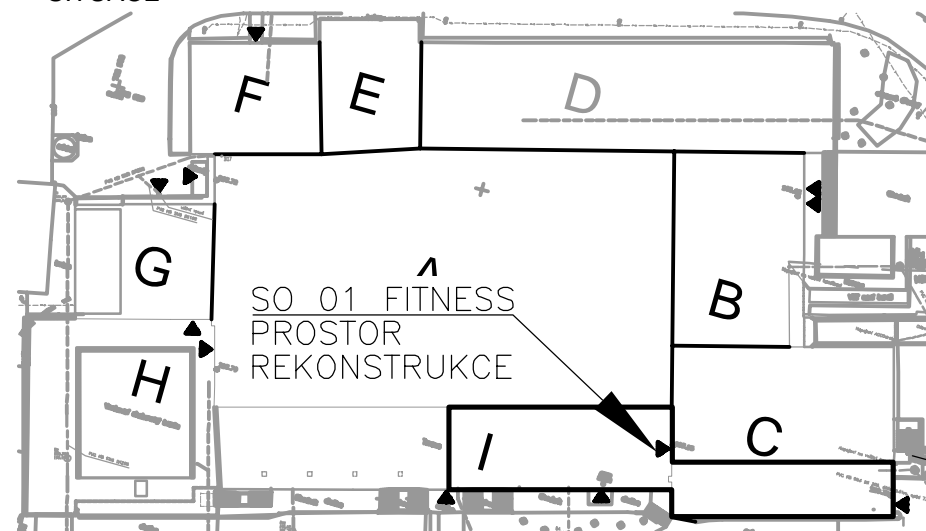

SITUACE



–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,  
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).  
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.  
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDENA SAMOSTATNÁ TRASA.

|  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| NAVRHOVAL  | Ing. Vlastimil Laube |  | <div> <b>SPECTA</b></div> <div>projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L.<br/>IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350<br/>telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz<br/>GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div> |
| SCHVÁLIL   | Ing. Martin Gazda    |   |   |
| INVESTOR:<br>Městské služby Ústí nad Labem, p.o.<br>Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem                      |                      |   |   |
| AKCE:<br>AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS<br>U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše |                      |   |   |
| SOUBOR:<br>D.1–01 SO 01 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS   |                      |   |   |
| NÁZEV VÝKRESU:<br>PŘÍVOLÁNÍ POMOCI   |                      |   |   |
| DATUM<br>10/2023   |                      |   |   |
| Č. ZAKÁZKY   |                      |   |   |
| STUPEŇ PD<br>DPS   |                      |   |   |
| FORMÁT VÝKR.<br>A2   |                      |   |   |
| MĚŘÍTKO:<br>1:100  |                      |   |   |
| Č. PŘÍLOHY:<br>D.1–01.4.5  |                      |   |   |