

POZNÁMKA



ÚPRAVY DOKUMENTACE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU VYCHÁZEJÍ Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE
PŘÍPADNĚ ZMĚNY NEBO ÚPRAVY NEJSOU ZOHLEDNĚNY

ZMĚNA NA LISTU 4

OSTATNÍ SCHÉMATA ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ


–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).

ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div> projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div>	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda			
INVESTOR: <div>Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem</div>				
AKCE: <div>AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše</div>				
SOUBOR: <div>D.1–01 SO 01 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS</div>				
NÁZEV VÝKRESU: <div>SCHÉMA ÚPRAV ACS</div>			MĚŘÍTKO: <div>–</div>	Č. PŘÍLOHY: <div>D.1–01.4.5</div>

The diagram illustrates a network layout with a central switch AG connected to several nodes and door units. The nodes are labeled AA, AB, AC, AD, AE, AH, and AF. Each node is connected to a switch (XT0 or XT9) and a cable (VL101-VL109). The door units are labeled dveře F01 and dveře S1. The diagram also shows various equipment like XD08, VEV, and 94 23/34. The layout is divided into sections by dashed lines, with labels like šatna F15, šatna F06, and šatna S1.

DISPOZICE 1.PP

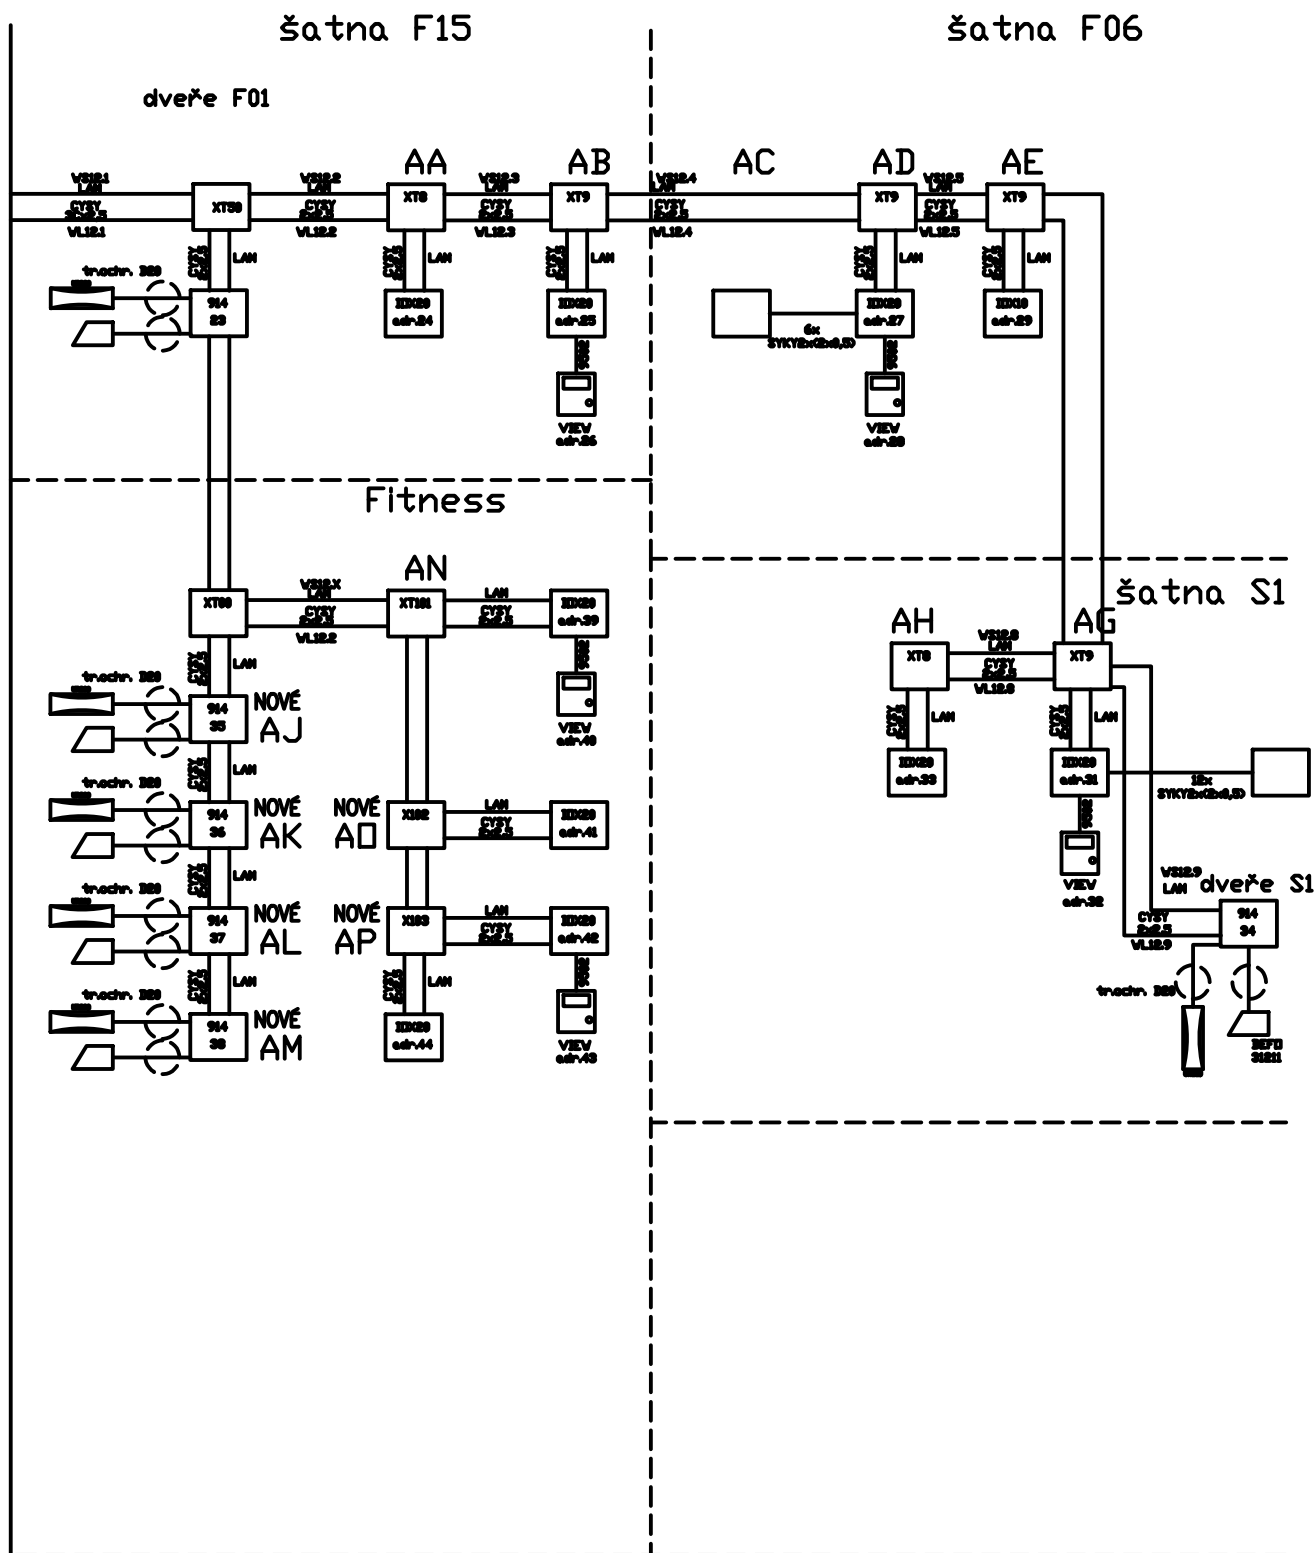

OZNAČENÍ BUDE UPRAVENO DLE NEPOUŽITÝCH IDENTIFIKÁTORŮ
 ADRESOVÁNÍ PRVKŮ BUDE UPRAVENO DLE VOLNÝCH ADRES V PŘÍSTUPOVÉM SYSTÉMU
 NEVYUŽITÉ PRVKY SYSTÉMU BUDOU USKLADNĚNY JAKO REREZVA

STAVACÍ ZAPOJENÍ

01LX

rozvodna slp 101V
 RACK 42U

NOVÉ SCHEMA PROPOJENÍ

IVAR

Kontrola

9.10.2015

Podpis

Index

Změna

Datum

Podpis

Nový

KABELOVÝ

ROZVOD

Typ

Starý v.

Nový v.

Pozn.

Klíče

Číslo výkresu

3-15-0025

List 4