

Revitalizace objektu Corso

ID: 24DX0039

Datum: 02.02.2024
Zpracovatel: Ing. Tereza Kubínová



THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Obsah

Revitalizace objektu Corso

Titulní strana projektu

Obsah

Kusovník svítidel

Venkovní scéna 1

Plánovací údaje

Výpočtové plochy (přehled výsledků)

1

2

3

4

5

THOME Lighting s.r.o.


Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Revitalizace objektu Corso / Kusovník svítidel


9 ks THOME Lighting s.r.o. PRE5M519_14AM5
PRELED 2G °900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II
C. výrobku: PRE5M519_14AM5
Světelný tok (Svítidlo): 900 lm
Světelný tok (Zdroje): 900 lm
Výkon svítidla: 8.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 34 69 95 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



9 ks THOME Lighting s.r.o. PRE5M520_194AM5
PRELED 2G °3200lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II
C. výrobku: PRE5M520_194AM5
Světelný tok (Svítidlo): 3200 lm
Světelný tok (Zdroje): 3200 lm
Výkon svítidla: 26.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 33 67 95 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje

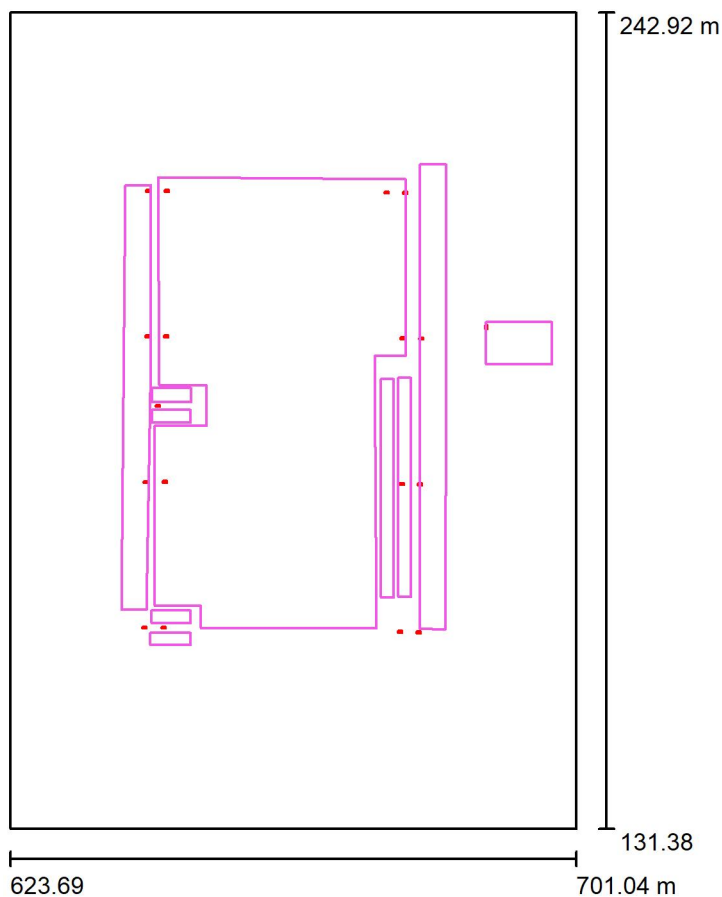

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:1034


Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	9	THOME Lighting s.r.o. PRE5M519_14AM5 PRELED 2G ° 900lm 8W IP66 2700K ZHAGA+tř.II (1.000)	900	900	8.0
2	9	THOME Lighting s.r.o. PRE5M520_194AM5 PRELED 2G °3200lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tř.II (1.000)	3200	3200	26.0
Celkem:			36900	Celkem: 36900	306.0

THOME Lighting s.r.o.

Prácheň 246
47114 - Kamenický ŠenovZpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Venkovní scéna 1 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

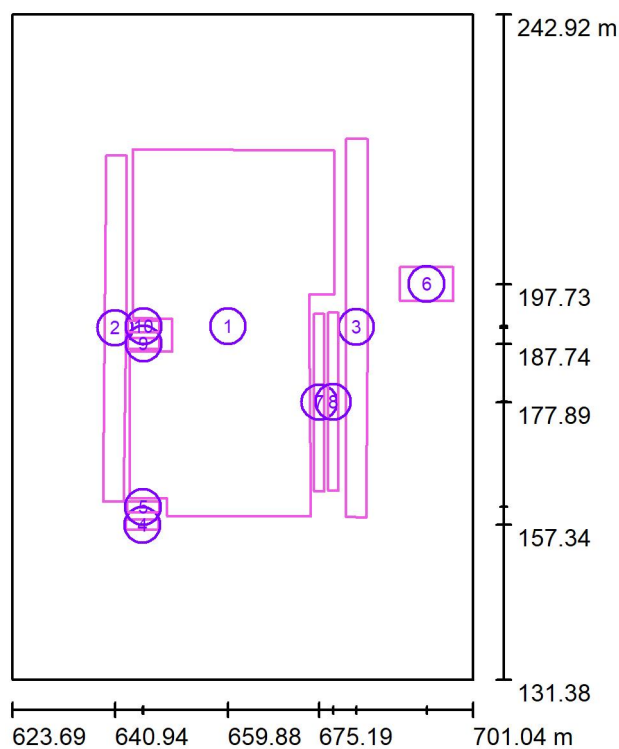

Měřítko 1 : 1270

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	5lx, Uo 0,25 - parkoviště	svisle	34 x 62	6.38	1.74	30	0.273	0.058
2	P4 Chodník	svisle	111 x 7	7.49	4.09	14	0.546	0.295
3	P4 Chodník	svisle	64 x 4	7.45	2.62	17	0.351	0.152
4	P2 Schodiště	horizontální	15 x 5	11	9.09	13	0.796	0.675
5	P2 Schodiště	horizontální	16 x 8	11	6.53	15	0.578	0.441
6	P2 Schodiště	horizontální	11 x 7	11	3.67	35	0.325	0.105
7	P2 Rampa	horizontální	61 x 5	10	5.95	17	0.589	0.352
8	P2 Rampa	horizontální	61 x 5	10	4.58	27	0.447	0.171
9	P2 Schodiště	horizontální	16 x 8	11	9.16	12	0.853	0.762

THOME Lighting s.r.o.
Prácheň 246
47114 - Kamenický Šenov

Zpracovatel Ing. Tereza Kubínová
Telefon +420604788949
Fax
e-mail kubinova@thomelighting.com

Venkovní scéna 1 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
10	P2 Schodiště	horizontální	16 x 8	11	8.46	12	0.805	0.713

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	3	6.59	1.74	30	0.26	0.06
horizontální	7	11	3.67	35	0.34	0.11