


2) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U UMYVADLO KERAMICKÉ - STANDARD
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACH.
UZÁVĚRKA, ODPADNÍ VENTIL
- U1 UMYVADLO ZÁPUSTNÉ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE LÉKARSKÁ (BEZDOTYKOVÁ), ZÁPACH.
UZÁVĚRKA, ODPADNÍ VENTIL
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA,
SPEC. ODPADNÍ VENTIL
- WC ZÁCHODOVÁ MISA KOMBINOVANÁ S PŘIPOJENÍM
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETRČÍ NADRŽKA,
PRKYŇKO
- WCi ZÁCHODOVÁ MISA INVALIDNÍ S PŘIPOJENÍM
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETRČÍ NADRŽKA,
PRKYŇKO, 2 x MADLO
- S SPRCHOVÁ VANIČKA, SIFON, BATERIE
SPRCHOVÁ ZÁPUSTNÁ (PODOMÍTKOVÁ)
ZÁSTĚNA + DVEŘE
- SP SPRCHOVÝ PROSTOR, GULA, BATERIE SPRCHOVÁ,
SKLOPNÉ SEDÁTKO, 2 x MADLO
- D NEREZOVÝ DŘEZ
BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
ODPADNÍ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVĚRKA
- VL VÝLEVKVA S MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE,
ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8"), NADRŽKA
- PS STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO SPRCHOVÝ PANEL
SE SPLACHOVAČEM A NEREZ. MISOU, UZAVÍRACÍ
VENTILY 3/4", ODPAD DN 100
- KJ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - ODVOD KONDENZÁTU
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
TRVALE ZAVODNĚNÁ HL136N
- G GULA DN 100 SE SUCHOU ZU A NEREZOVOU MŘÍŽKOU
- MČ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ MYČKY
HL 406
- AP STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ PRAČKY
HL 404
- SU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ SUŠIČKY
HL 404
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICI
D25 x 30 m

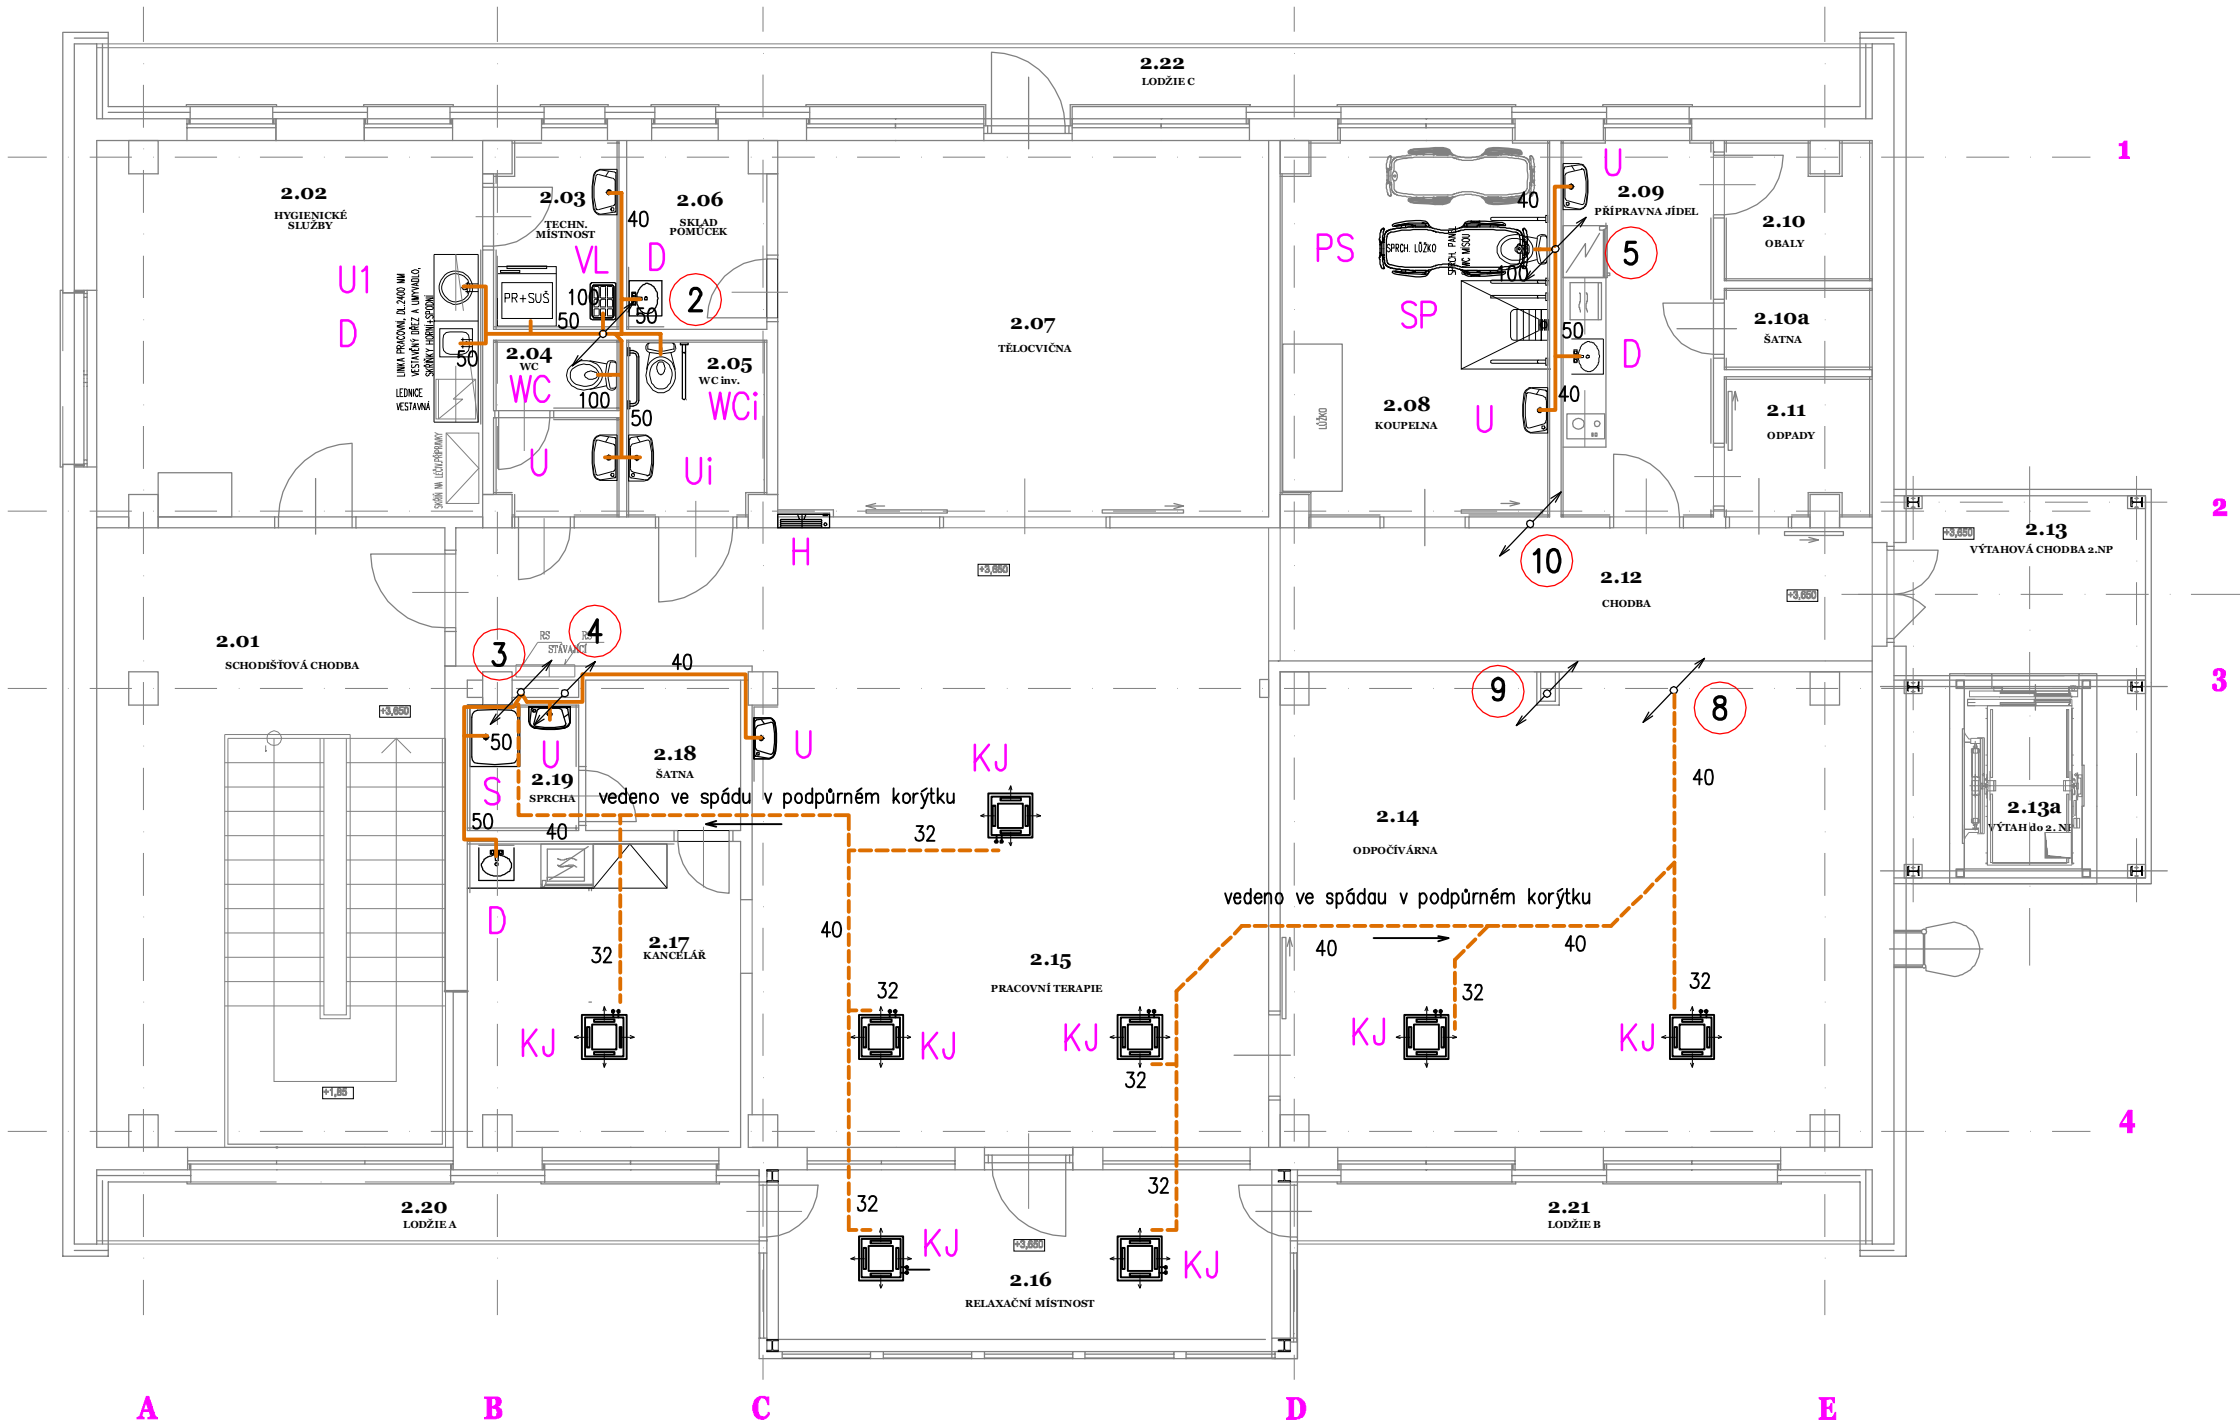

LEGENDA

1) OZNAČENÍ POTRUBÍ

- KANALIZACE
ROZVOD STUDENÉ VODY
ROZVOD TEPLÉ VODY
ROZVOD CÍRKULACE
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

- 1 STOUPAČKA KANALIZACE
VI P1 VODOVODNÍ STOUPAČKA

POZNÁMKA

SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ ODPADY: HT-systém (PPa)
LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SVODY: KG-systém (PVC)

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV

STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

1	08.2024	B.Hrotková	Ing.P.Kadlec	Ing.J.Kopal	PD pro provádění stavby
0	23.04.2024	B.Hrotková	Ing.A.Musilová	Ing.J.Kopal	PD změna stavby před dokončením
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem					PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno
VÝKRES D 1.01 OBJEKT PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU D 1.01.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE					PROF. DOK. SA-02
 G DESIGN spol. s r.o. ICO: 25466810 Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem, CZ tel: + 420 602 578 585 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu		STUPEŇ DPS	PROJEKT	20 009 200	FOR.A4 3x
		MĚŘ: 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ů
ČÍSLO VÝKRESU				REVIZE	KOPIE
GD-X-1933				1	