


2) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U UMYVADLO KERAMICKÉ - STANDARD  
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")  
BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACH.  
UZÁVĚRKA, ODPADNÍ VENTIL
- U1 UMYVADLO ZÁPUSTNÉ  
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")  
BATERIE LÉKARSKÁ (BEZDOTYKOVÁ), ZÁPACH.  
UZÁVĚRKA, ODPADNÍ VENTIL
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ  
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")  
BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA,  
SPEC. ODPADNÍ VENTIL
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ S PŘIPOJENÍM  
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETŘÍCÍ NÁDRŽKA,  
PRKÝNKO
- Wci ZÁCHODOVÁ MÍSA INVALIDNÍ S PŘIPOJENÍM  
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETŘÍCÍ NÁDRŽKA,  
PRKÝNKO, 2 x MADLO
- S SPRCHOVÁ VANIČKA, SIFON, BATERIE  
SPRCHOVÁ ZÁPUSTNÁ (PODOMÍTKOVÁ)  
ZÁSTĚNA + DVEŘE
- SP SPRCHOVÝ PROSTOR, GULA, BATERIE SPRCHOVÁ,  
SKLOPNÉ SEDÁTKO, 2 x MADLO
- D NEREZOVÝ DŘEZ  
BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ  
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")  
ODPADNÍ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVĚRKA
- VL VÝLEVKVA S MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE,  
ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8"), NÁDRŽKA
- PS STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO SPRCHOVÝ PANEL  
SE SPLACHOVÁČEM A NEREZ. MISOU, UZAVÍRACÍ  
VENTILY 3/4", ODPAD DN 100
- KJ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - OPVOD KONDEZÁTU  
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA  
TRVALE ZAVODNĚNÁ HL136N
- G GULA DN 100 SE SUCHOU ZU A NEREZOVOU MŘÍŽKOU
- MČ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ MYČKY  
HL 406
- AP STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ PRAČKY  
HL 404
- SU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ SUŠÍČKY  
HL 404
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICI  
D25 x 30 m

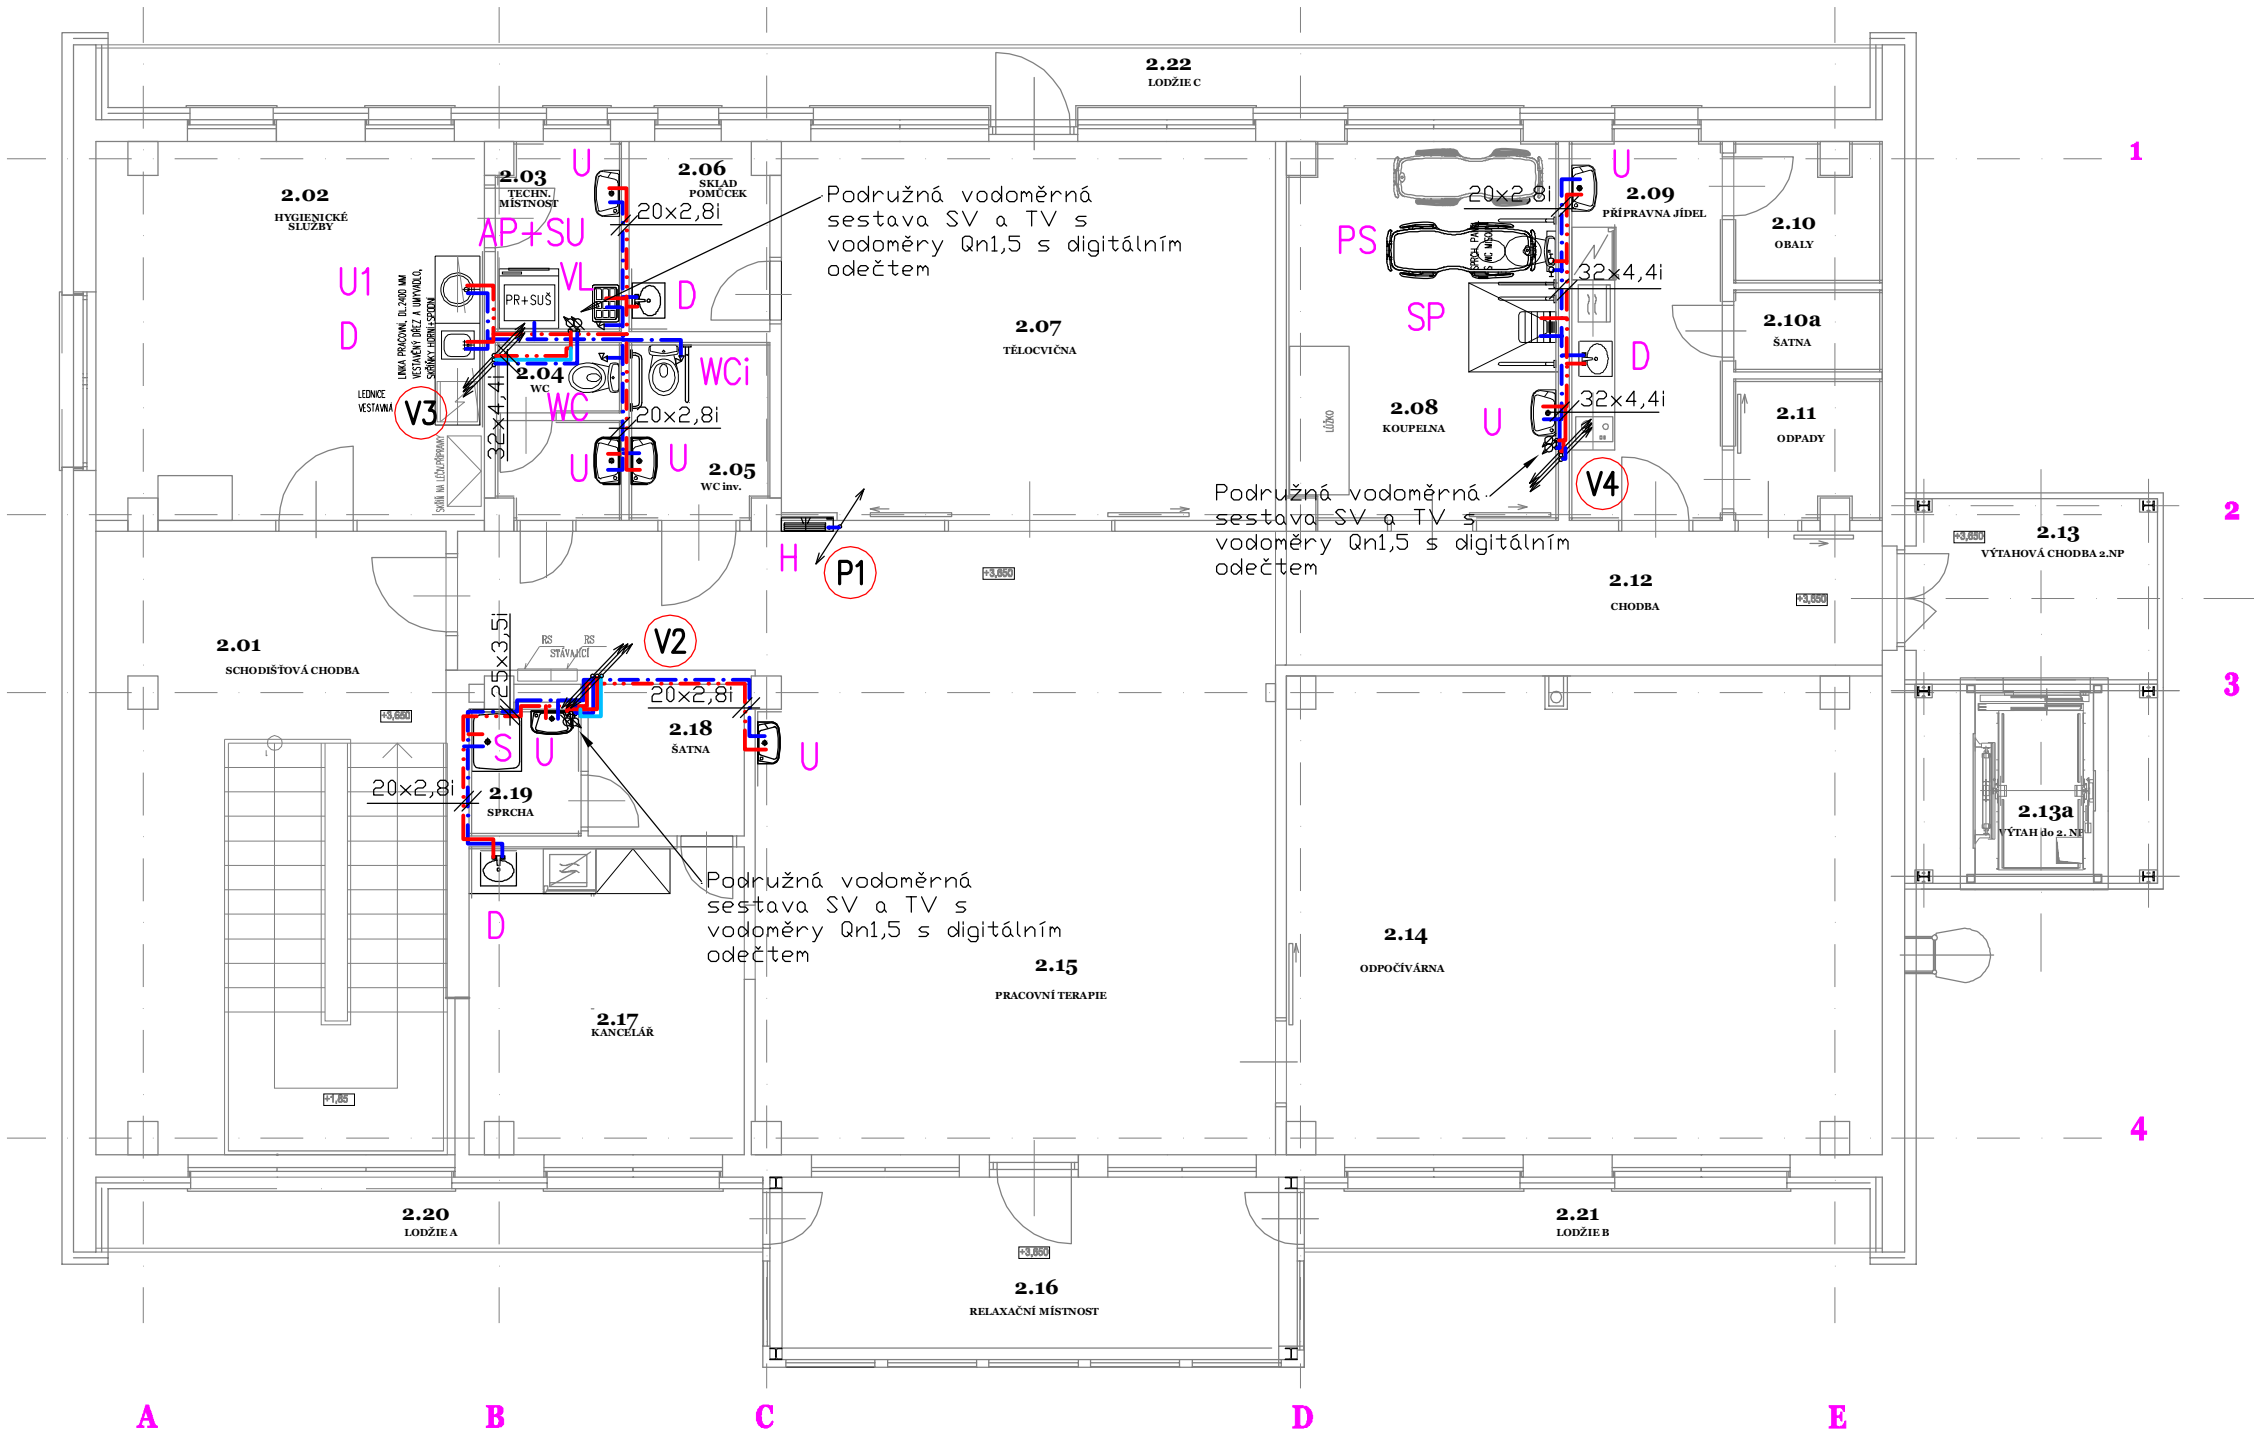

LEGENDA


1) OZNAČENÍ POTRUBÍ

- KANALIZACE  
ROZVOD STUDENÉ VODY  
ROZVOD TEPLÉ VODY  
ROZVOD CÍRKULACE  
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

- 1 STOUPAČKA KANALIZACE  
V1 P1 VODOVODNÍ STOUPAČKA

POZNÁMKA

SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ ODPADY: HT-systém (PPs)  
LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SVODY: KG-systém (PVC)



NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV

STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

|   |            |            |                          |  |  |
|---|------------|------------|--------------------------|--|--|
| 1   | 08.2024    | B.Hrotková | Ing.P.Kadlec             | Ing.J.Kopal                              | PD pro provádění stavby  |
| 0   | 23.04.2024 | B.Hrotková | Ing.A.Musilová           | Ing.J.Kopal                              | PD změna stavby před dokončením  |
| REV.  | DATUM      | ZPRACOVAL  | PODPIS                   | KONTROLOVAL                              | PODPIS   |
| ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem<br>Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem  |            |            |                          |  | PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu<br>Neštěmická 795/37, Krásné Březno |
| VÝKRES D 1.01 OBJEKT PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU<br>D 1.01.1.5 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE<br>PŮDORYS 2.N.P. - VODOVOD                                   |            |            |                          |  | PROF. DOK.<br>SA-05  |
| G DESIGN spol. s r.o.<br>ICO: 25466810<br>Veleslavínova 3108/14<br>400 11 Ústí nad Labem, CZ<br>tel: + 420 602 578 585<br>e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu |            |            | STUPEŇ DPS<br>MĚŘ: 1:100 | PROJEKT 20 009 200<br>ORIENTAČNÍ Č. DOK. | FOR.A4 3x<br>LIST/Ů  |
| ČÍSLO VÝKRESU<br>GD-X-1936  |            |            |                          | REVIZE<br>1                              | KOPIE  |