ŘEZ A-A - NOVÝ STAV
M 1:100

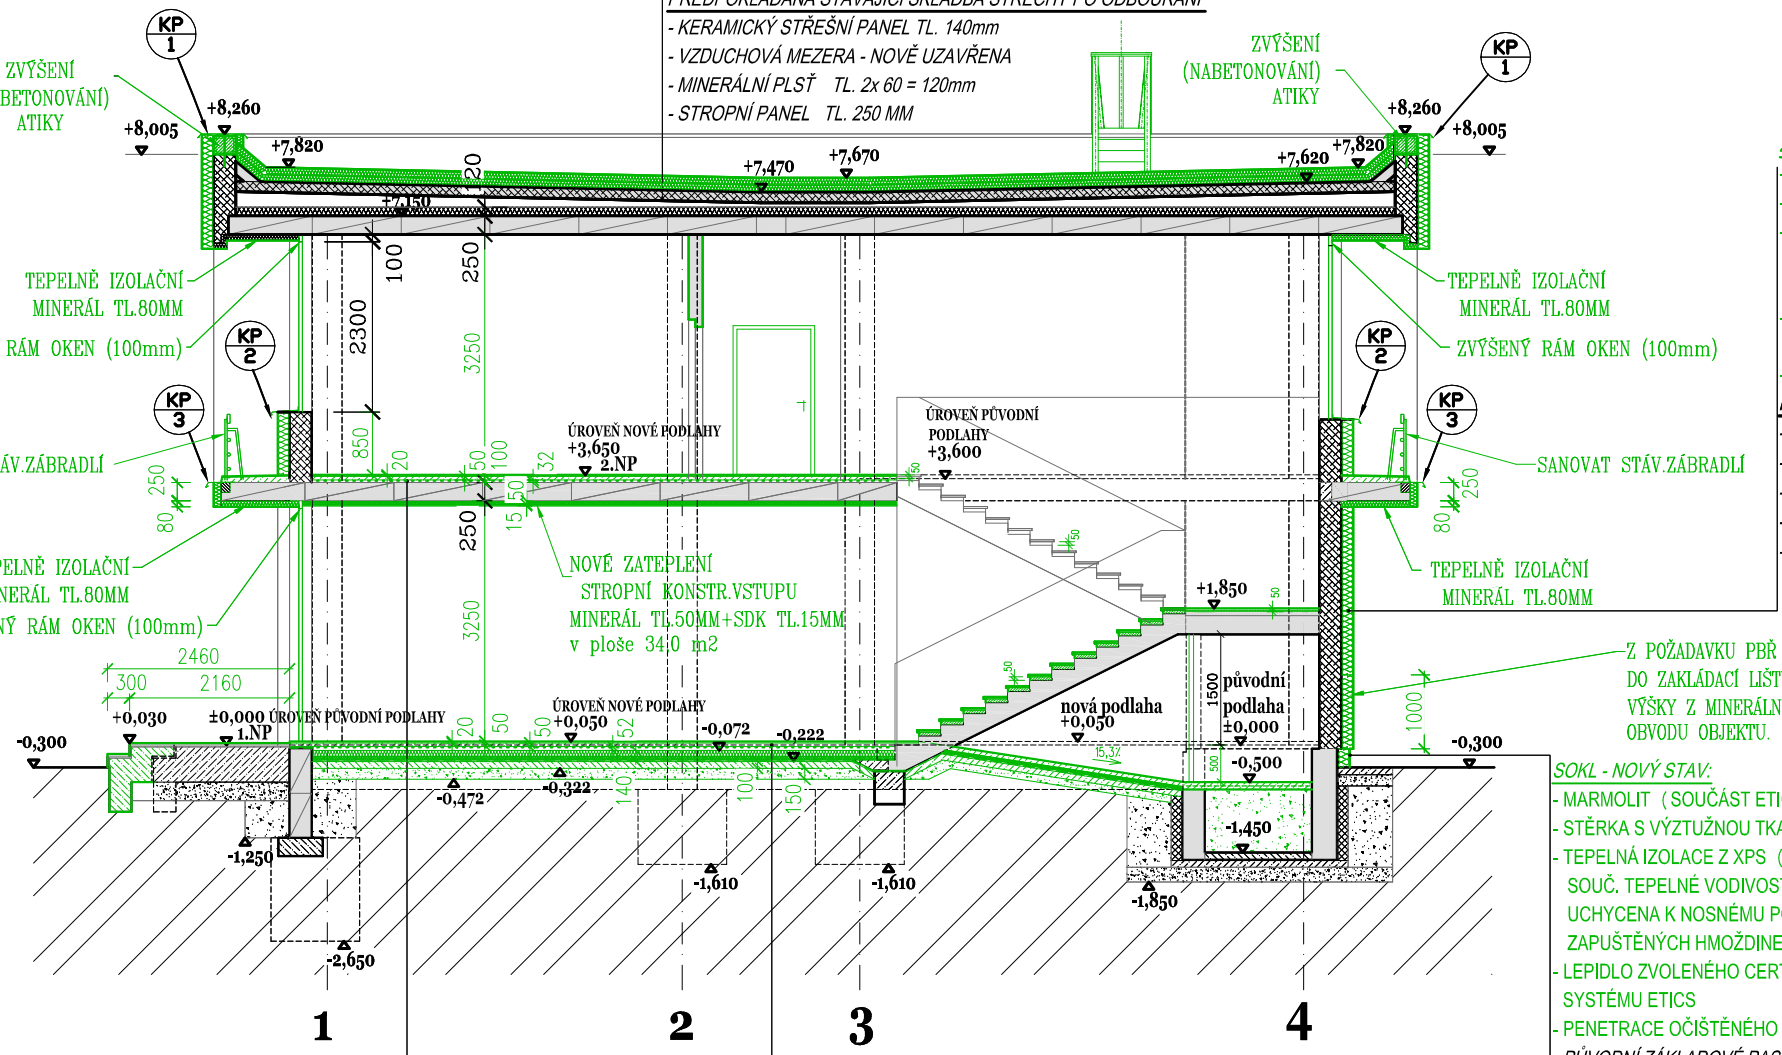

NAVRHOVANÁ NOVÁ SKLADBA ZATEPLENÍ STŘECHY
- 1x hydroizolační folie z PVC-P tl. 1,8 MM (mechanicky kotvena)
- separační textilie ze 100% PP
- tepelná izolace z minerální vlny v tl. 200 mm (kladeno ve 2 vrstvách, souč. tepelné vodivosti max. dle PENB)
- drenážní rohož
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou
- penetrační emulze

PŘEDPOKLÁDÁNÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY PO ODBOURÁNÍ
- *KERAMICKÝ STŘEŠNÍ PANEL TL. 140mm*
- *VZDUCHOVÁ MEZERA - NOVĚ UZAVŘENA*
- *MINERÁLNÍ PLSŤ TL. 2x 60 = 120mm*
- *STROPNÍ PANEL TL. 250 MM*

ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ - NOVÝ STAV:
- PROBARVENÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA (SOUČÁST ETICS)
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU (SOUČÁST ETICS)
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS (SOUČÁST ETICS) 160 MM
  (SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,036 W/M.K, UCHYCENA K NOSNÉMU PODKLADU POMOCÍ ZAPUŠTĚNÝCH HMOŽDINEK)
- LEPIDLO ZVOLENÉHO CERTIFIKOVANÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPL. SYSTÉMU ETICS
- PENETRACE OČIŠTĚNÉHO PODKLADU

PŘEDPOKLÁDÁNÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA OPLÁŠTĚNÍ
- *PŮVODNÍ NÁSTŘIK EBARBET*
- *PŮVODNÍ VENK. OCHRANNÁ VRSTVA - BETON. MONIERKA 50 MM*
- *PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU 50 MM*
- *PŮVODNÍ TVAROVKY CD-AKA 175 MM*
- *PŮVODNÍ VNITŘNÍ UZAVÍRACÍ VRSTVA (OMÍTKOVINA) 25 MM*

Z POŽADAVKU PBŘ BUDE NAD SOKLOVOU IZOLACÍ DO ZAKLÁDACÍ LIŠTY (+0,000) PROVEDEN PÁS 1,0M VÝŠKY Z MINERÁLNÍ IZOLACE – V DÉLCE CELÉHO OBVODU OBJEKTU.

SOKL - NOVÝ STAV:
- MARMOLIT (SOUČÁST ETICS)
- STĚRKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU (SOUČÁST ETICS)
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS (SOUČÁST ETICS) TL. 160 MM
  SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI MAX. 0,036 W/M.K, UCHYCENA K NOSNÉMU PODKLADU POMOCÍ ZAPUŠTĚNÝCH HMOŽDINEK)
- LEPIDLO ZVOLENÉHO CERTIF. KONTAKT. ZATEPL. SYSTÉMU ETICS
- PENETRACE OČIŠTĚNÉHO PODKLADU
- *PŮVODNÍ ZÁKLADOVÉ PASY*

UPOZORNĚNÍ:
- *Z DŮVODU INSTALCE PODLAHOVÉHO TOPENÍ V 1.NP A 2.NP BUDOU STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYCÍ VRSTVY ODBOURÁNY V CELÉM ROZSAHU AŽ NA HYDROIZOLACE A STROPNÍ PANELY*
- *NOVÁ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDE POSOUVAT ÚROVEŇ FINÁLNÍ ČISTÉ PODLAHY O 50MM VÝŠE NEŽ BYLA PŮVODNÍ ČISTÁ PODLAHA A TO V OBOU PODLAŽÍCH*
- *Z TOHOTO DŮVODU BUDE NUTNÉ DEMONTOVAT NÁŠLAPNÉ DESKY STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A PROVÉST JEJICH ZVÝŠENÍ O NOVÝCH 50MM*
- *PODLAHOVÁ SKLADBA 1.NP BUDE VYŽADOVAT ODEBRÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PODSYPŮ O VÝŠKU SPECIFIKOVANOU*
- *VIZ SKLADBY PODLAH*

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV
STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

NOVÁ SKLADBA PODLAHY 2.NP - DLAŽBA (PVC LINO)
- NOVÁ - KERAM.DLAŽBA (P3), PVC LINO (P4) TL. 6 - 14 MM
- NOVÉ - LEPIDLO TL. 6 MM
- NOVÁ - PENETRACE
- NOVÁ - VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO TL. 5 MM
- NOVÁ - BET. MAZANINA + KARI SÍŤ (KH20) TL. 50 MM
- NOVÉ - POLYETYLÉNOVÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- NOVÁ - SYSTÉMOVÁ DESKA VYTÁPĚNÍ TL. 32 MM

PŘEDPOKLÁDÁNÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
- STÁV. - STROPNÍ PANEL TL. 250 MM
- STÁV. - VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15 MM

NOVÁ SKLADBA PODLAHY 1.NP - DLAŽBA (PVC)
- NOVÁ - KERAM.DLAŽBA (P1), PVC LINO (P2) TL. 9 MM
- NOVÉ - LEPIDLO TL. 6 MM
- NOVÁ - PENETRACE
- NOVÁ - VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO TL. 5 MM
- NOVÁ - BET. MAZANINA + KARI SÍŤ (KH20) TL. 50 MM
- NOVÉ - POLYETYLÉNOVÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
- NOVÁ - SYSTÉMOVÁ DESKA VYTÁPĚNÍ TL. 52 MM
- NOVÁ - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 TL. 140 MM
- NOVÁ - HYDROIZOLACE 2x TL. 10 MM
- NOVÁ - PENETRACE
- NOVÝ - PODKLADNÍ BETON $C^{20}/_{25}$
  S OC. SÍTĚMI KARI 6/100 x 6/100 TL. 100 MM
- NOVÁ - ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
- STÁV. - HUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN - ODTĚŽENÝ O TL. 77 MM

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	6.06.2024	Ing.P.Kadlec		Ing.A.Musilová		Ing.J.Kopal		DPS změna stavby před dokončením

ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu
Neštěmická 795/37, Krásné Březno

VÝKRES D 1.01 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA + D 1.02 DENNÍ CENTRUM
D 1.01.1 Architektonická a stavebně konstrukční část

ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

PROF. DOK. WA-06

G DESIGN spol. s r.o.
IČO: 25466810
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 602 578 585
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ DPS-ZSPD	PROJEKT 20 009 301
MĚŘ: 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.
ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
GD-3-5648	0

FOR.A4 2x
LIST/Ů
KOPIE

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	1
PM	1
G DESIGN OR	
DISTRIBUTE	

Uložení výkresu

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.