


2) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U UMYVADLO KERAMICKÉ - STANDARD
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACH.
UZÁVĚRKA, ODPADNÍ VENTIL
- U1 UMYVADLO ZÁPUSTNÉ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE LÉKAŘSKÁ (BEZDOTYKOVÁ), ZÁPACH.
UZÁVĚRKA, ODPADNÍ VENTIL
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA,
SPEC. ODPADNÍ VENTIL
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ S PŘIPOJENÍM
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETŘÍCÍ NÁDRŽKA,
PRKÝNKO
- WCi ZÁCHODOVÁ MÍSA INVALIDNÍ S PŘIPOJENÍM
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETŘÍCÍ NÁDRŽKA,
PRKÝNKO, 2 x MADLO
- S SPRCHOVÁ VANIČKA, SIFON, BATERIE
SPRCHOVÁ ZÁPUSTNÁ (PODOMÍTKOVÁ)
ZÁSTĚNA + DVEŘE
- SP SPRCHOVÝ PROSTOR, GULA, BATERIE SPRCHOVÁ,
SKLOPNÉ SEDÁTKO, 2 x MADLO
- D NEREZOVÝ DŘEZ
BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
ODPADNÍ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVĚRKA
- VL VÝLEVKÁ S MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE,
ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8"), NÁDRŽKA
- PS STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO SPRCHOVÝ PANEL
SE SPLACHOVAČEM A NEREZ. MÍSOU, UZAVÍRACÍ
VENTILY 3/4", ODPAD DN 100
- KJ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - ODVOD KONDENZÁTU
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
TRVALE ZAVODNĚNÁ HL 130N
- G GULA DN 100 SE SUCHOU ŽU A NEREZOVOU MŘÍŽKOU
- MČ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ MYČKY
HL 406
- AP STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ PRAČKY
HL 404
- SU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ SUŠIČKY
HL 404
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLÓU HADICI
D25 x 30 m

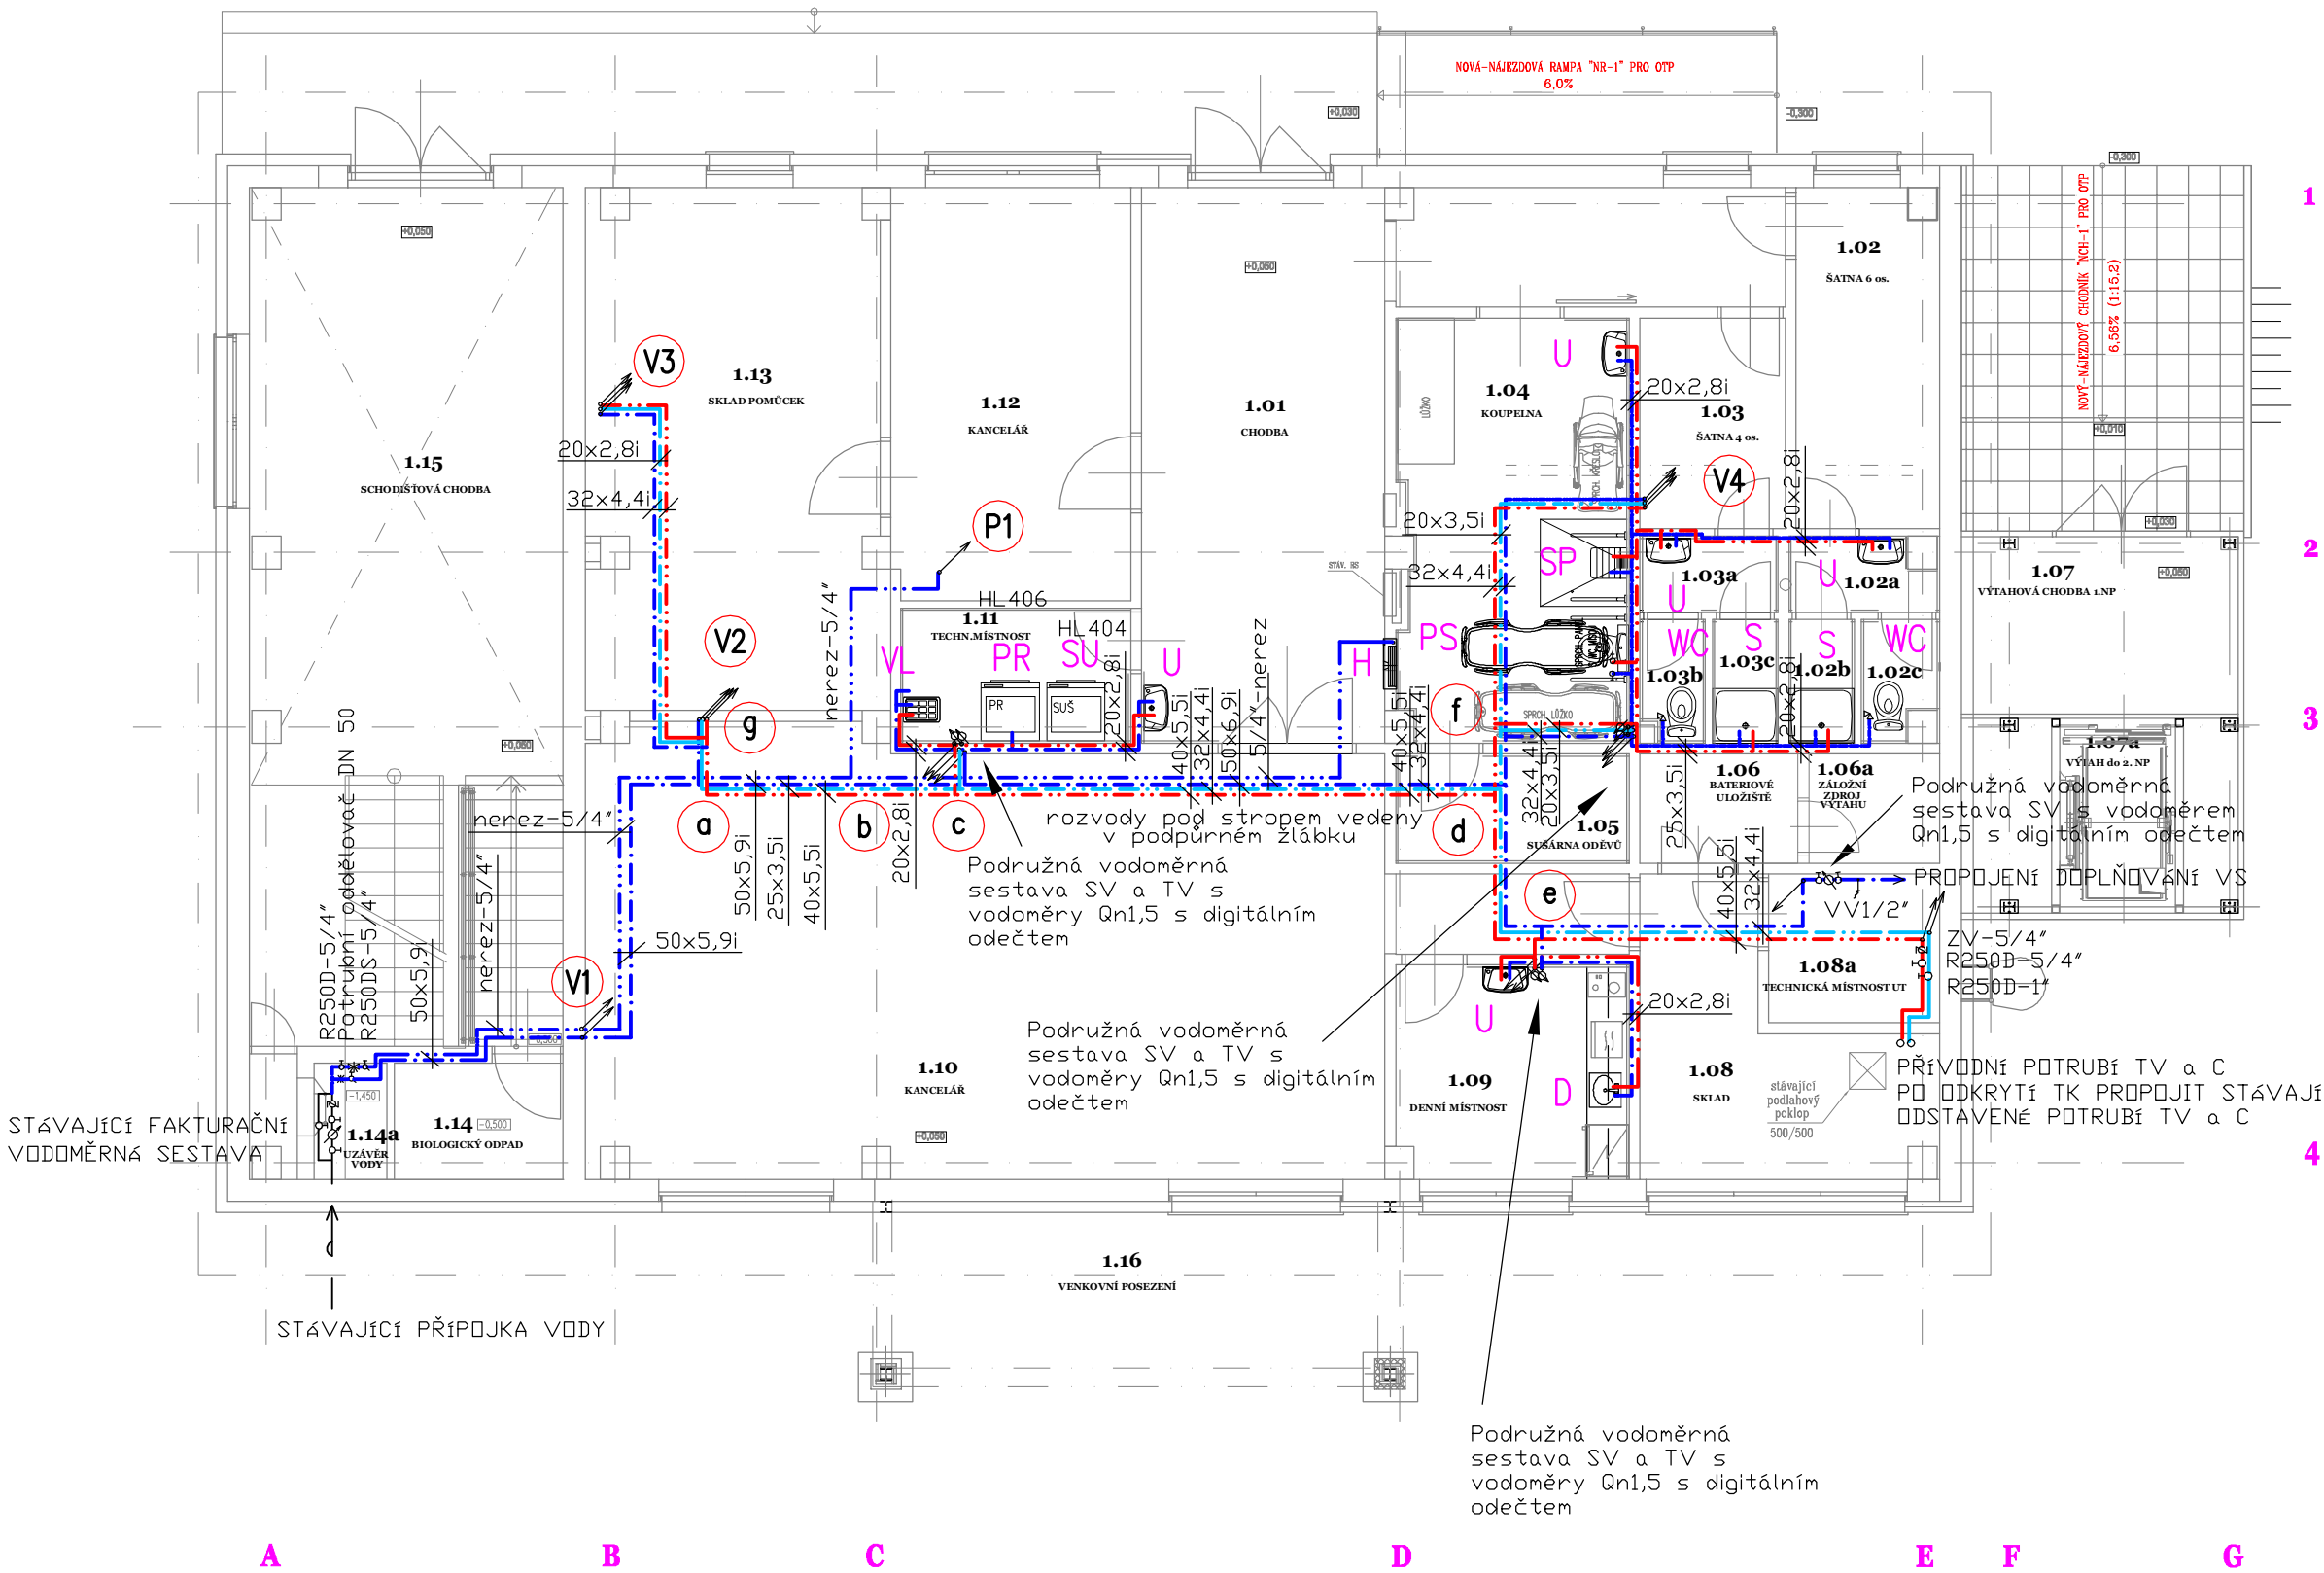

LEGENDA

1) OZNAČENÍ POTRUBÍ

- >— KANALIZACE
—>— ROZVOD STUDENÉ VODY
—>— ROZVOD TEPLÉ VODY
—>— ROZVOD CÍRKULACE
—>— ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

1 STOUPAČKA KANALIZACE

V1 P1 VODOVODNÍ STOUPAČKA

POZNÁMKA

SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ ODPADY: HT-systém (PPs)
LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SVODY: KG-systém (PVC)

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV

STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

1	08.2024	B.Hrotková	Ing.P.Kadlec	Ing.J.Kopal	PD pro provádění stavby
0	23.04.2024	B.Hrotková	Ing.A.Musilová	Ing.J.Kopal	PD změna stavby před dokončením
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem			PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu		
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem			Neštěmická 795/37, Krásné Březno		
VÝKRES D 1.01 OBJEKT PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU					PROF. DOK.
D 1.01.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					SA-04
PŮDORYS 1.N.P. - VODOVOD					
G DESIGN spol. s r.o.			STUPEŇ DPS	PROJEKT	20 009 200
ICO: 25466810			MĚŘ: 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.	FOR.A4 3x
Veleslavínova 3108/14			ČÍSLO VÝKRESU		LIST/Ú
400 11 Ústí nad Labem, CZ			REVIZE		KOPIE
tel: + 420 602 578 585			GD-X-1935		1
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu					