OK - "ZK-2" - pod tlumič VZT jednotky
celkem 2 ks

PŮDORYS
M 1:20

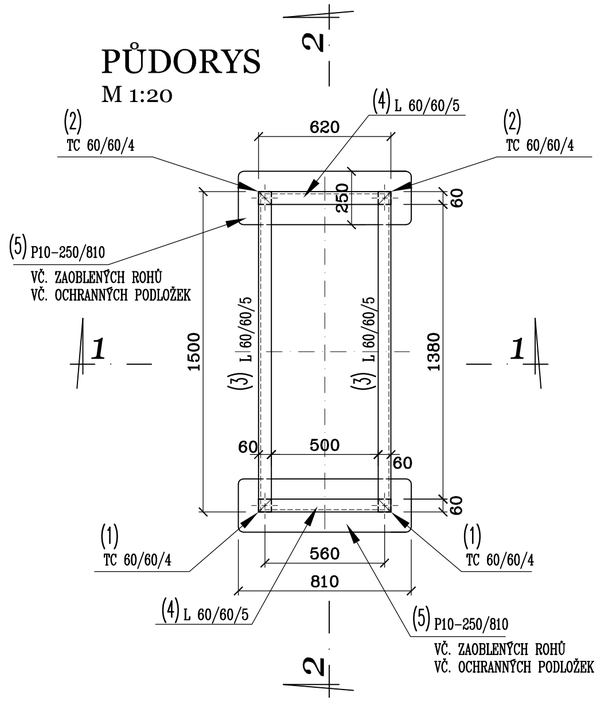

ŘEZ 2-2
M 1:20

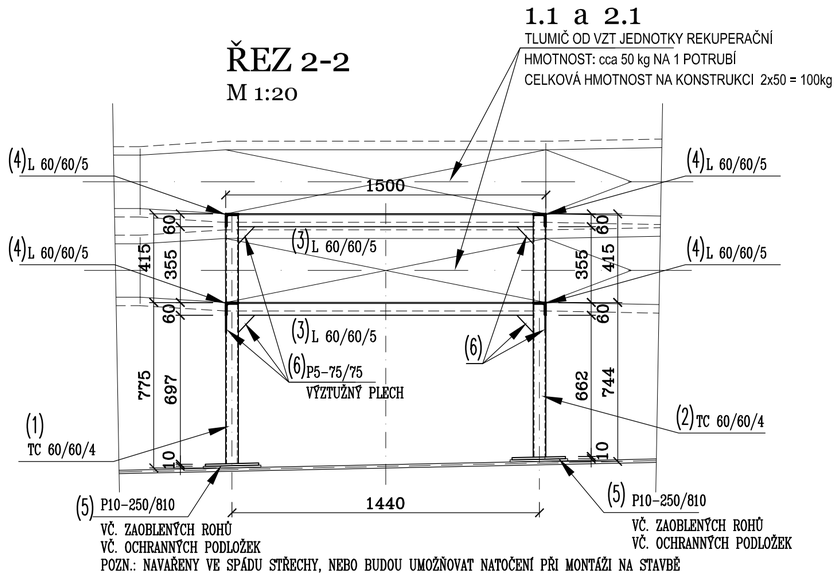

ŘEZ 1-1
M 1:20

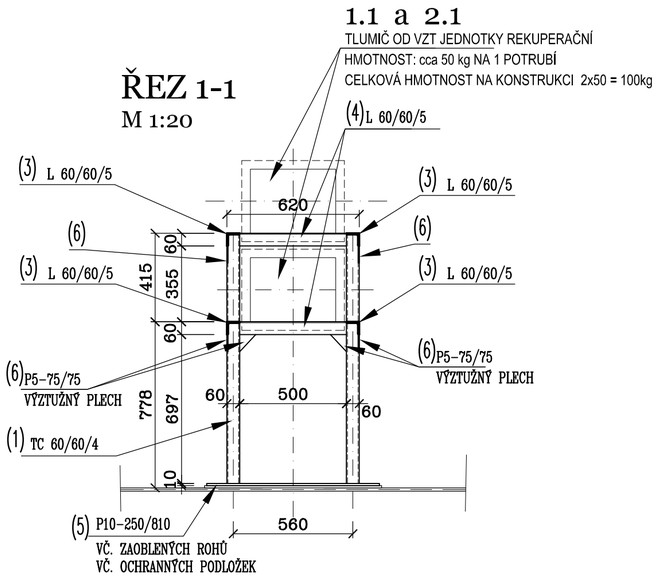

VÝKAZ OCELI - OK pod 1 ks tlumiče VZT rekuperační jednotky							
Označení	Profil	Délka [m/m²]	Počet [ks]	∑Délky			
				TC 60/60/4	L 60/60/5	P10-250/810	P5-75/75
1	TC 60/60/4	1,172	2	2,34			
2	TC 60/60/4	1,140	2	2,28			
3	L 60/60/5	1,390	4		5,56		
4	L 60/60/5	0,500	4		2,00		
5	P10-250/810	0,250	2			0,50	
6	P5-75/75	0,075	12				0,75
CELKOVÁ DÉLKA			(m)	4,62	7,56	0,50	0,75
HMOTNOST			(kg/m)	6,710	4,568	63,586	2,944
CELKOVÁ HMOTNOST			(kg)	31,03	34,53	31,79	2,21
DROBNÝ A SPOJ. MATERIÁL 5%			(kg)	4,98			
CELKOVÁ HMOTNOST + 10%			(kg)	115,00			

celkem 2 ks : - 1 ks pod tlumič jednotky VZT rekuperační 1.1
- 1 ks pod tlumič jednotky VZT rekuperační 2.1

OCEL 11 373 (pevn. tř. S 235)

UPOZORNĚNÍ:

- NÁVRH PLOŠINY MUSÍ BÝT KOORDINOVÁN S DODAVATELEM VZT ZAŘÍZENÍ, JEDNOTLIVÉ PODPŮRNÉ PRVKY MUSÍ BÝT UPRAVENY DLE POTŘEB KOTVENÍ SKUTEČNĚ DODANÉHO ZAŘÍZENÍ. ZÁROVEŇ JE DŮLEŽITÉ ABY NEBYLY PŘEKROČENY PŘEDPOKLÁDANÉ HMOTNOSTI ZAŘÍZENÍ. POKUD BUDE DODÁNO TĚŽŠÍ ZAŘÍZENÍ BUDE NUTNÉ PARAMETRY PLOŠINY PŘEKONTROLOVAT STATIKEM.
STOJKY PLOŠINY NEBUDOU KOTVENY DO STROPNÍ KONSTRUKCE, ALE BUDOU VOLNĚ ULOŽENY NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, PROTO MUSÍ BÝT ROZNÁŠECÍ DESKY V DOSTATEČNÉ PLOŠE A VČ. OCHRANNÝCH PODLOŽEK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE. DÉLKY NOŽIČEK JE NUTNÉ UPRAVIT V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY.

POZNÁMKY

- OCELOVÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY ZINKOVÁNÍM

- UVEDENÝ VÝKAZ OCELI JE UVAŽOVÁN Z OSOVÝCH VZDÁLENOSTÍ, PRO PŘESNÉ DÉLKY PRVKŮ MUSÍ DODAVATEL ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV

STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	6.06.2024	Ing.P.Kadlec		Ing.A.Musilová		Ing.J.Kopal		DPS změna stavby před dokončením

ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu
Neštěmická 795/37, Krásné Březno

VÝKRES D 1.01 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA + D 1.02 DENNÍ CENTRUM
D 1.01.1 Architektonická a stavebně konstrukční část

OK - "ZK-2" - pod tlumič VZT jednotky

PROF. DOK. WA-30

G DESIGN spol. s r.o.
IČO: 25466810
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 602 578 585
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ DPS-ZSPD | PROJEKT 20 009 301 | FOR.A4 4x
MĚŘ: 1:20 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ú
ČÍSLO VÝKRESU GD-2-2673 | REVIZE 0 | KOPIE

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	1
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., Uložení výkresu
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.