2) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U	UMYVADLO KERAMICKÉ - STANDARD 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8") BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACH. UZÁVĚRKA , ODPADNÍ VENTIL
U1	UMYVADLO ZÁPUSTNÉ 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8") BATERIE LÉKAŘSKÁ (BEZDOTYKOVÁ), ZÁPACH. UZÁVĚRKA , ODPADNÍ VENTIL
Ui	UMYVADLO INVALIDNÍ 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8") BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SPEC. ODPADNÍ VENTIL
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ S PŘIPOJENÍM NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8") , ŠETŘÍCÍ NÁDRŽKA, PRKÝNKO
WCi	ZÁCHODOVÁ MÍSA INVALIDNÍ S PŘIPOJENÍM NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8") , ŠETŘÍCÍ NÁDRŽKA, PRKÝNKO, 2 x MADLO
S	SPRCHOVÁ VANIČKA , SIFON, BATERIE SPRCHOVÁ ZÁPUSTNÁ (PODOMÍTKOVÁ) ZÁSTĚNA + DVEŘE
SP	SPRCHOVÝ PROSTOR, GULA, BATERIE SPRCHOVÁ, SKLOPNÉ SEDÁTKO, 2 x MADLO
D	NEREZOVÝ DŘEZ BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ 2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8") ODPADNÍ VENTIL, ZÁPACH. UZÁVĚRKA
VL	VÝLEVKA S MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8"), NÁDRŽKA
PS	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO SPRCHOVÝ PANEL SE SPLACHOVAČEM A NEREZ. MÍSOU , UZAVÍRACÍ VENTILY 3/4", ODPAD DN 100
KJ	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - ODVOD KONDENZÁTU STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST -ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA TRVALE ZAVODNĚNÁ HL136N
G	GULA DN 100 SE SUCHOU ZU A NEREZOVOU MŘÍŽKOU
MČ	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ MYČKY HL 406
AP	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ PRAČKY HL 404
SU	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ SUŠIČKY HL 404
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D25 x 30 m

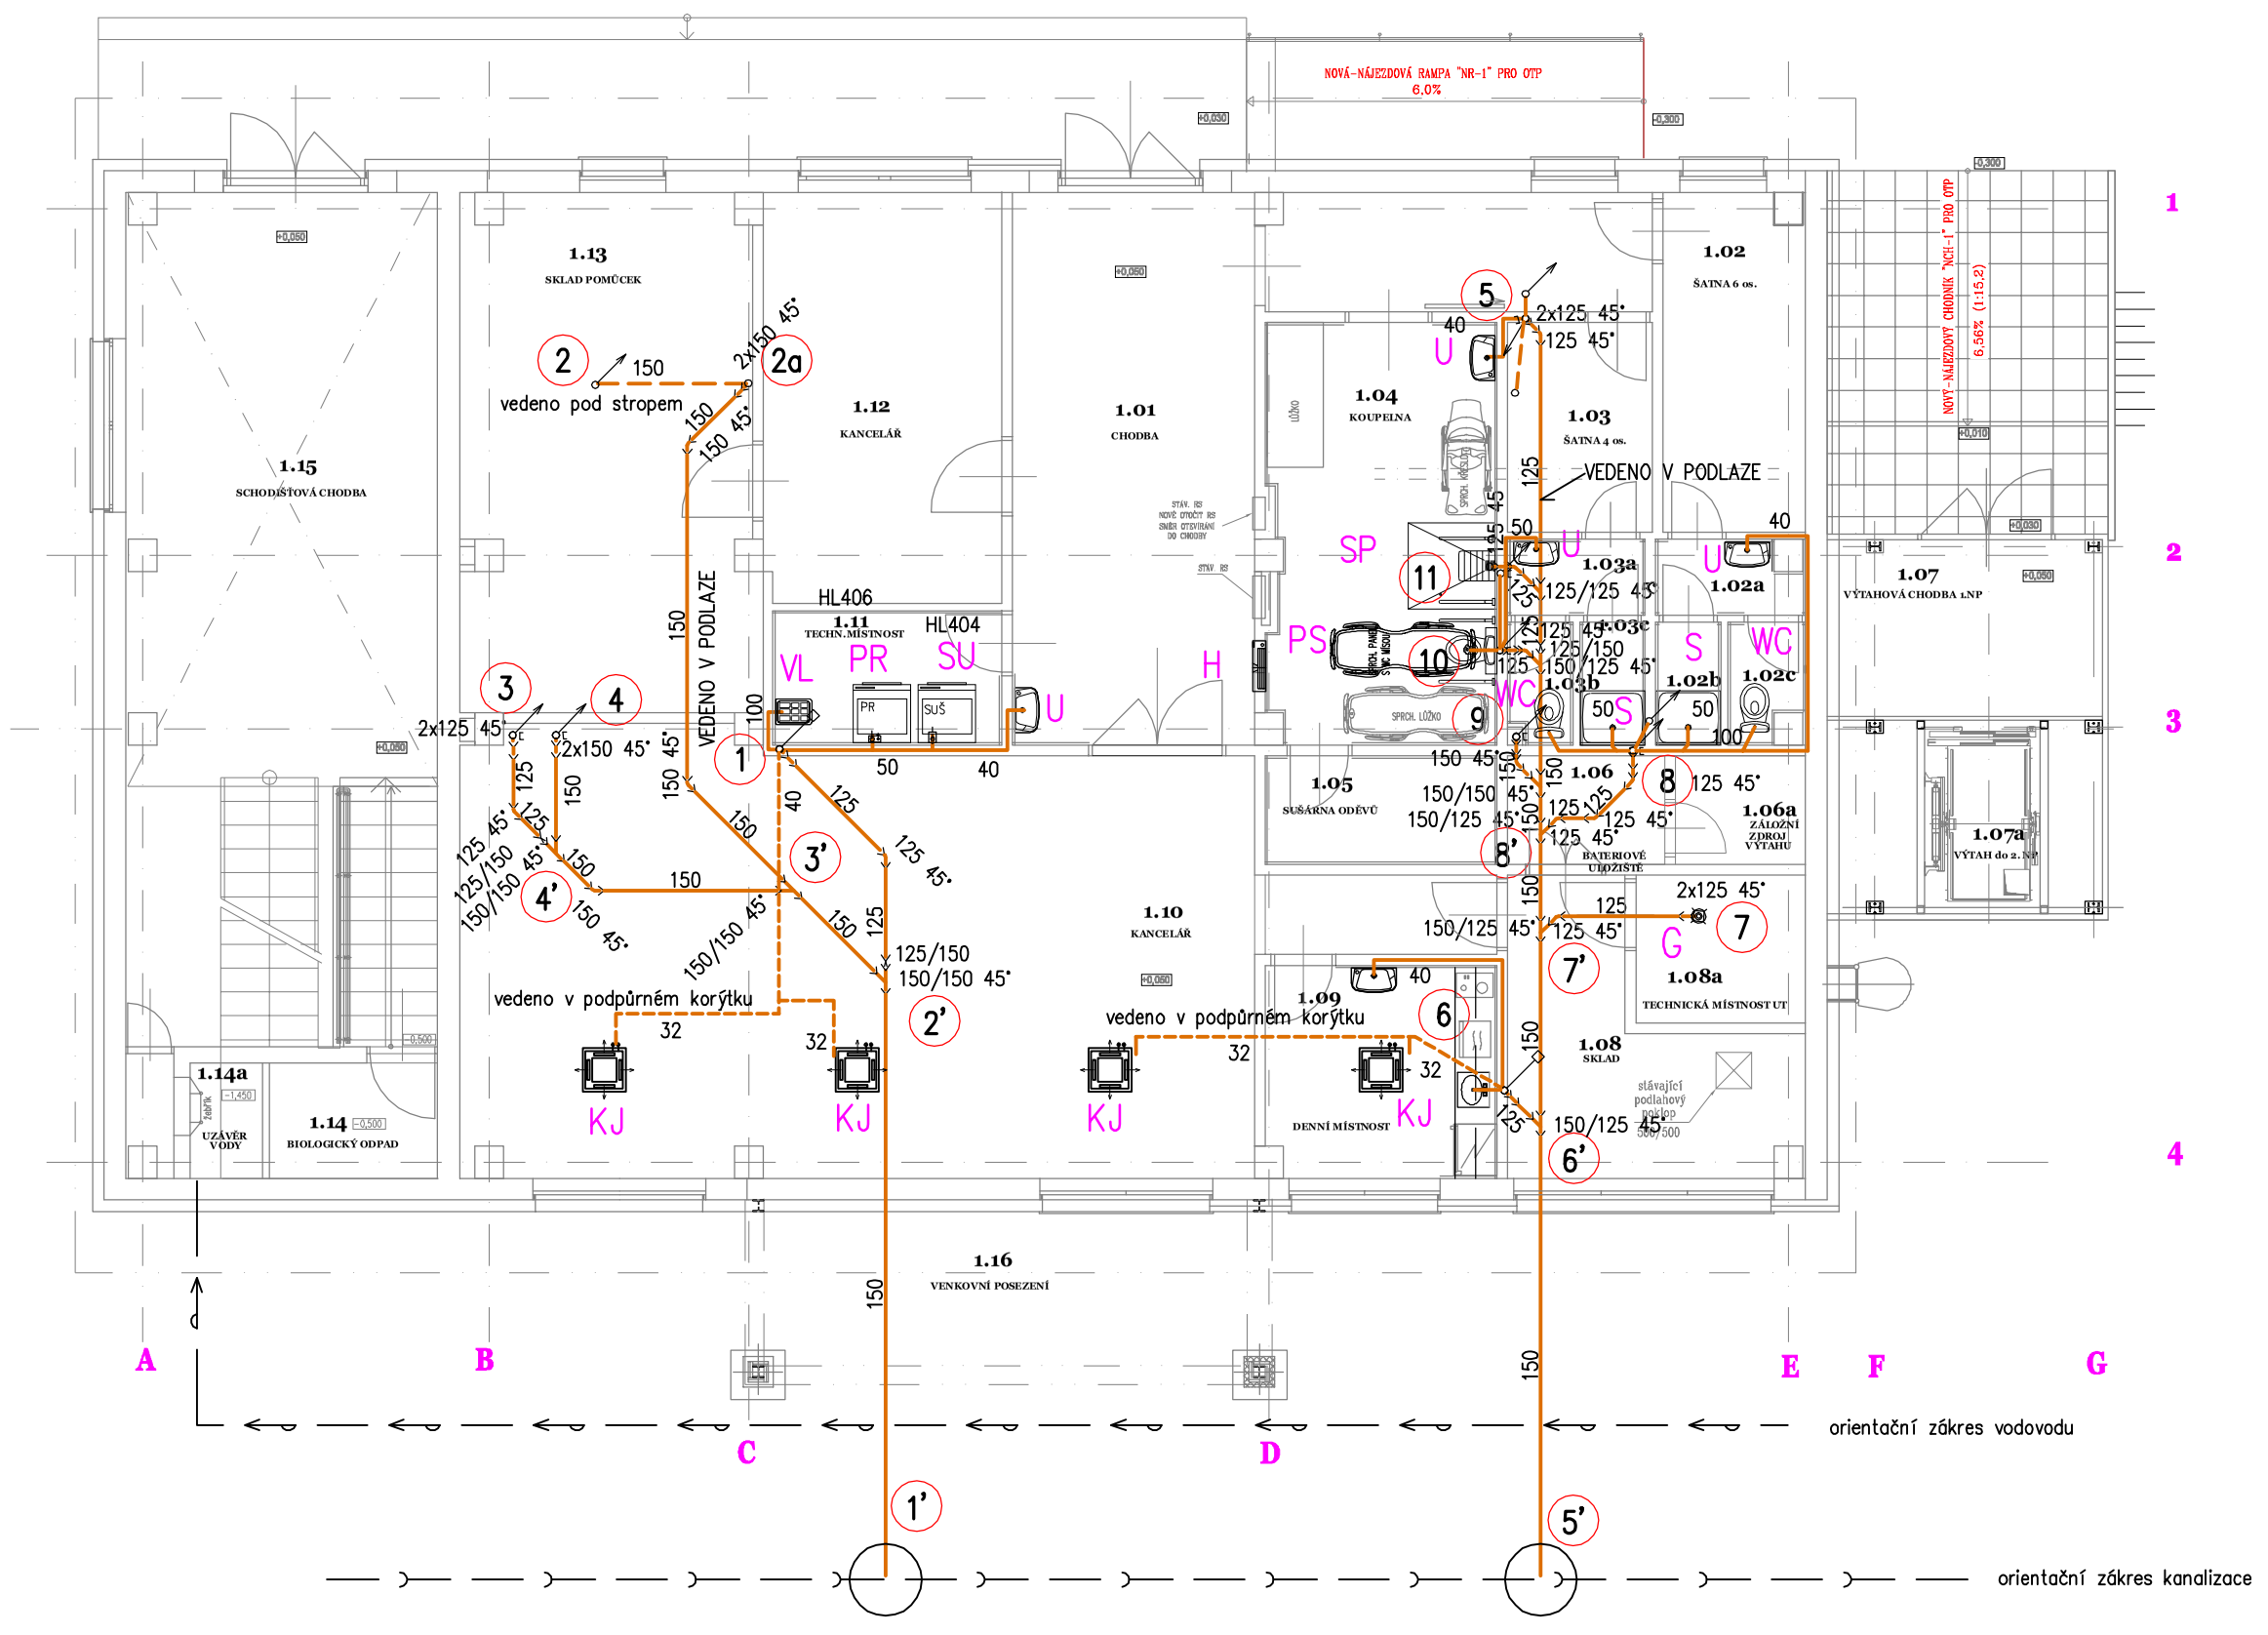

LEGENDA

1) OZNAČENÍ POTRUBÍ

- KANALIZACE
- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD CIRKULACE
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
- (1) STOUPAČKA KANALIZACE
- (V1) (P1) VODOVODNÍ STOUPAČKA

POZNÁMKA

SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ ODPADY: HT-systém (PPs)
LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SVODY: KG-systém (PVC)

UPOZORNĚNÍ !

POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK PROVÉST AŽ PO OSAZENÍ KJ

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní sítě a vedení.
- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí zajistit dozor správců sítí při výkopových pracech.
- Při křížení nebo souběhu kanalizace nebo vodovodu s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736005.
- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm =210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV

STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
1	08.2024	B.Hrotková		Ing.P.Kadlec		Ing.P.Kopal		PD pro provedení stavby
0	23.04.2024	B.Hrotková		Ing.A.Musilová		Ing.J.Kopal		PD změna stavby před dokončením

ZÁKAZNÍK **Statutární město Ústí nad Labem**
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem

PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu
Neštěmická 795/37, Krásné Březno

VÝKRES **D 1.01 OBJEKT PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU**
D 1.01.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

PROF. DOK. SA-01

G DESIGN
G DESIGN spol. s r.o.
IČO: 25466810
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: +420 602 578 585
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ **DPS** | PROJEKT 20 009 200 | FOR.A4 3x
MĚŘ: 1:100 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ú
ČÍSLO VÝKRESU **GD-X-1932** | REVIZE **1** | KOPIE