





Souběh sil. kabelů do 1kV s kanalizací  
- min. vzdálenost v mm

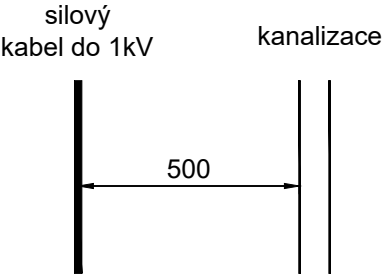




Souběh sil. kabelů do 1kV s tepelným vedením  
- min. vzdálenost v mm

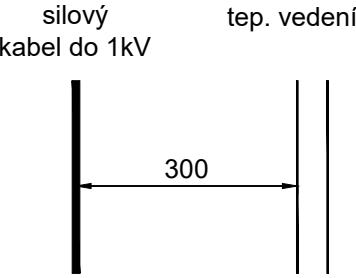


Souběh sil. kabelů do 1kV s plynovodem  
- min. vzdálenost v mm

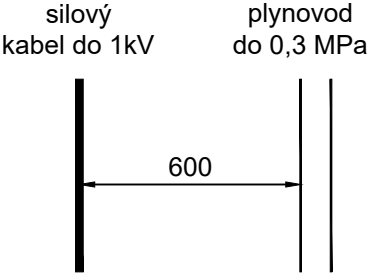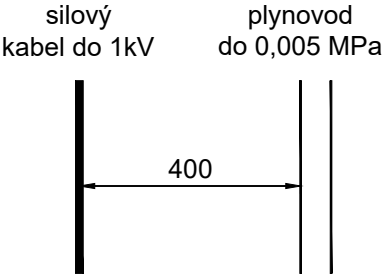


Souběh sil. kabelů do 1kV se silovými  
- min. vzdálenost v mm

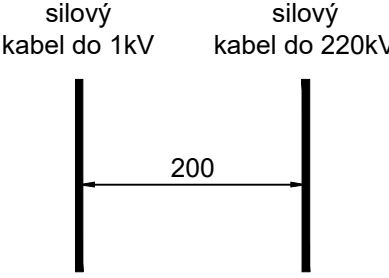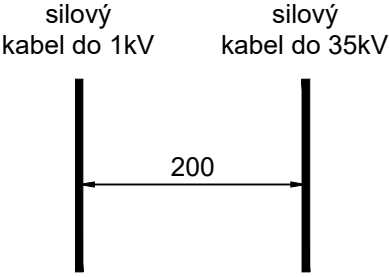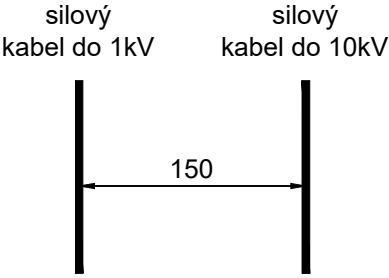


Souběh sil. kabelů do 1kV s kabelovody  
- min. vzdálenost v mm

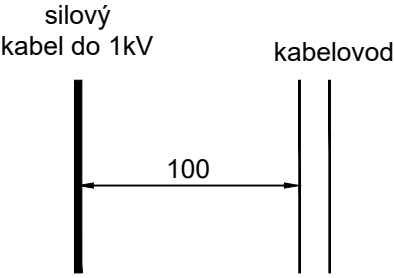


Souběh sil. kabelů do 1kV s vodovodem  
- min. vzdálenost v mm

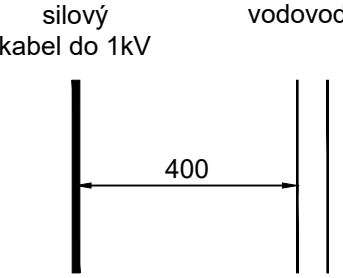

Souběh sil. kabelů do 1kV se sděl.  
- min. vzdálenost v mm

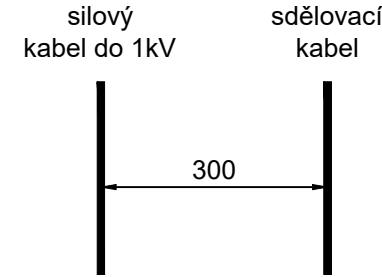

Souběh sil. kabelů do 1kV v chráničkách se sděl.  
- min. vzdálenost v mm

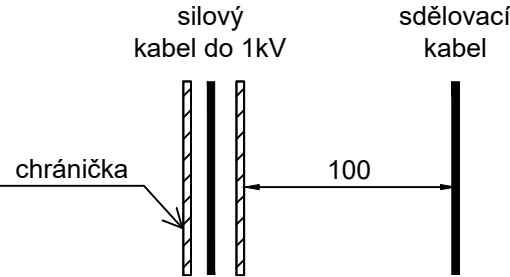

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005

	Datum	Jméno	Podpis	<b>NTD</b> NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181				
Zpracoval	09.2020	O. Janák						
Kreslil	09.2020	O. Janák						
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz						
Č. zak. : 20302-210	Revize:001							
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 400.1 SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova Vzory souběhu sítí - do 1kV				<table><tr><td>Měřtko -</td><td>Č. v. D.401.1.12</td></tr><tr><td>Stupeň <b>DUSP</b></td><td></td></tr></table>	Měřtko -	Č. v. D.401.1.12	Stupeň <b>DUSP</b>	
Měřtko -	Č. v. D.401.1.12							
Stupeň <b>DUSP</b>								