




Křížení sdělovacích kabelů s
kanalizací - min. vzdálenost v mm

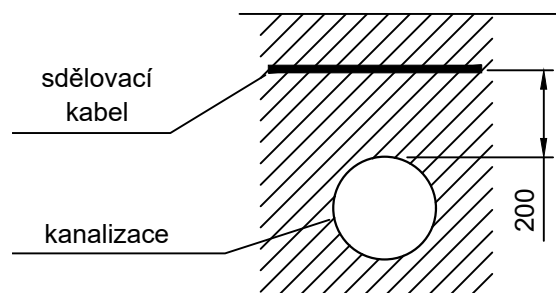


Křížení sdělovacích kabelů s
tepelným vedením - min.
vzdálenost v mm bez opatření

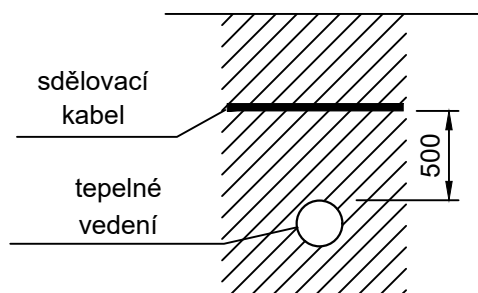


Křížení sdělovacích kabelů s
plynovodem - min. vzdálenost v mm

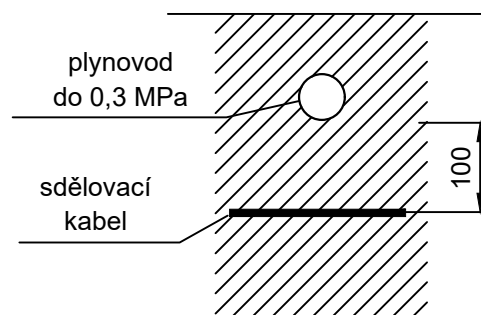





Křížení sdělovacích kabelů se
silovými - min. vzdálenost v
mm bez opatření

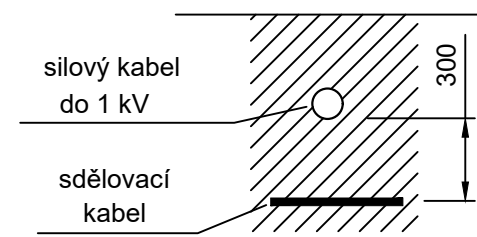


Křížení sdělovacích kabelů se
silovými - min. vzdálenost v mm v
bet. chráničkách

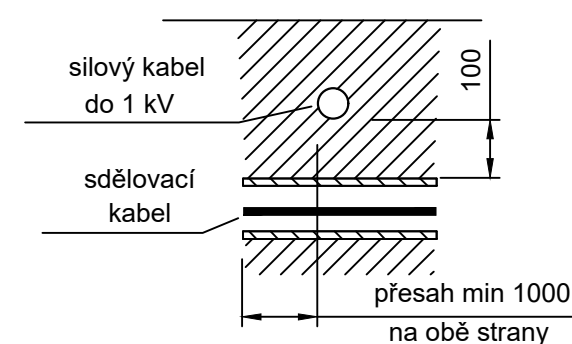


Křížení sdělovacích kabelů s kolektory, techn.
chodbami, kabel. kanály - min. vzdálenost v mm

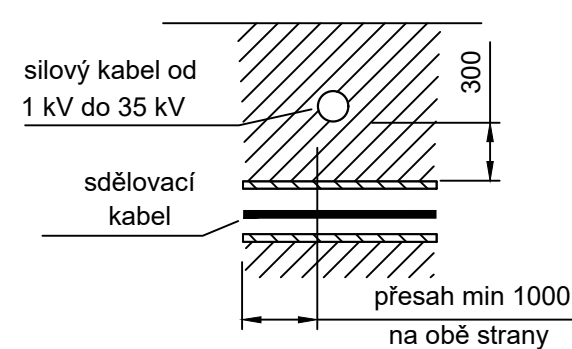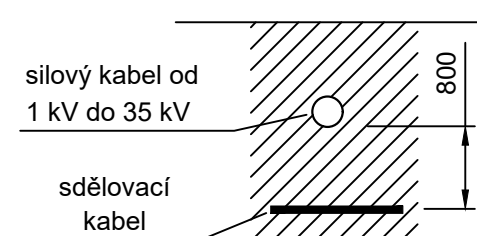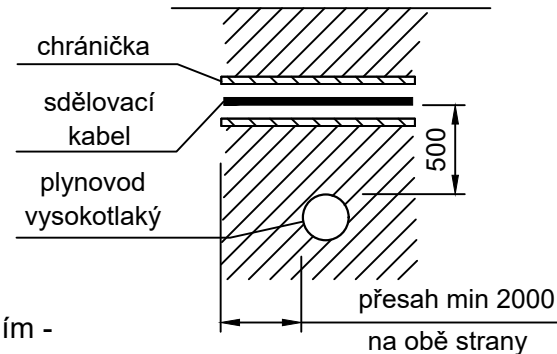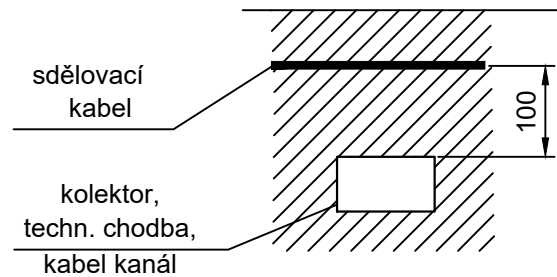


Křížení sdělovacích kabelů s tepelným vedením -
min. vzdálenost v mm s tep. ochranou

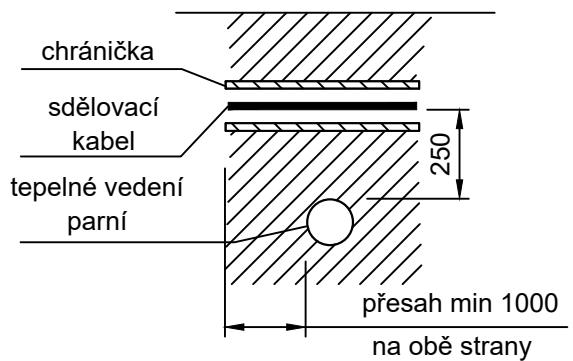

Křížení sdělovacích kabelů s
vodovodem - min. vzdálenost v
mm


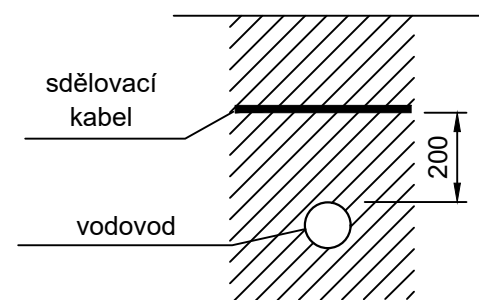


Křížení sdělovacích kabelů s kyslíkovody,
acetylénovody - min. vzdálenost v mm

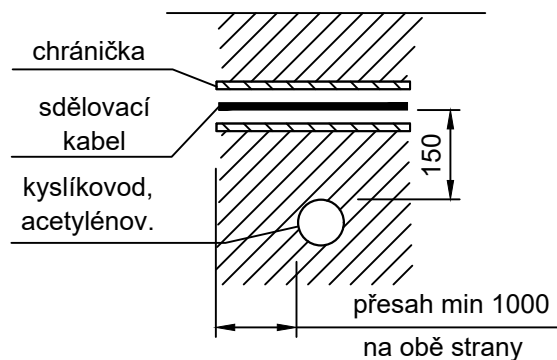


teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C
mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné
době nesmí přesáhnout 45°C

Křížení sdělovacích kabelů s dálkovody
hořlavých kapalin - min. vzdálenost v mm

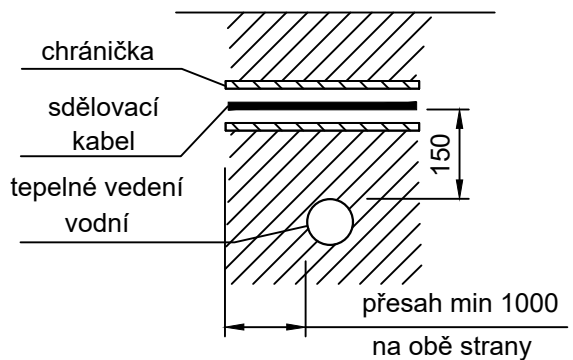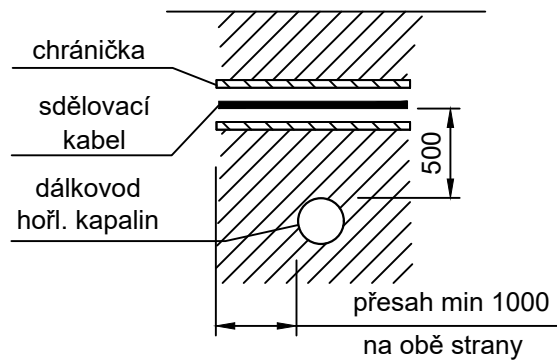

teplota půdy nesmí přesáhnout rozdíl 15°C
mezi místy stejné hloubky a lokality, v žádné
době nesmí přesáhnout 35°C

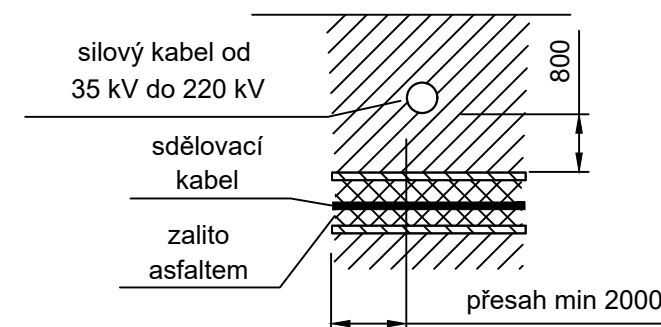

POZNÁMKA: Podrobnosti viz ČSN 73 6005

	Datum	Jméno	Podpis	 NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem Tel/fax: 475 601 181	
Zpracoval	09.2020	O. Janák			
Kreslil	09.2020	O. Janák			
Zkoušel	09.2020	Ing. Francouz			
Č. zak. : 20302-210	Revize:001				
Ústí nad Labem, ul. Bělehradská SSZ PS 400.1 SSZ křižovatky Bělehradská x Na Spojce x Malátova Vzory křížení sdělovacích sítí				Měřítka -	Č. v. D.400.1.17
				Stupeň DUSP	