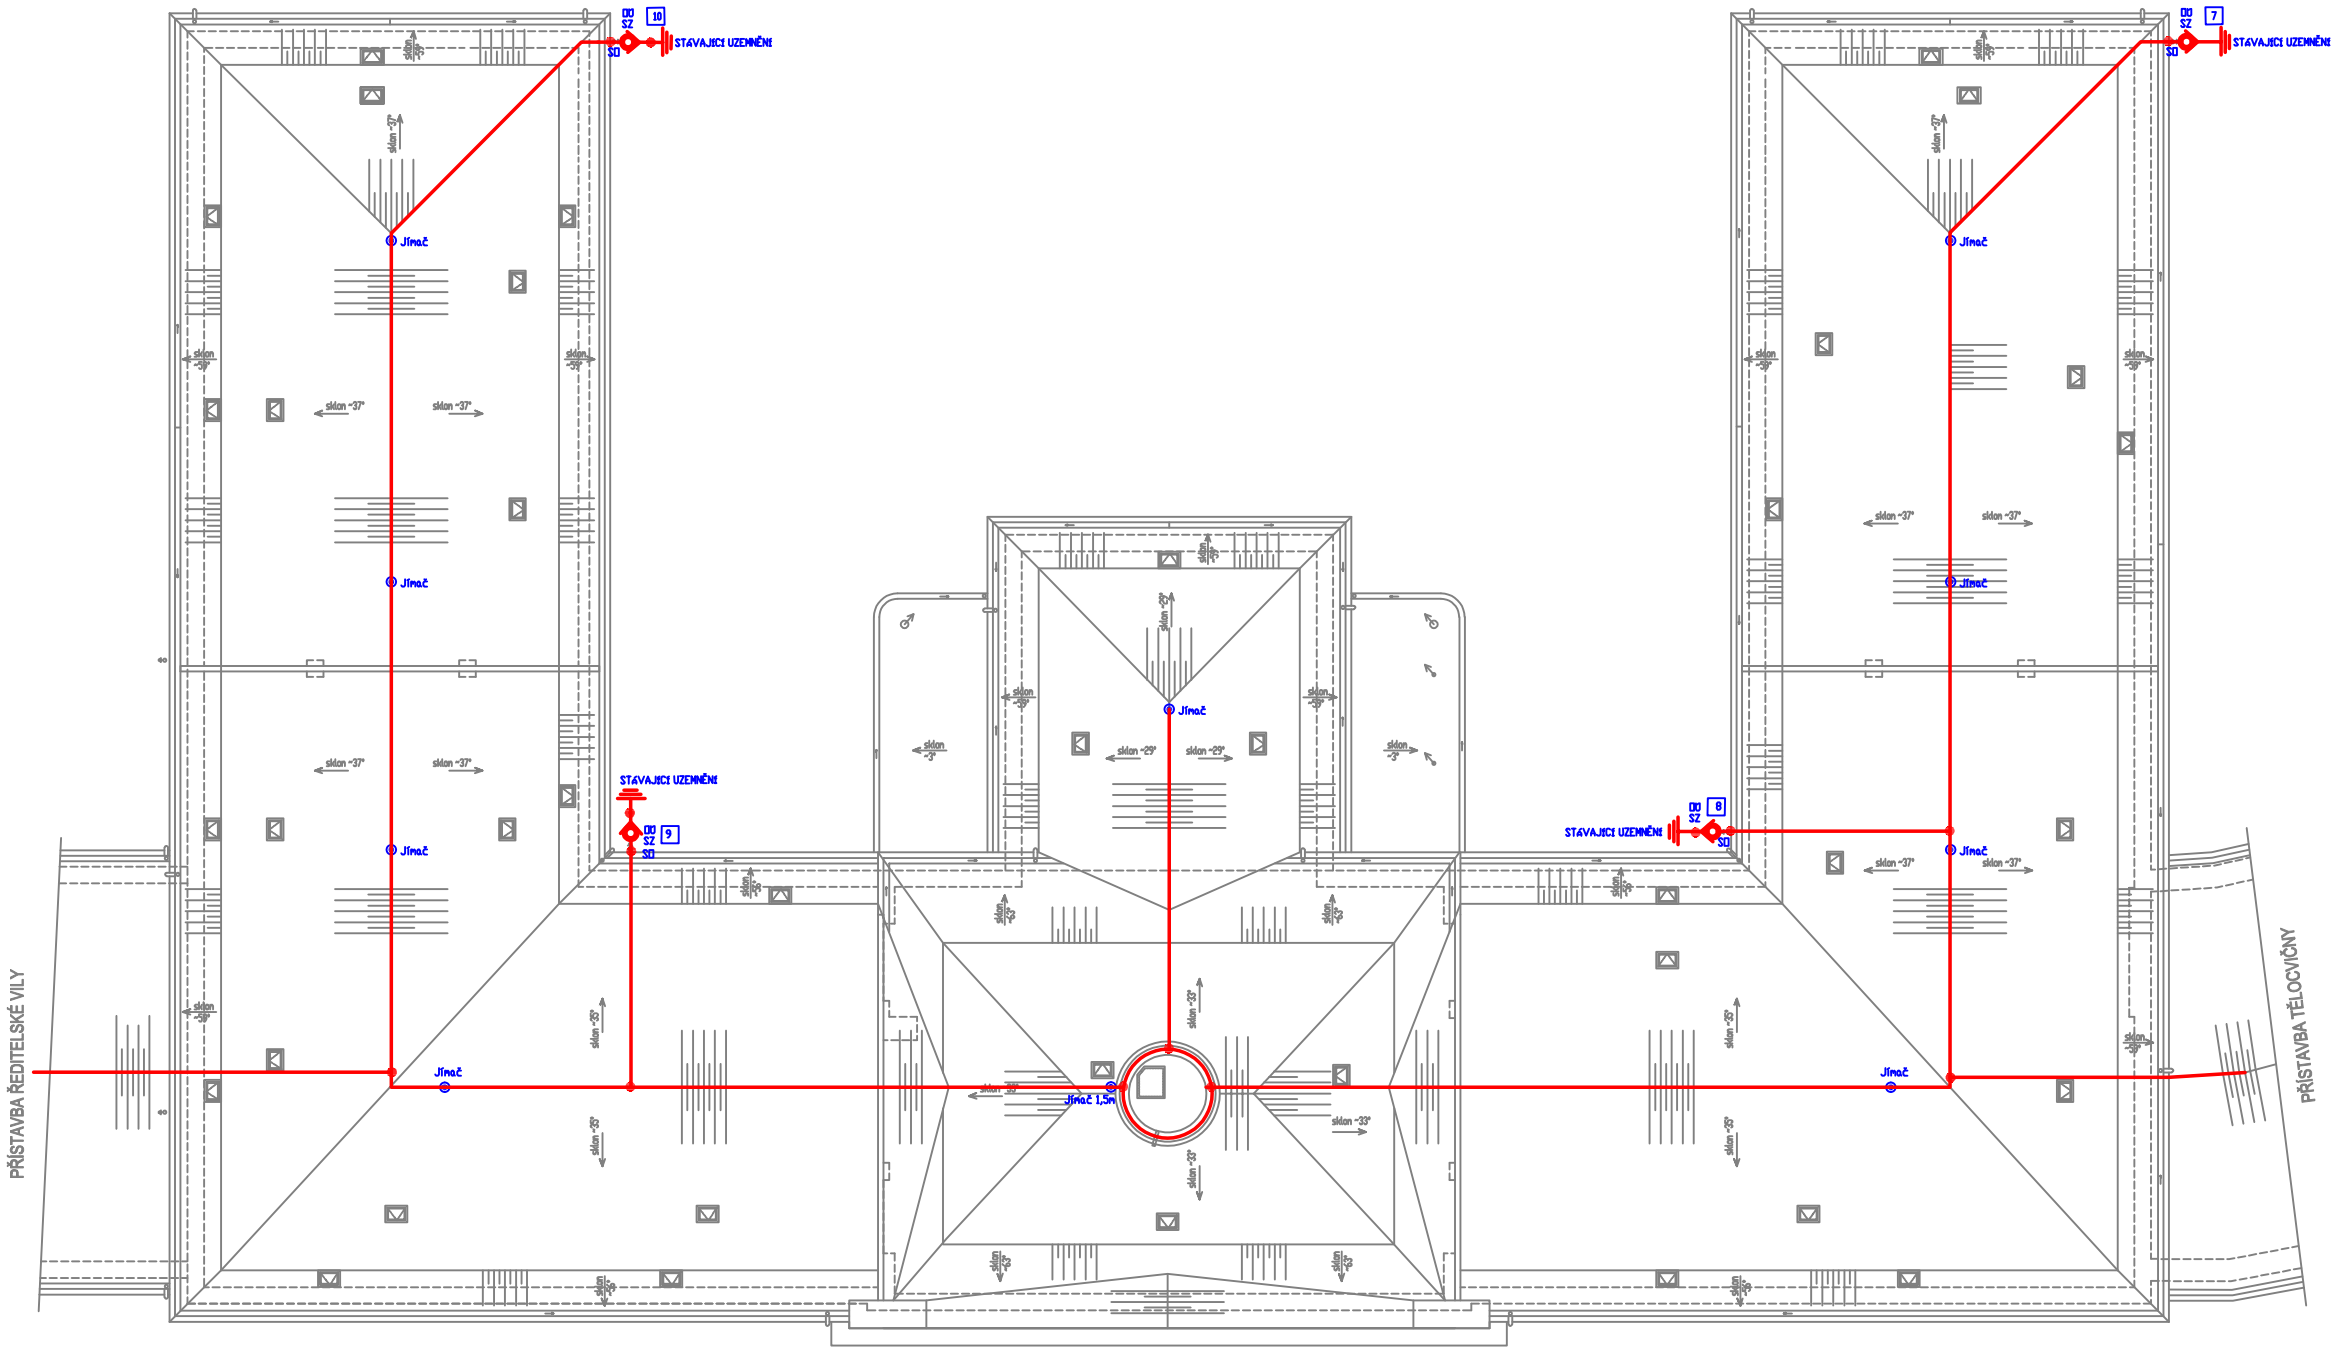

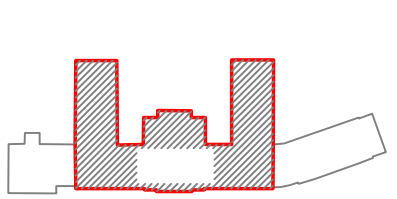

LEGENDA :

SZ	Svorka zkušební
OO	Ochranný úhelník
ZZ	Základový zemnič
SO	Svorka okapová
SS	Svorka spojovací
Jímač	
◎	Hromosvodový jímač
1	Označovací štítek hromosvodového svodu

K jímacímu vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty osazené na střeše.

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 623005 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 - 5 - 54.

Odbočka jímacího vedení



PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING.VLASTIMIL KRIŽAN STRÁŽKY 21 403 40 ÚSTÍ NAD LABEM TEL: 603 709 577	
INVESTOR : Město Ústí nad Labem		
MĚSTSKÝ ÚŘAD : Ústí nad Labem		
KRAJ : ÚSTECKÝ		
AKCE : REKONSTRUKCE STŘECHY FZŠ ČESKÉ MLÁDEŽE 230/2, ÚSTÍ NAD LABEM	FORMÁT:	
	DATUM : 04/2024	
	STUPEŇ: DSP	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 43/2024	
OBSAH : HROMOSVOD - HLAVNÍ BUDOVA - N.S.	MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: E-02.2