

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78



S00MX003H9HH

VÁŠ DOPIS ZN.: 10/06/379

ZE DNE: 21.06.2010

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 21738/2010

VYŘIZUJE: Lokvencová Jitka Mgr.
Gunarová Simona MUDr.
Lišková Zuzana Ing.
Chudoba Karel Ing

TEL.: +420477755134

FAX: +420477755112

E-MAIL: jitka.lokvencova@khsusti.cz

G DESIGN spol. s r.o.
Ing. Milan Gottlieb
Kozinova 1240/1
400 03 Ústí nad Labem

DATUM: 21.07.2010

Věc: „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“- stavební řízení

Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2339/8, 401 00 Ústí nad Labem

Na základě vaší žádosti zn. 10/06/379 ze dne 21.06.2010 posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem předloženou doplněnou projektovou dokumentaci pro stavební řízení na akci „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“.

Po prostudování předložené dokumentace vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, toto

závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací, která byla následně doplněna a která je podkladem pro vydání stavebního povolení na akci „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“, se

souhlasí.

Tento souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. U všech výtokových kohoutů na úseku občerstvení musí být k dispozici studená a teplá tekoucí voda v souladu s požadavkem Nařízení (ES) č.852/2004 čl.4 odst.2 Příloha II Kapitola I bod 4.
2. Ke kolaudaci bude předložen světelně technický projekt prokazující splnění požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část1: - Vnitřní pracovní prostory), případně splnění požadavků ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a s ním i průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu.
3. Ke kolaudaci bude předložen půdorys se zakreslenými pracovišti. Tato pracoviště budou umístěna tak, aby splňovala výsledky výpočtů umělého osvětlení.

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Tanvald, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

4. Ke kolaudaci bude předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1, uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek a na pracovních místech.
5. **Místnost 1.21 Šatna trenéři – sociální zařízení musí mít oddělenou předsíňku s umyvadlem (případně se sprchou) od kabinky s WC. Všechny místnosti sociálního zařízení musí prostorově splňovat normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody a musí být dostatečně nuceně odvětrány.**
6. **Ke kolaudaci bude předložen průkaz dostatečného odvětrání místnosti 1.1 Vstup (bez využití dveří), případně bude přiveden čerstvý filtrovaný v zimě ohříváný vzduch.**
7. Ke kolaudaci bude předložen kompletní VZT projekt s popisem množství přiváděného a odváděného vzduchu na jednotlivých výústkách pro všechny místnosti, který mimo jiné bude splňovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
8. Ke kolaudaci bude předložen protokol o seřízení vzduchotechniky a dokument o provozu a údržbě vzduchotechniky, případně průkaz dostatečného odvětrání.
9. Při demolici stávající tribuny bude realizováno technické opatření ke snížení hlukových emisí tak, jak je navrženo v Hlukovém posudku Ing. Jiřího Kozáka, CSc.

Odůvodnění

Předmětem projektové dokumentace je výstavba provozního objektu tribuny v místě stávající tribuny, která bude odstraněna, na p.p.č. 404 v k.ú. Klíše. Stavba částečně zasahuje na p.p.č. 405/1. Součástí stavby je úprava zpevněných ploch a oplocení v bezprostřední blízkosti objektu. Tribuna je navržena jako čtyřpodlažní objekt s obloukovou střechou. Celková kapacita hlediště tribuny bude 811 diváků. Objekt bude pomocí přípojek napojen na vodovod a kanalizaci.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy městského stadionu 1.Máje, Ústí nad Labem - stravovací provoz -občerstvení – v 2.NP. K dispozici bude: občerstvení s prodejním pultem, přípravná, sklad chlazených potravin, sklad obalů, úklidová místnost, hygienické zázemí personálu (šatna, WC 1 sedadlo s předsíní vybavenou umývadlem). Hygienické zázemí pro hosty – WC muži 3 pisoáry + 3 sedadla s předsíní vybavenou umývadlem, WC ženy – 3 sedadla předsíní vybavenou umývadlem, WC imobilní – 1 sedadlo. Sortiment: teplé a studené alko a nealko nápoje, ohřev párků, balené bagety a sendviče, mražené balené dezerty. Potraviny budou podávány na jednorázových obalech. Počet zaměstnanců: 3 osoby. Počet míst k sezení: 36. Zásobování občerstvení je zajištěno vyčleněným schodištěm (vnějším).

Dle dodatku č.1 v místnosti 3.13 nebude občerstvení. 1.25 WC je určena pro hráče na hřišti, 1.28 Doping WC je určena výhradně k odběru vzorků moči od vytípaných hráčů. 1.21 Šatna trenéři – sociální zařízení je využíváno pro trenéry „A“ mužstva. V místnosti 1.1 Recepce nebude umístěn počítač a místnost bude využívána pouze k sdělení informací návštěvníkům. Dle sdělení v dodatku č.1 bude místnost 1.1 Vstup odvětrána sklápěcími okny v prosklené obvodové stěně v prostoru schodiště ve 3.NP, což nemusí být dostatečné pro recepci a návštěvníky. Výpočty umělého osvětlení nesplňují ve všech směrech index oslnění UGR, ale pouze v předpokládaných směrech pohledu nebo jsou počítány jen na pracovní místa. V místnosti 1.6 Delegát nesmí být prováděno čtení ani psaní či obdobná činnost.

V místnosti 1.26 Čekárna doping byl přiveden nucený přívod čerstvého filtrovaného v zimě ohřívaného vzduchu.

Při splnění podmínek č.2 až č.8 bude prokázáno splnění §45 odst.1, §41 odst.1, §41 odst.2, §42 odst.1, §42 odst.5, §54 odst.1 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, podle ustanovení §21 písm.a) zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Průkazem instalace svítidel a světelných zdrojů v podmínce č.2 je myšleno to, že budou předloženy dodací listy svítidel a světelných zdrojů s uvedením výrobce, plné označení typu výrobku a počtu kusů dodaných na předmětnou stavbu, nebo jiný ověřitelný průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů. Tento ověřovací postup je nutný k ověření umělého osvětlení podle čl. 6.2 Jednotné hodnocení oslnění a čl. 6.3 Index podání barev podle normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlování - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory z března 2004.

Jako součást projektové dokumentace byl předložen Hlukový posudek od Ing. Jiřího Kozáka, CSc. z června 2010. V akustickém posouzení je hodnocen pomocí výpočtu hluk ze stavební činnosti, a to z demolice stávající hlavní tribuny městského stadionu 1. Máje, Ústí nad Labem. Tato demoliční činnost bude probíhat ve čtyřech fázích, celkem cca 34 dní. V první fázi bude probíhat demolice střechy, potom tribuny, přízemí, navazujících konstrukcí a nakonec úprava terénu. Pro výpočet hladiny akustického tlaku byly zvoleny 4 referenční body v zástavbě domů na Masarykově ulici, ve vzdálenosti od zdroje hluku cca 50 – 80 m. Dále byl hodnocen hluk z dopravy při odvozu sutí a zeminy. Nejvyšší intenzita nákladních vozidel se předpokládá při demoliaci přízemí, a to 12 NA/den, což je zcela zanedbatelný nárůst dopravy vzhledem k intenzitě dopravy na Masarykově ulici., zanedbatelný proto bude i vliv na hladinu hluku z dopravy.

Provedené výpočty hluku dokládají, že hygienický limit pro hluk za stavební činnosti ($L_{Aeq,T} = 65$ dB) v chráněném venkovním prostoru staveb vzdálených od zdroje hluku cca 50 m bude od druhé fáze demolice překračován (o cca 2 – 4 dB). U obytné zástavby ve vzdálenosti cca 80 m od zdroje hluku bude hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti dodržen. Dle autora Hlukového posudku však hygienické limity pro hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb budou dodrženy. Základním předpokladem je fakt, že i minimální útlum osazených oken garantuje splnění tohoto hygienického limitu pro hluk. Opatření pro snížení hluku z demolice navrhuje autor Hlukového posudku jak technického, tak i organizačního charakteru. Z hlediska hygienického považujeme opatření technického charakteru za přínosné ve smyslu snížení hlukových emisí, a proto bude požadováno jeho realizování.

Upozorňujeme, že v případě, že na městském fotbalovém stadionu bude provozována sportovní činnost i v nočních hodinách (po 22 hod), bude třeba na KHS předložit akustické posouzení provozu stadionu spolu s kontrolním měřením hluku.

Upozorňujeme na nutnost dodržovat hygienické limity pro hluk při výstavbě nového provozního objektu tribuny, které jsou uvedené v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících v okolí, nadlimitní hlučností. V průběhu stavebních prací bude nutné zajistit, aby pracovní prostředí zaměstnanců a jejich zázemí bylo v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Upozorňujeme, že dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
odbor hygieny obecné a komunální
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem



Mgr. Roman Šťastný
vedoucí odboru HOK Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Váš dopis zn.: G DESING spol. s r.o.
ze dne: Kozinova 1
Naše značka: O10610012561 400 03 Ústí nad Labem
Vyřizuje: Němečková Lenka osobně
Pracoviště: ÚTPČ Ústí nad Labem
Adresa: Přítkovská 1689,
415 50 Teplice
Telefon/fax: 475 316 342/475 600 800
Mobil: 724 777 657
Email: lenka.nemeckova@scvk.cz
Datum: 04. 05. 2010


**Závazné stanovisko k předložené projektové dokumentaci na vydání stavebního
povolení akce: „Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje“**

1. Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy fotbalového stadionu 1. Máje na p.p.č. 404, ul. Masarykova, k.ú. Ústí nad Labem. V místě stavby není umístěno vodohospodářské zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.) a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (dále jen SČVK a.s.). Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.
2. Souhlasíme s vybudováním nového objektu tribuny (provozní objekt) na místě stávajícího objektu tribuny na p.p.č. 404 a části p.p.č. 405/1, k.ú. Ústí nad Labem. Objekt původní tribuny bude v rámci akce demolován. Požadujeme, aby vnitřní rozvody vody a kanalizace byly za účasti vodárenského a kanalizačního provozu před demolicí odpojeny.
3. Souhlasíme se zásobováním objektu pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou, která bude rekonstruována a bude vedena v původní trase. Souhlasíme s navrženým profilem HDPE DN 50 SDR 17 PE 100, napojenou navrtávacím pasem na stávající vodovodní řad LT 80 v ul. Masarykova. Souhlasíme s umístěním vodoměrné sestavy do nově navržené vodoměrné šachty min. rozm. 90x120x160 cm, umístěné na pozemku investora. Celková délka přípojky je 5m, z toho na veřejném prostranství 2m. Vodovodní přípojka bude zhotovena z unifikovaného materiálu používaného v působnosti naší společnosti, včetně osazení šoupátkového přípojkového uzávěru a vodoměrné sestavy s vodoměrem Qn 2,5 se zpětným ventilem. Napojení vod. přípojky a osazení vodoměrné sestavy provede vod. provoz UL – p. Pick 475316308, na základě objednávky. Požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005 v celém rozsahu.
4. Souhlasíme s plánovaným odběrem v množství $Q_{\max} 0,3$ l/s pitné vody pro zajištění soc. potřeby objektu. Souhlasíme se zajištěním vnitřní požární potřeby v objektu v max. množství 0,6 l/s pitné vody z nově budované vodovodní přípojky. Souhlasíme se zajištěním vnější požární potřeby objektu v množství max. 4 l/s ze st. PH umístěných na vodovodních řadech v lokalitě výstavby objektu. Množství a tlak je nutno změřit na objednávku investora akce.
5. Souhlasíme s odvedením splaškových a dešťových vod z objektu nové tribuny do stávající kanalizační přípojky PVC DN 300 s napojením do navržené revizní šachty RŠ1. Souhlasíme s osazením revizních šachet na trase kan. přípojky. Při realizaci přípojky požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 v celém rozsahu.

6. Souhlasíme s realizací dalších inž. sítí pro objekt. Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 a další předpisy a zákony pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranné pásmo vod. zařízení při umísťování objektů inž. sítí (HUP, kiosky NN, opěrné zdi, oplocení, reklamní tabule apod.) dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Dále požadujeme dodržet příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých porostů. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 736133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
7. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením a ke kolaudaci akce. Dále požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací a vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení v terénu před předáním staveniště. Provede provoz vodovodu Ústí nad Labem – p. Bláha 475316303 a provoz kanalizací Ústí nad Labem – ing. Neumann 475316384 na základě objednávky investora.
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby.
9. Požadujeme, aby před realizací, ale po vydání stavebního povolení, investor provedl sepsání žádosti o zřízení vodovodní přípojky (změna umístění vodoměrné sestavy) na technickém útvaru SČVK a.s., Masarykova 125/368.
10. Ke kolaudaci investor doloží:
 - bakteriologický rozbor vody eventuelně protokol o prochlórování vod. potrubí
 - písemný zápis provozu vodovodů a kanalizací o provedené kontrole napojení
 - geodetické zaměření skutečného provedení přípojek do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
11. Požadujeme být přizváni k projednání všech změn v projektové dokumentaci a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
12. Pokud budou výše uvedené podmínky a požadavky zakotveny do stavebního povolení souhlasíme s jeho vydáním.
13. Platnost vyjádření 2 roky.

Příloha: 1x PD

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451, DIČ: CZ49099451


Lenka Němečková
Útvar technicko-provozní činnosti

2.6.2010 11:25

SEZNAM VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU 1. MÁJE**

Zakázkové číslo: **20 004 200**

Název instituce	Číslo jednací	Ze dne	Podáno dne
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město Velká hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem	30289/35442	12.5.2010	4.5.2010
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem	HSUL-SPD581/KŘ- UPP-ČE-2010	19.5.2010	5.5.2010
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem			4.5.2010
Tělovýchovná jednota SPARTAK Ústí nad Labem Masarykova 780/228, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše	Č.j.101/2010	25.5.2010	6.5.2010
Oblastní inspektorát práce SNP 2720/21, 400 01 Ústí nad Labem	Č.j.2963/7.1/2010/15.7	26.5.2010	5.5.2010
Dalkia Ústí nad Labem a.s. Edisonova 453, 400 04 Trmice	Bez evid.č.	31.5.2010	5.5.2010
DP města Ústí nad Labem a.s. Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem	9015/10/dopr/07/33	10.5.2010	5.5.2010
Severočeské vodovody a kanalizace Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem			5.5.2010
Sdružení pro živ. prostředí zdravotně postýžených v ČR Štefánkova 25, 400 01 Ústí nad Labem	JK/019/10		5.5.2010
Magistrát města Ústí n/L – odbor dopravy Vel. Hradební, 400 01 Ústí n/L	Evid.č.96233/2010	12.5.2010	6.5.2010
Magistrát města Ústí n/L – odbor životního prostředí Vel. Hradební , 400 01 Ústí n/L	Evid.č.108875/2010	25.5.2010	5.5.2010
Stanovisko ČMFS	Bez evid.č.	6.5.2010	
Magistrát města Ústí n/L- odbor dopravy, oddělení správy komunikací Velká hradební 8, 400 01 Ústí n/L	10-02-00152	10.5.2010	
DP města Ústí n/L a.s. Revoluční 26, 401 11 Ústí n/L	9015/10/ptn/06/kmo	21.5.2010	



DESIGN spol. s r.o.
Ing. Milan Gottlieb
Kosinova 1
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis ze dne: 12.5.2010 Naše značka: jk/019/10 Vyřizuje: J. Křížová Ústí nad Labem dne: 1.6.2010

Věc: Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. máje v Ústí nad Labem – konzultační stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ústí nad Labem, Masarykova 228/780, p.p.č. 404, částečně na p.p.č. 405/1 v k.ú. Klíše - Ústí nad Labem

Stavebník –investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2339/8, 401 00 Ústí nad Labem

Projektant - architekt: G DESIGN spol. s r.o., Kosinova 1, 400 03 Ústí nad Labem, Zastoupený Ing. Milanem Gottliebem

čís. zakázky /projektu/: 20 004 200 Datum: 04/ 2010 Stupeň PD: DSP
Vyjádření se vydává pro stavebníka / viz shora/.

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce a dostavba provozního objektu tribuny / v místě stávající tribuny/ městského stadionu. Součástí stavby je dále oplocení, a inženýrské objekty –komunikace a zpevněné povrchy, demolice stávající tribuny a přípojky.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. (dále jen vyhlášky), lze uvedenou stavbu posuzovat podle § 2 odst. 1) písm. b) – stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, dále podle § 2 odst. 2 - změny dokončených staveb a změny v užívání staveb, atd., dále podle § 6 odst. 1) písm. e)- stavba pro sport, a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:



- Část obslužného pultu - šatny, pokladny, baru atp. musí být max. 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm – viz bod 1.1., zejména 1.1.4. až 1.1.6. Přílohy č.1 k vyhlášce.

- Při stavbě budou dodrženy požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejných prostranství podle § 4, zejména odst. 1) vyhlášky, a požadavky na stavby občanského vybavení podle § 6 vyhlášky, - dále dodržet § 9 vyhlášky.

5. Ustanovení Přílohy č.2 k vyhlášce, bodu 4. je nutné dodržet i pro výkopy a staveniště - dále viz § 4, odst.6) vyhlášky.

:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržáním předcházejících připomínek 1.-5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh č. 1 až 3.

Proti povolení stavby není námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou akceptovány a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


Informace (služby) osobám, kterým vstup a komunikační prostory neumožní přístup do objektu / příp. do vyšších nadzemních podlaží/, budou řešeny úpravou provozu – uvést v informačním systému a v provozním řádu areálu

Děkujeme za spolupráci, předloženou dokumentaci Vám vracíme parafovanou dle domluvy.

Jiřina Křížová
konzultant NIPI ČR

NIPI ČR, o.s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONSULTAČNÍ STŘEDISKO
ÚSTECKÉHO KRAJE -3-

Příloha: dle textu



Kozinova 1240/1
400 03 Ústí nad Labem

INVESTOR

6

PM

1

G DESIGN

OR

ROZDĚLOVNÍK

Číslo projektu

Číslo dokumentu

List

Rev.

20 004 200

1 z 6

1

Projektová dokumentace

Dokumentace pro stavební řízení

název akce: **Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje**
project:

investor: **Statutární město Ústí nad Labem**
client: **Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01**

místo stavby: **p.p.č. 404 Ústí nad Labem**
building site: **Ústecký kraj**


NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUTE PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČR SKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
ÚSTECKÉHO KRAJE -3-

charakter: **Dostavba a rekonstrukce**
type of project:

obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

content:




Rev.	Datum	Zpracoval	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis	Účel	KOPIE
1	05/2010	M. Krška		Ing. P. Kadlec		Ing. Gottlieb		Dotčené parcely	
0	04/2010	M. Krška		Ing. P. Kadlec		Ing. Gottlieb		Dokumentace pro stav. řízení	

G DESIGN spol. s r.o.
Kozinova 1240/1
400 03 Ústí nad Labem

tel: +4020 475 220 978, +420 475 205 684
tel/fax: +420 475 205 683
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

IČO 25466810
DIČ CZ25466810
KB 27-5889570237/0100

G DESIGN spol. s r.o. vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 19501 zapsaná 1.4.2003



G Design spol. s.r.o.
Ing. Milan Gottlieb
Kozinova 1
Ústí nad Labem
400 03

V Ústí nad Labem dne 31. května 2010

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“

Dne 6.5.2010 byla předána projektová dokumentace „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“ od společnosti G Design spol. s.r.o. z 5/2010, číslo projektu 20 004 200.

Společnost Teplárna Trmice, a.s. po technické stránce souhlasí s navrženým technickým řešením s následujícími podmínkami:

1. Teplárně Trmice a. s. bude předložena ke schválení výkresová dokumentace napojení parní přípojky v šachtě tepelného napaječe Holoměř, s ohledem na omezený prostor.
2. Dále bude před zahájením výstavby předložena realizační projektová dokumentace k akci.
3. Teplárna Trmice, a.s. upozorňuje stavebníka na technicky vhodnější variantu, a to připojení tribuny Městského stadionu 1. Máje, zrušením stávající parní přípojky pro objekty TJ Spartak a nahrazení novým společným předizolovaným parokondenzátním rozvodem v dostatečné dimenzi pro objekty TJ Spartak a tribuny Městského stadionu ve stávající trase topného kanálu. Tak, že společná část by byla veřejným rozvodem ve správě TETR, ze které by byla vyložena odbočka pro objekty TJ Spartak a pak by pokračovala už jako přípojka do tribuny Městského stadionu. Toto navržené řešení je technicky a i ekonomicky vhodnější, než vést stejným směrem dvě autonomní přípojky.
4. Řešení uvedené v bodě 3. je pouze doporučením správce sítě.
5. Řešení uvedené v bodě 3. předpokládá, že část veřejného rozvodu bude převedena do majetku společnosti TETR za symbolickou cenu a zároveň bude na tuto část tepelného rozvodu zřízeno věčné břemeno na příslušných pozemcích ještě před převedením tohoto rozvodu do majetku TETR. Dále, že bude vytvořena realizační projektová dokumentace tohoto rozvodu a bude předložena ke schválení společnosti Teplárna Trmice, a.s.
6. Dne 26.5.2010 bylo řešení uvedené v bodě 3. tohoto vyjádření předběžně projednáno s TJ Spartak, který je majitelem některých pozemků, stávající parní přípojky a topného kanálu. TJ Spartak, s podmínkami, vyslovil předběžný souhlas s uvedeným technickým řešením, jak je zaznamenáno v zápisu z jednání mezi TETR a TJ Spartak z 26.5.2010.

Ing. Michal Ryba
Projektový manažer

Teplárna Trmice, a.s.
Edisonova 453
400 04 Trmice
Tel.: +420 475 256 612
Mobil: +420 606 702 200
E-mail: michal.ryba@tetr.cz

h. ryba

Teplárna Trmice, a.s.
Edisonova 453, 400 04 Trmice
IČ: 26707052, DIČ: C226707052

G DESIGN
společnost s ručením omezeným
Kozinova 1240/1
400 03 Ústí nad Labem

V y j á d ř e n í
ev. číslo DST-7.00/0802/182/2010/15.7
k dokumentaci stavby pro stavební řízení

Podle § 5 odst. (1) písm. i) zákona č. 251/2005 Sb. posoudil Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále jen „OIP“) projektovou dokumentaci stavby:

„Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“

Místo stavby: Ústí nad Labem, k. ú. Klíše
Stavebník (investor): Statutární město Ústí nad Labem IČ: 00081531
Projektant: G DESIGN spol. s r. o., 400 03 Ústí nad Labem

Dokumentaci předložili k posouzení na OIP dopisem zn. 10/05/270 ze dne 04. 05. 2010 (na OIP doručeno osobně 05. 05. 2010) Ing. Milan Gottlieb, jednatel společnosti a Miloslav Krška, Projektant stavební.

Po posouzení dokumentace OIP konstatuje:

- 1) *Část BOZP* – bez připomínek.
K předložené PD *část elektro*, zpracovanou ing. Křižanem, neuvedeno osvědčení o autorizaci, máme následující připomínky:
- 2) PD, část elektro, zajistit ověření autorizovanou osobou pro specializace elektrotechnická zařízení
- 3) V protokolu s určením vnějších vlivů ze dne 26. 4. 2010 je rozpor s TZ v části F1.01.4 .7, nutno upřesnit
- 4) V TZ v část F1.01.4 .7 PD je odkaz na zrušenou normu ČSN 33 2000-6-61
- 5) V PD schází jakákoliv zmínka k řešení el. instalace v prostorách sauny, vany, vířivé vany, včetně odkazů na platné normy
- 6) El. instalaci v místnosti č. 1.24 (ošetřovna) je nutno řešit v souladu s ČSN 33 2140
- 7) S ohledem na charakter stavby požadujeme doplnit do PD výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby dle vyhl. č. 68/2009 Sb., § 36.

V dalším stupni a při realizaci stavby požadujeme zajistit soulad s vyhláškou č. 73/2010 Sb., která od 1. 6. 2010 nahrazuje vyhlášku č. 20/1979 Sb.

Uvedené připomínky požadujeme dopracovat do dalšího stupně PD a při realizaci.


OIP nemá námitky proti vydání stavebního povolení na výše uvedenou akci.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními ZP a souvisejících předpisů z hlediska BP a TZ a stanovených pracovních podmínek.

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem
7

Ing. Ladislav O u h r a b k a
vedoucí odboru inspekce I

Ing. František Jirota, vedoucí odboru inspekce II

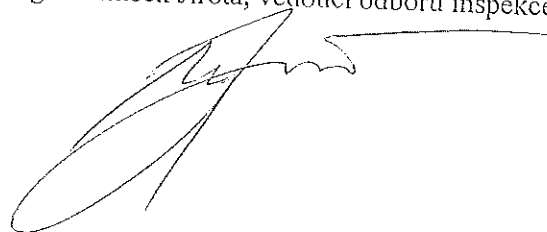

Vypracovali: J. Brukner, Ing. St. Bobr
Příloha: předložená PD – pare č. 8

G DESIGN spol. s r.o.	
Číslo:	15/17/406
Datum:	21.5.2020
Oddělení:	10.404

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 8

odbor životního prostředí

Váš dopis zn.: 10/05/284 ze dne 5.5.2010

č.j.: MM/OŽP/OOS/47949/2010/Zad

č.ev.: 108875/2010

Vyřizuje: Ing. Zadinová, Bc. Vykouk, p. Zemanová, Ing. Hladěna

Ústí nad Labem dne: 25.5.2010

„Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“ – na p.p.č. 404 v k.ú. Klíše

- vyjádření k PD pro stavební řízení

Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Projektant: G DESIGN spol. s r.o., Kozinova 1, Ústí nad Labem, IČ 25466810

Stručný popis stavby: Dokumentace řeší dostavbu a rekonstrukci provozního objektu tribuny v místě stávající tribuny. V rámci rekonstrukce bude tribuna a její příslušenství postavena zcela nově. Objekt zahrnuje čtyřpodlažní část zázemí tribuny a kabin pro hráče a otevřenou tribunu.

Vyjádření odboru životního prostředí:

Odpadové hospodářství: Stavební a další odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou skládku. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní listy, faktury) spolu s oznámením o užívání stavby, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Doklady o odstranění odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let.

Od zahájení provozu musí provozovatel zajistit sběr, shromažďování, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Sběrné nádoby na směsný komunální odpad a tříděný odpad musí být umístěny na pozemku, který spadá do jeho vlastnictví.

Ochrana přírody: Bez připomínek.

Ochrana zemědělského půdního fondu: Bez námitek. Nejedná se o zábor zemědělské půdy.

Ochrana ovzduší: Požadujeme, aby při stavebních (bouracích) pracích byla činěna opatření k zamezení prášení (např. kryté shozy, zaplachtování, skrápění, čištění přilehlé komunikace, apod.). Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude nová výměňková stanice (pára – voda), která bude napojena parou – kondenzátní přípojkou z rozvodu páry firmy Dalkia a.s., divize Ústí nad Labem, bez připomínek.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí

- 1 -

Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru ŽP Magistrátu města Ústí nad Labem

Příloha: PD

Obdrží: G DESIGN spol. s r.o., Kozinova 1, 400 03 Ústí nad Labem

Úřední den : Tel.: 475 271 745

E-mail :

Bank.spojení :

IČO :

Po-Pá Fax: 477 010 131

gabriela.zadinova@mag-ul.cz

KB 19-1125411/0100

00 08 15 3

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Horova 1340/10 Ústí nad Labem * PSČ 400 01

Č.j.: HSUL-SPD 581/KŘ-UPP-ČE-2010

Vyřizuje: por. Vladimír Černý

tel.: 950 431 282

vladimir.cerny@ulk.izscr.cz

Ústí nad Labem 19. května 2010

Počet listů: 1

Příloha: 1/1 svazek

G DESIGN s.r.o.
Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje

Místo stavby: parc. č. 404, k.ú. Klíše

Stavebník - investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2339/8, Ústí nad Labem

Předložený druh dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení (projektová dokumentace pro stavební povolení) –
Ing. Josef Zábojník, 04/2010, F1.01.4.8 Slaboproud – EPS, evakuační rozhlas
(projektová dokumentace pro stavební povolení) – Vlastimil Křižan, 04/2010

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 5. května 2010. K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI:

1. „Stavebník bude při připojení zařízení pro dálkový přenos dat na pult centrální ochrany postupovat podle příložených technických a organizačních podmínek.“
2. „Stavebník alespoň 15 dnů před montáží elektrické požární signalizace předloží na HZS Ústeckého kraje k odsouhlasení prováděcí dokumentaci zařízení elektrické požární signalizace zpracovanou osobou oprávněnou podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vč. jejího prohlášení podle § 10 odst. 2 téže vyhlášky.

Odůvodnění: Předložená dokumentace obsahuje požárně bezpečnostní řešení s obsahem podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, stanovující požadavky na požární bezpečnost posuzované stavby. V této dokumentaci nebyly po věcné ani formální stránce shledány nedostatky bránící vydání souhlasného stanoviska. Změny v dispozicích, konstrukcích a změny, které vyplynou v průběhu výstavby z požadavků stavebníka, je nutno předložit formou dodatku (příp. nového) požárně bezpečnostního řešení k odsouhlasení na HZS Ústeckého kraje.

Telefon:
950 430 011

Fax:
950 430 001


e-mail:
spisovna@ulk.izscr.cz

Bankovní spojení:
ČNB Ústí nad Labem
č.ú. 76548881/0710

IČ:
70886300

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, si jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.

plk. Ing. Karel Platich
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
náměstek krajského ředitele pro úsek
prevence a CNP



Příloha: Technické a organizační podmínky (TOP)
pro připojení elektrické požární
signalizace objektu zařízením dálkového
přenosu na pult centralizované ochrany

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Horova 10 Ústí nad Labem * PSČ 400 01

Technické a organizační podmínky (TOP) pro připojení elektrické požární signalizace objektu zařízením dálkového přenosu na pult centrální ochrany

Použité názvosloví:

HZS -	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
ÚO -	Územní odbor HZS Ústeckého kraje
EPS -	Elektrická požární signalizace
ZDP -	Zařízení dálkového přenosu (objektový radiovysílač RADOM STX23 FIRE, popř. přenosové zařízení SXS30/GPRS, nebo jiného schváleného zařízení dálkového přenosu v místě kde není radiový signál)
PCO -	Pult centrální ochrany na HZS
OPPO -	Obslužné pole požární ochrany
KTPO -	Klíčový trezor požární ochrany
DZP -	Dokumentace zdolávání požáru

Technické a organizační podmínky:

- 1) V případě rozšíření systému EPS o přenos na PCO HZS, musí systém obsahovat **KTPO, OPPO a ZDP**.
- 2) Instalovaný systém ZDP, OPPO a KTPO ve vazbě na EPS, musí být posouzen a typově schválen Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR.
- 3) Pokud projekt EPS neobsahuje KTPO a OPPO, musí být tyto komponenty doplněny do stávající PD EPS a současně musí být do této PD zakomponovány :
 - a) prověrka činnosti stávající EPS podle „Provozní knihy zařízení EPS“, zaměřenou na četnost nežádoucích hlášení stavu „POŽÁR“, četnost poruch, četnost vypínání hlásicích linek (požárních smyček) a hrubou specifikaci příčin těchto jevů,
 - b) návrh na odstranění jevů uvedených v písm. a) - zavedení opakovaného nulování, zavedení závislosti více hlásicích linek (vícesmyčkové závislosti), záměna druhu hlásiče (např. kouřový za tepelný) apod.,
 - c) srozumitelný návod k zajištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti ústředny EPS nebo obslužného pole požární ochrany (dále jen "OPPO"),
- 4) K projektové dokumentaci EPS musí být vypracován dodatek - PD „Přenosu signálu na PCO HZS“, který řeší propojení ZDP s ústřednou EPS a přenos technicko taktických informací na PCO. Tento dodatek musí být zpracován projektantem s příslušným oprávněním.

Dodatek projektu musí obsahovat:

- a) specifikaci druhu, rozsahu a počtu přenášených informací, příp. zpětných povelů, v závislosti na možnostech připojované ústředny EPS a uvažovaného ZDP,
 - b) specifikaci výstupů ústředny EPS pro předávané informace a vstupů ústředny EPS pro přebírané povelů stanovené podle čl. 1 odst. 2 písm. c) a způsob propojení ústředny EPS, účastnického dílu ZDP, OPPO a KTPO,
 - c) konkrétní technické řešení napojení vlastního účastnického dílu ZDP na přenosovou cestu, tj. u drátového ZDP zřízení telefonní linky (v podmínkách HZS se neuplatňuje) nebo u bezdrátového ZDP propojení na vlastní vysokofrekvenční část či anténu, u ZDP využívajícího sítí GPRS obdobně a to ve spolupráci s dodavatelem příslušného ZDP a správcem přenosové sítě.
- 5) PD EPS a dodatek projektu EPS (PD přenosu signálu na PCO HZS) musí být **schválen oddělením stavební prevence HZS**.
- 6) Systém musí obsahovat KTPO na přístupném místě pláště budovy, schváleného typu, přístupným **universálním „motýlkovým“ klíčem mandátáře**.
- 7) V KTPO objektu musí být uložen **generální klíč**, umožňující vstup do všech prostorů, a to včetně prostorů užívaných jinými uživateli nebo nájemci. U objektů s režimovými pracovišti je možno použít více klíčů, které musí být řádně označeny. Vstupy, které nebudou v rozporu s tímto ustanovením vybaveny generálním klíčem, budou v případě nutnosti otevřeny násilně. HZS v takovém případě neodpovídá za škody vzniklé takovýmto násilným vstupem. Dále musí být v KTPO klíč od OPPO.
- 8) **Smluvní záležitosti** a připojení EPS na PCO na základě platné mandátní smlouvy s HZS, bude realizovat společnost **AEC NOVÁK s.r.o.** (dále jen „AEC“), která zajišťuje provoz a provádí servis celého systému. U ÚO Litoměřice zabezpečuje veškeré uvedené náležitosti společnost **Eurosys s.r.o.** (dále jen „Eurosys“). Provozovatel EPS uzavře smlouvu se společností AEC nebo Eurosys. Kopie této smlouvy je předávána na HZS. Smlouva musí být uzavřena před zahájením zkušebního provozu.
- 9) Provozovatel EPS je povinen zpracovat a předat HZS **dokumentaci**, řešící rychlou orientaci jednotek PO v objektu – za dostačující se považuje dokumentace v rozsahu operativní karty (viz § 15 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), doplněnou o plán místností s čísly jednotlivých hlásičů pro jejich rychlou identifikaci (dále jen „DZP“). Provozovatel EPS zajistí předložení DZP, (popřípadě i jiné dokumentace dle pokynů HZS) příslušného objektu žadatele o připojení na PCO ke schválení HZS, a to nejpozději 14 kalendářních dnů před plánovaným připojením **do zkušebního provozu**. Nedodání vyhovující DZP je rovněž důvodem k nepovolení připojení EPS k PCO.
- 10) Ze strany provozovatele EPS bude umožněna prohlídka objektu místně příslušnou jednotkou HZS, případně dalšími jednotkami PO podle určení HZS a to nejméně 14 dní před připojením objektu provozovatele EPS do zkušebního provozu.
- 11) Před uvedením do trvalého provozu a zahájení monitorování objektu na PCO HZS, musí proběhnout bezporuchový a to nejméně 14-ti denní **zkušební provoz**.

12) Provozovatel EPS písemně určí kontaktní osoby, které budou držet **stálou pohotovost po dobu zkušebního provozu**. Kontaktní seznam se způsobem vyznění musí obdržet HZS kraje v rámci kopie smlouvy s AEC nebo Eurosyst a to před zahájením zkušebního provozu. Povinností provozovatele EPS je průběžně jej aktualizovat a to i po převedení objektu do režimu trvalého připojení. Opakované zjištění neaktuálních údajů na určené osoby je důvodem k odpojení EPS od PCO. **Provozovatel je povinen o změnách v kontaktech informovat HZS i společnosti AEC a Eurosyst neprodleně.**

13) V průběhu trvalého provozu - pro případ, kdy na PCO HZS je signalizován stav „požár“, „porucha“ a „výpadek ZDP“, má tato pověřená osoba povinnost se na výzvu HZS neprodleně dostavit do objektu.

14) Připojení EPS na PCO prostřednictvím ZDP nezabývá provozovatele EPS povinností stanovených v ČNS 342710 (a normách souvisejících řady ČSN EN 54) „**Předpisy pro zařízení požární signalizace**“, č. 421-438, týkajících se určování osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou a údržbou zařízení EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí systému EPS.

15) Provozovatel EPS je povinen neprodleně **oznámit vznik poruchy** na zařízení EPS nebo ZDP a její odstranění na místně příslušné OPIS HZS (tab. č. 1). Oznamovatel musí být odpovědným zástupcem požárně monitorovaného objektu uvedeným ve smlouvě s AEC nebo Eurosyst, který vždy uvede své jméno a funkční zařazení.

	Adresa		Telefony	GSM tel.	Fax
KOPIS HZS ŮLK (Ústí n.L., Teplice, Děčín, Most)	Masarykova 342/380 400 10 Ústí n.L.	operační	950 431 010	724 178 788	950 431 008
		středisko-pult			
		operační důstojník	950 431 012	724 178 602	
OPIS ÚO Chomutov	Školní 1275 430 01 Chomutov	vedoucí KOPIS	950 431 325	stepan.buchta@ulk.izscr.cz	950 421 001
		operační	950 421 010	602 442 348	
		středisko-pult			
OPIS ÚO Litoměřice	Českolipská 1997/11 412 69 Litoměřice	operační	950 425 010	602 153 464	950 425 001
		středisko-pult			
		operační důstojník	950 425 012	602 341 710	
OPIS ÚO Žatec	Chmelařské nám. 347 438 27 Žatec	operační	950 411 010	724 178 893	950 411 001
		středisko-pult			
		operační důstojník	950 411 012	724 178 891	

(tab. č.1)

16) Provozovatelé EPS a ZDP jsou povinni oznámit **vypnutí** zařízení EPS a ZDP a jeho **následné zapnutí**, jakož i **zahájení a ukončení činnosti**, která může ovlivnit činnost EPS a ZDP (servisní zásah, funkční zkoušky, revize, oprava komponent EPS, ZDP apod). Po dobu, kdy je zařízení EPS a ZDP vypnuto a kdy je prováděna činnost mající vliv na činnost EPS a ZDP se pohlíží na zařízení jako na vypnuté.

- uvedené informace je třeba oznámit na příslušných kontaktních místech HZS obsluhy PCO a to osobou, která je odpovědným zástupcem uvedeným v bodě 24 této přílohy, ten má povinnost vždy uvést své jméno a funkční zařazení, telefon.

17) V případě používání dvoustupňové signalizace dochází v denní době, kdy je ústředna vedena v režimu „DEN“, k prodloužení doby hlášení signálu. Při hlášení EPS v první stupni (T1) je vysláno na PCO informační okno nazvané „předpoplach“, které obsahuje informace o události na čidle nebo smyčce. Na tento stav jednotka nereaguje. V případě, že je na PCO doručena zpráva ve druhém stupni (T2), jednotka vyjíždí k provedení zásahu. V režimu „NOC“ jsou na PCO doručovány oba signály najednou a jednotka vyjíždí k zásahu ihned po podání signálu PCO.

18) HZS nenese odpovědnost za prodloužení doby výjezdu jednotek PO k zásahu v denní době, a to ani v tom případě, že na PCO bylo doručeno informační okno – „předpoplach“ (signál v době T1).

19) Provozovatel EPS v souvislosti s připojením na PCO dále zabezpečí a je povinen předat na příslušné adrese HZS:

a) „Průvodní dokumentaci“ k připomínkovému řízení, na základě kterého může být udělen souhlas se zahájením zkušebního provozu, a to v tomto minimálním rozsahu:

- projektová dokumentace EPS, musí být schválena oddělením stavební prevence HZS
- dodatek PD EPS – projekt „Přenosu signálu z ústředny EPS objektu na PCO HZS prostřednictvím ZDP“, podléhá schválení HZS
- „dokumentace zdolávání požáru“- DZP k zajištění orientace zásahové jednotky PO v objektu musí být schválena HZS doplněnou o plán místností s čísly jednotlivých hlásičů pro jejich rychlou identifikaci
- prohlášení a doklady projektanta a montážních organizací dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
- doklad o dokončené montáži systému nebo zařízení,
- osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení,
- protokol o uvedení do provozu a protokoly o výchozích revizích, u stávajících zařízení pak platné protokoly pravidelných revizí zařízení a jejich částí,
- doklad o praktickém ověření funkce zařízení nebo hlavních komponent zařízení,
- vyplněný „Evidenční list objektu provozovatele EPS“ (obdrží na vyžádání při prvotním jednání na HZS).

b) Pro zajištění rychlé orientace zásahové jednotky PO v objektu při ověřování signálu „požár“ nebo při mimořádné události, musí být v prostoru ústředny EPS uložena DZP. Zároveň se zde musí nacházet srozumitelný návod, který umožní zásahové jednotce PO přesně identifikovat místo vzniku požáru. Označení tohoto prostoru (místnosti) na ústředně EPS a na operativních kartách (viz bod 7) musí odpovídat skutečným údajům a označení prostorů v objektu provozovatele EPS. Jakákoliv změna bude doprovázena úpravou v DZP, tak aby odpovídala skutečnému stavu.

Místo uložení DZP: 1x u provozovatele EPS,
1x na příslušné stanici HZS Ústeckého kraje.

c) Provozovatel EPS je povinen po dobu trvání zkušebního provozu – připojení zabezpečit trvalou a nepřetržitou fyzickou obsluhu ústředny EPS v objektu provozovatele EPS.

- d) Provozovatel bere na vědomí, že po dobu trvání zkušebního provozu nebude obsluha PCO HZS reagovat standardně na signály EPS, ale bude telefonicky konzultovat signalizované stavy s trvalou obsluhou ústředny EPS provozovatele.
- e) Provozovatel EPS je povinen po dobu trvání zkušebního provozu zabezpečit trvalou dosažitelnost odpovědných osob. Za tímto účelem je třeba průběžně aktualizovat seznamy těchto osob. V případě porušení této povinnosti přechází odpovědnost za případně vzniklou škodu na majetku majitele objektu, či jeho provozovatele.
- f) Provozovatel EPS zajistí prostřednictvím servisní organizace EPS v průběhu zkušebního provozu po dohodě se společností AEC nebo Eurosyst **nejméně 1x zkoušku přenosu informací z ústředny EPS** na PCO HZS z náhodně vybraných požárních hlásičů, event. dalších, uměle vyvolaných stavů. Každá zkouška bude před zahájením telefonicky ohlášena na příslušnou adresu HZS.
- g) Po uplynutí stanovené lhůty pro zkušební provoz bude v případě bezporuchového provozu a splnění všech podmínek pro připojení vydán souhlas HZS směrem k AEC nebo Eurosyst k připojení do trvalého provozu. V případě, že zkušební provoz vykazoval chyby nebo nedostatky **sejdou se na výzvu příslušného ředitele ÚO HZS** pověřený zástupci majitele objektu provozujícího EPS, zástupce servisní organizace EPS, společnosti AEC NOVÁK s. r. o., resp. společnosti Eurosyst s.r.o. a HZS k provedení vyhodnocení zkušebního provozu. Bude rozhodnuto o:
ukončení zkušebního provozu – *doporučení k trvalému připojení*,
nebo o *prodloužení zkušebního provozu* do termínu stanoveného HZS k odstranění zjištěných závad

20) Ve všech případech, kdy bude ústředna EPS prostřednictvím ZDP připojena na PCO a bude povolen trvalý provoz, **nemusí být trvale obsluhována.**

21) Po dobu výpadku ZDP nebo PCO a dále v případech uvedených v bodech 26 a 27 nebo při odpojení EPS od PCO z důvodu neplnění povinností dle těchto podmínek, je povinen provozovatel zajistit neprodleně **trvalou obsluhu ústředny EPS.**

22) Provozovatel EPS je povinen neprodleně (dle možnosti i s předstihem) ohlásit prostřednictvím odpovědné osoby na příslušnou adresu HZS kraje jakékoliv **udržovací práce** na zařízeních EPS, ZDP, jakož i skončení těchto prací. Po dobu trvání těchto prací přechází odpovědnost za požární ochranu na provozovatele objektu a EPS.

23) Odpovědní zástupci a kontakty pro **zkušební provoz a trvalé připojení** jsou vymezeni ve „Smlouvě o provozu ZDP – připojení k PCO na HZS a servisu“, kterou uzavírá provozovatel EPS – majitel objektu s mandantem HZS (AEC, Eurosyst) a předává ji HZS.

24) Po každém vstupu jednotek HZS do objektu střeženého EPS je nutno provést uzavření objektu za účasti zástupce majitele – provozovatele objektu a EPS a za účasti Policie ČR. Pokud nebude možno provést vyrozumění odpovědného zástupce, nebo se zástupce nedostaví do 30 minut od vyrozumění, bude provedeno uzamčení objektu a

převedení objektu do režimu ostrahy za účasti Policie ČR a to na náklady majitele - provozovatele objektu a EPS.

25) V případech hodných zvláštního zřetele kdy nebude k dispozici jednotka HZS (z důvodu plnění jiných bezodkladných úkolů) zabezpečí HZS vyslání jiné jednotky PO dle požárního poplachového plánu. Tato jednotka nemusí být vybavena klíčem od KTPO a do objektu pronikne násilným vstupem. Další postup je dle v bodů č. 7 a 24 těchto podmínek.

26) Odpovědnost provozovatele PCO – HZS

V případě vypnutí zařízení EPS či ZDP a dále pak v případě poruchového stavu EPS, ZDP PCO, (které mohou mít za následek selhání funkce těchto zařízení) nenese HZS odpovědnost za možné důsledky vyplývající z této situace pro požární bezpečnost objektu provozovatele EPS.

27) Zvláštní ustanovení

V mimořádných případech, kdy je z objektivních příčin nezbytné přerušit běžnou činnost PCO HZS, (teroristický útok, požár, povodeň, válečný stav či jiná vyšší moc), oznámí HZS tuto skutečnost neprodleně odpovědnému zástupci objektu - provozovatele EPS a společnosti AEC nebo Eurosys, toto vyrozumění následně zaprotokoluje.


28) Ostatní ujednání


Tato příloha tvoří nedílnou součást „Smlouvy o provozu ZDP, servisu a připojení na PCO HZS“, kterou uzavírá AEC NOVÁK s.r.o. s provozovatelem EPS (zájemcem o připojení).


29) Tyto „Technické a organizační podmínky“ (TOP) pro připojení elektrické požární signalizace objektu zařízením dálkového přenosu na pult centrální ochrany jsou přílohou „mandátní smlouvy“ uzavřené mezi HZS Ústeckého kraje a firmou AEC NOVÁK s.r.o..

Za správnost:

- příslušník odpovědný za koordinaci postupu při připojování EPS na PCO HZS v rámci ULK


mjr. Bc. Jaroslav Vaněk
vedoucí odd. JZS a řízení JPO





DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, IČ 25013891

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

vaše značka: 10/05/277
naše značka: 10/05/10/dopr/07/33
vyřizuje: Roman Pospíšil
telefon: 475258131
datum: 10.května 2010

G DESIGN spol. s r.o.

Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

Věc: „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1.Máje – Ústí nad Labem “

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - doprava požaduje dodržení následujících podmínek :

- zachování plynulého provozu autobusových a trolejbusových linek MHD v ulicích: Masarykova, Štefánikova, U stadionu a Vinařská
- zůstane zachován provoz zastávek MHD Městský stadion a V Zahrádkách, jejich případné posunutí domluvit 3 pracovní dny předem
- zavedení náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) lze provést pouze ve volných dnech
- při zavedení NAD bude uzavřena smlouva na zaplacení vzniklých vícenákladů
- dodržení podmínek střediska Údržba PTZ a správa sítí – p.Hons

Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s akcí „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1.Máje“.

Kontaktní osoby: Ing. M.Šlejtr (602 554 189), provozně – technický náměstek


R.Pospíšil (725 812 923), vedoucí střediska Operativní řízení a provoz dopravy



**DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891

Roman POSPÍŠIL
vedoucí střediska Operativní řízení a provoz dopravy

G DESIGN spol. s r.o.
Číslo: 10/05/10/dopr/07/33
Datum: 10.5.2010
Oddělení: 2-100



vaše značka: 10/05/277
naše značka: 9015/10/ptn/06/kmo
vyřizuje: Jiří Hons
telefon: 475668031
datum: 21. 05. 2010

G DESIGN spol s r.o.

Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

věc: Vyjádření o existenci pevného trakčního zařízení

I. Dotčená (připravovaná) stavba, činnost: Stavební úpravy městského stadionu I. Máje

II. Účel žádosti/stupeň přípravy akce : zakres sítí, vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

III. Předložená dokumentace: projektová dokumentace pro stavební řízení

IV. V zájmové oblasti/staveništi jmenované akce /stavby je toto pevné trakční zařízení a jeho ochranné pásmo :

* Stožáry trakčního vedení osazeny trakčním zařízením se základem cca 2*2*1,5 m

* Trakční napájecí kabely (podzemní)

* Kabel dálkového ovládání měnřen (podzemní)

Přiloženy orientační zákresy situace umístění podzemních kabelů a stožárů trakčního trolejového vedení . Trakčních stožárů jsou osazeny trakčním zařízením a trakčním trolejovým vedením.

Požadujeme doplnit do projektové dokumentace naše zařízení (v příloze).

V. Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti našeho zařízení:

1) Nutno postupovat v souladu s úplným zněním Zákona o drahách 266/94 Sb a platných ČSN, zejména ČSN 33 3516, ČSN 73 6005, ČSN 34 31 12

2) Stavebník provede stavbu, bude ji udržovat a užívat tak, aby trolejbusovou dráhu a její provoz neohrožovala a neomezovala. Při provádění prací, které mohou ohrozit naše zařízení zhotovitel stavby učiní veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození.


3) Respektovat stávající umístění stožárů trolejového vedení - ty jsou osazeny trakčním zařízením a nosnými lany která nesou trakční trolejové vedením v trase trolejbusových linek MHD (zejména ty, které jsou osazeny trakčním zařízením - 2 m v okolí stožáru jsou podzemní sítě uzemnění).

4) Trolejový drát je od povrchu vozovky ve výši max. 6 m –normálně 5,5 až 5m - min. 4,3 m v podjezdech a tunelech a objektech již vybudovaných, dle ČSN 33 35 16.

5) Při práci u nevypnutého a nezajištěného trolejového vedení musí být dodržována minimální vzdálenost od živých částí větší než 1 m a neživých částí 0,5 m, pracovník se nesmí přiblížit na uvedenou vzdálenost ani materiálem, náradím, strojem nebo přepravovaným nákladem. Nosné lano trolejového vedení (popř. výložník) mezi první a druhou izolací je nutno považovat za část pod napětím. Pracovníci musí být proškoleni zejména o dodržování bezpečnostních opatření ČSN 34 31 12. Musí být definována hranice pracoviště.

Při nedodržení této vzdálenosti je třeba požádat provozovatele o napětovou výluku , zajištění a vymezení pracoviště. Toto provedeme na základě objednávky.

Schematický náčrtek jednoduchého provedení trakčního trolejového vedení

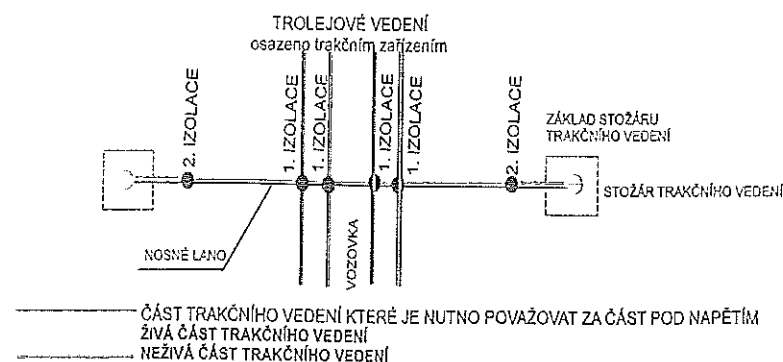

6) Při přepravě objemných nákladů je třeba postupovat v souladu s ČSN 34 3112, tzn. dodržet minimální vzdálenost nákladu 0,5m od trakčního vedení. Nelze-li toto dodržet, je třeba si vyžádat doprovod a trasu konzultovat. Pokud je výška trakčního vedení snížena a je označena příslušnou dopravní značkou, řídí se doprava touto značkou.

8) V případě výkopu v komunikaci v trase provozu trolejbusových linek MHD nás před provedením výkopu (překopu) kontaktujte předem. Překopem vozovky může dojít k nutnosti dočasného posunutí trakčního vedení pro zachování provozu linek MHD. Požadujeme svolat šetření na kterém určíme další postup:

9) Mimo vozovku není dovoleno krasu kabelů přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude kabelové vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany kabelové trasy je nutno s námi projednat. Případné žízování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo kabelovou trasu a její ochranné pásmo.

11) Před započítáním zemních prací prováděných v ochranném pásmu zajistit vytyčení podzemních kabelů. Vytyčení provedeme na základě objednávky.

13) Kabeľy jsou uloženy dle ČSN 73 6005 :

Kabely jsou uloženy v jedné nebo více řadách (podle počtu kusů) . Počet kusů kabelů je vyznačen v situaci u popisu kabelů.

15) Dojde-li k poškození našeho zařízení, zhotovitel stavby ihned závalu ohlásí na tel.: 47 521 09 13 a uvede zařízení na vlastní náklady do původního stavu podle požadavků provozovatele.

1) stálá služba tč.: 47 521 09 13
2) po-pá (07-15hod) tč.: 47 566 80 31

VIII. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

Jiří Hons
vedoucí údržby PTZ a správy sítí

1. orientační zakres zařízení v naší správě	1 list
<u>2. orientační zakres základu stožáru trakčního vedení</u>	1 list

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

příloha č.: 1

Legenda:


M 1: 1 000

stožár trakčního vedení (základ cca 2x2x1,5m)


podzemní kabely:

kabel dálkového ovládaní měření DO-číslo udává počet kusů kabelů

trakční napájecí kabely TK-číslo udává počet kusů kabelů

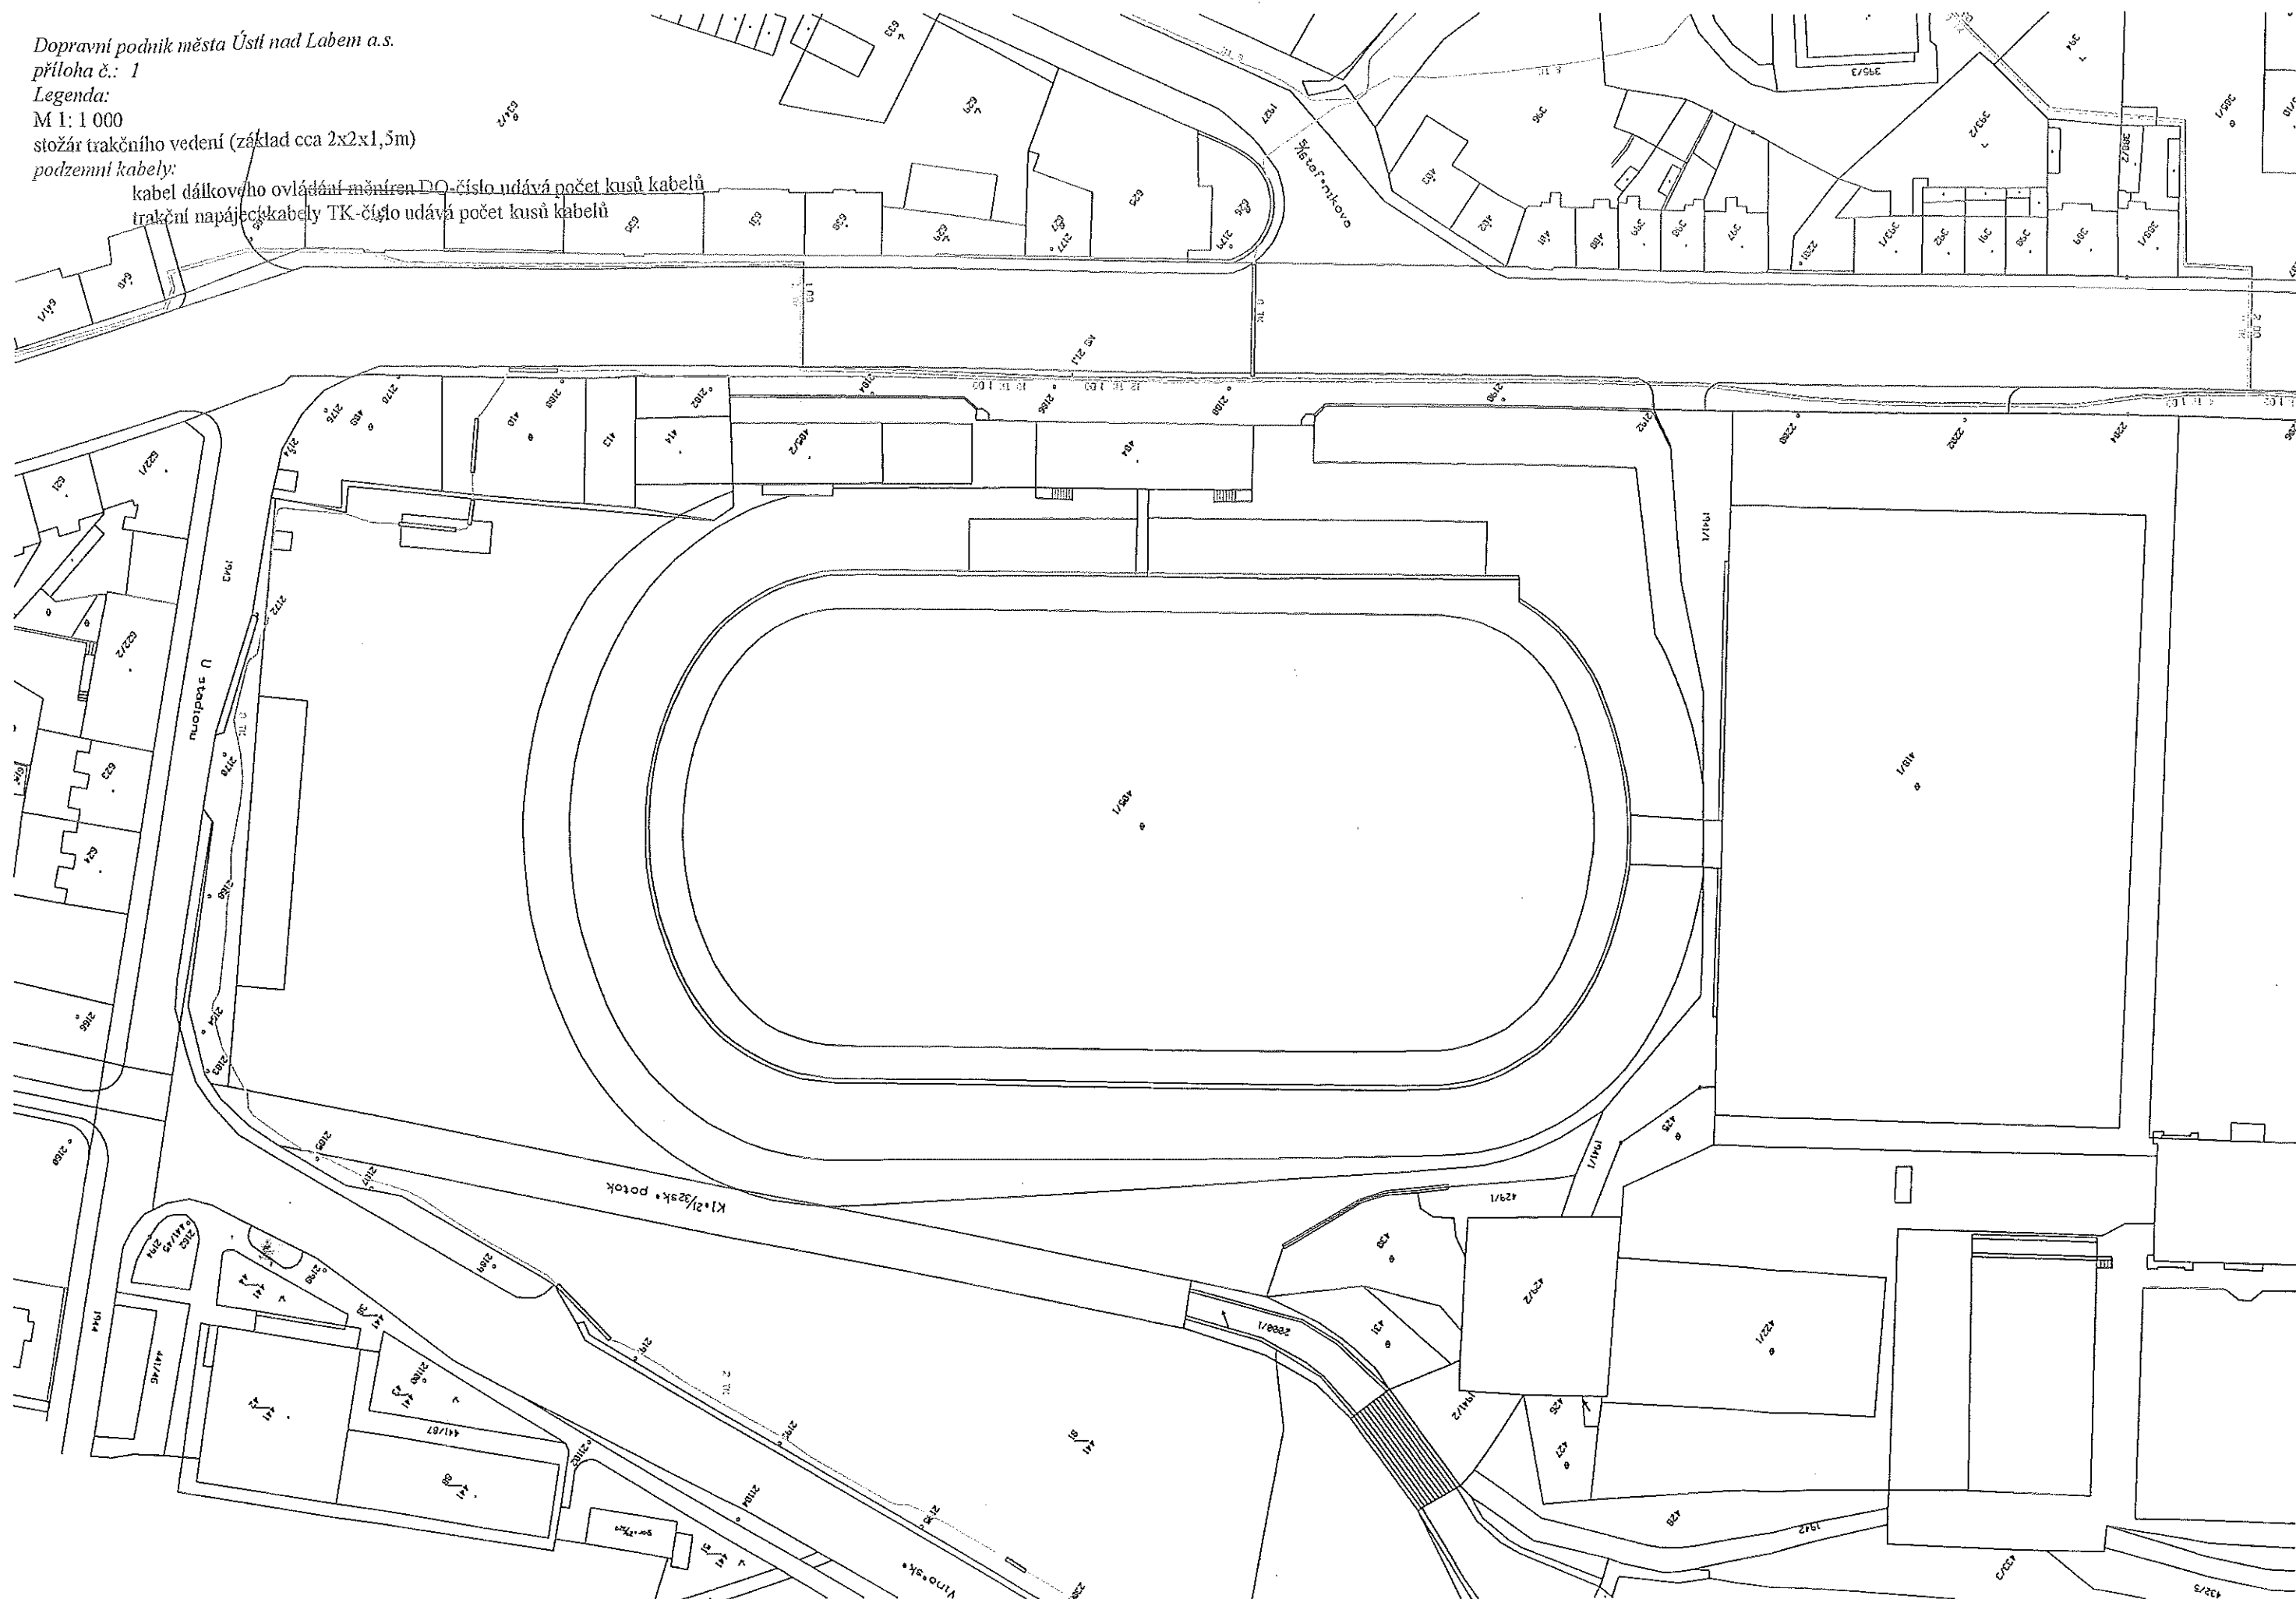

HRANOLOVÝ ZÁKLAD V ROVINNÉM TERÉNU PRO TRUBKOVÉ STOŽÁRY





Ústí nad Labem

Ing. Václav Verner

starosta Městského obvodu Ústí nad Labem - město

G DESING s. r. o.
Ing. Milan Gottlieb
Kozinova 1
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

Váš dopis zn. – ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Ústí n/L
2010-05-04	30289/35442	Kožíšková/475272339	2010-05-12

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení:
„Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“**

Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“ na pozemkových parcelách č. 404 a č. 405/1 v katastrálním území Klíše.

Vyjádření je platné pro řízení vedená stavebním úřadem.

S pozdravem

STAROSTA
městského obvodu Ústí n. L. město
[Signature]

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR DOPRAVY

Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Radka Kočová
Tel.č.: 475 271 855
E-mail: radka.kocova@mag.ul.cz

Č.j.: MM/OD/SÚ/42753/2010/KočoR
Ev.č.: 96233/2010

Ústí nad Labem 12. 05. 2010

G DESIGN spol. s r.o.
Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

Věc: “Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje“

Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem jako silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, vydává, v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto **závazné stanovisko**:

k výše uvedeným stavbám se uděluje **souhlas** za dodržení těchto podmínek:

I.

V případě umístění nových inženýrských sítí (mimo trasu stávajících nebo navýšení jejich výkonu) požádá investor o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem a budou k ní doloženy tyto náležitosti:

- 1) mapu se zákresem trasy umístění inženýrských sítí
- 2) stanovisko vlastníka dotčené komunikace
- 3) v případě zastupování plnou moc
- 4) fotokopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku
- 5) doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- vyměřeného dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

II.

V případě započetí výkopových prací (příp. záboru – lešení, kontejner, staveniště...) v místní komunikaci ul. Masarykova v k.ú. Klíše požádá stavebník o povolení zvláštního užívání. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem a budou k ní doloženy tyto náležitosti.

- 1) situační mapa se zákresem místa záboru
- 2) doklad o zaplacení správního poplatku, jehož výše bude stanovena podle délky zvláštního užívání, vyměřeného dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- 3) souhlasné stanovisko Policie ČR – dopravní inspektorát Ústí nad Labem
- 4) návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem
- 5) fotokopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku žadatele
- 6) v případě zastupování plná moc


Odůvodnění:

Povolení zvláštního užívání se vyžaduje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.


Po celou dobu trvání stavby budou okolní místní komunikace udržovány v čistotě (každodenní smývání od nečistot), tak aby nebyl ohrožen silniční provoz na přilehlých komunikacích.

Stanovisko vlastníka dopravní infrastruktury – viz. samostatná příloha.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor dopravy
- 18 -



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Velká hradební 8

401 00 Ústí nad Labem

ODBOR DOPRAVY

Oddělení správy komunikací

Vyřizuje: KUGLEROVA

Datum: 10.5.2010

Magistrát města Ústí n.L.
Odbor dopravy
Silniční správní úřad

Velká hradební 8

401 00 Ústí nad Labem

Stanovisko vlastníka dopravní infrastruktury k předloženému záměru (PD)

Číslo akce: 10-02-00152

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STADION 1.MÁJE

Oddělení správy komunikací odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem jako vlastník dopravní infrastruktury

souhlasí s předloženým záměrem (PD) na výše uvedenou stavbu.

Při přípravě dalších stupňů připravenosti stavby je nutno respektovat následující podmínky:

A. Ekonomické podmínky:

1. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) je žadatel povinen v případě umístění inženýrských sítí do pozemků pod komunikacemi uzavřít se Statutárním městem Ústí nad Labem zastoupeným oddělením správy komunikací odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Při zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě dle zákona o telekomunikacích se smlouva o zřízení věcného břemene uzavírá před realizací stavby, při zřizování rozvodného energetického vedení a zařízení podle energetického zákona se smlouva o smlouvě budoucí uzavírá před zahájením stavebního řízení. Ceník náhrad za zřízení věcného břemene včetně příslušné žádosti je umístěn na internetových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz, sekce formuláře ke stažení, podsekce odbor dopravy).

2. Před podáním žádosti o povolení zvláštního užívání místních komunikací je stavebník povinen uzavřít se Statutárním městem Ústí nad Labem zastoupeným oddělením správy komunikací odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem:

☒ smlouvu o pronájmu stavby komunikace ☐ smlouvu o omezení užívání stavby komunikace

dle "Stanovení náhrad za pronájem a omezení užívání stavby místních komunikací ve správě odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem." Toto stanovení je umístěno na internetových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz, sekce další informace z odboru), podsekce odbor dopravy).

B. Základní technické podmínky:

3. Zpětná úprava vozovky MASARYKOVA bude provedena takto:

4 cm ABS I - strojní pokládka velkým finišerem

8 cm ABVH I

8 cm OKS I

10 cm OK II

30 cm štěrkodeř

4. Zpětná úprava chodníku MASARYKOVA bude provedena takto:

min. 3 cm LAJ

lepenka A 300 nebo A 400

12 cm podkladní beton tř. II

15 cm štěrkopísek


spáry budou ošetřeny uzavíracím nátěrem např. SA 10

Podrobnější technické podmínky budou stanoveny ve vyjádření k územnímu, příp. stavebnímu řízení.

C. Další podmínky:

D. Odůvodnění:

Výše uvedené podmínky byly stanoveny z důvodu ochrany pozemních komunikací a bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích tak, jak to vlastníkově dopravní infrastruktury ukládá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.



Roman Vlček

vedoucí odd. správy komunikací

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Oddor dopravv
-25-



Českomoravský fotbalový svaz, Diskařská 100, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel: +420-2330 29 146 fax: +420-2330 29 246,
e-mail: info@cmfs.cz, IČO: 00406741, bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č.ú. 0478400513/0300

FK ÚSTÍ NAD LABEM a.s.
Jan Linhart
předseda představenstva
Velká Hradební 8/2336
400 01 Ústí nad Labem

V Praze dne 06. 05. 2010

Věc
Stanovisko ČMFS k předložené dokumentaci

Vážený pane předsedo,

Stanovisko Českomoravského fotbalového svazu, o. s. (dále jen ČMFS), k předložené dokumentaci „Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje“, v Ústí nad Labem, číslo projektu 20 004 200, je následující.

Budou-li dodrženy všechny skutečnosti uvedené ve výše jmenované dokumentaci, je již nyní možno konstatovat, že sportovně-technické zázemí naplňuje podmínky pro užívání v profesionálních soutěžích, pořádaných ČMFS, tj. Gambrinus lize a II. lize.

Přesto Vás chceme požádat, aby mohl průběh stavby sledovat expert ČMFS, p. Josef Dráb, pro případ operativního řešení, eventuálně, vzniklých potíží.

Na závěr mi ještě dovolu, bych Vás informoval, že je ještě několik náležitostí, které jsou pro účast v Gambrinus lize nezbytné, a to zejména funkční umělé osvětlení, vyhřívaná hrací plocha, minimální kapacita míst k sezení.

Budete-li chtít v této záležitosti, případně jiných, jakoukoliv informaci, konzultaci, jsem připraven poskytnout Vám maximální součinnost.

S úctou


Stanislav Rýžnar
Licenční manažer ČMFS

Josef Dráb v. r.
Expert ČMFS pro sportovní stavby

Ivo Lubas
Ředitel profesionálních soutěží ČMFS

SEZNAM VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍAkce: **STADION 1.MÁJE**Zakázkové číslo: **20 005**

Název instituce	Číslo jednací	Ze dne	Podáno dne
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4	1025970714	12.02.2010	9.2.2010
RWE, Distribuční služby, s.r.o. Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem	628/10/178	18.02.2010	-,,-
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Masarykova 125/368, 400 10 ÚL	O10610003827	23.02.2010	-,,-
DALKIA České republiky a.s. Divize Ústí nad Labem – Distribuce a služby	017/10/ZDS/Šv	16.02.2010	-,,-
Telefonika O2 Czech Republic a.s. DLSS Ústí nad Labem, P.O.BOX 56,130 76 Praha3	19272/10/CUL/000	18.02.2010	-,,-
České Radiokomunikace a.s. OTO U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3	ÚTS/P 54396/10	25.02.2010	-,,-
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem Malátova 2437/11, 400 01 Ústí nad Labem	Bez č.j.	16.02.2010	-,,-
METROPOLNET a.s. Mírové nám.3428/5A, 400 01 Ústí nad Labem	Bez č.j.	11.02.2010	-,,-
SITEL s.r.o. Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha 10	131000788	15.02.2010	-,,-
TETA s.r.o. Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem	Bez č.j.	10.02.2010	-,,-
ČEZ ICT SERVICES Zbojnická 16, 405 02 Děčín 4	PIA10000027536	10.02.2010	-,,-
ELTODO CITELUM s.r.o. Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem	044MK/02/2010	15.02.2010	-,,-
Magistrát města Ústí nad Labem Odbor správa a evidence majetku – žádost o souhlas S provedením průzkumu	Č.j. MM/OD/SÚ/22033/2010/KočoR	5.3.2010	16.2.2010



M. Krška
G DESIGN, spol. s r.o.
Kozinova 1
Ústí nad Labem
400 03

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 9.2.2010

NAŠE ZNAČKA
1025970714

VYŘIZUJE / LINKA
Petr Sedlák /840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín /12.2.2010

Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Vážený zákazníku, dovoluji abychom reagovali na Vaši žádost která se týkala
„dvou vrtných sond na p.p.č. 1939/1 u stadionu 1. Máje“ kat. území Klíše.

V zájmovém prostoru se **nachází podzemní** energetické zařízení NN a VN 10kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zakreslujeme v příloze.



Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytyčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ: 27232425


Technik Dokumentace sítí

Přílohy 1x A4

G DESIGN spol. s r.o.	
Číslo:	10/02/100
Datum:	10.2.2010
Oddělení:	Střídání

ČEZ Distribuce, a.s.,

Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch:
840 850 860, fax: 378 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 |
zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577 / 19, PSČ 303 03, Plzeň

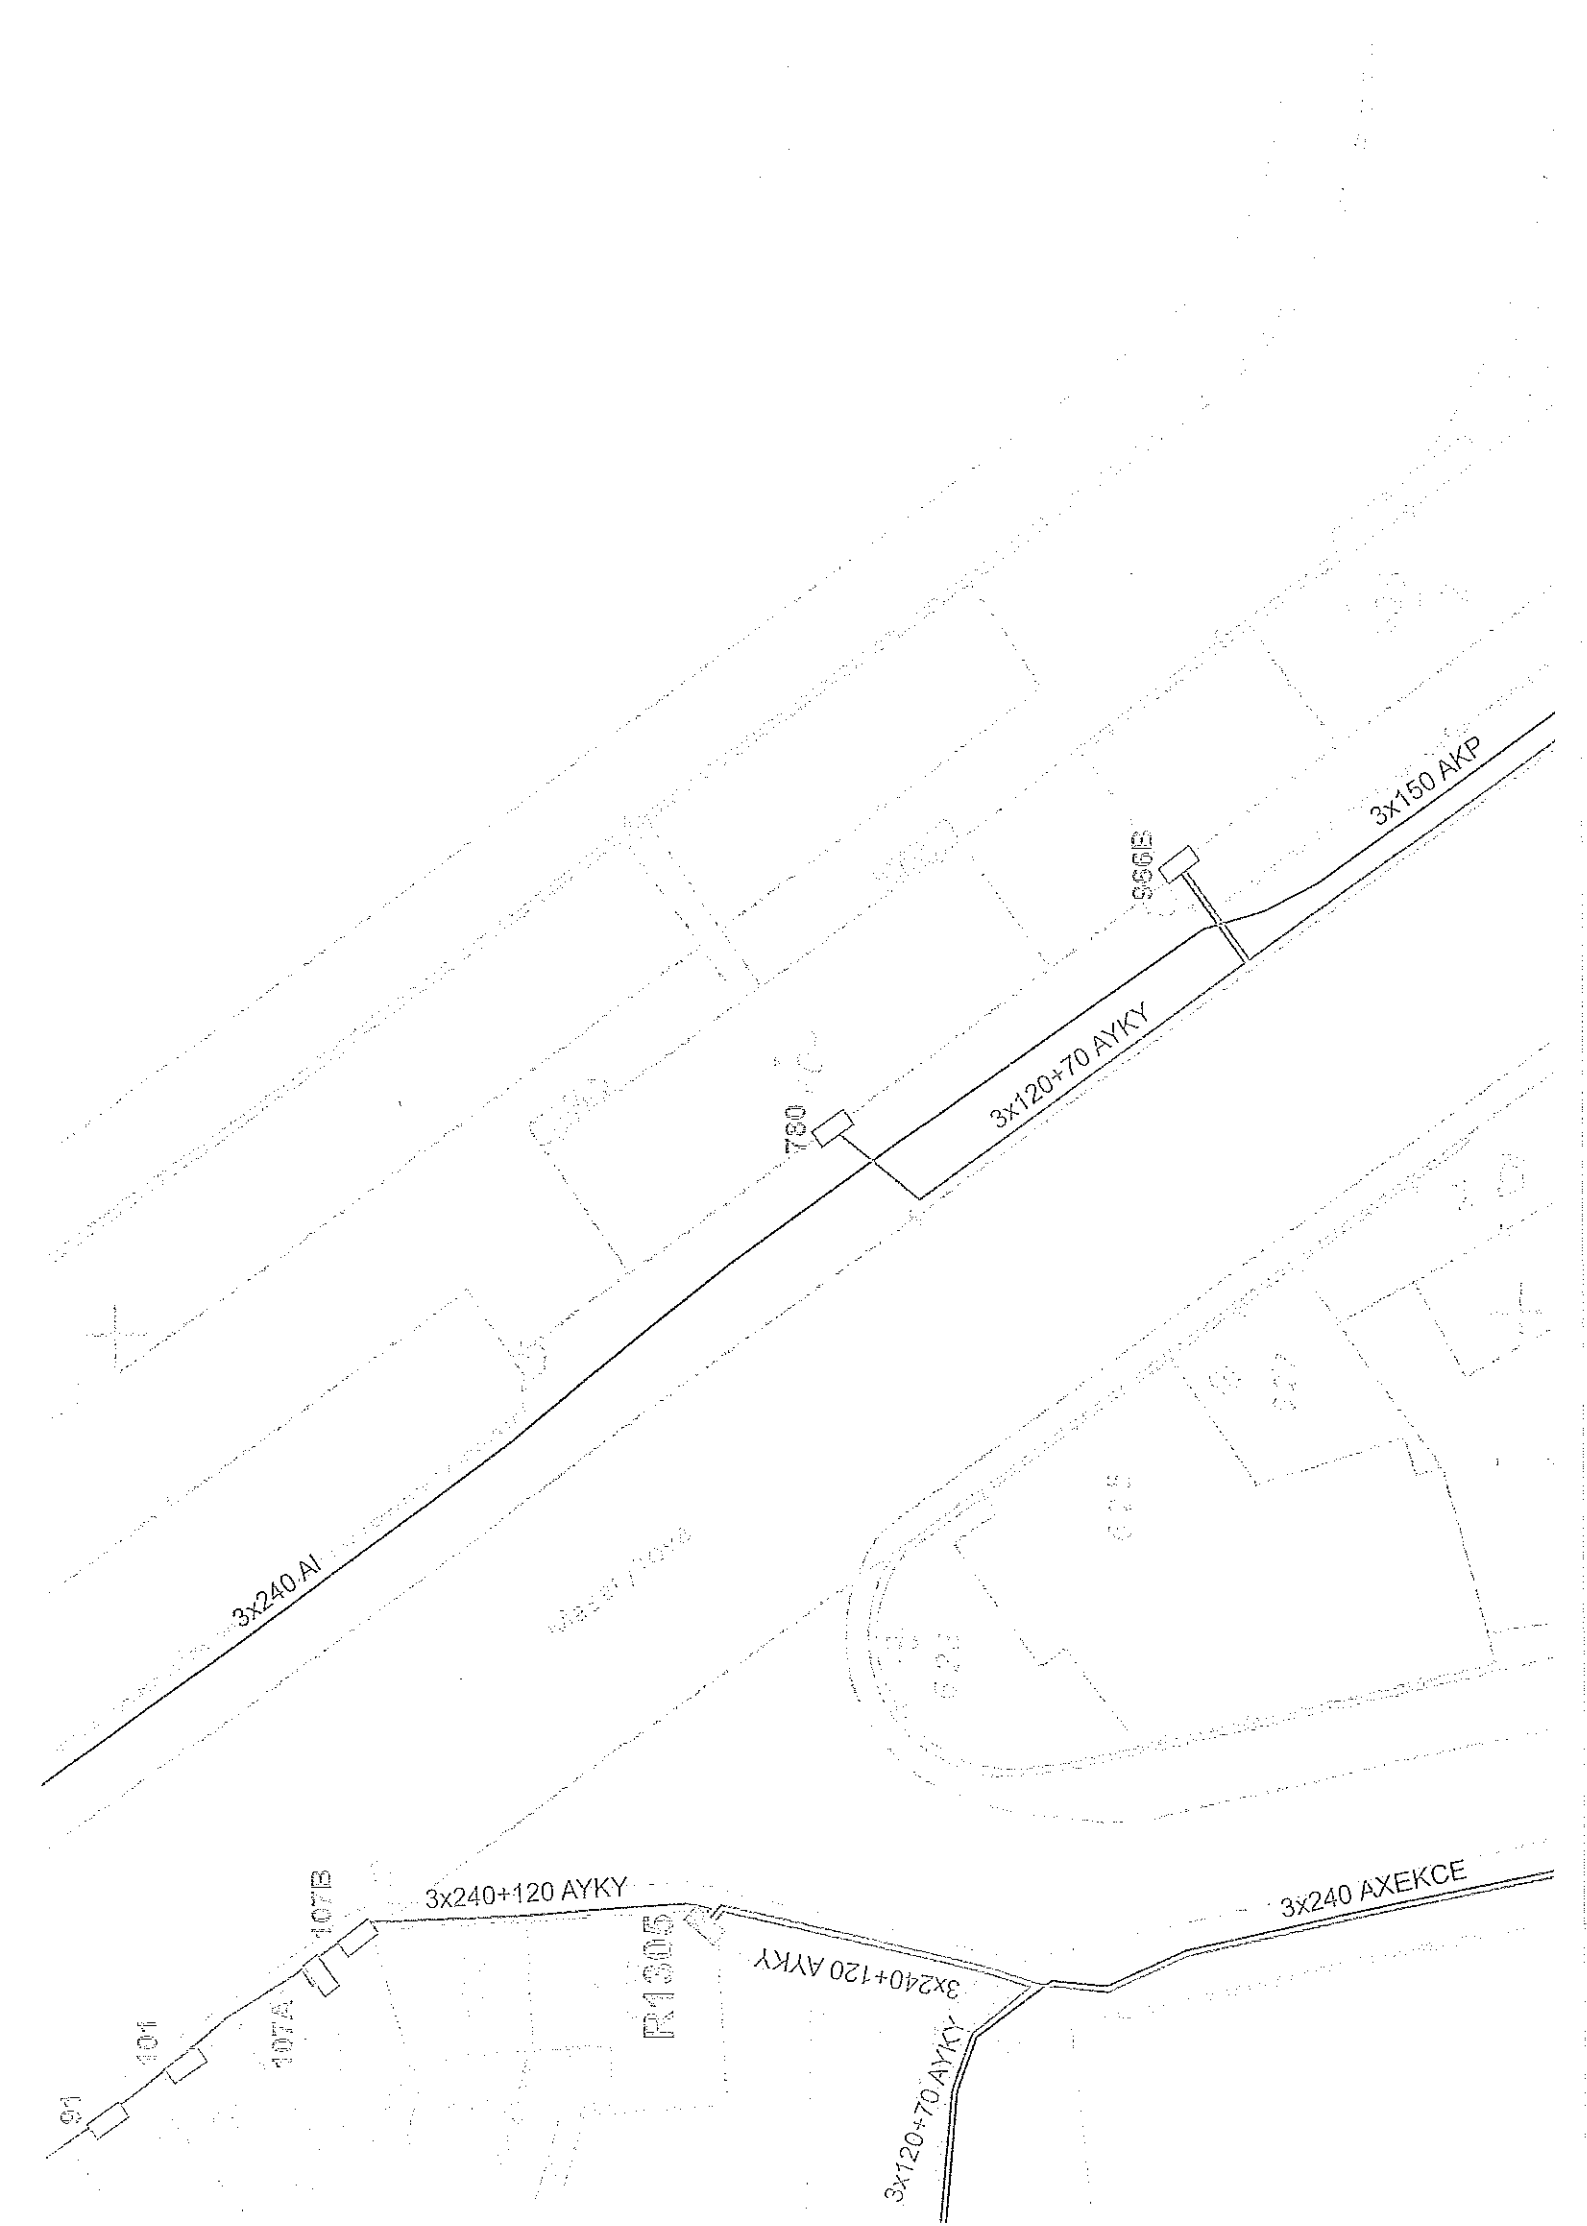



G DESIGN spol.s.r.o.

Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

naše značka	vyřizuje	datum
628/10/178	Marie Haldová	18.02.2010
věc		

Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1.Máje

Obec: Ústí nad Labem
Ulice: Neuvedeno
K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:
Neuvedeno

Účel stanoviska:
veřejnoprávní projednání stavby

V zájmovém území stavby uvedeném v předložené dokumentaci nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:
Marie Haldová
technik plynárenských zařízení
pracoviště ROSS-Chomutov
+420475325363
marie.haldova@rwe.cz

Přílohy:
Orientační snímek polohy plynárenského zařízení - NTL plynovody

Rozdělovník:
Neuvedeno

G DESIGN spol. s r.o.
Číslo: 10/10/11/18
Datum: 18.2.2010
Oddělení: 1008/141

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

RWE
Distribuční služby, s.r.o.



Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

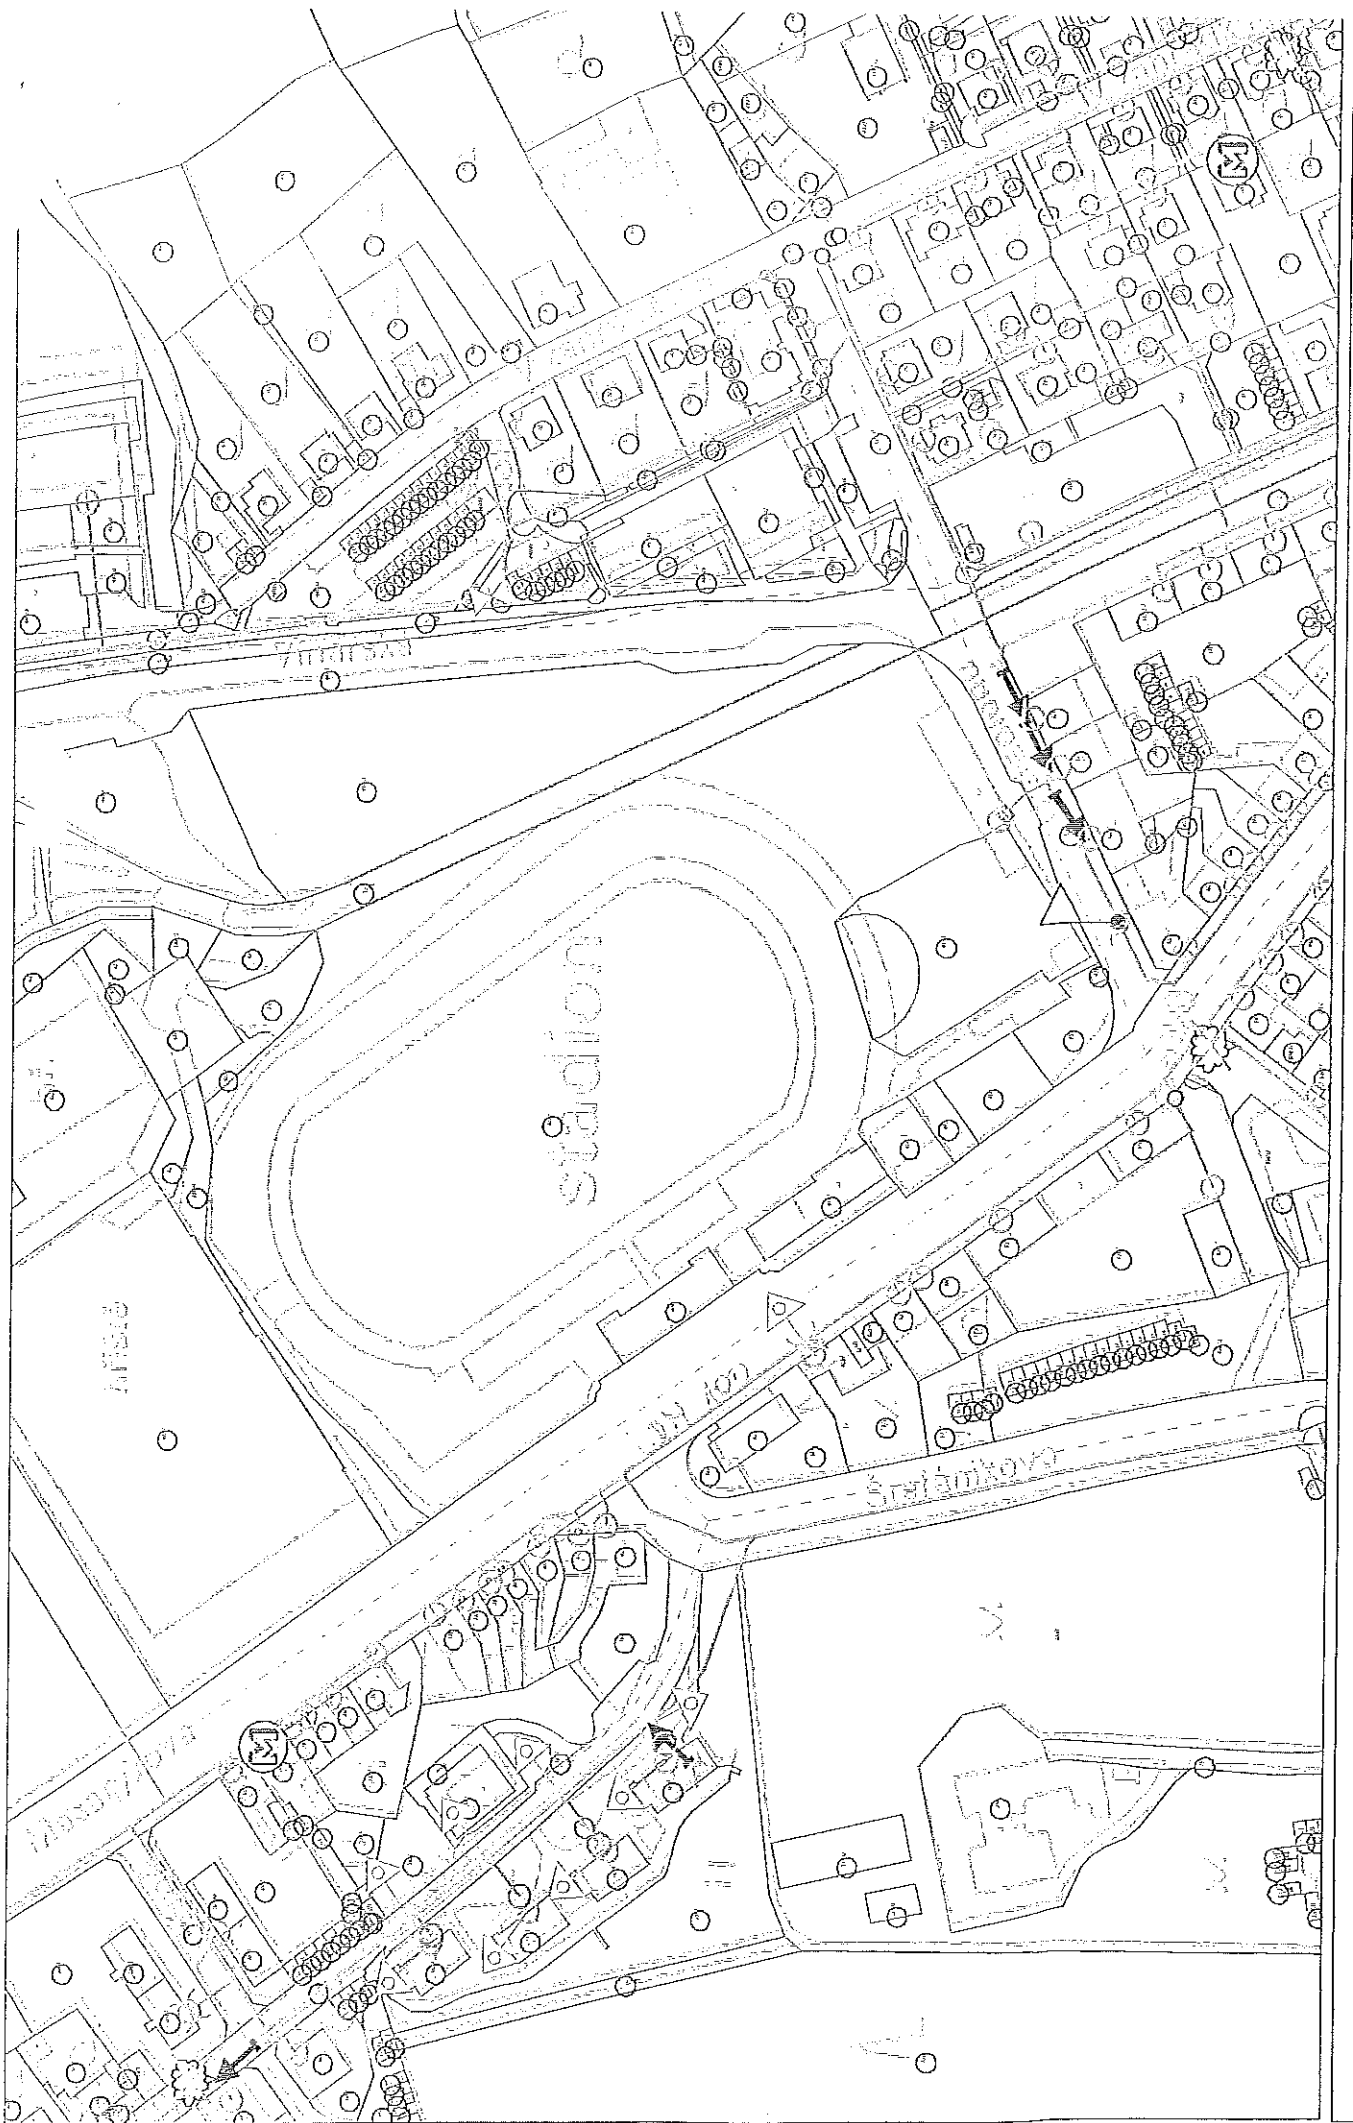

Strana: 1
Měřítko: 1:2065
Datum: 18.02.2010
Vydal: Marie Haldová

Č. vyjádření: 628/10/172

Název: UL - stav, úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje

RWE Distribuční služby, a.s.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

Váš dopis
zn.: 10/02/087
ze dne: 10.02.2010
Naše značka: O10610003827
Vyřizuje: Lenka Kořánová
Pracoviště: UTPČ Ústí nad Labem
Adresa: Přítkovská 1689, Teplice
41550
Telefon/fax: 475316341
mobil: 724777197
Email: lenka.koranova@scvk.cz
Datum: 23.02.2010

G Design spol. s.r.o.
Kozinova 1240/1
Ústí nad Labem
400 03

Věc: Vyjádření k existenci sítí na akci: "Ústí nad Labem – stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. máje – umístění dvou vrtaných sond."

1. V příloze Vám zasíláme orientační zakres zájmového území s vyznačeným vodohospodářským zařízením v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., Teplice, v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., závod Ústí nad Labem.
2. V blízkosti realizace akce je umístěno vodohospodářské zařízení v provozování naší společnosti.
3. Při umístění sond požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Proveďte na základě objednávky provoz vodovodu p. Bláha – 475316303, provoz kanalizací Ing Neumann - 475316384.
5. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
6. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
7. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem.
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu účtovány investoru stavby.
9. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“.

G DESIGN spol. s r.o.	
Číslo:	10/02/130
Datum:	23.2.2010
Oddělení:	1000/0001



Za předpokladu, že uvedené požadavky budou zakotveny v povolení k územnímu / stavebnímu řízení, souhlasíme s jeho vydáním.


Platnost vyjádření je 1 rok.

Příloha: 1 x orientační zákres

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
3.161

Lenka Kořánová
referent technicko provozní činnosti

Co: OTPČ Ústí nad Labem

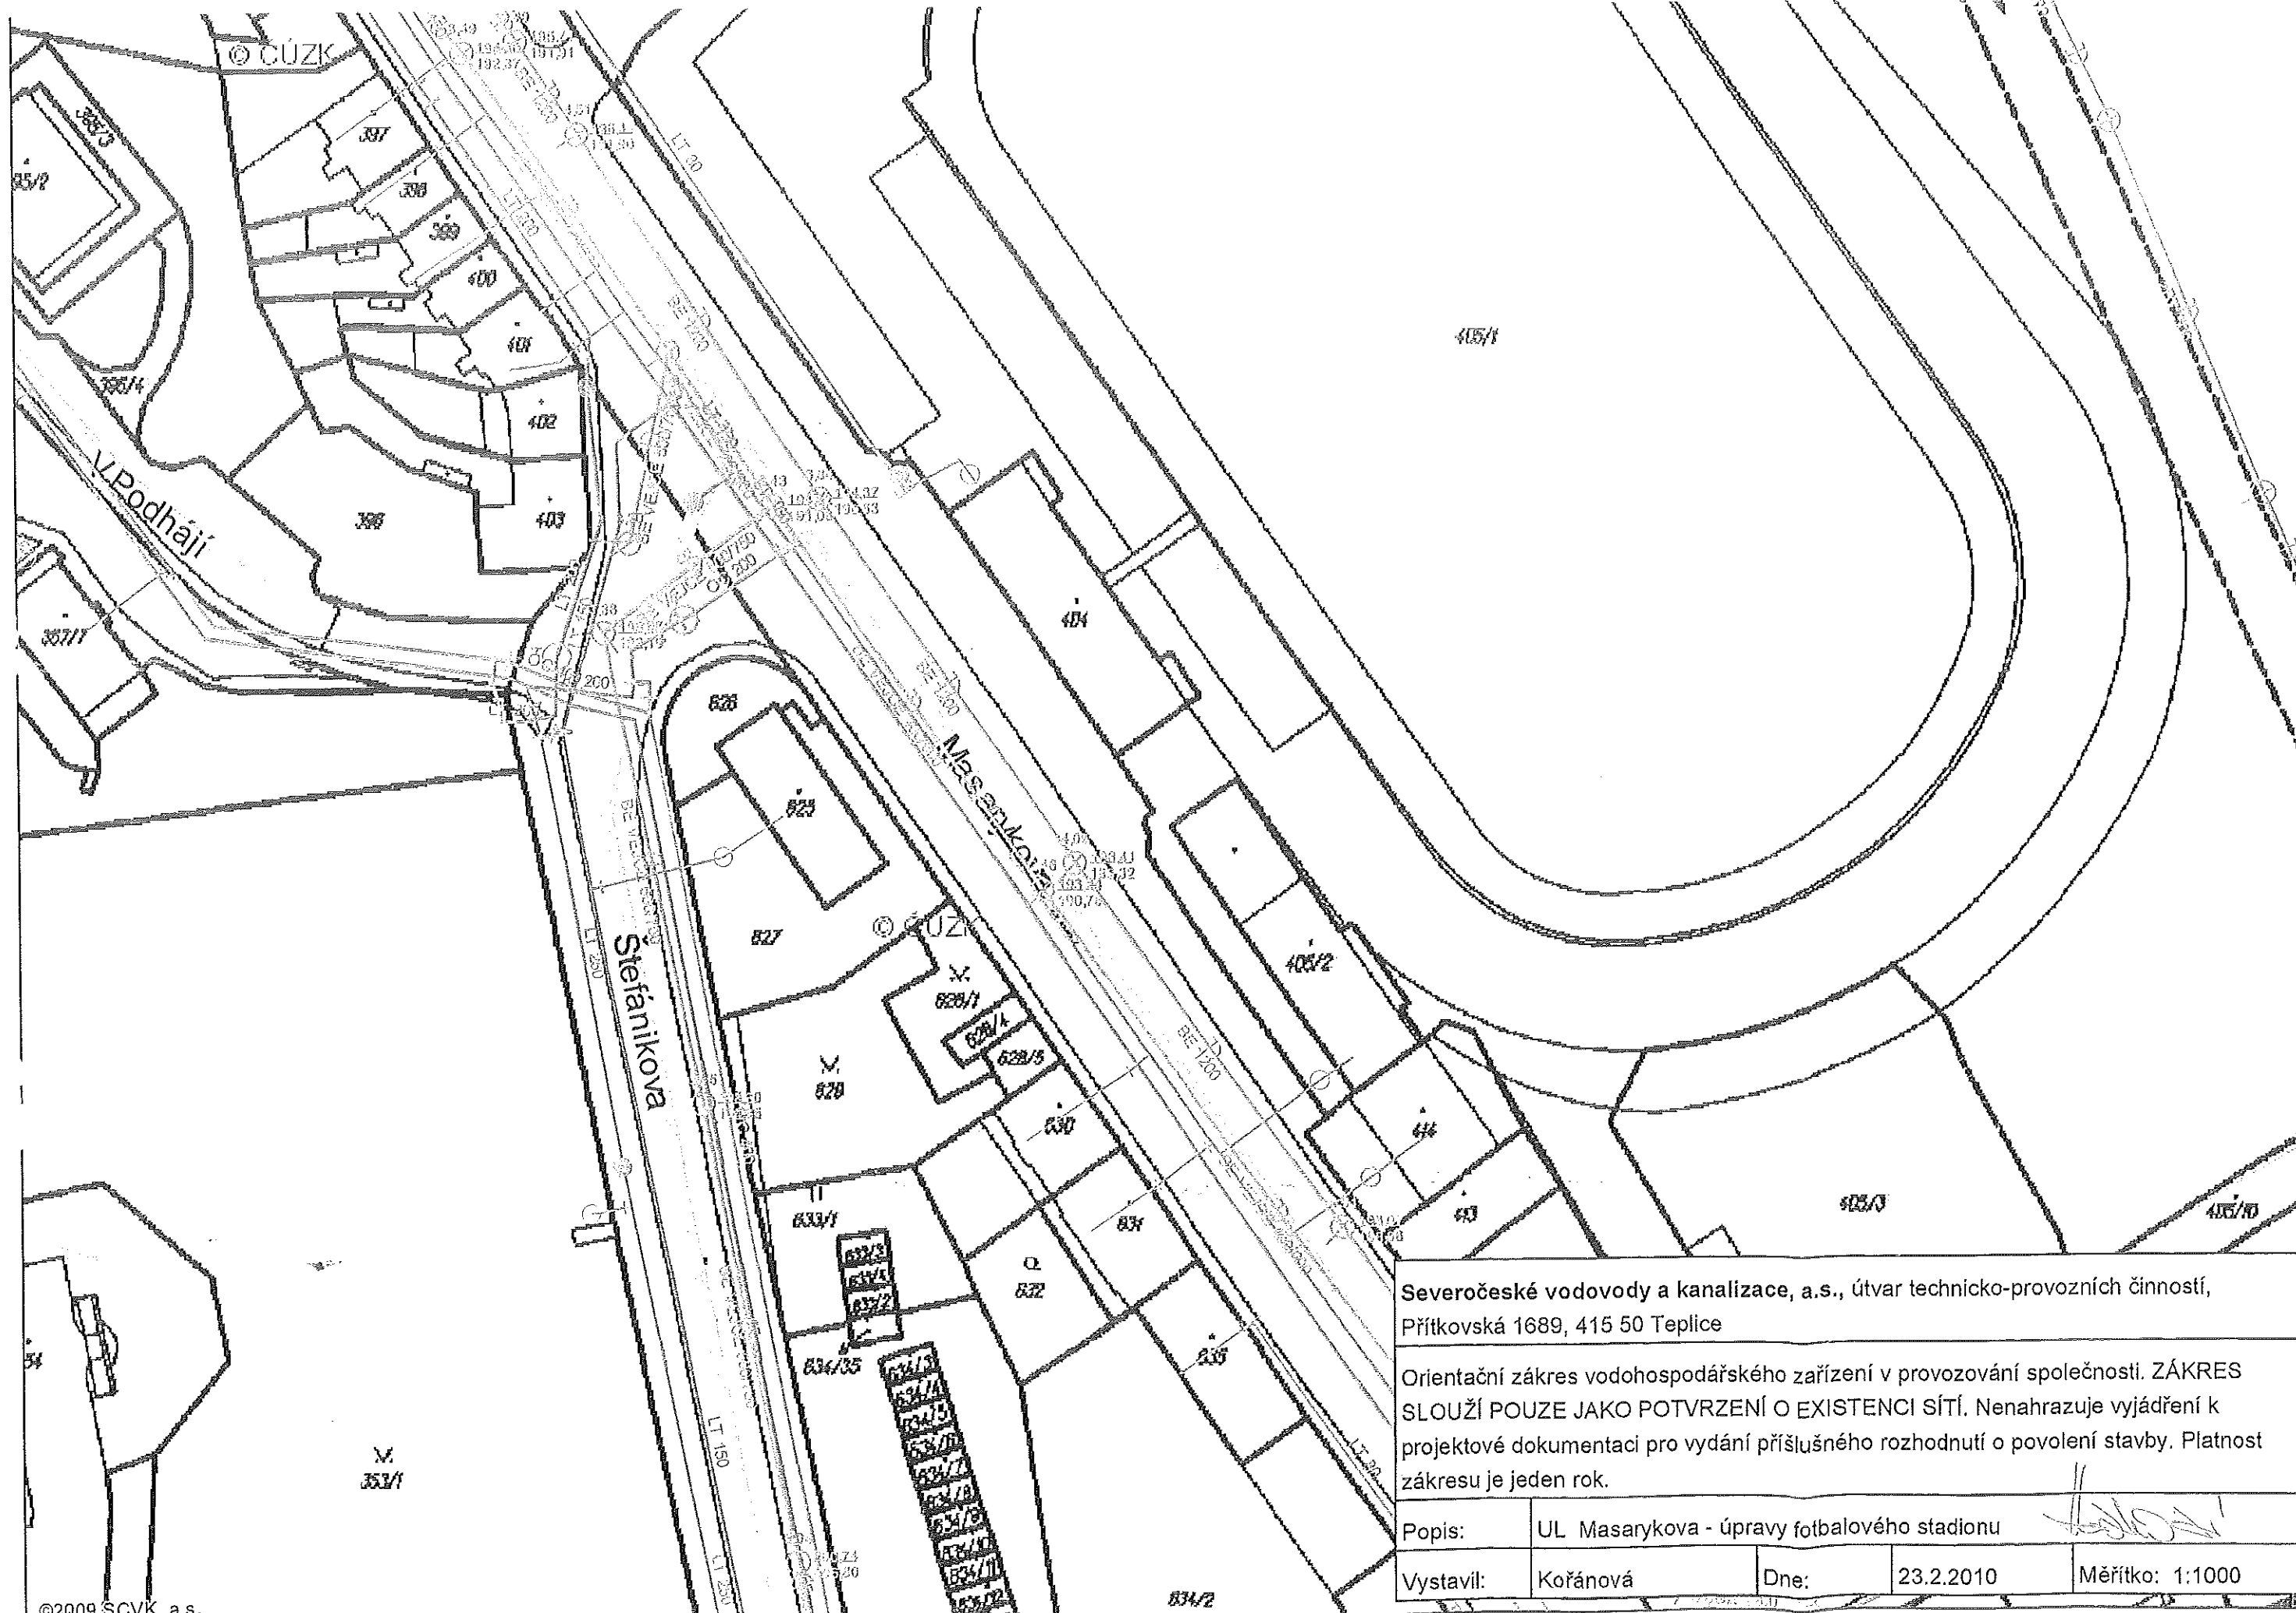

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar technicko-provozních činností, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační zakres vodohospodářského zařízení v provozování společnosti. ZÁKRES SLOUŽÍ POUZE JAKO POTVRZENÍ O EXISTENCI SÍTÍ. Nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby. Platnost zákresu je jeden rok.			
Popis:	UL Masarykova - úpravy fotbalového stadionu		
Vystavil:	Kořánová	Dne:	23.2.2010
		Měřítko:	1:1000

G DESIGN, spol. s r.o.
KOZINOVA I
400 03 Ústí nad Labem

Vaše značka
09.02.2010

Naše značka
017/10/ZDS/Šv

Vyřizuje
Jan Švarc / 47 5256 606

Ústí nad Labem
16.02.2010


Věc: „ Ústí nad Labem – stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje vrtané sondy
na p.p.č. 1939/1 „

Dalkia Ústí nad Labem, a.s. – závod Distribuce a Služby SOUHLASÍ s touto stavbou bez připomínek.

V místě vyznačení vrtaných sond se nenachází žádné naše zařízení. V příloze přikládáme Vaši potvrzenou barevnou situaci na A4 a potvrzený zakres na A4 našeho nejbližšího zařízení.

Dalkia Ústí nad Labem, a. s.
Edisonova 453, 400 04 TRMICE
IČ: 28707052 DIČ: CZ28707052
-7-

Jan Švarc
technik GIS ZDS




Příloha: 2xA4 - potvrzená situace M 1:1500

Fax: + 420 5256
Mobil: + 420 724 064 872
E-mail: jan.svarc@dalkia.cz

Dalkia Česká republika, a.s.
Divize Ústí nad Labem
Závod Distribuce a služby
Akce: Dvůr vřesové sondy
K realizaci této stavby nemáme žádné
připomínky. V zájmovém území se
nenachází žádná zařízení v naší správě.

16.2.2010
Dalkia Ústí nad Labem, a.s.
Edisonova 453, 400 04 TRMICE
IČ: 28707052 DIČ: CZ28707052
-7-

Gman

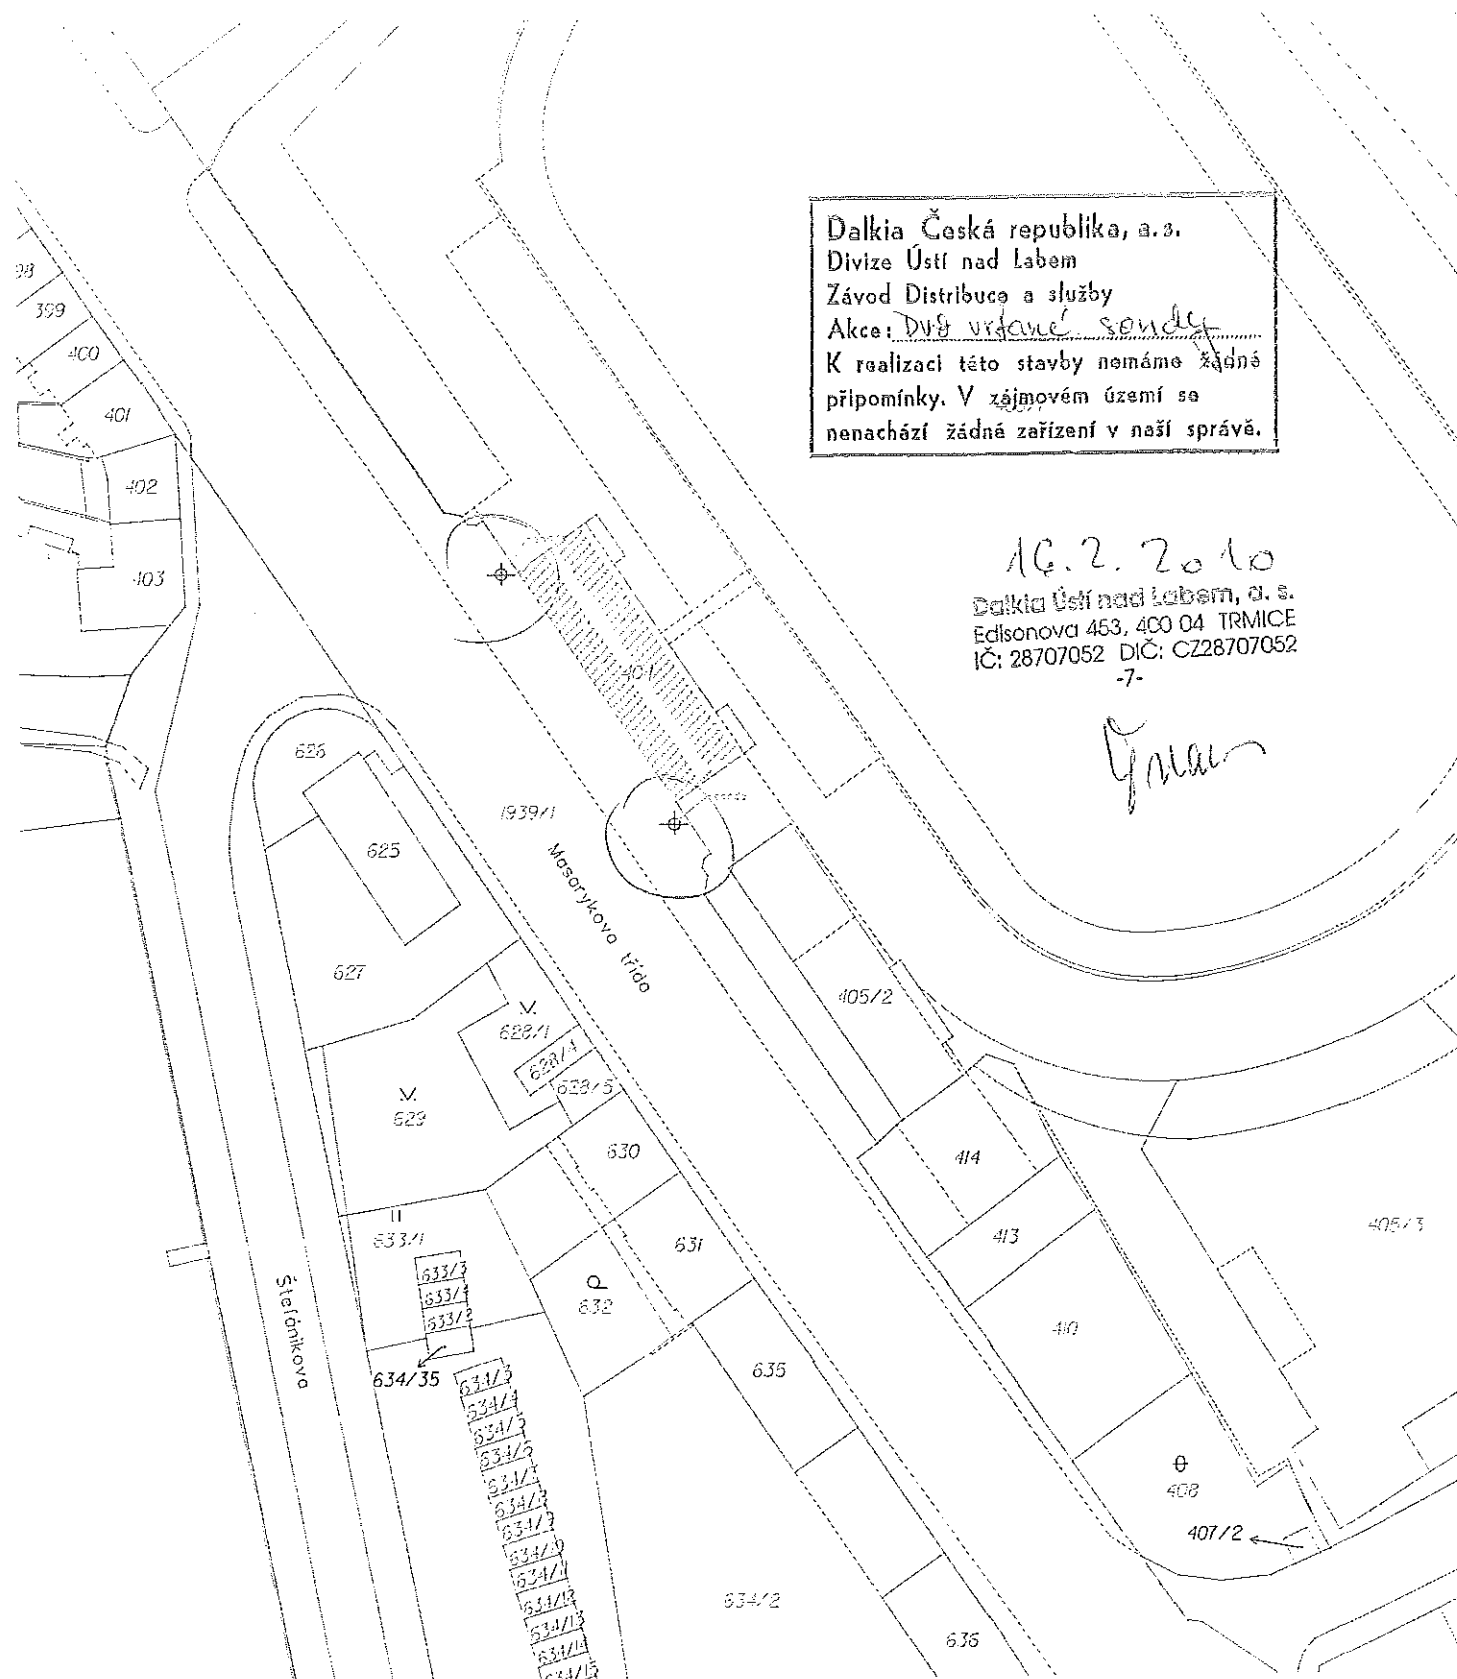

12

STADION I MATE

16.2.2010
Dalkia Ústí nad Labem, a. s.
Edisonova 453, 400 04 TRMICE
IČ: 28707052 DIČ: CZ28707052
-7-

GMA

Dalkia Česká republika, a.s.
Divize Ústí nad Labem
Závod Distribuce a služby
Akce: *DNŠ vrtané sondy*
K realizaci této stavby nemáme žádné
připomínky. V zájmovém území se
nenachází žádné zařízení v naší správě.

TJ. SPARTAK

FUČIKOVA

KABELOVOD

270

ODV.

+250/100

+70

PB 2

VÝMĚNÍK STANICE

197°

V PODLAŽÍ

11

9

7

VS - vrtané sondy

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Čís. žádosti je: 0110 335 719

Důvod vydání *Vyjádření*: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 18. 2. 2012.

Žadatel	G DESIGN, spol. s r.o., Kozinova 1240/1, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03	
Stavebník	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-město, 401 00	
Název akce	vrtné soundy	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Labem
	Obec	Ústí nad Labem
	Ulice, číslo	Masarykova
	Kat. území/č. parcely	Ústí nad Labem

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

nedojde ke střetu

s **podzemním** vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Na Žadatелеm určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje podzemní vedení SEK *společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.* Pokud se v Žadatелеm určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje *nadzemní vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s* (dále NVSEK), je součástí SEK, a požívá shodnou právní ochranu jako SEK.

Pokud se na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují objekty, je Žadatel srozuměn s tím, že v takových objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:

Při výkonu činností v blízkosti vedení SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je povinností každého:

a) OCHRANA /OPOVĚDNOST K SEK OBECNĚ

Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

b) Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK. Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Dušan Kojetín (tel.: 475553312, 606757180) (dále jen "POS") v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

c) Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

d) Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro Prahu 241 400 500).

e) OCHRANA SEK V TERÉNU

Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

f) Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PV SEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

g) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není stavebník ani jím pověřený subjekt oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

h) Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odstavec 1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3a 4).

i) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

j) Manipulační a skladové plochy je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 metr (čl. 275, ČSN 34 2100). Hořlavé látky skladovat nejméně 3 metry od trasy NVSEK.

k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

l) PRÁCE V OBJEKTU

V případě provádění prací v objektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní (nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 písm. b) odstavec 5., příloha č. 3 kap. XII. čl. 1).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

Přílohy:

výřezy účelové mapy sítě elektronických komunikací: 0 listů

ostatní přílohy: 0 kusů

celkem listů příloh: 0

Bude – li Žadatel na společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat pracovníka ochrany sítí (POS):

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.



Čís. jednací: 19272/10/CUL/000

Ujádření vydala společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. dne: 18. 2. 2010 v Ústí nad Labem

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
282



G DESIGN spol.s.r.o.
Kozinova 1
Ústí nad Labem
400 03

Váš dopis značky / ze dne
10/02/093

Naše značka
ÚTS/P 54396/10


Vyřizuje / Linka
Houžvičková / 971

Místo odeslání / dne
Praha / 25.2.10

Věc: " Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. máje", parc.č.1939/1,
k.ú. Ústí nad Labem

K Vaší žádosti po prošetření sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným
podzemním ani nadzemním vedením/zařízením v naší správě. Z hlediska zájmů ČESKÝCH
RADIOKOMUNIKACÍ a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky či připomínky.

Za správnost:



Pavel Schmidt
Manažer Zákaznických služeb
130 00 Praha 3
-53-

Příloha: daň.doklad, složenka

Pozn. Žádosti zasílejte na adresu pracoviště :


České Radiokomunikace a.s. OTO, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3

Tel.: 242 411 971;Fax: 242 411 734

Vyjádření provozovatele veřejné telekomunikační sítě lze považovat za plnění ve smyslu poskytnutí služby, a to podle
příslušných ustanovení §588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. Dohodnutou cenou je cena, která je zveřejněna na internetových
stránkách společnosti ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACE a.s., a to v záložce Doplnkové služby/Konzultace.
Objednávkou našich služeb, vyjadřujete i souhlas se zaplacením zde uveřejněných smluvních cen. Cena je stanovena
tak, aby pokryla náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím služby.

Od 1.7.2004 jsou tato vyjádření zpoplatňována. Úhradu proveďte přiloženou složenkou nebo bankovním
převodem do 14 dnů od obdržení.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.



Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Jaroslav Kokoška
Technik provozu
Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem

Telefon: 472 770 140
Fax: 472 770 150
e-mail: jaroslav.kokoska@thmu.cz

Miroslav Krška
G Desigh spol. s.r.o.
Kozinova 1240/1
400 03 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 16. 2. 2010


Věc: Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1.Máje – Ústí nad Labem.

Váš dopis ze dne : 9.2.2010

Na základě prošetření Vašeho zájmového území pro výše uvedenou akci jsme shledali, že se zde nenachází zařízení v majetku a správě Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

S pozdravem

Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem s.r.o.
Malátova 11/2437
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 49101684 (5) DIČ: CZ49101684


Josef Rygl
Provozně-technický
náměstek


Obchodní společnost s.r.o.
10/02/12
22.2.2010
Číslo účtu: 22.2.2010

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5778

IČ: 49101684 DIČ: CZ49101684

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Ústí n. L. 6714606001/2700, Česká spořitelna a.s. Ústí n. L. 268752/0800,
ČSOB a.s. Ústí n. L. 106029995/0300, Komerční banka a.s. Ústí n.L. 78-4653370277/0100

Metropolnet a.s.
Mírové náměstí 3428/5A, 400 01, Ústí nad Labem



G DESIGN spol. s.r.o.

Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem


V Ústí nad Labem, dne 11. února 2010

Vyjádření k trasám našich sítí v poptávaných lokalitách

Dobrý den,
v návaznosti na Vaši žádost o vyjádření k dopisu zn. 10/02/095 ze dne 9. 2. 2010 věc
„Stavební úpravy městského fotbalového stadiónu 1. Máje“, Vám sdělujeme následující:

V uvedených lokalitách nemáme vlastní síť.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, jsem Vám k dispozici, ať už na e-mailu či telefonu.


Viktor Houska
technický ředitel
IČ: 25439022 DIČ: CZ25439022

Metropolnet a.s.
Mírové náměstí 3428/5A
400 01 Ústí nad Labem

+420 477059902
+420 777150313
viktor.houska@metropolnet.cz

IČ: 25439022 DIČ: CZ25439022
Komerční banka Ústí nad Labem, č.ú.78-4595920217/0100
společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka

G DESIGN spol. s.r.o.	
Číslo:	10/02/095
Datum:	11.2.2010
Oddělení:	Ústí nad Labem



S I T E L, spol. s r.o.
Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací
Nad Elektrárnou 411, 106 00 P r a h a 10

G DESIGN spol. s.r.o.

Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	V Praze dne
10/2/096	131000788	Kučera Petr, tel.: 267 198 177	15.2.2010

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba „Stavební úpravy Městského Fotbalového Stadionu 1. Máje, při ul. Masarykova, Ústí nad Labem“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Společnost SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, Praha 10, PSČ 106 00, IČ: 44797320, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti SITEL, spol. s r.o.


Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.


S pozdravem

Kučera Petr
odd. vyjadřování k sítím




- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné

tel: +420 267 198 111 fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 1, č.ú.892803/0300
IČO 44797320 DIČ CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze

G DESIGN spol. s r.o.
Číslo: 10/2/113
Datum: 15.2.2010




V zakresleném staveništi se nachází žádné
 zařízení ve správě firmy TETA s.r.o.
 Platí pro účely diagramu a stavebního řízení.

Datum: 10.2.2010

P.2

TETA s.r.o.
 Ing. Petr Vrána
 Ing. Petr Vrána



DOPORUČENĚ
G DESIGN spol. s.r.o.
Miroslav Krška
Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
/ 10.2.2010	P1A10000027536	Karlíková / 411 12 2262	Děčín / 10.2.2010

Vyjádření k existenci sdělovacího zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Věc:
Vyjádření k akci „Dvě vrtané sondy na p.p.č.1939/1, k.ú.Ústí nad Labem“.

V zájmovém prostoru se **nenachází** žádné sdělovací zařízení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Upozornění: Od 1.10.2008 dochází ke změně názvu společnosti ČEZnet, a.s. na ČEZ ICT Services, a. s. Při kontaktu s námi prosím uvádějte: ČEZ ICT Services, a. s., odd.Poskytování sítí. Zásilací adresa zůstává stejná.

S pozdravem

Martin Šklíba
oddělení Poskytování sítí




ČEZ ICT Services, a. s.
Fügnerovo nám. 1836/5
120 00 Praha 2
IČ: 264 70 411
adresa pro doručování
Žitná 16, 405 02 Děčín
(78)

G DESIGN spol. s.r.o.
Číslo: 10/02/045
Datum: 10.2.2010
Oddělení: 6014/11


ČEZ ICT Services, a.s.

Fügnerovo nám. 1836/5 120 00 Praha 2 IČ: 264 70 411 DIČ: CZ26470411
Fakovní společnost Zomerová banka, a.s. IČ: 2748697950247/0100
společna / podnikatelský rejstřík vedená Městským soudem v Praze oddíl B vložka 17019



ČEZ ICT SERVICES

Zbojnická 16
405 02 Děčín 4



G DESIGN spol. s r.o.
Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

Naše značka č. 10/02/098

Zakázka č. 20004 000

V Ústí nad Labem dne 09.02.2010

VĚC: „STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU 1.MÁJE“
- Žádost o vyjádření o existenci sítí

Žádáme Vás tímto o vyjádření o existenci sítí na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU 1.MÁJE“.

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531

Zastoupený: G DESIGN spol.s r.o.
Kozinova 1, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 66 810

Druh stavby: Dostavba, novostavba

Projektant: G DESIGN spol. s r.o.
Kozinova 1, 400 03 Ústí nad Labem

Stručný popis stavby:

V souvislosti s průzkumnými pracemi bude třeba provést dvě vrtané sondy na pozemku p.p.č.1939/1 v bezprostřední blízkosti stávající dřevěné tribuny. Z tohoto důvodu vás žádám o vyjádření k existenci podzemních sítí v tomto prostoru. Sondy budou umístěny do 2m od stěny objektu.

Umístění stavby:

Sondy budou realizovány na pozemku 1939/1 k.ú. Ústí nad Labem

S pozdravem


M. Krška G DESIGN spol. s r.o.
Milošlav Krška Kozinova 1240/1 Ing.Milan Gottlieb
Projektant stavební 400 03 Ústí nad Labem PM akce
IČO: CZ25466810 -2-

Přílohy: Situace sond na podkladě katastrální mapy

G DESIGN spol. s r.o.
Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

tel: +420 475 205 684
tel/fax: +420 475 205 683
e-mail: info@gsdesign.cz

IČO 25466810
DIČ CZ25466810
KB 27-5889570237/0100





G DESIGN spol. s.r.o.
Kozinova 1
400 03 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
z.č. 10/02/099	z 10. 2. 2010	044MK/02/2010	Koula Miloslav
			Ústí nad Labem 15. 2. 2010

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí VO.

Ve věci: Žádost o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení pro akci „Stavební úpravy městského fotbalového stadionu 1. Máje.“

V zájmovém území označeném na vašem zákrese se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě ELTODO – CITE LUM, s. r. o. viz. přiložený informativní zákres VO.

S výkopovými pracemi souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před započítím zemních prací bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky (tel. dohody) 14 dní předem.
2. Zahájení zemních prací bude oznámeno na níže uvedeném tel. Čísle 7 dní předem.
3. Ochranné pásmo našeho vedení je 1m po obou stranách a pod vedením.
4. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení.
5. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v okolí v plné funkčnosti.
6. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.

Naše vyjádření platí po dobu jednoho roku ode dne vystavení.

Případné informace na tel: 475316244, p. Hoffmann, p. Koula

S pozdravem

Koula Miloslav

Technik

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem

Česká republika

Tel: +420 475 207 302

Fax: +420 475 209 450

e-mail: koulam@eltodo.cz

Příloha:

1 X informativní zákres zařízení VO.

ELTODO-CITELUM, s.r.o. Divize Ústí nad Labem
Navazuje na směrnicí předloženou ČSN 73 6005, postotních norm
ČSN 1 a EN 61. Za správnost zakreslení našich podrobných
zařízení odpovídá projektant. Zahájení stavby ohlasy
na tel. čísla 475 316 244
Případné poškození stávajícího veřejného osvětlení bude
kredit a oprava zajistí investor a stavbu provádějí zájemci
Vyjádření platí 1 rok.
V Ústí nad Labem dne 16. 2. 2010

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Divize Ústí nad Labem
Neštěmická 779/4

tel: 26134 1111 400 07 Ústí nad Labem

fax: 26134 4205

o. bank. účet: 132311003/2700

ČaiCredit Bank Czech Republic a.s.


ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010 / 1A, 142 00 Praha 4



ICO: 25751918, DIČ: CZ25751918

zápis v OR vedeném MS v Praze

v oddíle C, vložka 66926



Masaryková třída



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR DOPRAVY

Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Radka Kočova

Tel.č.: 475 241 855

E-mail: radka.kocova@mag.ul.cz

Č.j.: MM/OD/SÚ/22033/2010/KočoR

Ev.č.: 50063/2010

Ústí nad Labem 05. 03. 2010

G DESIGN spol. s r.o.

Kozinova 1

400 03 Ústí nad Labem

Věc: “Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje“

Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem jako silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, vydává, v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto **závazné stanovisko**:

k výše uvedené stavbě se uděluje **souhlas**, za dodržení těchto podmínek:

Před započítím výkopových prací (nebo nutnosti záboru) v místní komunikaci ul. Masarykova v k.ú. Klíše, požádá stavebník o povolení zvláštního užívání. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem a budou k ní doloženy tyto náležitosti:

- 1) situační mapa se zákresem místa výkopu (záboru)
- 2) souhlasné stanovisko Policie ČR – služba dopravní policie Ústí nad Labem
- 3) návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem
- 4) fotokopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku žadatele
- 5) v případě zastupování plná moc
- 6) doklad o zaplacení správního poplatku, jehož výše bude stanovena podle délky zvláštního užívání, vyměřeného dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Odůvodnění:

Povolení zvláštního užívání se vyžaduje v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem jako vlastník dopravní infrastruktury dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, vydává toto stanovisko:

k výše uvedené stavbě se uděluje s o u h l a s. za dodržení této podmínky:

Zpětná úprava chodníku Masarykova:

Min. 3cm LAJ


Lepenka A 300 nebo A 400

12 cm podkladní beton tř. II

15 cm štěrkopísek

Spáry budou ošetřeny uzavíracím nátěrem např. SA 10.

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor dopravy
- 18 -



Ing. Dalibor D a ř í l e k
vedoucí odboru dopravy