


1. ETAPNÍ KOTELNÝ - 022, F
viz účel. PLÁN - ucel. stavební

ÚPRAVA NABÍJEČI VODY + DOPLNĚNÍ
- STAVBA - REPARACE + OPRAVA
- ÚPRAVA - NOVÁ ÚPRAVA - NA POBĚH
- 2x ELEKTRO - Simplex 310 - 2x 1000 W
- vol. 500 + 250 - 400, 1000 W

Schema zapojení kotlu
(RADNÍ POHLED)

NABÍJEČI ZAHOVNÍKOVÝ TUV
- CERNÁKLA JEDNOTLIVÉ PŘED
ZAHOVNÍKOVÝ

PODŘEZÁNÍ + PŘEDÁNÍ ÚT
ÚVAT. DN 125 HUP. ARMATURY KPO
+ ULTRATOVÝ KOKOUT K 574

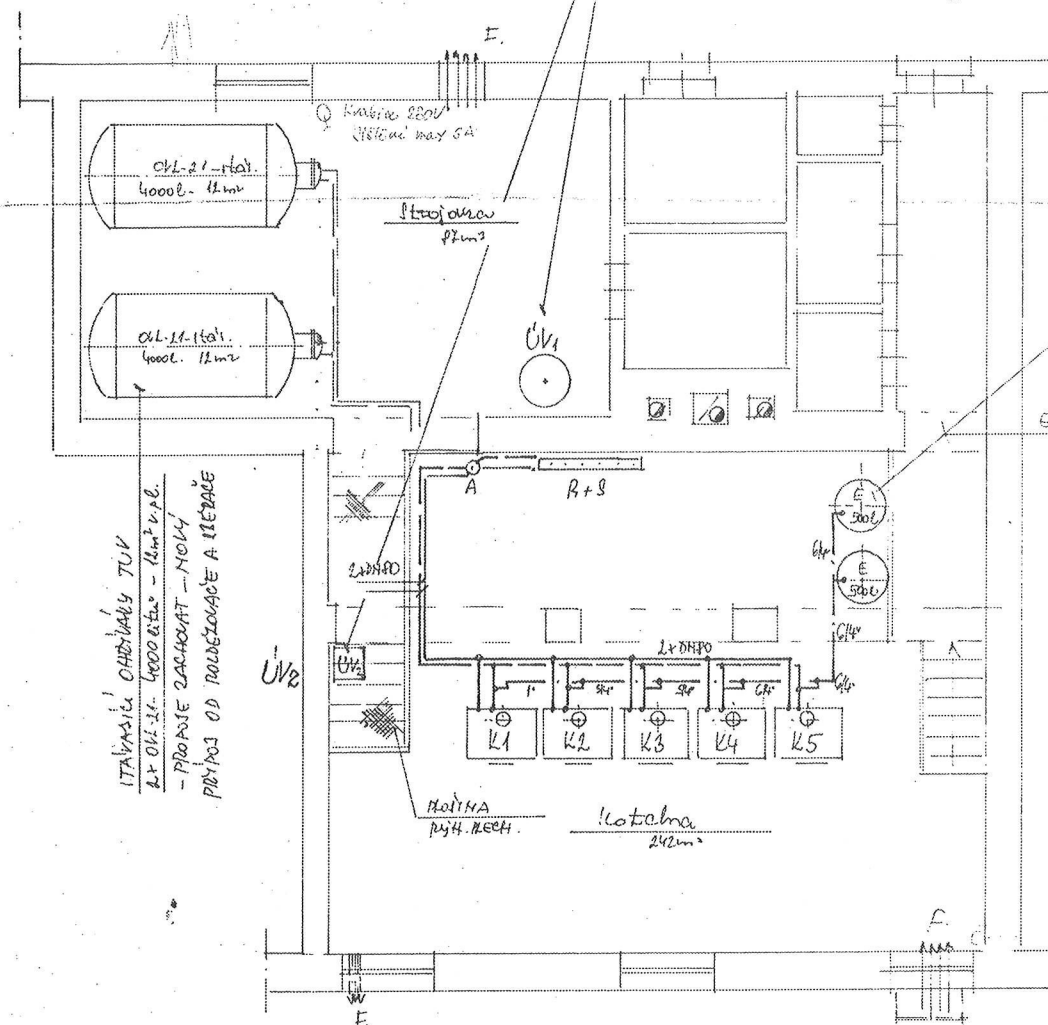

EXP. HADBOV - UMIITIT
POD POBĚHOU

K1 až K5 - 5x PLYNOVÝ LITINOVÝ KOTEL PROTHERM
typ 20 KLC - výkon 5x 44 kW
(2 PRODUKT. HODNĚ - 44/37.5 kW)
LYKON REKTALY - 385 kW

POJISTNÉ ZAŘÍZENÍ - 2x VZÁURČENÁ EXP. HADBOV
typ 20 KLC - 2x 500 litrů - tlak 0.6 MPa
+ 6x POJISTNÝ PRŮTOKOVÝ VENTIL PVI - 65 mm

OVLÁDÁNÍ KOTLŮ - 5x CERNÉ CERNADLO GRUNDFOS
typ UP2-25-40 - Q = 3 m³/hod; H = 4 m
TRÍFÁZOVÝ - 230V; 45-90 W, 50 Hz
+ 5x ZPĚTNÁ KLAPKA 6574
+ 15x KUL. KOKOUT K 574
+ VYPOVÍTEČI KOKOUTŮ, OVLÁDÁNÍ VENTILŮ
+ 5x FILTR ČIŠTÍCÍ - 574

REGULACE SYSTÉMU VSTÁPĚNÍ, OHEV. TUV
- BUDĚ BĚŽENÍ SAMOSTATNĚ FIRMOU MATIA
- POŘÁDOVÁNÍ - LANKADOVÉ ZÁSTAVY KOTLŮ,
VENTILŮ - ELEKTRONICKÁ REGULACE + OVLÁDÁNÍ
+ ČASOVÉ NASTAVENÍ PROGRAMU ÚT

A - ANULOID - HYDRAULICKÝ VYROVŇOVAČ TLAKU
WAD. typ III - pro 400 kW, Ø 200 - v. 150 cm
TOPNÉ OKRUHY:

1. NABÍJEČI ZAHOVNÍKOVÝ TUV
2x OBĚH. CERNADLO GRUNDFOS - UP2 25-40 - 6
TRÍFÁZOVÝ, 230V - 50 Hz - 145-245 W
Q max = 3 m³/hod; H = 5 m k.l.
2. a. b. - 5x STAVBA JINÝ TOPNÉ OKRUHY
5x OBĚH. CERNADLO GRUNDFOS - CPE 32-40-674
ELEKTRONICKÁ REGULACE OTÁČEK
- 230V; 50 Hz; 145-245 W
Q max = 3 m³/hod; H = 5 m k.l.
+ 6x MÍČKOVÝ VENTIL EZE - 6574 - TRÍFÁZOVÝ
- LOKÉTEK TERMOPROHODU - 3ELIMO - N224
5x FILTR ČIŠTÍCÍ ZÁVITOVÝ 6574
+ KOKOUT - KUL. 6574

PROJEKTOVACÍ
KANCELÁŘ VÝSTAVNÍ PRÁCE
Jiří BARTÁNEK
PSC 417 03 Blatná 75
tel. 417-872 416

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE Valke Blatno, Litavský kraj

OPRAVA KOTELNÝ, NABÍJEČI ÚT

Řešen 2002 1.50 2.02-15P