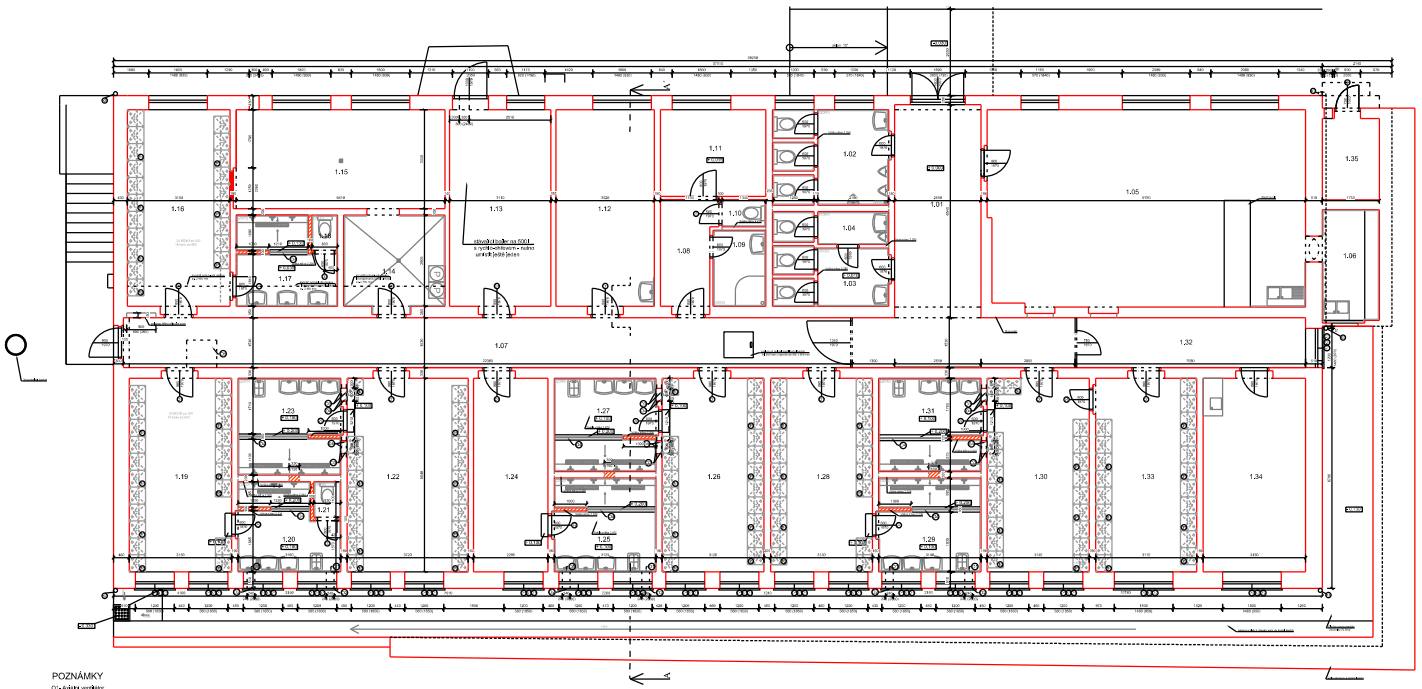

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající zdivo

nové zdivo - ytong

POZNÁMKY

O1- Ankrin vertikální

O2- Zvolna žakárová mazka

O3- Hřbitová zlatová mřížka

O4- Překlady L rovnoramenný (má 40 x 40 mm.

Před vybouráním otvoru pro větrací mřížku budou vyřknuté do zdiva drážky pro vložení ocel.p.z. obou stran zdiny. Po zatvrdnutí cementové malty bude vybouran otvor pro větrací mřížku. Ocel bude mít uložení na každé straně 120 mm. Celková délka jedu je 610 mm. Počet kusů - 10 ks.

O5- Dřevěný podhledový vlysy do podlevní bude obroušen, očištěn, následně dojde k aplikaci ochranného nátěru proti dřevokaznému hmyzu. Poslední úpravou bude aplikace povrchu lakovým bezbarvým nátěrem.

Z1-Z3- Stávající mříže. Povrch mříží bude přebroušen, očištěn a odmaštěn a následně dojde k novému syntetickému nátěru ve dvou vrstvách. Barva RAL bude vybrána dle investora.

Stávající obvodové zdiva je z pálených tradičních tvárnic a vnitřní příčky jsou z pálených keramických dvek. Stávající hydroizolační pomalta bude nachovana a to včetně těsnu. Dojde k očištění podkladu a odmaštění rozvodů TUV včetně těsu a následně dojde k novému syntetickému nátěru. Barva RAL bude vybrána dle investora.

Dojde k opravě fasády, která bude rozdělena na dvě stavební etapy: 1. jižní a východní fasádu

2. severní a západní fasádu

1. etapa opravy fasády zahrnuje opravu cca 35 % poškozené stávající fasády tvořené lemkovanou fasádní hmotou vložitelnou z pytlů a kamínků.
   - odstranění nesoudržné omítky
   - hrubá stěrková hmě
   - armovací lepidla + "perlinka"
   - penetrační nátěr
   - lemkovaná fasádní hmota složená z pytlů a kamínků - "marmol" barevnost bude slejná

   jako současná barevnost na fasádě a to jak na sokl, tak na zbytku fasády.

2. etapa po odstranění hanáčovského obkladu dojde k dohození omítky v chybějících místech a následně:
   - hrubá stěrková hmě
   - armovací lepidla + "perlinka"
   - penetrační nátěr
   - lemkovaná fasádní hmota složená z pytlů a kamínků - "marmol" barevnost bude slejná

   Zde bude zrekfrena výška sokl, jako na jižní a východní fasádě objektu.

Nové **ankrin** vertikály budou spíšemě současně na základě rozvarení v ložně z koupelny, recepce. Za každý vyjmutí do koupelen bude umístěno časově náš, které spustí ventilátory ihned po rozvarení a bude nastavený doběh ventilátoru na 10 min.

U dřevovelného podlahi přívodky příčky bude odstraněn původní nátěr. Dojde ke kontrole poškození dřeva a případné vyměně vadných částí cca 40%. Následně dojde k aplikaci ochranného základu proti houbám a plísním. Impregnace dřeva proti dřevokaznému hmyzu. Poslední úpravou bude aplikace kamelné vrstvy krycího bezbarvého nátěru.

Projekce	**Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Nětčmicích vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objektů**
Zpracovatel	**Connect BC, s.r.o.** třída Krasnohorské 1330/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 208 977 email: @connectbc.cz IČO 27661268 DIČ CZ27661268
Stavba, místo stavby	Ing. Petr Ďuriny tel.: +420 603 482 660 email: @connectbc.cz
Projektant	Ing. Petr Ďuriny tel.: +420 603 482 660 email: @connectbc.cz
Konzultant	Robert Blanda DiS. tel.: +420 603 482 667 email: @connectbc.cz
Vypracoval/a projektant/ka	Ing. Petr Ďuriny
Kontroloval/a	Robert Blanda DiS.
Část	**D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**
Název výkresu	**PŮDORYS 1.NP - nový stav**
Objednatel	**Městské služby Ústí nad Labem přispěvková organizace** Panská 1730/ 22 400 01 Ústí nad Labem
Měřítko	50:02
Datum	DPS
Stupeň	109
Formát	10x42
Datum	02/2018
Revize/Index	
Výk. výkresů	**D.1.1.05**
Změna	REV 000
Archivní číslo	-