



Detail uložení plynovodu

Minimální krycí plynovodního potrubí v komunikaci je 1,0m.
Minimální krycí plynovodního potrubí ve stáje zatvárných plochách je 0,80m.
Maximální krycí plynovodních potrubí je 1,50m

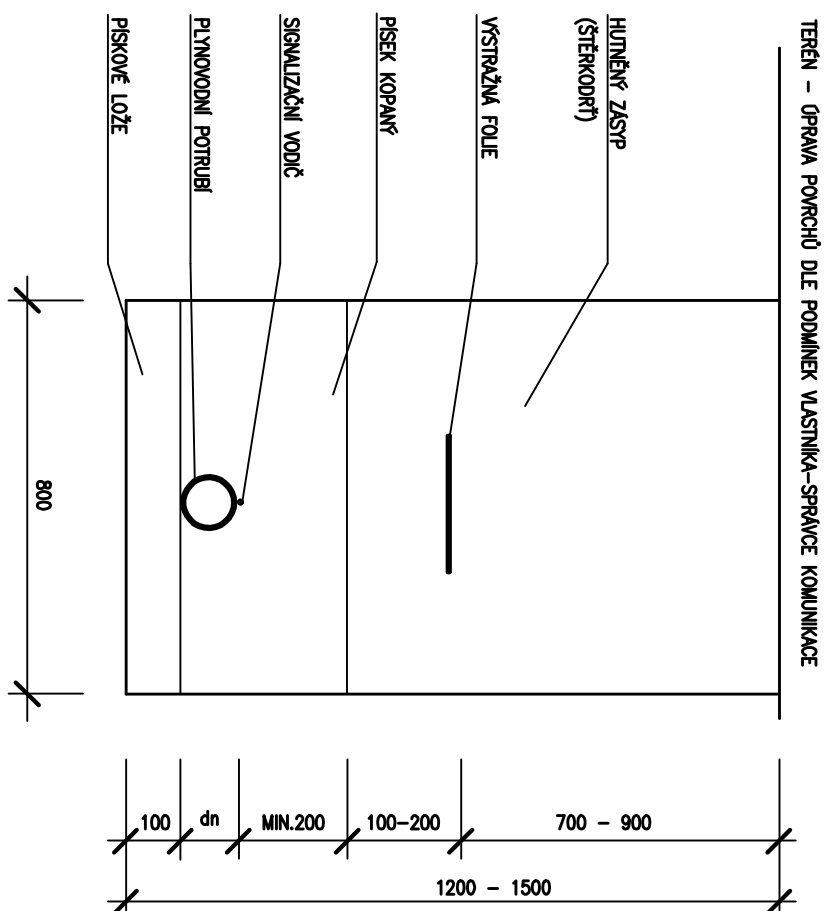

Detail uložení provizorní přeložky dn 63PE

Při vedení provizorní přeložky v chodníku a v komunikaci bude krytí min. 600mm a podsyp a obsyp proveden pískem

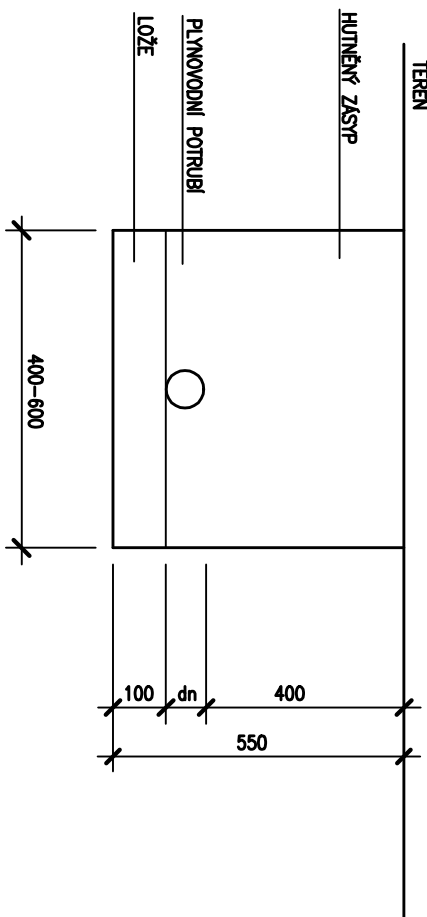

AZ CONSULT, spol. s r.o.


Číslo zakázky.....17/175
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....3

[illegible]

UMÍSTĚNÍ KU, PLYNOMÉRU, KU

**Klasek (dle volby dodavatele)
montovaný, plastový s certifikací
vel. dvířek cca 500x500mm**

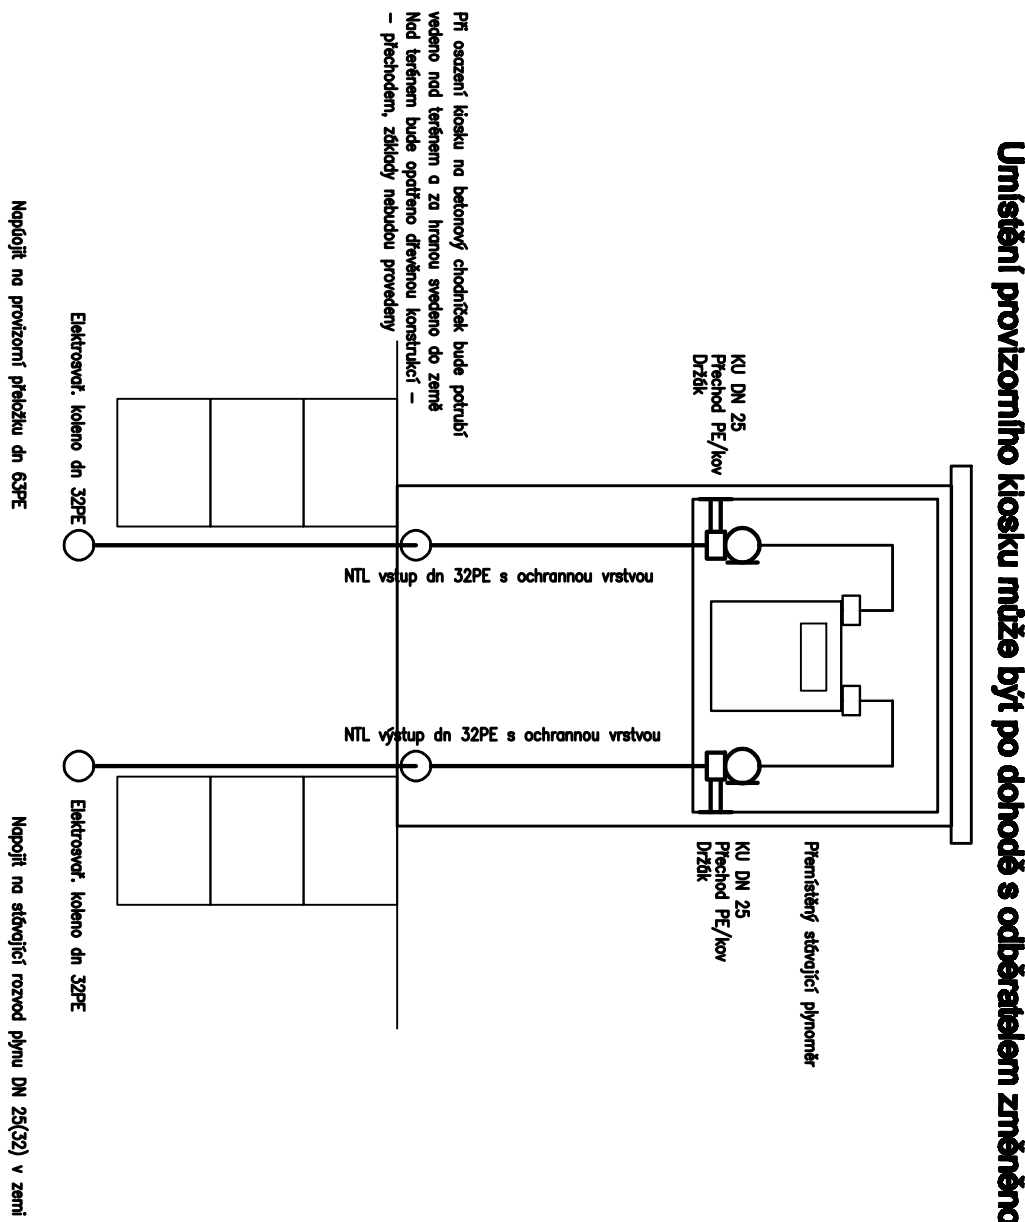

AZ CONSULT, spol. s r.o.

17/175
Číslo zakázky
Výrobek uvolněn k použití

Datum..... 3

Národnostní území: Nítko (630104)	
Opav. proj.:	Z. Nítko
Výpracovi:	Z. Nítko
Kontrolová:	Ing. J. Šimo <i>Šimo</i>
Kraj:	Ústecký kraj Msto: Ústí nad Labem
Opavatel:	Statutární město Ústí nad Labem
Acce:	Opavay opěrných zdí – PD
Opjekt:	SO 04.1 – Žltná – přelozko plynovoudu
Výres:	Přozvorní kloosek se zofřizením
 Výsředí 12, 425 01 Ústí nad Labem Tel./fax: 475 240 880 E-maíl: azconsoft@azconsoft.cz IČN EN ISO 9001	
Zn. soubohu:	
Stupeň DSP / DZS	Formát: A4x1
Č. zsk.: 17/175	Č. poř. :
Datum: 02/2018	
Metrika:	Č. přifaz:
-	04.105

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....17/175
Výrobek uvolněn k použití.....

Datum.....3

Národnost: uzemí: m. (130101) Opatř. proj.: Z. Nitko Vyrovnání: Z. Nitko Kontrola: Ing. J. Šrma Kraj: Ústecký kraj Msto: Ústí nad Labem Opatřitel: Statutární město Ústí nad Labem Akce: opravy opěrných zdí – PD		 AZCONSULT spol. s r. o. Křiškov 12, 420 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 880 Tel./fax.: 475 240 863 E-mail: azconsult@azconsult.cz IČN EV 501 9001 Zr. souhrnu
Objekt: SO 04.1 – žlíná – přeložka plynovodu Vše: Technická zpráva		
Datum: 02/2018 Č. zpr.: 17/175 Č. přílohy: 04.1.01 Formát: A4 Č. prvk.:		

AZCONSULT®

Klitskij 12, 400 01 Üstî nod Labern
Tel.: 475 240 888

ČSN EN ISO 9001

Opisov proj.:	Z. Nitko
Vpisovaci:	Z. Nitko
Kontrolni:	Ing. J. Ština
Kroj	Ústřední kraj
Msto:	Ústí nad Labem
Opisatel:	Statutární město Ústí nad Labem
Acce:	Opravy opěrných zdí – PD
Opisatel:	SO 04.1 – Žitná – přeložka plynovodu
DODAVATEL JE ÚSTÍ NAD LABEM VE SPRAVU PŘESNÉ ŽALOVY O DÍL, VYKONALA A PROVEDENÍ PRÁCE PŘEDLOŽENOU SMLOUVU.	

Opravy opěrných zdí – PD

Objekt: SO 04.1 – Žitná – přeložka plynovodu

Datum: 02/2018

Opisov. proj.:	Z. Nitko
Výpracováno:	Z. Nitko
Kontrolováno:	Ing. J. Šima
Kroj	Ústevský kraj
Misto:	Ústí nad Labem
Opisnáleť:	Statutární město Ústí nad Labem
Akce:	Opravy opěrných zdí – PD
Objekt:	SO 04.1 – žitná – přeložka plynovodu
Doplnění kř. č.	
Opisnáleť:	ÚSTÍ NAD LABEM - VE STŘEDU PRAVÉHO SLOUPCE JE BILIE VYKRESLENÁ A ROZČÍSLENÁ KOLE DO PRÁVNÍCH STRANOK. AZCONSULT spol. s r.o.