


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100 RC d 125/11,4

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

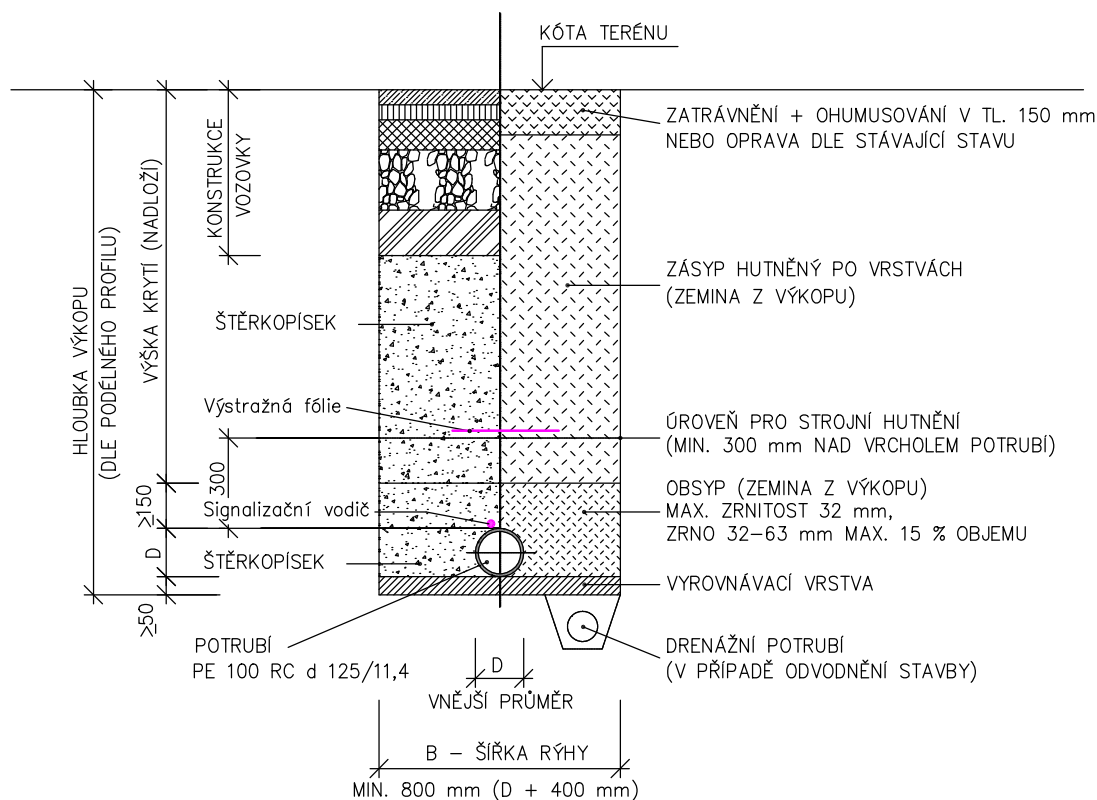

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

Projektant :	Vypracoval :	Stavby Seho	
Jan Severa	Jan Severa	Sebuzín 151, 403 02 Ústí n.L.	
		Tel : 724115984, www.seho.cz	
Kraj : Ústecký	Obec : Ústí nad Labem		Čís.zak.: 76/2018
Investor: Statutární město Ústí nad Labem			Měřítko :
Kanalizace pro odvod odpadní a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše, Ústí n.L.			Datum: 11/2018
			Účel: DPS
Schema uložení potrubí			C.5