


LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	ZÁDVEŘÍ
1.02a	VSTUPNÍ HALA - VEŘEJNOST
1.02b	VSTUPNÍ HALA
1.03	CHODBA
1.04	ÚKLID
1.05	ZBROJNICE
1.06	WC INVALIDA
1.07a	WC MUŽI - PŘEDSÍN
1.07b	WC MUŽI
1.08	KANCELÁŘ
1.09	KANCELÁŘ
1.10	RECEPCE
1.11	WC ŽENY
1.12	PŘEDSÍN WC
1.13	CHODBA
1.14	SKLAD
1.15	SKLAD
1.16	KANCELÁŘ
1.17	KANCELÁŘ
1.18	CHODBA
1.19	DENNÍ MÍSTNOST
1.20	CHODBA
1.21	SCHODIŠTĚ
1.22	CHODBA
1.23	PŘEDSÍN WC
1.24	WC MUŽI
1.25A	TELOCVICHNA
1.25B	ROZVODNA
1.26	KANCELÁŘ
1.27	POSILOVNA
1.28	- neobsazeno -
1.29	ÚKLID
1.30	SKLAD
1.31	SCHODIŠTĚ SUTERÉN
1.32	SCHODIŠTĚ PODKROVÍ

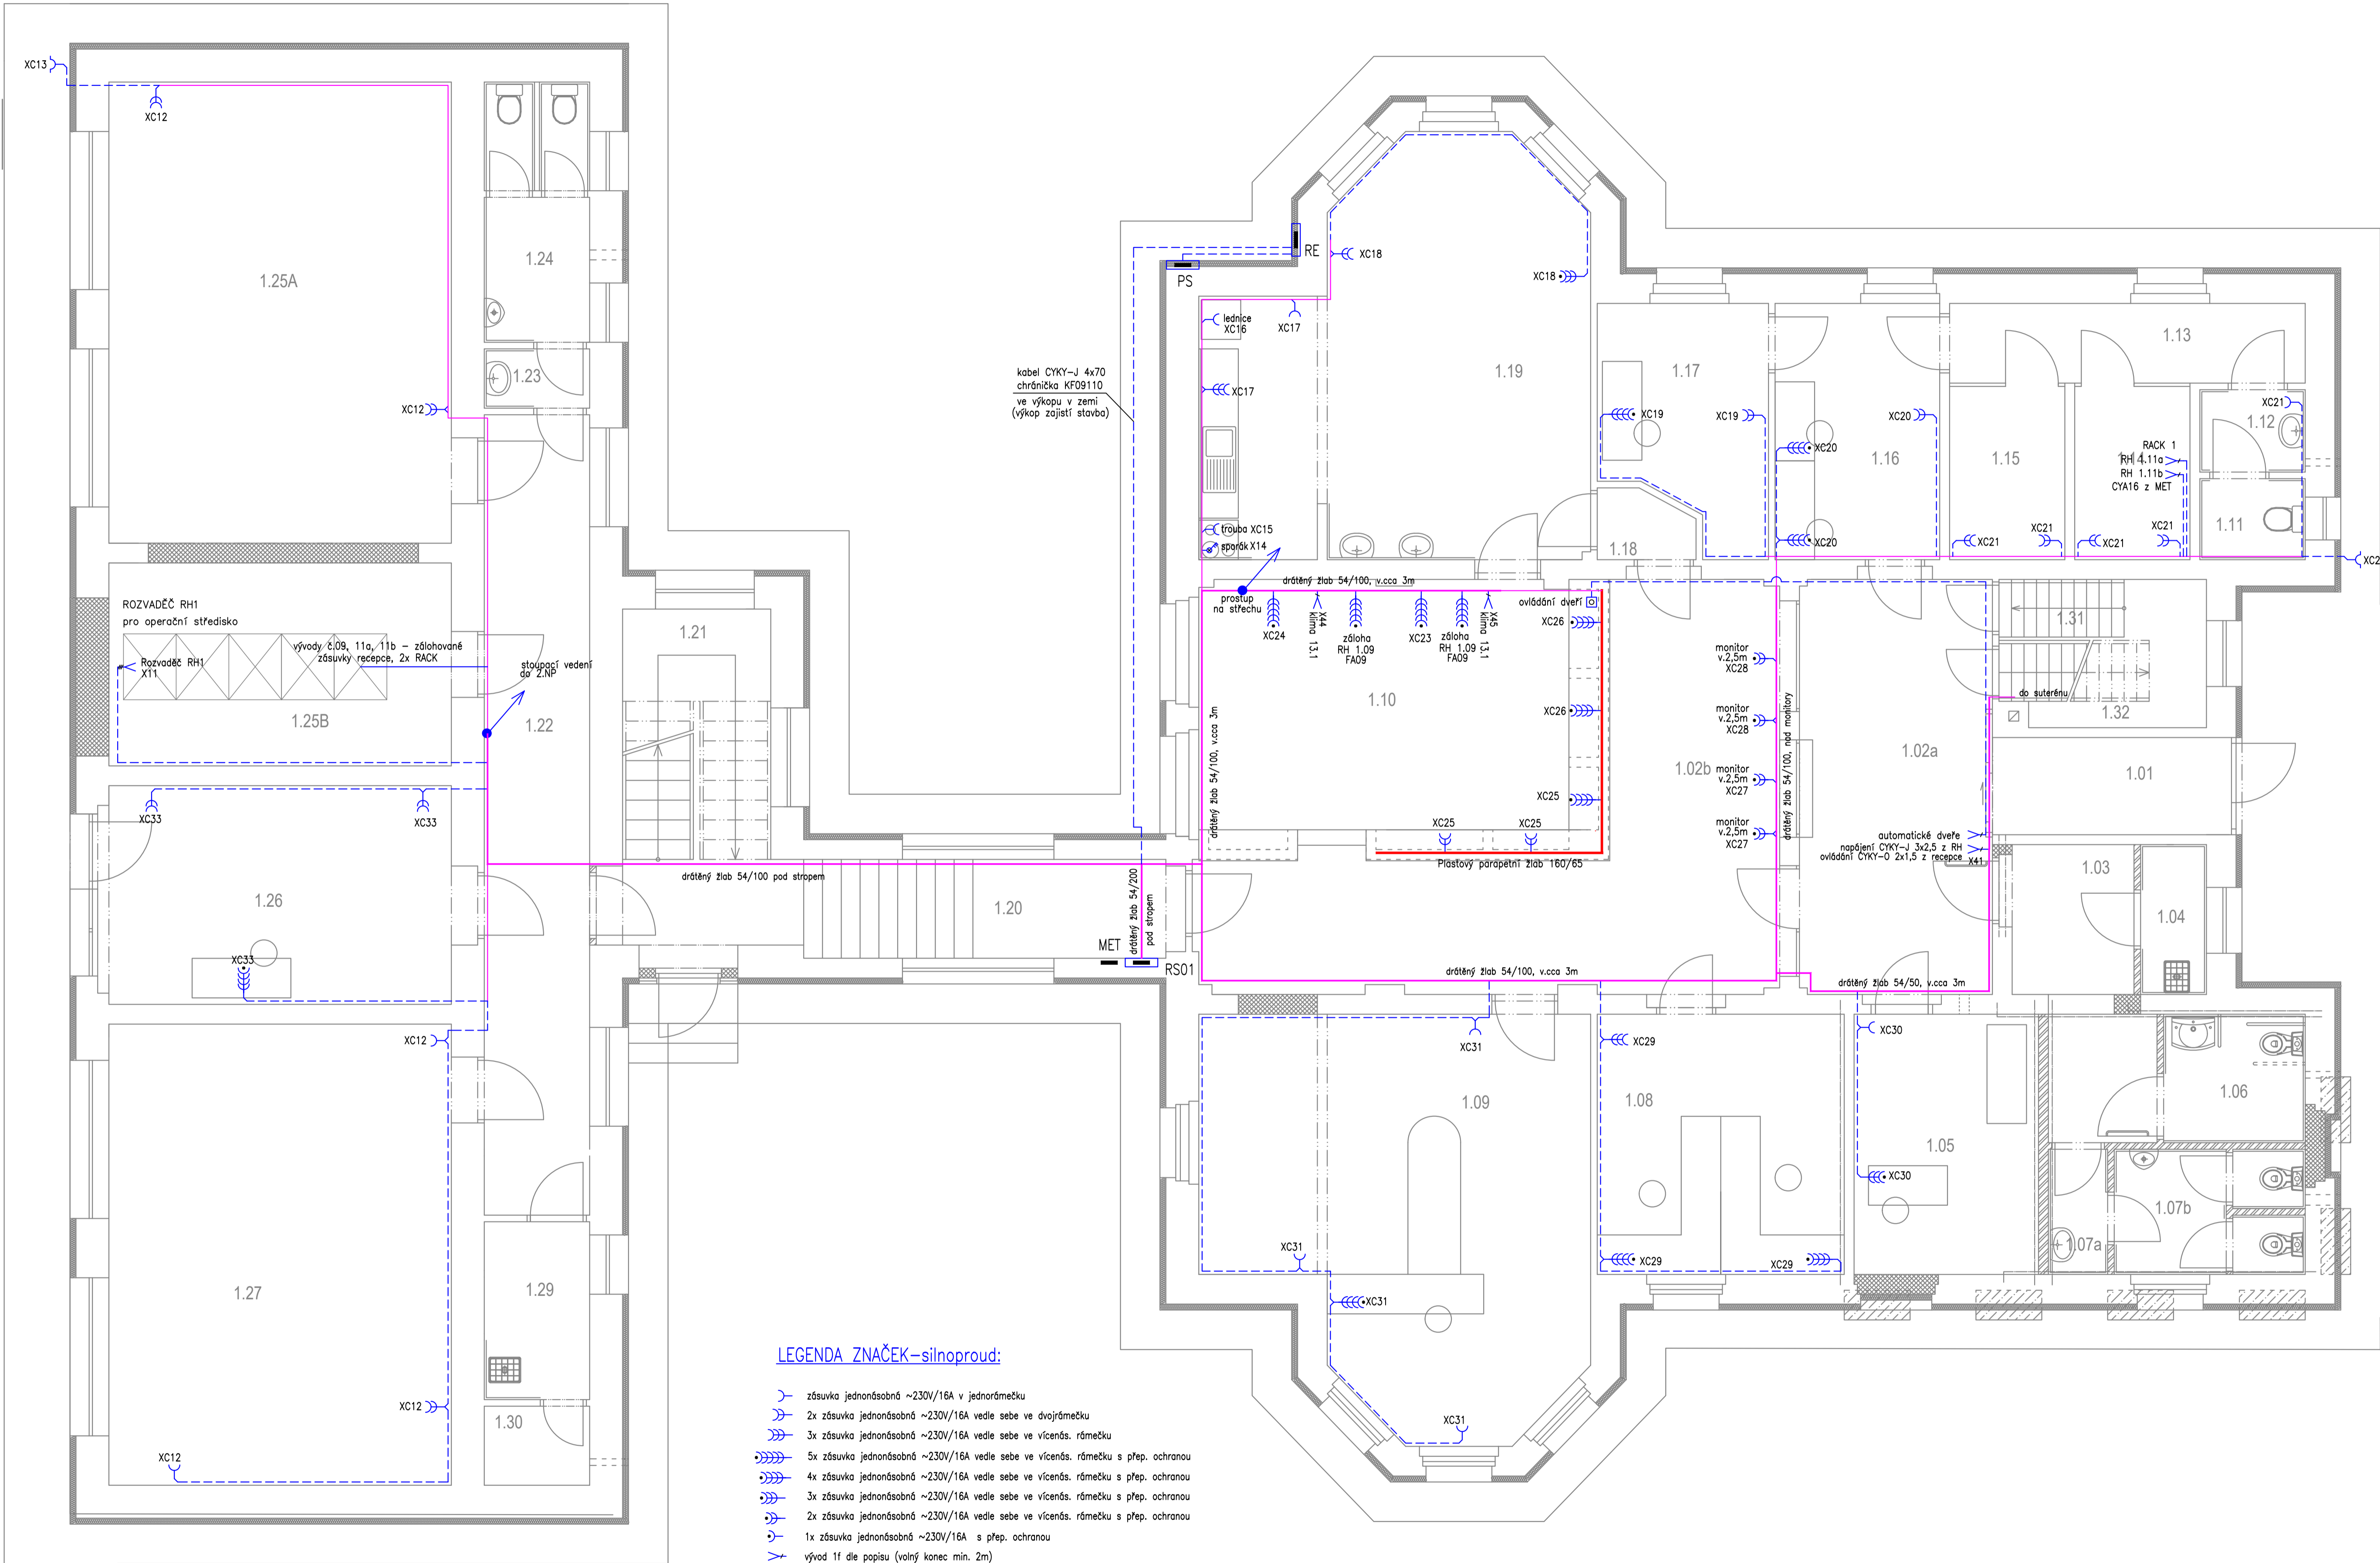

LEGENDA ZNAČEK-silnoproud:

- zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojramečku
- 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
- 5x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- 4x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- 1x zásuvka jednonásobná ~230V/16A s přep. ochranou
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
- zásuvka 230V/16A s krytím IP44
- hlavní rozvaděč objektu
- elektroměrový rozvaděč
- připojovací skříň
- hlavní uzemňovací svarka
- krabicová rozvodka
- společná kabelová trasa - více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic pod omítkou
- drátěný kabelový žlab dle popisu
- kabelová trasa - zásuvkové rozvody - jeden kabel v trase, pod omítkou
- sporčkové kombinace (připojka) s doutnavkou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED GRAŽEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO		Pokř 74/23, 405 03 (2019) X01 - Vlastov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com
Vypracoval:	Jakub Kotula	BricsCAD V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohunek	ČKAIT 0402248
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem	Formát: Výkres A1
Valel:	2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	Stupeň: DPS
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Datum: 03/2022
Místo:	č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	Měřítko: 1:50
Část:	D1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zak.č.: P22017
Název:	PODŘÍSY 1.NP - ZÁSUVKOVÉ OKRUHY	Výkres č.: D.1.4.4.3.03