

ROZVADĚČ RS01

PROVEDENÍ : ZAPUŠTĚNÝ


I_p : 100 A

P_p : 66 kW

P_i : 89 kW

Velikost : 5x 24 modulů

: v.1070, š.588, h.136



NAP. SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM

A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO 

VYPRACOVAL : *Mojmír Tobrman*

MĚŘÍTKO : -

INVESTOR : *Statutární město Ústí nad Labem*

TECH.KONTR.: *Patrik Schoř*

DATUM : *05/2022*

AKCE : *Stavební úpravy objektu*

ODP.PROJ. : *Bc. P. Bohuněk*

REVIZE : *0*

č.p. *1800/27, ul. Na Nivách*

STUPĚŇ : *DPS*


ZAK.ČÍSLO : *P22017*

D.1.4.4.3.02

ROZVADĚČ RS01

LIST:

1 z 5

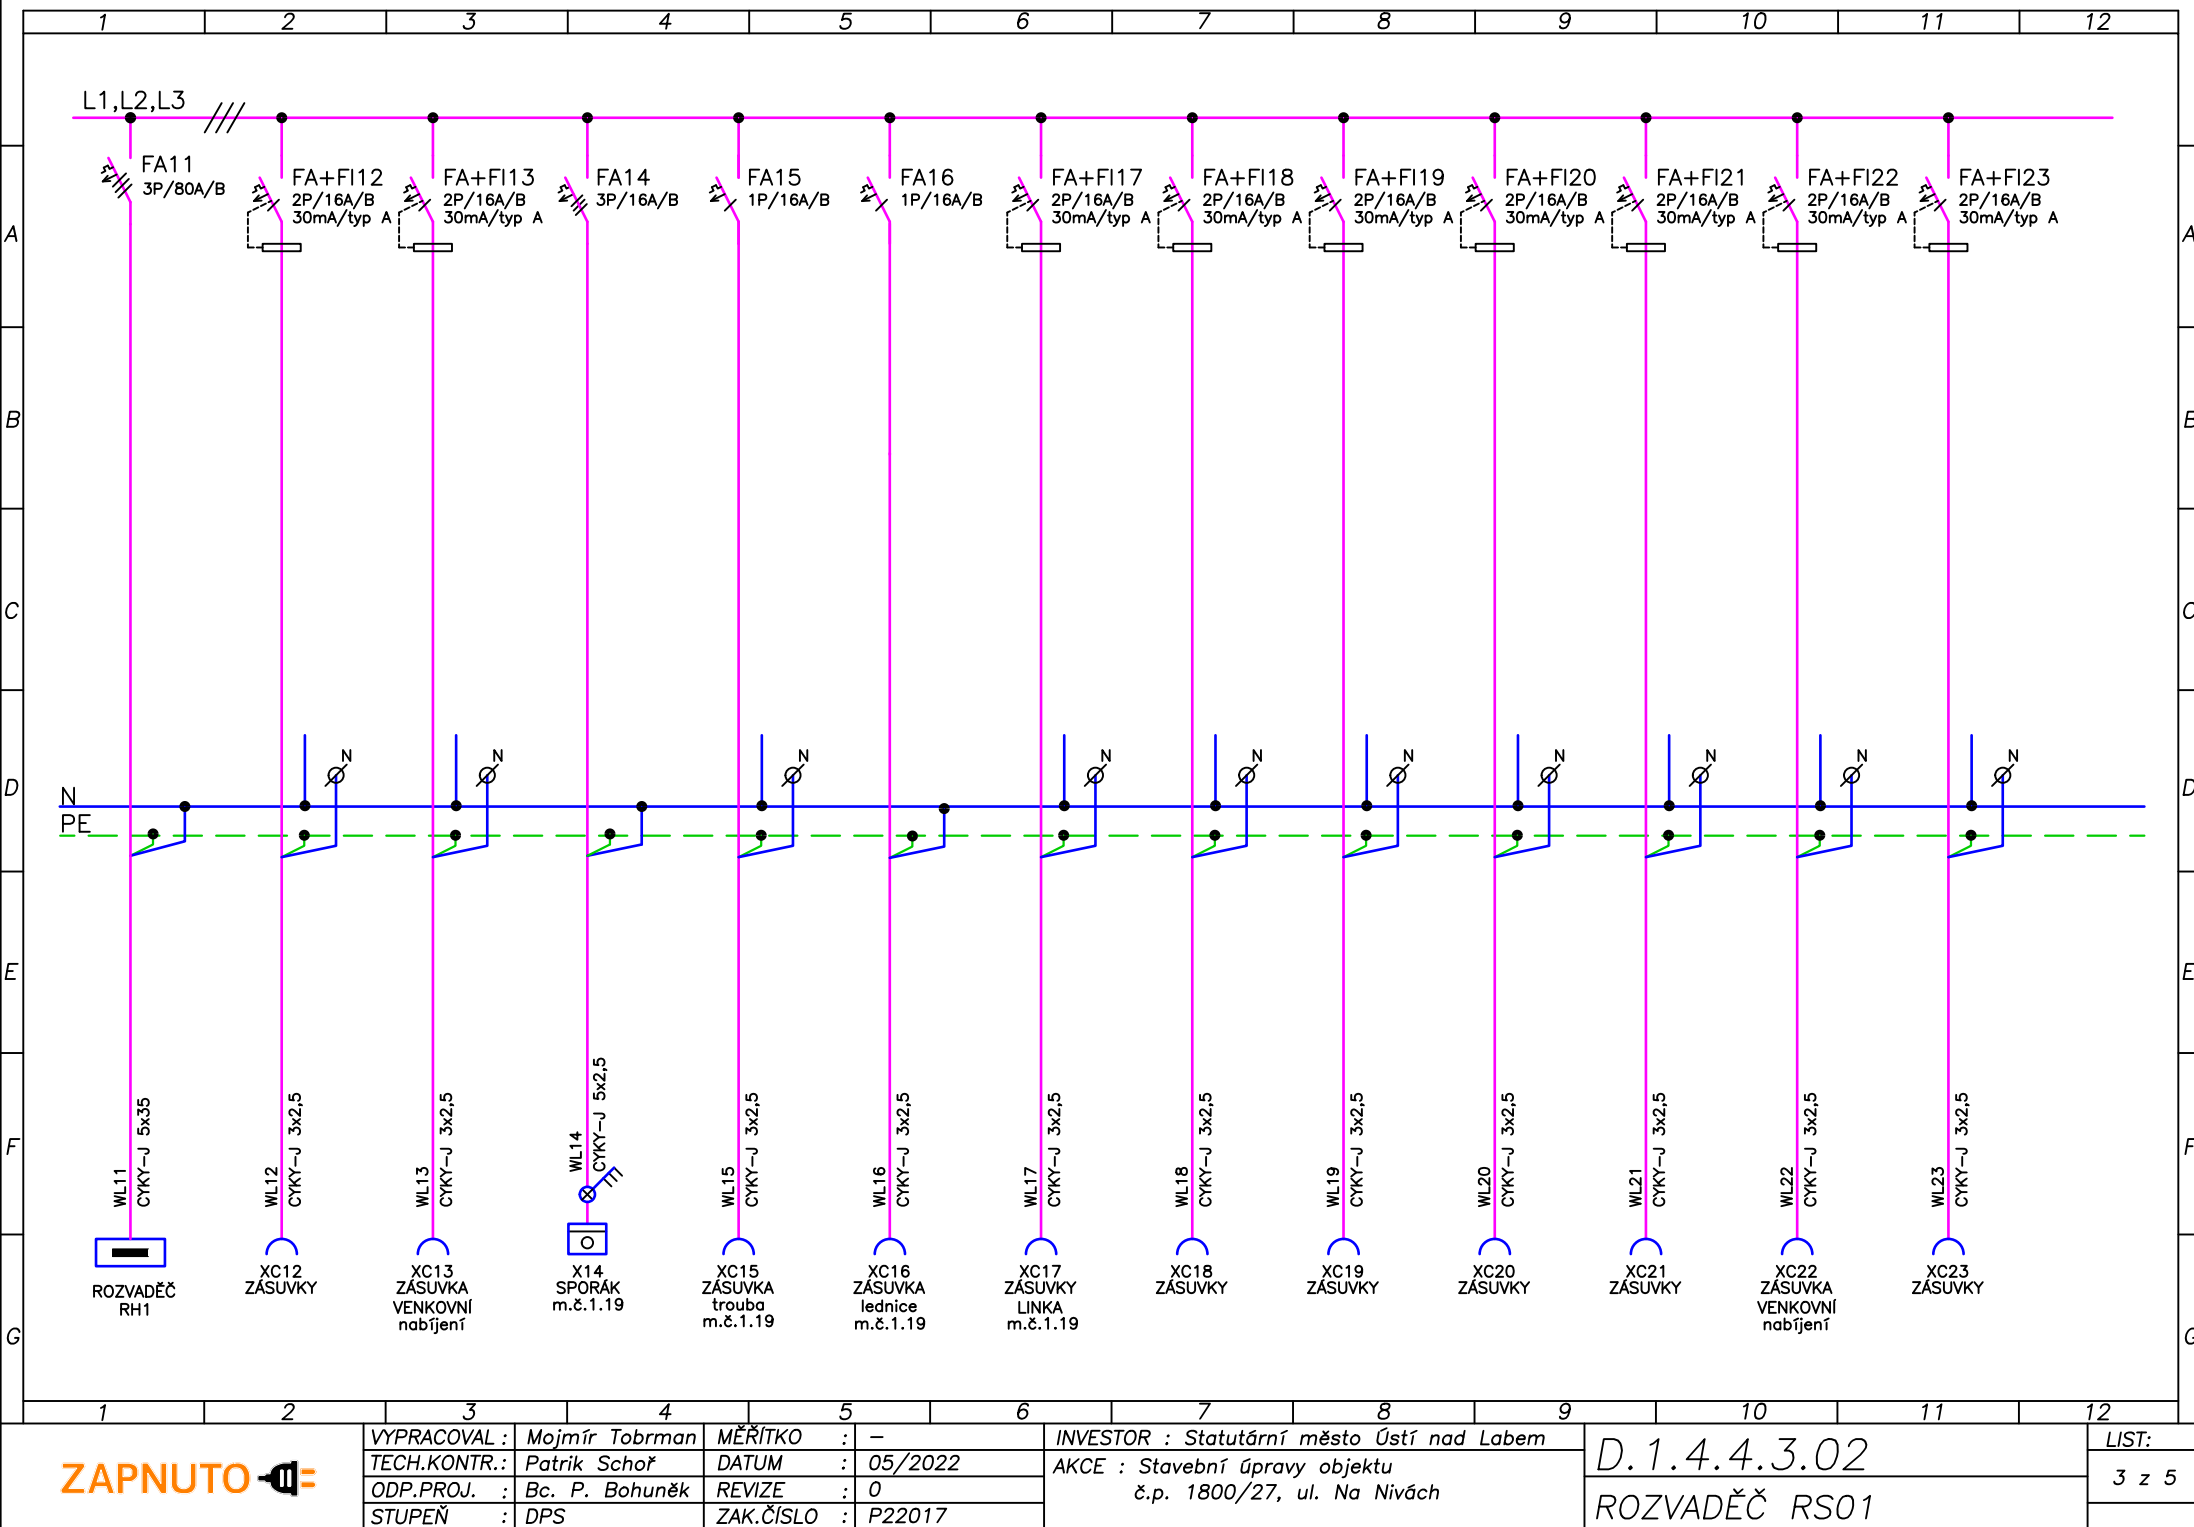

ZAPNUTO 


VYPRACOVAL : Mojmír Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Schoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO : –
DATUM : 05/2022
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P22017

INVESTOR : Statutární město Ústí nad Labem
AKCE : Stavební úpravy objektu
č.p. 1800/27, ul. Na Nivách

D.1.4.4.3.02
ROZVADĚČ RS01

LIST:
3 z 5

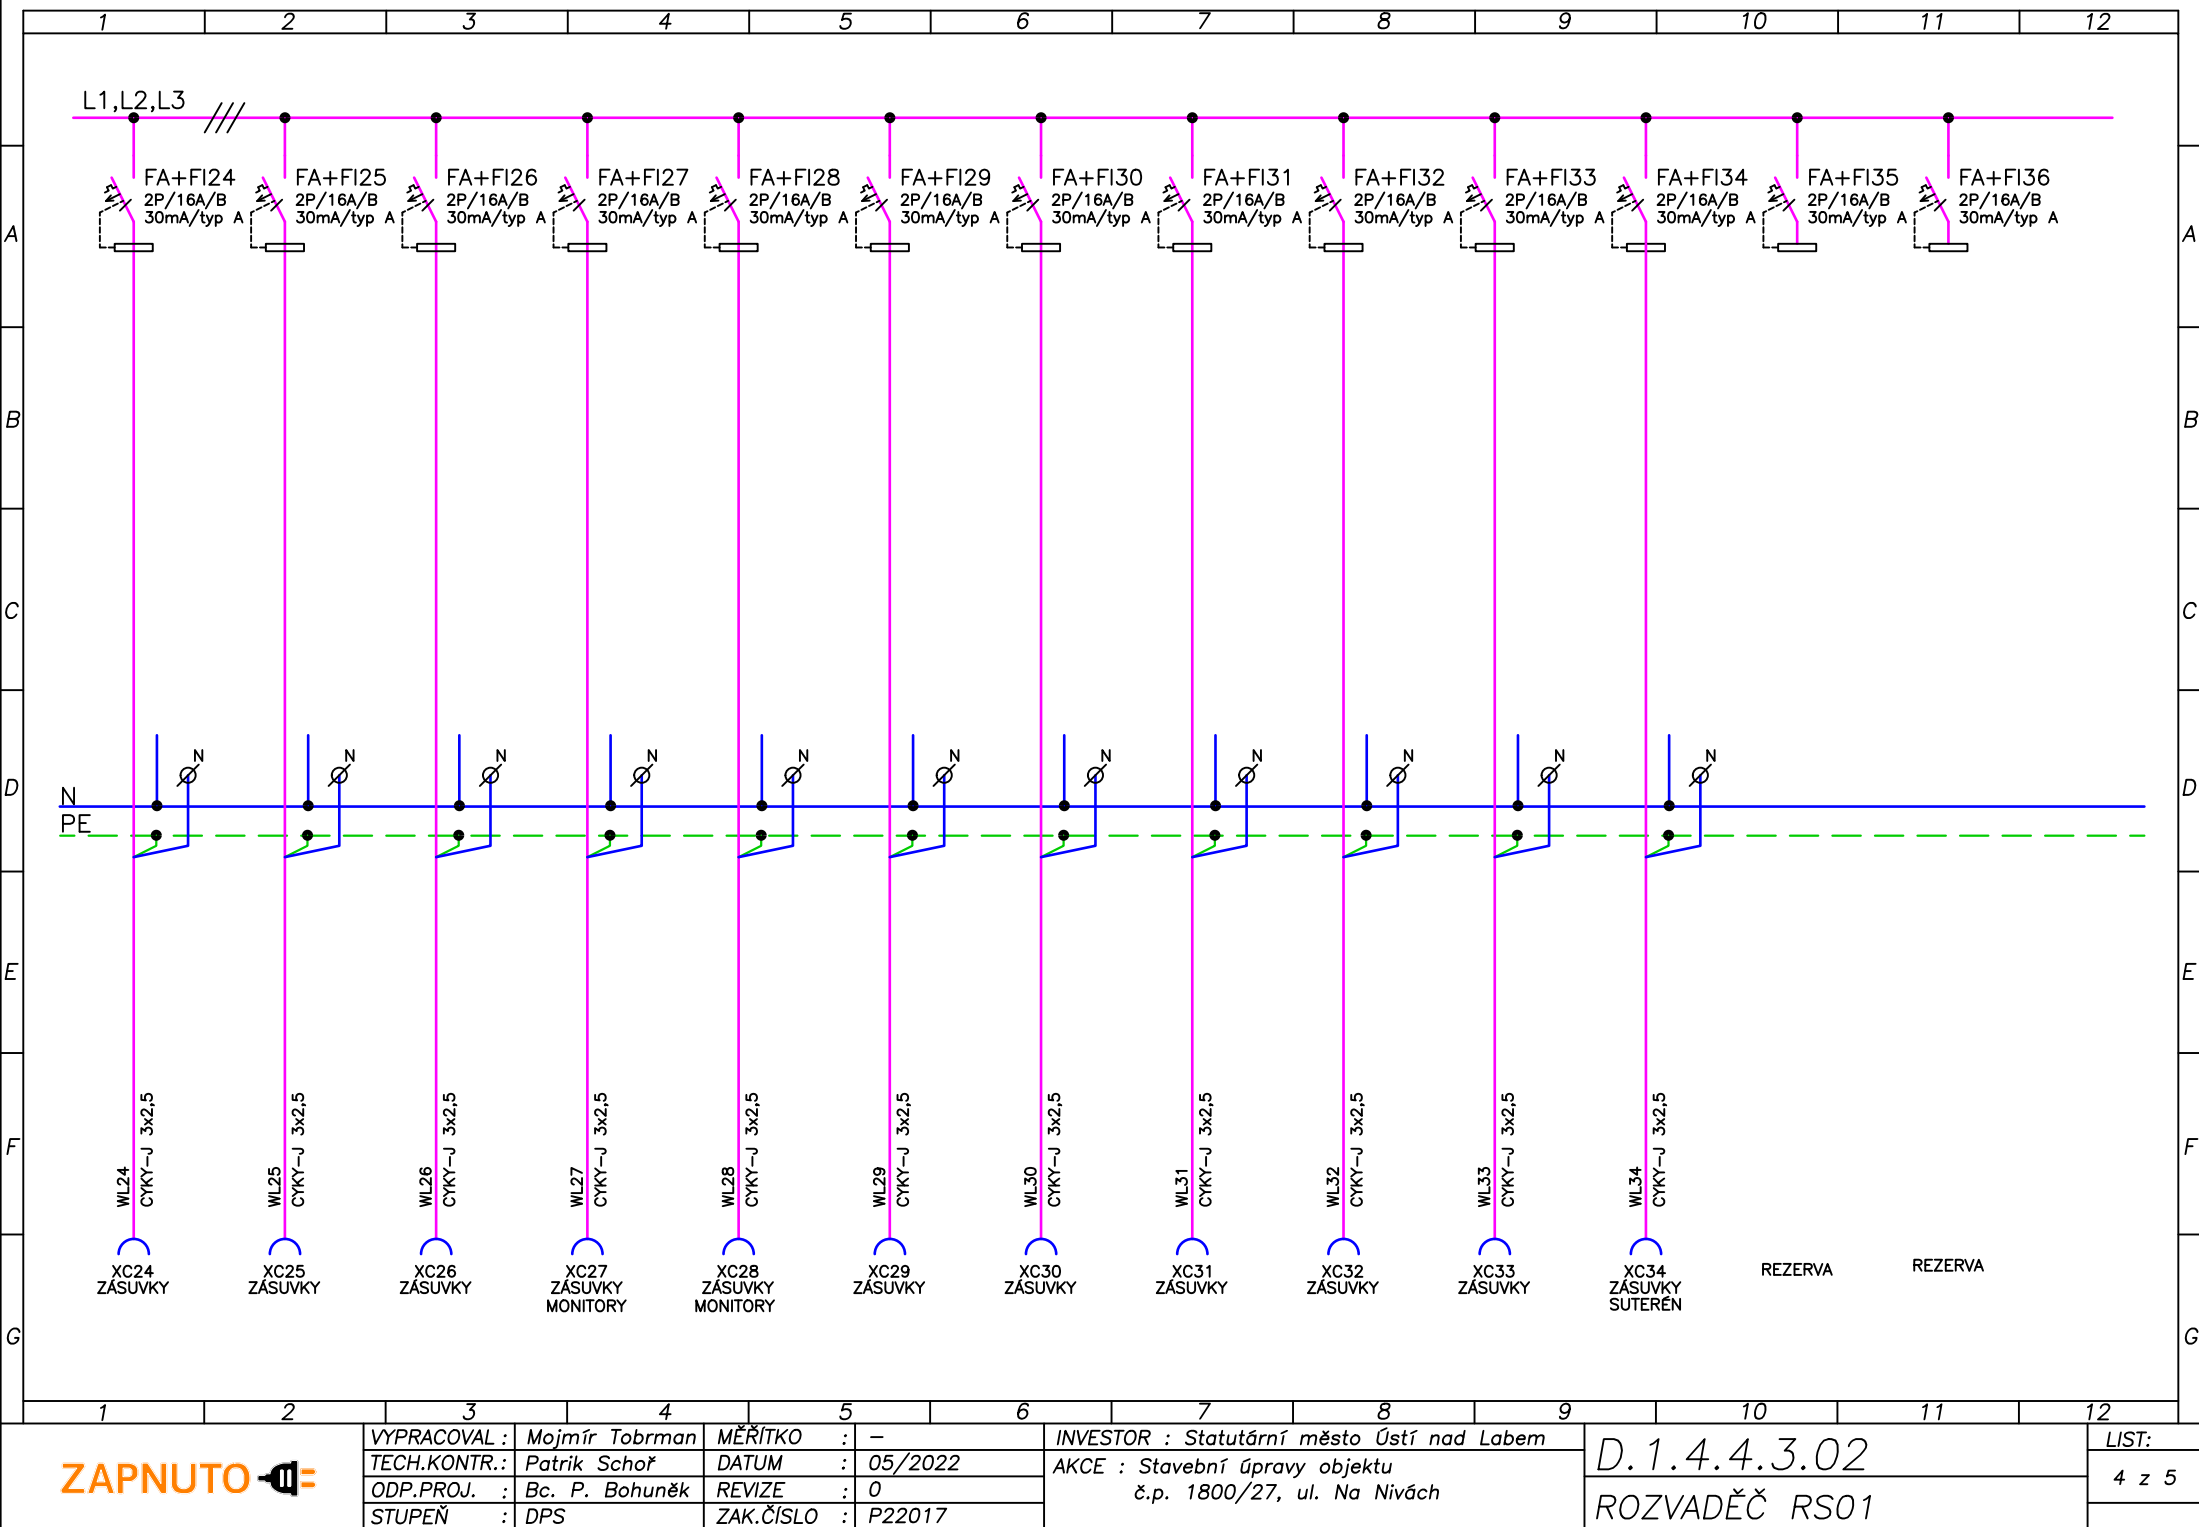

ZAPNUTO 


VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Schoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO : -
DATUM : 05/2022
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P22017

INVESTOR : Statutární město Ústí nad Labem
AKCE : Stavební úpravy objektu
č.p. 1800/27, ul. Na Nivách

D.1.4.4.3.02
ROZVADĚČ RS01

LIST:
4 z 5

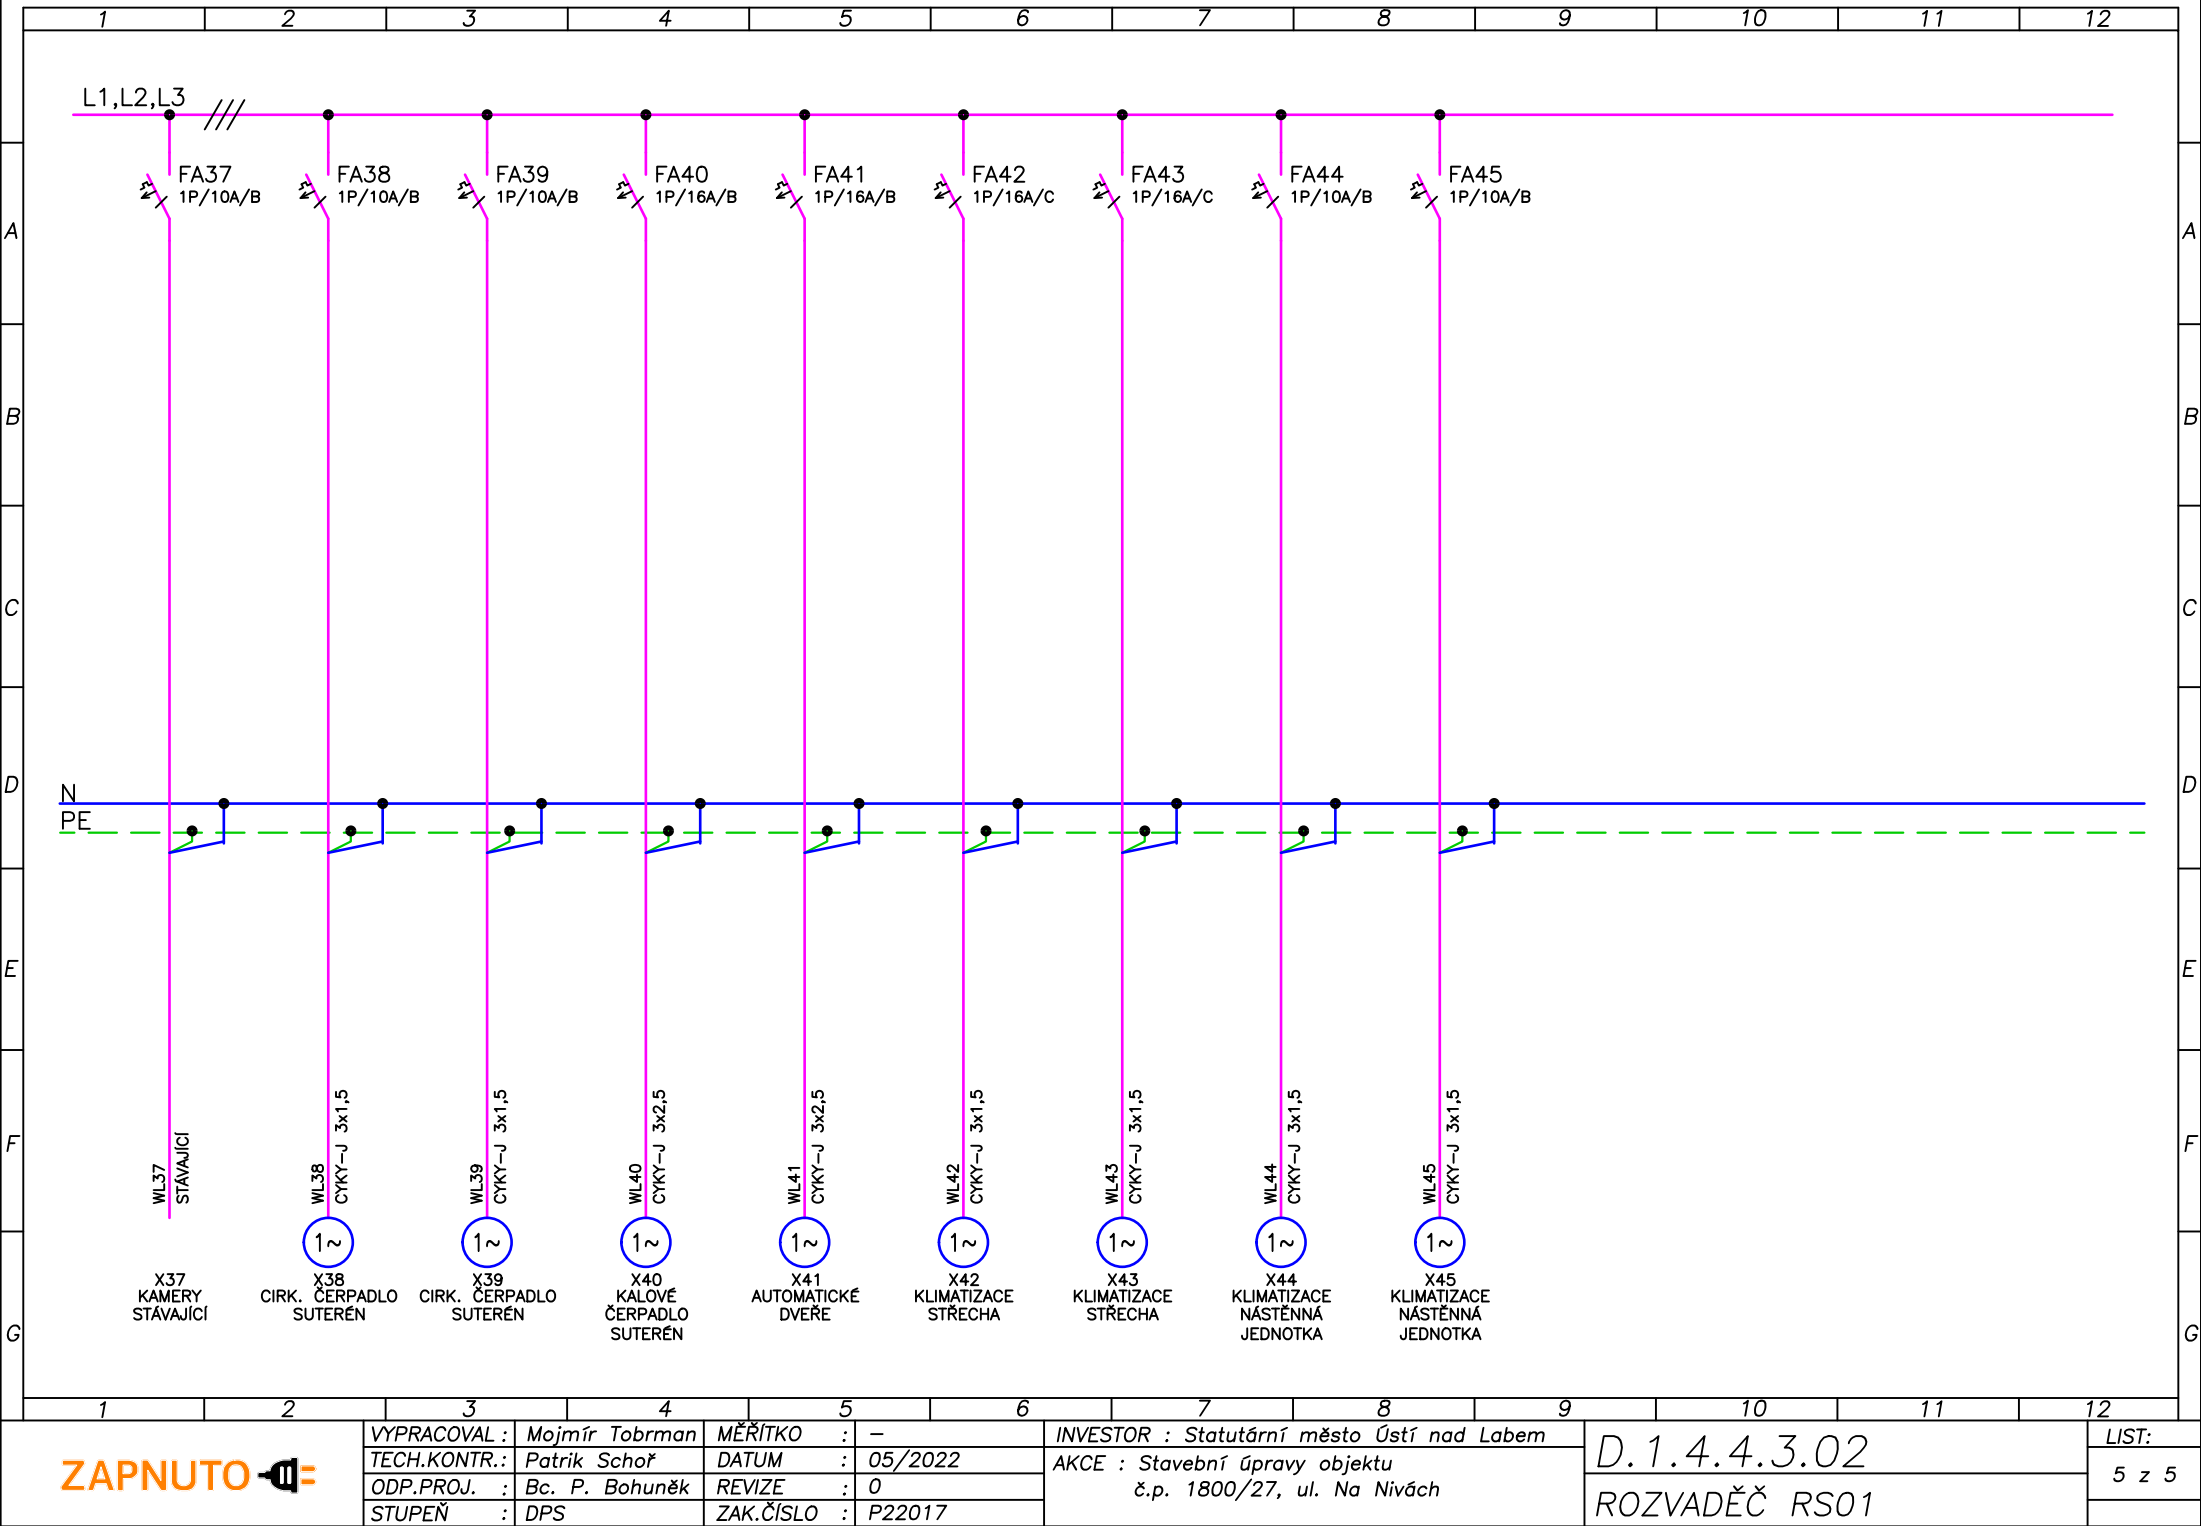

ZAPNUTO 

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	–	INVESTOR :	Statutární město Ústí nad Labem
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	05/2022	AKCE :	Stavební úpravy objektu
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0		č.p. 1800/27, ul. Na Nivách
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P22017		

D.1.4.4.3.02	LIST:
ROZVADĚČ RS01	5 z 5