

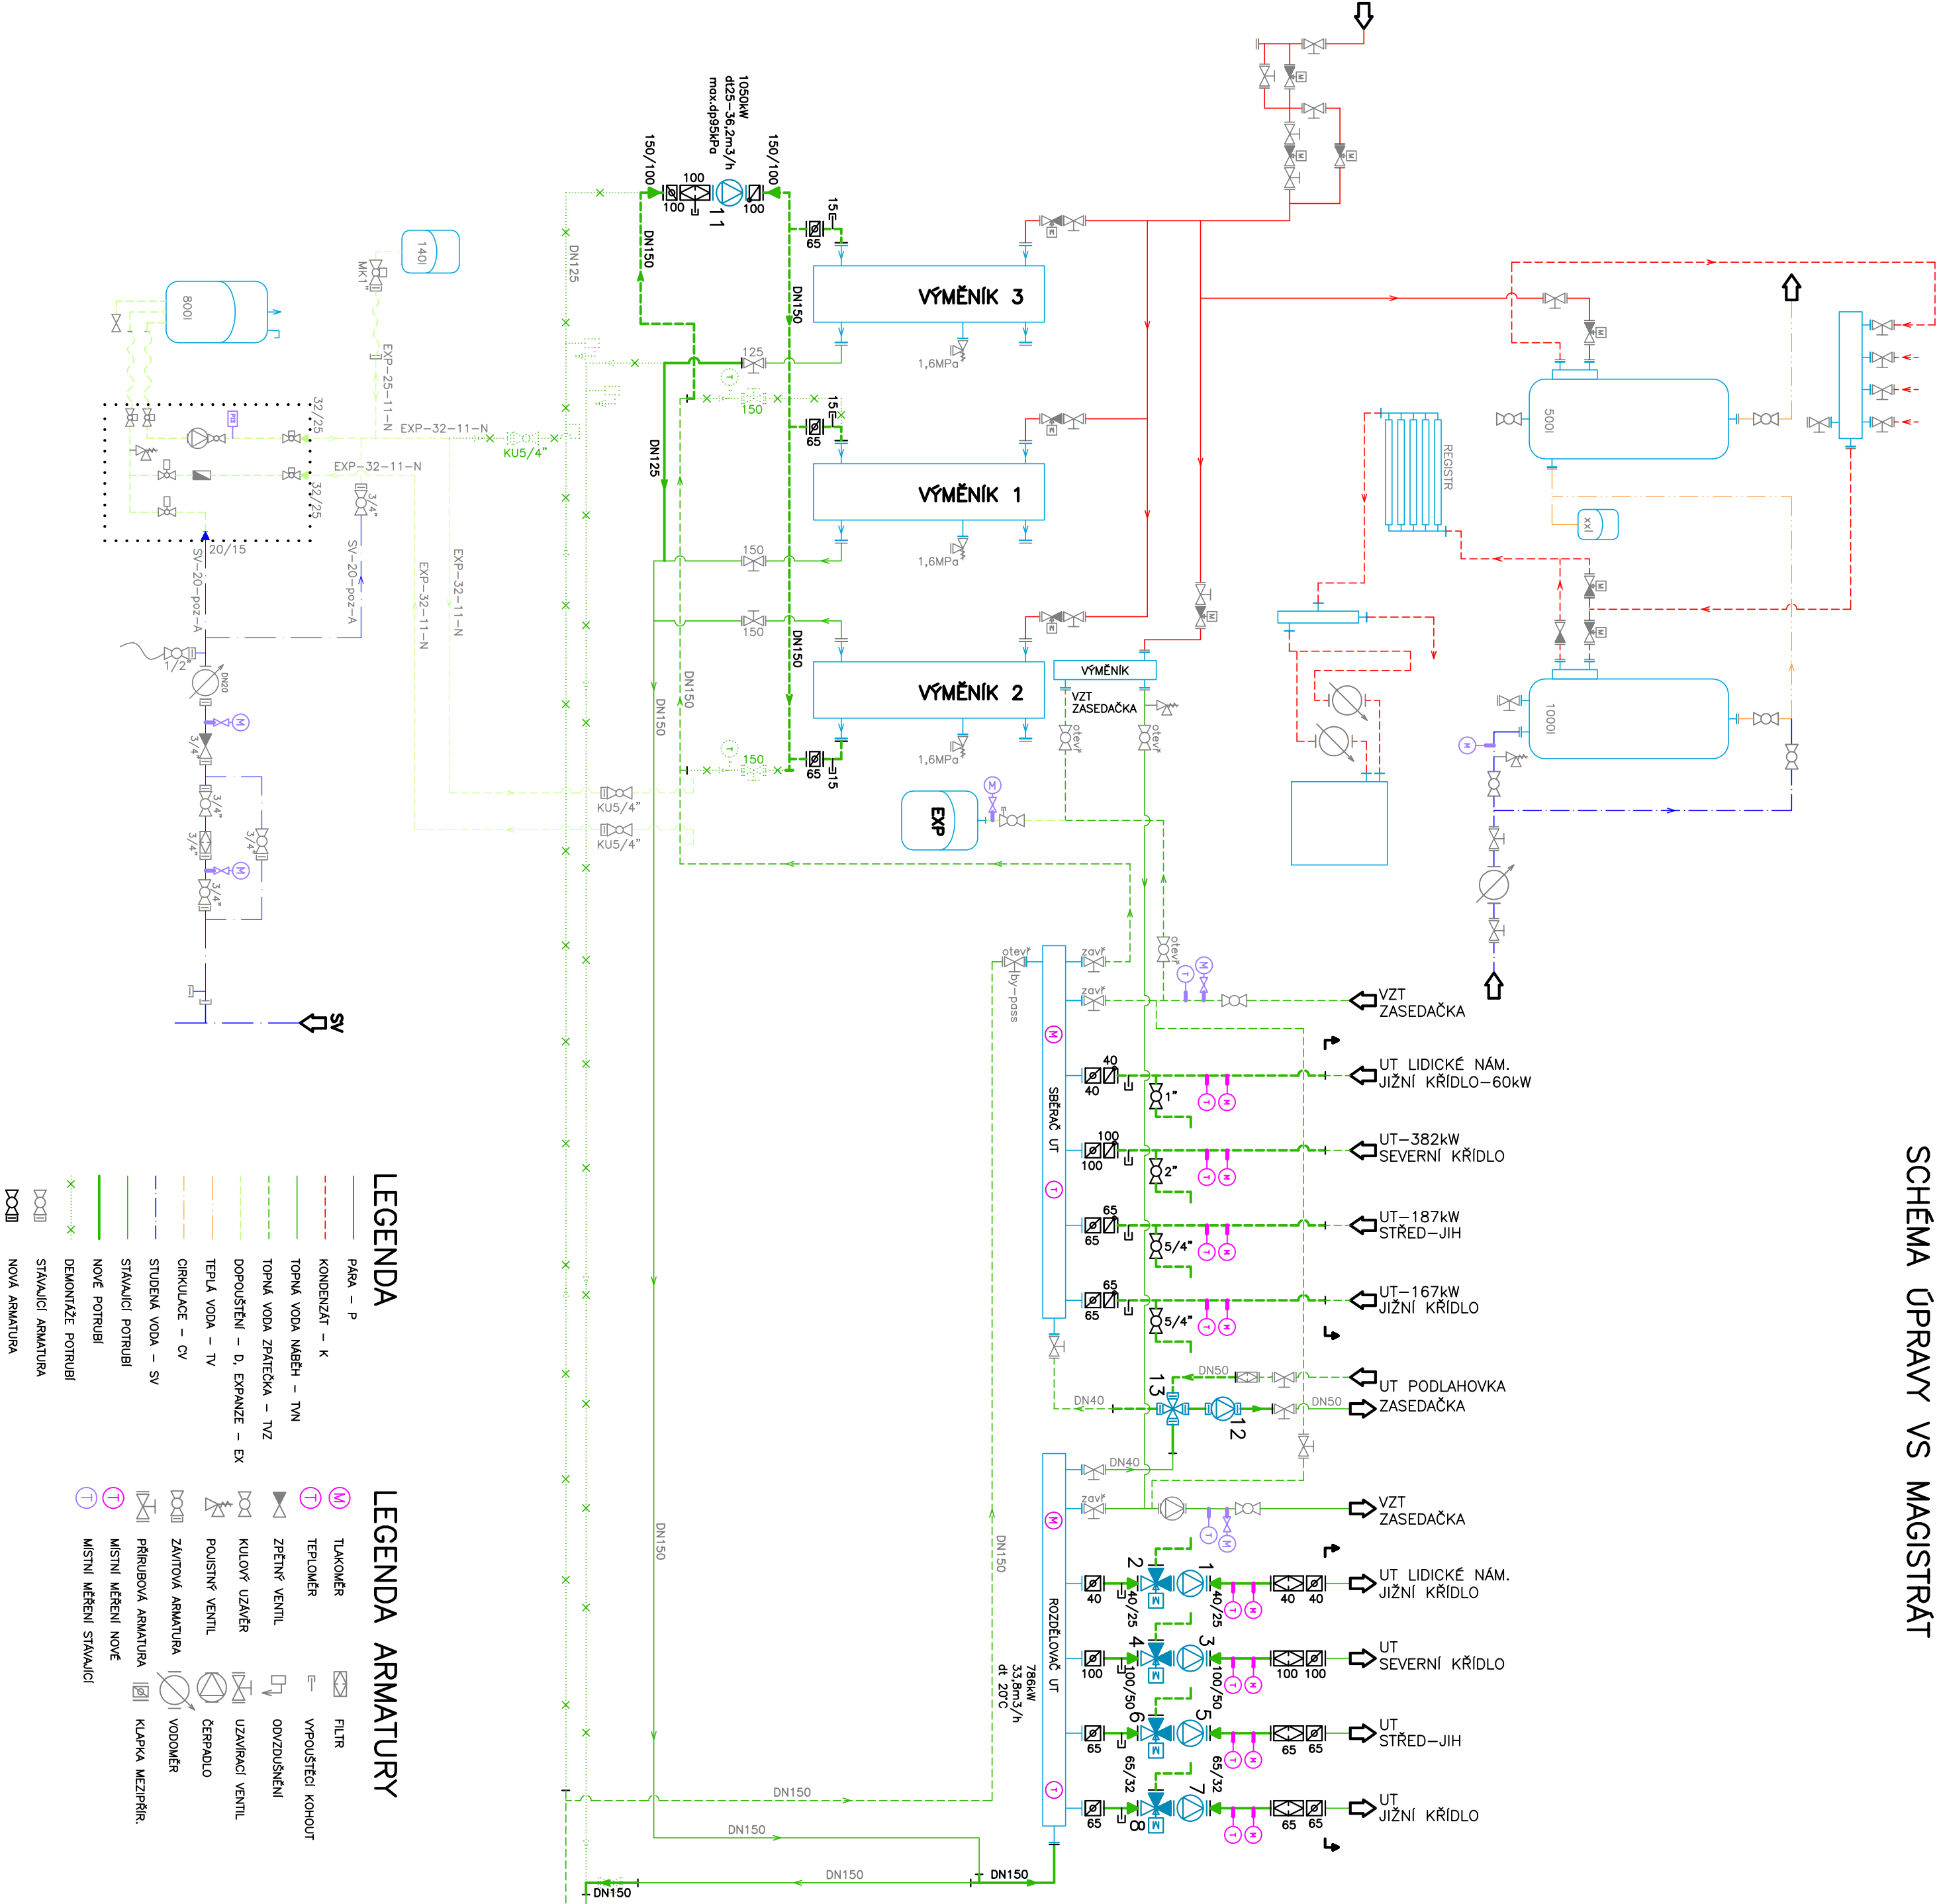


SCHEMA ÚPRAV VS MAGISTRÁT

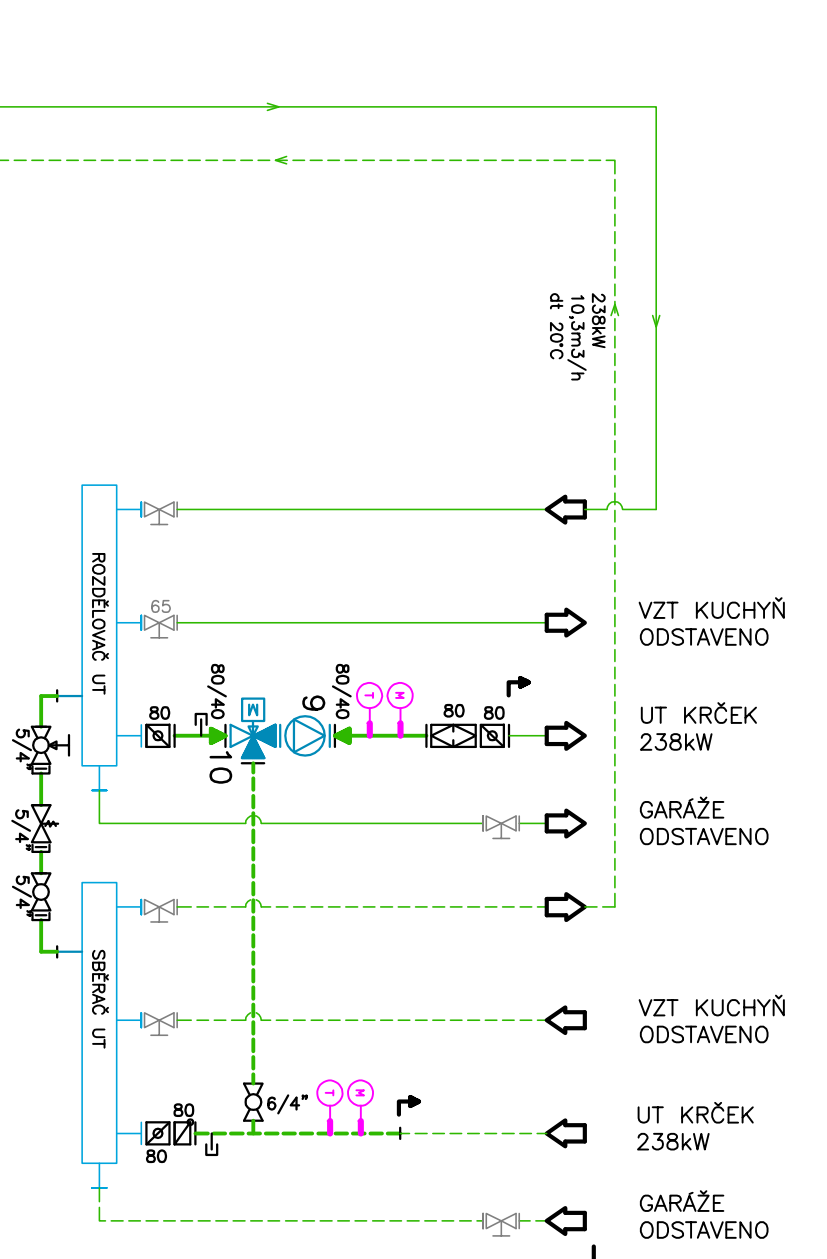

POHLED VÝMĚNÍKY

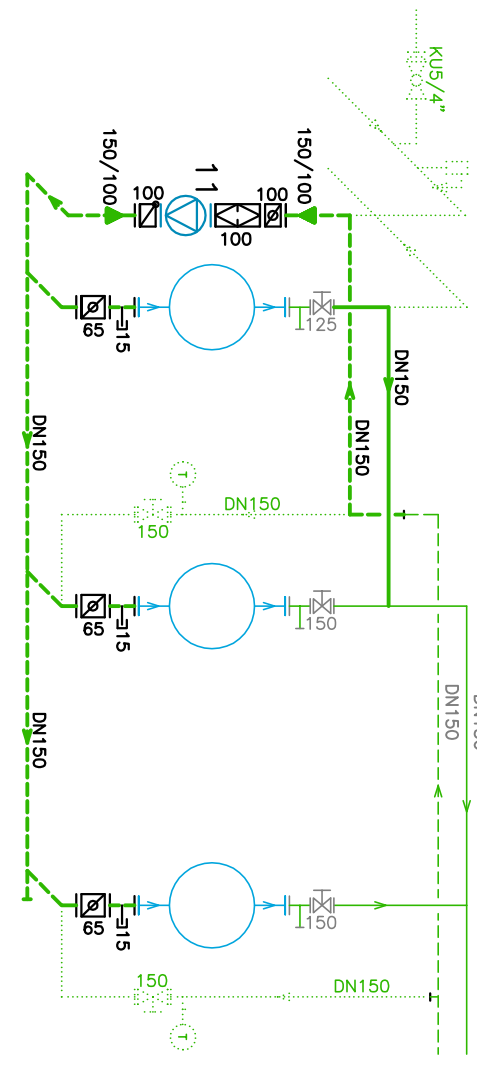

LEGENDA NOVÉ ZAŘÍZENÍ

1	Čerpadlo – Ústředí – Lidické – Grundfos MAGNA 25–60 Q=2,57 m ³ h ⁻¹ H = 3,1 m, č.v. 96281022	1	230 V/10–85 W 0,09–0,6 A
2	Trojcestný směšovač ESBE VRG131 25, kv =10, p=6 kPa	1	Dodá MGR
3	regulace teploty vody, včetně servopohonu	1	230 V/75–800W 0,28–3,5 A
4	Čerpadlo – Severní křídlo – Grundfos MAGNA 50–120 F Q=16,35 m ³ h ⁻¹ H = 4,2 m, č.v. 96504872	1	Dodá MGR
5	Trojcestný směšovač ESBE 3 F 50, k v 60, p=6 kPa	1	Dodá MGR
6	regulace teploty vody, včetně servopohonu	1	230 V/75–450W 0,17–1,8 A
7	Čerpadlo – Střední křídlo – Grundfos MAGNA 32–120 F Q=10,13 m ³ h ⁻¹ H = 3,3 m, č.v. 96513625	1	Dodá MGR
8	Trojcestný směšovač ESBE 3 F 32, k v 28, p=6 kPa	1	230 V/75–450W 0,17–1,8 A
9	regulace teploty vody, včetně servopohonu	1	230 V/75–450W 0,17–1,8 A
10	Čerpadlo – Jihovýchodní křídlo – Grundfos MAGNA 40–120F Q=10,13 m ³ h ⁻¹ H = 3,3 m, č.v. 96513625	1	Dodá MGR
11	Trojcestný směšovač ESBE 3 F 40, k v 44, p=5 kPa	1	230 V/75–450W 0,17–1,8 A
12	regulace teploty vody, včetně servopohonu	1	230 V/75–450W 0,17–1,8 A
13	Čerpadlo – Zasedací stůl – Grundfos MAGNA 32–100 Q=26,2 m ³ h ⁻¹ H = 9,3 m	1	230 V/8–175W 0,08–1,41 A

LEGENDA

- PAPA – P
- KONDEZÁT – K
- TOPNÁ VODA NÁBEH – TN
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA – TZ
- DOPROUSTĚNÍ – D, EXPANZE – EX
- TEPLÁ VODA – TV
- CIRCULACE – CV
- STUDENÁ VODA – SV
- STAVAJÍCÍ POTRUBÍ
- NOVE POTRUBÍ
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ
- STAVAJÍCÍ ARMATURA
- NOVA ARMATURA

LEGENDA ARMATURY

- TUKOMĚR
- TERKOMĚR
- ZPĚTNÝ VENTIL
- KULOVÝ UZÁVĚR
- POUŠTĚNÝ VENTIL
- ZAVTOKA ARMATURA
- PŘERUBOVÁ ARMATURA
- MÍSTNÍ MĚŘENÍ NOVE
- MÍSTNÍ MĚŘENÍ STAVAJÍCÍ
- FILTR
- VYPROUSTĚČÍ KOHOUT
- ODPZDUSĚNÍ
- UZÁVĚRACÍ VENTIL
- ČERPADLO
- VODOMĚR
- KLAPKA MEZIPŘÍR.

VYPRACOVAL	ODE PROJ.	KONTROLOVAL	morhio AKČOVÁ SPOLEČNOST Ústí n.L., Mezní 285/4/4 Tel.: 475 650 111 IČO: 25006754
Kontárik Vladimír		Haniš Petr	
KRAJ: Ústecký		MÍSTO: Ústí nad Labem	
INVESTOR: Magistrát Ústí nad Labem			
Technologické úpravy VS v budově Magistrátu města			
Část vytápění			
STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - ÚPRAVY			
FORMAT	A2		
DATUM	11/2020		
STUPEN			
DSPS			
MERITKO	-		
ZAK.CÍSLO: Z200106			
ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU		
	TE-03		